

Аппаратный журнал

Начат: 3 октября 2005 г.

Окончен: 7 декабря 2005

Образец

Позывной	Вид раб.	Частота	№ пер-ка	№ ант.	Время заказа	Время выдачи	Время снятия	Фамилии заказавш.	снявшег.
Кубик	ат	4623	186	132	09.50	09.52	11.30 1	Иванов	Петров
					12.06.20 сигнализация „Мономах"				
					12.07.30	12.07.30	12.09.50	зона	Петров
					12.07.35 Поступило управление				
					12.09.01 снято управление				
					12.09.40 Выкл. ПСМ				

15.10 Работы по наряду № 912 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение.
Допускающий ЮДР-1-731 [подпись] Терёхин
Производитель работ: ст. РА [подпись] Чордуш

15.15 Работы по наряду № 913 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение.
Допускающий ЮДР-1-731 [подпись] Терёхин
Производитель работ: ст. РА [подпись] Валыков

			КВ-9		15.45	15.45	15.47	зона	Мосвилин
	ат	14440	182	123	15.50	15.51	16.00	рег.	—"—
	ат	6779	163	114	15.55	15.56	15.56	пер.	Терехин
Ваза	ЧТ-250	6484	186	189	15.57	15.58	18.14	Коваленко	Терехин
	ат	14092	165	118	16.10	16.10	16.20	рег.	Мосвилин
	ат	7962	165	118	16.20	16.21	16.21	пер.	—"—
	ат	12705	182	123	16.20	16.21	16.30	рег.	Терехин
	ат	7963	166	114	16.25	16.26	16.27	пер.	—"—
	ат	6356	180	183	17.50	17.50	18.00	рег.	—"—
	ат	4009	180	183	18.00	18.01	18.01	пер.	—"—
	18.00	Асел							
	ат	12847	181	120	18.20	18.20	18.30	рег.	Мосвилин
	ат	7038	181	120	18.30	18.32	18.32	пер.	—"—
					18.44	18.45		зона	—"—
Юпитер	ЧТ-250	5427	184	190	19.00	19.01	19.18	Афонин	Терехин

19.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещения. t - 24°C. Замечаний нет.
ЮДР-731 ст. л-т [подпись] = Терехин =

19.05. Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хор" Замечаний нет.
ЮДР-731 ст. л-т [подпись] = Терехин =

Юпитер	ат	3349	184	190	19.18	19.18	21.22	Коваленко	Мосвилин
	ат	7859	188	191	19.20	19.21	19.30	рег.	Мосвилин
	ат	7977	186	181	19.20	19.22	19.30	рег.	—"—
					19.23	19.23	19.	зона	—"—
	ат	4471	185	182	19.25	19.27	19.27	пер.	Терехин
	ат	4489	189	192	19.25	19.24	19.27	пер.	Мосвилин
	ат	4562	162	185	19.30	19.31	19.31	пер.	Терехин

30 октября

Электронщ	ВБ	4411	186	189	09.46	09.48	10.52	Афонин	Терехин

10.00 – 10.50 Пер-к №164 снят для проведения СТО
НФР-731 ст. 1-т = Терехин =

09.30 По наряду №912 для выполнения ТО-1 на пер-ке №151 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №6.
Допускающий: НФР-731 ст. 1-т = Терехин =
Производитель работ: = Тердус =

10.48 Пер-к №161 снят с р/с 31 ДПНЦ Афониным.
НФР-731 ст. 1-т = Терехин =

Искра	АМ	4625	164	186	10.50	10.50	2400	Афонин	Мосвилина
Электронщ	В/Б	6821	186	189	09.52	09.53	1124	Афонин	Мосвилина

10.55 Пер-к №166 поставлен для работы в р/с 115.
НФР-731 ст. 1-т = Терехин

	ат	17454	166	115	10.55	10.56	10.56	Ковтунко	Терехин

11.00 По наряду №913 для выполнения ТО-1 на пер-ке №161 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №4.
Допускающий: НФР-731 ст. 1-т = Терехин =
Производитель работ: = Балянов =

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
НФР-731 ст. 1-т = Терехин =
Предст. профсоюза = Мосвилина =

Электронщ	ВБ	4195	186	189	11.24	1126	11 31	Афонин	Терехин
Электронщ	ВБ	6470	186	189	11 31	1132	14.11	Афонин	Терехин

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луг". Замечаний нет.
НФР-1-731 ст. 1-т = Терехин =

13.00. Тел.

13.00 Сверка точного времени

Синтер.	ат	7729	187	187	13.06	13.08	14.28	Афонин	Мосвилина
Синтер.	АТ250	5427	184	190	13.06	13.08	15.36	–"–	Балянов
	ат	17454	183	183	13.50	13.52	14.00	рез.	Терехин
	ат	12705	166	115	13.55	13.57	13.57	пер.	–"–

15.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t = 25°С Замечаний нет
НФР. 1-731 ст. 1-т Д. Терехин

19.45 Проведен инструктаж по несению БД ТБ, ПБ и ОТ
Инструктаж провел НДР-731 ст. л-т [подпись] = Терехин =
усвоил ст. РА Лб = Лебедева =

20.00 Дежурство по БП-730 ап-ру и оборудование по описи № 8-11 в исправном состоянии
сдал НДР-732 [подпись] = Москвичёва =
принял НДР-732 Лб = Лебедева =

2105 ПСМ.

КВ-9	2156	2156	2157	зене	— " —	
КВ-9	2200	2200	2200	— "	— "	

Итог работы средств связи за сутки:
Нараб - 183; Перешт - 44; Д - 6; опер - 4; Пн - 2 (отп)
НДр-731 [подпись] = Терёхин =

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, пожаробезопасного состояния помещения t = 22°. Замеч. нет
НДр-731 [подпись] = Терехин =

4 октября

Искра ап 4625 164 186 0000 0000 10.00 Афонин Москвичёва
0100 сверка времени

0300 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещения t = 22°. Замеч. нет
НДр-731 [подпись] = Терёхин =

ат	10104	186	130	0330	0331	0332	резерв	Лебедева
ат	7963	184	190	0420	0421	0430	резерв	Терехин
ат	12705	165	115	0425	0427	0427	перестр	Терехин
ат	10104	186	130	0630	0630	0640	резерв	Терехин
ат	14092	186	130	0640	0641	0641	перестр	Терехин
ат	6779	183	183	0520	0520	0530	резерв	Терехин
ат	14440	163	114	0525	0527	0527	перестр	Терехин
ат	7038	181	120	0700	0700	0710	резерв	Терехин

07.00 Сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного сост-я помещений. t = 23°C замечаний нет.
НДР Н-731 ст. л-т [подпись] Терехин

ат	12847	181	120	0710	0711	0711	перестр	Терехин
ат	12708	182	123	0750	0751	0800	резерв	Терехин
ат	4471	184	190	0750	0751	0800	резерв	Терехин
ат	4489	183	183	0750	0752	0800	резерв	Терехин
ат	17454	185	115	0755	0756	0756	перестр	Терехин
ат	7859	185	182	0755	0757	0757	перестр	Лебедева
ат	4977	189	192	0755	0756	0756	перестр	Лебедева

Дв
Ваз

	ат	4009	180	183	08 00	08 00	08 10	перестр	Лебедева
	ат	12847	180	183	08 10	08 12	08 12	перестр	Лебедева
	ат	7774	162	185	08 20	08 21	08 21	перестр	Терехин

0845. Инструктаж по несению БД ТБ, ПБ и ОТ
Провел ДНР-731 = Дергаев =
Усвоил ДНР-732 = Соловьёв =

0900 Дежурство по БП-730, аппаратуру и оборудования по описи № 9-11 в исправном состоянии.
Сдал ДНР-732 = Лебедев =
Принял ДНР-732 = Соловьёв =

Анкер	ат	7729	187	187	09 27	09 28	10 41	Борзов	Соловьев

09 30 Для выполнения регулировочных работ по наряду №912 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2х человек
Допускающий ДНР-731 Дергаев
Производитель работ Гордуз

09 35 Для выполнения регулировочных работ по наряду №913 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2х человек
Допускающий ДНР-731 Дергаев
Производитель работ Гордуз

Комета	ат	3816	184	190	09 45	09 47	10 51	Борзов	Дергаев

10 00 - 10 50 Пер-к №164 снят с р/связи ДПНУ мрам Орешникова для проведения ЕТО
ДНР 731 ст л-т Дергаев

10 26 Произведена проверка резервных соединительных линий с ПУС
ДНР 731 ст л-т Дергаев

Румын	ат500	7804	188	188	10 37	10 49	11 21	Борзов	Соловьев
Искра	АМ	4625	164	186	10 50	10 50	00 00	Борзов	Соловьев
Румын	ат500	6998	188	188	11 21	11 23	13 05	Борзов	Соловьев
Премьер	вб	8481	184	181	11 25	11 26	14 00	Борзов	Соловьев

1140 На пер-не №161 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы, люди выведены, плакат „Работать здесь" выполнен снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-н сдан смене. Наряд №913 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий ДНР-731 ст.л-т Дергаев
Производитель работ Гордуз
Оценка за выполнение ТО-1 „хор"
Ст. инженер м-р. Лебедев

11.50 Пер-к №161 после проведения ТО-1 проверен номинал частоты, ТЛГ искажения, форма сигнала в норме. Сдан в работу.
ИДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев

11.50 Пер-к №161 поставлен в р/с 31 f-17454 ант №115.
ИДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев

12.00 Произведена проверка охранной сигнализации „Луч". Замечаний нет ИДР731 [подпись] Дергаев

12.59 ПАИ
13.00 Сверка точного времени
ИДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

			КВ9		13.09	13.09	13.11	зона	Дергаев
1127 р/с	АТ	12881	182	118	13.27	13.29	16.05	Борзов	Дергаев
оператор	АТ	10248	187	187	13.46	13.47	14.37	Борзов	Дергаев
	АТ	17454	183	124	13.50	13.50	14.20	рез	—"—
	АТ	12705	161	115	13.55	13.57	14.00	перестр	—"—

15.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещ. отдела t = 23°C Замечаний нет
ИДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

15.05 На пер-ке №151 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы, люди выведены, плакат „работать здесь" снят. Система УБС проверена исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №912 закрыт.
(Пер-к сдан смене) Замечаний нет.
Допускающий ИДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев
Производитель работ [подпись] Борзов
Оценка за выполнение ТО-1 „хор.
Ст инженер м-р [подпись] Латышев

15.16 Пер-к №151 после проведения ТО-1 проверен номинал частоты, ТЛГ искажения, форма сигнала в норме. Сдан в работу.
ИДР 731 ст. л-т [подпись] Дергаев

	ат	14440	183	124	15.50	15.51	16.00	резерв	Дергаев
	ат	6779	163	114	15.55	15.57	15.57	перестр	Соловьев
			КВ9		16.00	16.00	16.00	зона	Дергаев
	ат	14092	165	118	16.10	16.10	16.20	резерв	Соловьев
	ат	7962	165	118	16.20	16.21	16.21	перестр	Дергаев
	ат	12705	183	124	16.20	16.22	16.30	резерв	Дергаев
	ат	7963	161	115	16.25	16.26	16.26	перестр	Дергаев
Ромик	АТ 250	12154	186	131	16.29	16.30	17.13	Борзов	Соловьев
Компас	ВБ	32969	108	194	17.40	17.42	20.31	Бреннин	Соловьев
	ат	8356	180	125	17.50	17.50	18.00	резерв	Соловьев
	ат	4009	180	125	18.00	18.02	18.00	перестр	Дергаев

1800 ПСМ		КВ9	1800	1800	1800	зона	Дергаев
			КВ19	1805	1805	1805	дист	Дергаев
	ат 12847	181	120	1820	1820	1830	резерв	Дергаев
	ат 7038	181	120	1830	1832	1832	перестр

1830 На пост 1 ТЗ выставлена караульная собака
ИДР 731 ст л-т Дергаев

			КВ9	1900	1900	1900	зона	Дергаев

1900 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=24°C Замечаний нет.
ИДР 731 ст л-т Дергаев

1905 Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела. Оценка „хор" Замечаний нет.
ИДР 731 ст. л-т Дергаев

1905 ПСМ

			КВ-9	19.14	19.14	1915	зона	Соловьев

	ат 7859	187	187	1920	1920	1930	рез	Дергаев
	ат 7977	184	188	1920	1920	1930	рез	Соловьев
	ат 4471	185	182	1925	1927	1930	перестр	Дергаев
	ат 4489	189	192	1925	1927	1930	перестр	Соловьев
	ат 4562	162	185	1930	1933	1933	перестр	Дергаев

2105 ПСМ		КВ19	2105	2105	2105	дист	Дергаев

1134 р/к	ат 3736	184	190	2242	2244	0000	Борзов	Соловьев

Итог работы средств связи за сутки
нараб-186, перестр-47, дист-6, опер-6, тр-2 (отл)
ИДР.1-731 ст. л-т Дергаев

5 октября

Искра	АМ 4625	164	186	0000	0000	1000	Борзов	Соловьев
1134 р/к	ат 3736	184	190	0000	0000	0801	—"—	—"—

0000 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t°-23°C Зам. нет
ИДР-731 ст. л-т Дергаев

0100 Сверка точного времени
0300 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t°-23°С Зам. нет
ИДР 731 ст. л-т Дергаев

	ат 10104	165	118	0330	0331	0331	перестр	Соловьев

ат	12705	161	115	0425	0427	0430	перестр	Соловьев
ат	6779	183	124	0520	0522	0530	резерв	Дергаев
ат	14440	163	114	0525	0526	0526	перестр	Дергаев
ат	10104	165	118	0630	0630	0640	резерв	Дергаев
ат	14092	165	118	0640	0642	0642	перестр	Дергаев
ат	7038	181	120	0700	0700	0710	резерв	Дергаев
ат	12847	181	120	0710	0711	0711	перестр	Дергаев

0700 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23°C Замечаний нет. ИДР731 ст л-т Дергаев
Сверка точного времени

ат	4471	187	189	0750	0751	0800	резерв	Дергаев
ат	4489	182	183	0750	0752	0800	резерв	Дергаев
ат	12705	183	124	0750	0752	0800	резерв	Дергаев
ат	17454	161	115	0755	0756	0756	перестр	Дергаев
ат	7859	185	182	0755	0757	0757	перестр	Соловьев
ат	7977	189	192	0755	0757	0757	перестр	Дергаев
ат	4009	180	125	0800	0800	0810	резерв	Дергаев
ат	6356	180	125	0810	0811	0811	перестр	Дергаев

0800 ПСМ

0820 Пер-к №162 снят с р/с 606 для проведения ТО-2. Пер-к №166 поставлен в р/с 606.
Пер-к №186 поставлен в резерв р/с 601.
ИДР-731 ст. л-т Дергаев

ат 7774 166 185 0820 0822 0822 перестр. Дергаев

0845 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ ПБ и ОТ
Провел: ИДР-731 к-н Галямин
Усвоил: ИДР 732 Петушкова

08.58 ПСМ

0900 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование отдела по описям №№ 9-11 в исправном состоянии
Сдал: ИДР 732 Соловьев
Принял: ИДР 732 Петушкова

48р/с	ат	5377	184	190	08.51	08.52	21.00	Орешкин	Дергаев
Концептант	ат	3816	188	189	0949	0951	11.53	Трабуров	Терехин
Храбрый	ЕП250	10160	187	131	0959	1001	12.09	Трабуров	Терехин

10.00 Пер-к №164 снят со связи для проведения ЕТО.
ИДР-731: к-н Галямин

Искра	АМ	4625	164	186	10.50	10.50	21.00	Трабуров	Петушкова
Юпитер	ат	5427	183	183	10.55	10.57	12.14	Трабуров	Петушкова

11.00 Произведена проверка ОЯ, ПБ, ПБ, ПС в объеме I ступени контроля. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [signature] Галемин.
Представитель профсоюза: [signature] Петушкова.

11.00 (Работы по наряду №) По наряду № 914 для выполнения ТО-1 на пер-ке № 152 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №6.
Допускающий: НДР-731 [signature] Галемин.
Производитель работ: [signature] Гордуз.

11.05 По наряду №915 для выполнения ТО-2 на пер-ке № 162 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №3.
Допускающий: НДР-731 [signature] Галемин
Производитель работ: [signature] Гордуз.

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Муг." Замеч. нет.
НДР-731: к-н [signature] Галемин

13.00 ПСМ
13.00 Сверка точного времени.

	от	17454	182	118	1350	1351	1400	[illegible]	Балинов
Оператор	ИТ500	10248	183	123	1350	1352	1409	Трабуров	Галемин
		12705	161	115	1355	1357	1357	перест.	Галемин
Панвин	от	10303	186	132	1413	1414	16.27	Трабуров	Галемин
Пример	ВБ	4777	183	183	1443	1445	18.35	Трабуров	Петушкова.

15.03 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [signature] Галемин.

15.05 Проведено ТО-1 ОУОД-200 №1
ОУОД-200 №2.
НДР-731: к-н [signature] Галемин.

15.20 Работы по наряду №914 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение.
Допускающий: НДР-731 [signature] Галемин
Производитель работ: [signature] Гордуз

15.25 Работы по наряду №915 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение.
Допускающий: НДР-731 [signature] Галемин
Производитель работ: [signature] Гордуз.

	ат	14440	182	116	15.50	15.50	16.00	резерв	Петушкова
	ат	6779	163	114	15.55	15.56	15.56	перестр.	Петушкова.
	ат	7962	165	118	16.10	16.20	16.21	резерв	Петушкова
	ат	12705	182	116	16.20	16.20	16.30	резерв	— " —
	ат	7963	161	115	16.25	16.26	16.26	перестр.	Петушкова
	ат	4009	180	183	17.50	18.00	18.01	резерв	Петушкова.
18.00	ПСМ				КВ-9	18.00	18.00	Зона	Петушкова
	ат	7038	181	120	18.20	18.30	18.31	резерв	— " —
Пример	ВБ	3254	183	183	18.35	18.36	20.53	Грабуров	Галемин

19.00 Сверка точного времени.
19.00 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „5"
Замеч. нет.
Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [signature] Галемин.

	ат	7859	186	130	19.20	19.20	19.30	резерв	Петушкова
	ат	7977	188	189	19.20	19.20	19.30	резерв	Галемин.
	ат	4471	185	182	19.25	19.26	19.26	перестр.	Петушкова
	ат	4489	189	192	19.25	19.26	19.26	перестр.	Галемин.
	ат	4562	166	185	19.30	19.31	19.31	перестр.	Галемин.

20.03 Сигнализация „Монолит."
КВ-9 20.03.54 20.05.52 20.07.50 Зона Петушкова.
КВ-19 20.03.36 20.05.59 20.07.56 дист. Петушкова.

КВ-9 | 20.05.52 Поступило упр-ние в р/с КВ-9.
20.05.59 Поступило упр-ние в р/с КВ-19.
КВ-19 | 20.07.50 Снято упр-ние в р/с КВ-9
20.07.56 Снято упр-ние в р/с КВ-19.
20.07.59 Сигнал в р/с КВ-9, КВ-19 прошел без замеч. Доложено на ПУС.
НДР-731: к-н [signature] Галемин.

р/с 20	ат	4489	188	192	20.10	20.12	20.12	дист.	Петушкова
					КВ-9	20.34	20.35	20.36 Зона	Петушкова

Итог работы средств связи за сутки:
Дист. -6, Трен. -2, Нар-ка -208, Опер. -5, Пер-е -43.
НДР-731: к-н [signature] Галемин.

00.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [signature] Галемин

6 октября

Искра	АМ	4625	164	186	00.00	00.00	10.00	Грабуров	Петушкова
1148 р/с	ат	5377	184	190	00.00	00.00	00.17	Орешкин	Деркаев.
1148 р/с	ат	3869	184	190	00.17	00.19	08.09	Горбачев	Петушкова

01.00 Сверка точного времени.

03.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С. Замеч. нет.
НДР - 731 к-н [подпись] Галемин.

ат	10104	165	118	03.20	03.30	03.31	резерв	Петушкова
ат	7963	186	189	04.20	04.20	04.30	рез	Галемина
ат	12705	161	115	04.25	04.27	04.30	пер	— " —
ат	6779	186	183	05.20	05.20	05.30	рез	— " —
ат	14440	163	114	05.25	05.27	05.30	пер	— " —
ат	14092	165	118	06.30	06.40	06.42	рез	— " —

07.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела, противопожарное сос-ние помещений t = 26°С. Замечаний нет. НДР-731 к-н [подпись] Галемин

ат	12842	181	120	07.00	07.10	07.12	рез	Галемин
		КВ-9		07.43	07.44	07.44	доке	Галемина
ат	12705	182	123	07.50	07.50	08.00	рез	— " —
ат	4471	186	132	07.50	07.50	08.00	рез	— " —
ат	4489	187	183	07.50	07.50	08.00	рез	— " —
ат	17454	161	115	07.55	07.57	08.00	пер	— " —
ат	7859	185	182	07.55	07.57	08.00	пер	— " —
ат	7977	188	152	07.55	07.57	08.00	пер	— " —

08.00 ПСМ КВ-9

ат	6356	180	183	08.00	08.10	08.12	рез	Галемин
1148рк ат	5107	184	190	08.09	08.11	21.21	Горбачев	Галемина
ат	7774	166	185	08.20	08.22	08.25	пер	Галемин

08.45 Инструктаж по несению БР, ТБ, ПБ и ОТ.
Провел: НДР-731 [подпись] Симонов
Усвоил: НДР-732 [подпись] Лебедева

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ра и оборудование отдела, по описи № 9-11 в исправном состоянии.
Сдал: НДР-732 [подпись] Петушкова
Принял: НДР-732 [подпись] Лебедева.

Коммкор в/б	5296	183	183	09.23	09.25	13.00	Борзов	Симонов
			КВ-9	09.27	09.27	09.27	доке	Мотыльина
р/с 4021 ат	7833	187	187	09.40	09.42	16.14	Коваленко	Симонов

10.00 – 10.50 Пер-к № 164 снят для проведения СТО.
НДР- 731 л-т [подпись] = Симонов =

Искра ам	4625	164	186	10.50	10.50	24.00	Коваленко	Мотыльина

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
НДР- 731 л-т [подпись] = Симонов =
Предсе. профсоюза [подпись] = Мотыльина =

12.00 Произведена проверка охранной сигнализации "МУ". Замечаний нет.
" НДР-731 л-т [подпись] = Симонов =

Калентор в/б	5296	183	131	13.00	13.01	16.29	Борзов	Москвилина

13.00 ПСМ

	КВ-9			13.09	13.10	13.12	зона	Москвилина
ат	17454	182	123	13.50	13.52	14.00	рег	Симонов
ат	12705	161	115	13.55	13.57	13.57	пер	—"—
				14.14	14.16	14.18	зона	Москвилина

14.00 Для выполнения регулировочных работ по наряду №914 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2-х человек.
Допускающий: НДР-731 л-т [подпись] = Симонов =
Производитель работ: [подпись] = Гордуз =

14.10 Для выполнения регулировочных работ по наряду №915 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2-х человек.
Допускающий: НДР-731 л-т [подпись] = Симонов =
Производитель работ: [подпись] = Гордуз =

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений.
t-24°С. Замечаний нет.
НДР-731 л-т [подпись] = Симонов =

ат	14440	182	123	15.50	15.51	16.00	рег.	Москвилина
ат	6779	163	114	15.55	15.57	15.57	пер.	—"—
ат	10104	165	118	16.10	16.10	16.20	рег.	—"—
ат	7962	165	118	16.20	16.22	16.22	пер.	—"—
ат	12705	182	123	16.20	16.20	16.30	рег.	—"—
ат	7963	161	115	16.25	16.26	16.26	пер.	Москвилина
Калентор в/б	5296	183	131	16.33	16.33	19.13	Борзов	Симонов

16.40 На пер-ке №152 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат "Работать здесь" снят. Система УБС проверена исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №914 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий: НДР-731 л-т [подпись] = Симонов =
Производитель работ: [подпись] = Гордуз =
Оценка за выполнение ТО-1. "
Нач. 1 отдела м-р = Белов =

16.40 На пер-ке №162 в полном объеме выполнено ТО-2 и регулировочные работы. Моды введены. Плакат "Работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №15 закрыт. Замечаний нет.

Производитель работ: Пер-к =Гордуз=
Допускающий: л-т =Симонов=
Оценка за выполнение ТО-2 " "
Начальник отдела м-р =Балов=

16.30 Пер-к №152 после проведения ТО-1 проверен; номинал f ТЛГ искажения. Форма сигнала в норме, сдан в работу.
НДР-731 л-т =Симонов

16.42 Пер-к №162 после проведения ТО-2 проверен; номинал f, ТЛГ искажения. Форма сигнала в норме, сдан в работу.
НДР-731 л-т =Симонов

17.18 Сигнализация „Момент".

KB-9
KB-19

17.19.39 Поступило управление в Р/С KB-19.
17.19.45 Поступило управление в Р/С KB-9.
17.21.15 Снято управление в Р/С KB-19.
17.21.29 Снято управление в Р/С KB-9
17.22.00 Сигнал в Р/С KB-9, KB-19 прошел без замечаний. Доложено на ПУС.
НДР-1-731: л-т =Симонов Р.В.=

ат	6356	180	183	17.50	17.50	18.00	рег.	Симонов
18.00	ПСМ							
ат	4003	180	183	18.00	18.02	18.02	пер	Москвичин
ат	12847	181	120	18.20	18.20	18.30	рег.	—"—
			18.26	18.27	18.28	18.28	зона	—"—
ат	7038	181	120	18.30	18.31	18.31	пер	—"—

19.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. Замечаний нет. t -24°C.
НДР-731 л-т =Симонов=

19.05 Проведено СТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хор." Замечаний нет.
НДР-731 л-т =Симонов=

				19.15	19.15	19.16	зона	Москвичин
ат	7859	186	183	19.20	19.21	19.30	рег.	Москвичин
ат	7977	187	132	19.20	19.22	19.30	рег.	—"—

ат	4471	185	182	19.25	19.27	19.27	пер.	Симонов
ат	4489	189	192	19.25	19.27	19.27	пер.	Москвитин
ат	4562	162	185	19.30	19.32	19.32	пер.	Симонов

19.45 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ОТ и ПБ
Инструктаж провел НДР-731 л-т [signature] = Симонов =
НДР-732 [signature] = Балтиков =

20.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по описи № 9-11 в исправном состоянии
Сдал НДР-732 [signature] = Москвитина =
Принял НДР-732 [signature] = Балтиков =

Итоги работы служб связи за сутки:
дист - 7, опер - 4, тренир - 2, нераб - 196, борьб - 45

7 октября

Истра	ат 4625	164	186	00 00	00 00	1000	Борзов	Балтиков

00.00. Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t°=23°C.
Замечаний нет. НДР-1-731 л-т [signature] = Симонов =

01.00. Сверка точного времени.

03.00. Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений, t°=23°C.
Замечаний нет. НДР-1-731 л-т [signature] = Симонов =

ат	7962	165	118	0320	0320	0330	резерв.	Балтиков
атб	10104	165	118	0330	0332	0332	перетр.	Балтиков
от	7963	184	188	0420	0420	0430	рез	Симонов
от	12705	161	115	0425	0427	0427	пер	—"—
	КВ-9	162		0444	0444	0445	зона	Симонов
от	6779	183	183	0520	0520	0530	рез	—"—
от	14440	163	114	0525	05.27	0527	пер	—"—
от	14092	165	118	0630	0630	0442	пер	—"—
от	12847	181	120	07.00	0700	0712	пер	—"—

07.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений.
Замечаний нет. Сверка точного времени
НРД-731: л-т [signature] = Симонов Р.В. =

от	12705	182	120	0750	0750	0800	рез	Симонов
от	9871	186	132	0750	0750	0800	рез	—"—
от	4489	187	187	0750	0750	0800	рез	—"— 8

от	17454	161	115	0755	0757	0757	пер	Симонов
от	7859	185	182	0755	0757	0757	пер	—"—
от	7977	189	192	0755	0757	0757	пер	—"—

08.00 ПСМ

от	6356	180	183	0800	0800	0812	пер	Терехин
от	7774	162	185	0820	08.22	0822	пер	Терехин

08.15. Пер-к л 181 снят со связи ДПНЗ м-ром Горбачевым и отдан для проведения ТО-1.
НДР-1-731 ст. л-т [signature] = Терехин =

От 7774 162 185 0820 0822 0822 перестр. Терехин

08.45. Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ [signature] = Терехин =
Провел: НДР-1-731 ст. л-т
Усвоил: НДР-1-732 мл Леб = Лебедева =

09.00. Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование отделения по отсеку 9-11 в исправном состоянии
Сдал: НДР-1-732 ст. [signature] = Балыков =
Приняла: НДР-1-732 ст. Леб = Лебедева =

(5319)

0940. По наряду N-916 для выполнения ТО-1 на пер-ке N-181 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление N-1
Допускающий НДР 731! [signature] = Терехин =
Производитель работ: [signature] = Гордуз =
ЖВ-9 0955 0955 0956 зона Лебедева

1000 - Пер-к N-164 снят с р/с
1050 для проведения ЕТО
НДР-731 [signature] = Терёхин -

0959 ПСМ ЖВ-19 0959 1000^{06} 1001^{28} днем Лебедева

1000^{06} Поступило управление в р/с ЖВ-19
1001^{28} Снято управление в р/с ЖВ-19
1001^{59} Сигнал в р/с ЖВ-19, прошел бу замечаний. Доложено на ПУС
НДР-731 [signature] = Терёхин -

ЖВ-19

Искра	ап	4685	164	186	1050	1050	2400	Афонин	Лебедева
Дворец	вб	10303	184	181	1054	1056	1356	Орешин	Терехин

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объёме 1 ступени контроля. Замечаний нет
НДР-731 [signature] = Терехин -
Представитель профсоюза! Леб = Лебедева =

ЖВ-9 1107 1107 1109 зона —"—

КВ-19

12.00 ПСМ КВ-19 12.00 46 12.00 46 12.04.16 ДНС Терехин
12.02.20 Поступило упр-е 8 р/с КВ 19
12.03.54 Снято упр-е 8 р/с КВ-19
12.04.16 Сигнал 8 р/с КВ-19 прошёл без замечаний. Доложено ДНС.
НДР-1-731 [signature] Терехин

12.08 КВ-9 12.08 12.08 12.11 зона Терехин

12.10 Проведена проверка охранной сигнализации „Луг". Замечаний нет.
НДР-1-731 ст. 1-я [signature] Терехин

1240. Работы по наряду N-916 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-и N-181 подано напряжение.
Допускающий НДр-731 [signature] =Терехин=
Производитель работ: [signature] =Гордуз=

компас	ат 5238	183	183	1252	заход снят			
Компас	ат 5238	188	189	1253	1255	1502	Оренин	Лебедев

1300 сверка времени.

1300 ПСМ

Оператор	ит 10248	187	187	1346	1348	1425	Орешкин	Терехин
	ат 17454	183	183	1350	1351	1400	резерв	Терехин
	ат 12705	161	115	1355	1357	1357	перестр	Терехин
Комета	ат 3816	188	189	1503	1504	1535	Афонин	— " —

1510 Проведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=24°. Замечаний нет.
НДР-1-731 ст. 1-я [signature] Терехин

1510 Для выполнения регулировочных работ по наряду N-916 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2х человек.
Допускающий НДр-731 [signature] =Терехин=
Производитель работ! [signature] =Гордуз=

	ат 14440	184	181	1550	1551	1600	резерв	Лебедев
	ат 6779	163	114	1555	1556	1557	пер-на	Лебедев
Храбрый	ат 10160	186	131	1554	1556	1710	Афонин	Терехин
	ат 14092	165	118	1610	1611	1620	резерв	Лебедев
	ат 12705	184	181	1620	1622	1630	резерв	— " —
	ат 7962	165	118	1620	1621	1625	пер-на	Лебедев
	ат 7963	161	115	1625	1626	1627	пер-на	Лебедев

1635. На пер-ие N-181 в полном объёме выполнены ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „Работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-и сдан смене. Наряд N-916 закрыт.
Замечаний нет.
Допускающий НДр-731 [signature] =Терехин=

Производитель работ: [signature] „ =Гордуз=
Оценка за выполнение ТО-1 „ [signature]
Нач. отдела м-р [signature] =Белов=

1710 Пер-к N-181 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ПАГ искажения. Форма сигнала в норме, сдан в работу.
Н Др-731 [signature] =Терехин г

КВ-9 1742 1742 1744 зона Лебедь

1745. Проведено ТО-1 на возбудителе ВО-71 N-2183169 и N-076755 в полном объёме. Замечаний нет.
Н Др 731 [signature] =Терехин г

	ат 6356	180	183	1750	1751	1800	резерв	-"-
	ат 4009	180	183	1800	1801	1803	перия	Лебедь
1800	ПСМ		КВ-9	1800	1800	1800	зона	-"-
	ат 12847	182	120	1820	1821	1830	резерв	Лебедь
	ат 7038	181	120	1830	1831	1832	перия	Лебедь
			КВ-9	1844	1844	1846	зона	-"-
Молитвенница	ат 3859	188	189	1849	1851	2005	Афанин	Лебедь

1900 сверка времени.

1900 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=22°. Замеч. нет
Н Др 731 [signature] =Терехин=

1905. Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела. Оценка „хорошо". Замеч. нет
Н Др-731 [signature] =Терехин=

	ат 7859	183	183	1920	1920	1930	резерв	Лебедь
	ат 7977	184	181	1920	1920	1930	резерв	Лебедь
	ат 4471	185	182	1925	1926	1927	перия	Лебедь
	ат 4789	189	192	1925	1926	1927	перия	Терехин
	ат 4562	162	185	1930	1932	1935	перия	Терехин
2102	ПСМ							
			КВ-9	2102	2102	2102	днем	-"-

Итог работы средств связи за сутки:
Нараб 178: Перец-40: Днем-6: отдр-4: Пом-2
Н Др-731 [signature] =Терехин г

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=22°.
Замечаний нет.
Н Др-731 [signature] Терехин

8 октября

Искра ам 4625 164 186 0000 0000 10.00 Адж. Лебедева
0100 сверка времени.

0300 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t = 22°. Замеч. нет.
НДр 731 [signature] = Терехин =

ат	7962	165	118	0320	0320	0330	резерв	Лебедева
ат	10104	165	118	0330	0331	0332	пер-ка	Лебедева
ат	7963	183	183	0420	0421	0430	резерв	Терехин
ат	12705	161	115	0425	0427	0427	перестр	Терехин
ат	6779	184	181	0520	0521	0530	резерв	Терехин
ат	14440	163	114	0525	0527	0527	перестр	Терехин
ат	10104	165	118	0630	0630	0640	резерв	Терехин
ат	14092	165	118	0640	0641	0641	перестр	Терехин
ат	7038	181	180	0700	0700	07.10	резерв	Терехин

07.00 Сверка времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, пожарного сост. помещений t = 24°C
Замечаний нет
НДр 1-731 [signature] Терехин

	ат	12847	181	189	0710	0711	0711	перестр	Терехин
	ат	4471	184	181	0750	0751	0800	Терехин	Терехин
	ат	4480	183	183	0750	0751	0800	Ле	Лебедева
	ат	12705	182	183	0750	0752	0800	резерв	Терехин
	ат	17454	161	115	0755	0757	0757	перестр	Терехин
	ат	7869	185	182	0755	0756	0756	перестр	Лебедева
	ат	7977	180	192	0755	0757	0757	перестр	Лебедева
	ат	4009	180	183	0800	0800	0810	резерв	Терехин
	ат	6356	180	183	0810	0811	0811	перестр	Терехин
Картинг	ат	7774	162	185	0820	0821	0822	пер-ка	Терехин
	вб	5319	188	189	0825	0827	0947	орешник	Терехин

0845 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ, ОТ
Провел НДр-731 [signature] = Дергачев =
Усвоил НДр-732 [signature] = Соловьёв =

0900 Дежурство по БП-730, аппаратуру и оборудование по описи № 9-11 в исправном состоянии.
Сдал НДр-732 [signature] = Лебедева =
Принял НДр-732 [signature] = Соловьев =

Дворец	4Т250 10303	184	181	0931	0932	0944	Коваленко	Дергачев
Дворец	4Т250 9443	184	181	0944	0945	1130	Борзов	Соловьев
Комета	ат 3816	188	189	1000	1002	11^10	Борзов	Соловьев

10^00 Пер-к N 164 снят с р/связи для проведения ЕТО
10^50
НДр 731 ст л-т [signature] Дергачев

Искра	АМ 4625	164	186	1050	1050	0000	Борзов	Дергачев
11^00 ПСМ		КВ19		1100^16	1100^16	1103^03	дист	Дергачев

КВ19

1100^16 Поступило управление в РС КВ19
11 02^38 Снято управление в РС КВ 19

11^03^02 Сигнал в РС КВ19 прошел без замечаний
Доложено на ПУС
НОР 73-1 ст л-т [подпись] Дергаев

11^00 Произведена ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
НОР 73-1 [подпись] Дергаев

12^00 Произведена проверка охранной сигнализации „Луч"
Замечаний нет
НОР 73-1 ст л-т [подпись] Дергаев

1300 ПСМ
1300 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений
t=23°C. Замечаний нет. Сверка времени
НОР 73-1 ст. л-т [подпись] Дергаев.

ат	17454	182	123	1350	1350	1400	рез	Соловьев
ат	12705	161	115	1355	1357	1400	перестр	Соловьев

1459 ПСМ КВ19 1459^33 1459^33 1502^08 дист Дергаев

КВ-19

1500 04 Поступило управление в р/к КВ19
1501 38 Снято управление в р/к КВ19

1502^08 Сигнал в р/к КВ 19 прошел без замечаний
Доложено на ПУС
НОР 73-1 ст л-т [подпись] Дергаев

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений
t=24°C Замечаний нет
НОР 73-1 ст л-т [подпись] Дергаев

ат	14440	184	181	1550	1552	1600	резерв	Соловьев
ат	6779	163	114	1555	1557	1557	перестр	Соловьев
ат	14092	165	118	1610	1610	1620	резерв	Дергаев
ат	7962	165	118	1620	1621	1621	перестр	Дергаев
ат	12705	184	181	1620	1622	1622	резерв	Дергаев
ат	7963	161	115	1625	1626	1626	перестр	Дергаев
ат	6356	180	125	1750	1750	1800	резерв	Дергаев
ат	4009	180	125	1800	1802	1802	перестр	Дергаев

1800 ПСМ

ат	12847	181	120	1820	1820	1830	резерв	Дергаев
ат	7083	181	120	1830	1832	1832	перестр	Дергаев
ат	7859	187	187	1920	1921	1930	резерв	Дергаев
ат	7977	188	189	1920	1922	1930	резерв	Дергаев
ат	4471	185	182	1925	1926	1926	перестр	Соловьев
ат	4489	189	192	1925	1926	1926	перестр	Дергаев
ат	4562	162	185	1930	1932	1932	перестр	Дергаев

1930 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений
t=23°C Замечаний нет
НОР 73-1 ст л-т [подпись] Дергаев

Итог работы средств связи за сутки
нераб – 174, неустр – 41, дист – 6 очер – 2, Тр – 2 (отл)
ИДР-731 ст. л-т Дергачев

9 октября

Искра АМ 4625 164 186 0000 0000 10.00 Борзов Соловьев

0000 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений. t° 23°C Зам. нет
ИДР-731 ст. л-т Дергачев

0100 Сверка точного времени

0300 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t° 23°C Зам. нет
ИДР-731 ст. л-т Дергачев.

	от 10304	165	118	0330	0331	0331	переустр	Соловьев
11 34р/с	от 3358	184	190	0406	0408	0831	Борзов	Соловьев
	ат 7963	183	123	0420	0421	0430	резерв	Дергачев
	ат 12705	161	115	0425	0427	0427	переустр	Дергачев
	ат 6779	183	123	0520	0521	0530	резерв	Дергачев
	ат 14440	163	114	0525	0527	0527	переустр	Дергачев
	ат 14082	165	118	0640	0641	0641	переустр	Дергачев
	ат 7038	181	120	0700	0700	0710	резерв	Дергачев
	ат 12847	181	120	0710	0711	0711	переустр	Дергачев
	ат 12705	182	123	0750	0751	0800	резерв	Дергачев
	ат 4471	183	183	0750	0751	0800	резерв	Соловьев
	ат 4489	188	189	0750	0752	0800	резерв	Дергачев
	ат 17454	161	115	0755	0757	0757	переустр	Соловьев
	ат 7859	185	182	0755	0756	0756	переустр	Дергачев
	ат 7977	189	192	0755	0757	0757	переустр	Дергачев
	ат 4009	180	125	0800	0800	0810	резерв	Дергачев
	0800 ПСМ		КВ9	0800	0800	0800	зона	Дергачев
	от 7774	162	185	0820	0823	0823	переустр	Дергачев
			КВ-9	08.45	08.46	08.47	Зона	Петушкова

0845 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: ИДР-731 к-н Салямин
Усвоил: ИДР-732 Петушкова

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование отдела по линиям №9-11 в исправном состоянии
Сдал: ИДР-732 Соловьев
Принял: ИДР-732 Петушкова

09.03 ПСМ
КВ-9 09.58 09.58 09.59 зона Салямин

10.00 Пер-к № 164 снят с р/связи для проведения ЕТО
10.50 ИДР-731: к-н Салямин

Искра АМ 4625 164 186 10.50 10.50 24.00 Коваленко Петушкова

11.00 Произведена проверка ОБ, ПБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [signature] Галемин
Представитель профсоюза: [signature] Петушкова

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч". Замеч. нет.
НДР-731: к-н [signature] Галемин.

Картин.	ВБ	4411	188	189	12.52	12.54	15.00	Коваленко	Петушкова
Картин.	ВБ	5319	184	190	12.53	12.54	15.00	Коваленко	Петушкова

13.00 ПСМ
13.00 Сверка точного времени.

ат	17454	182	123	13.50	13.50	14.00	рез	Галемин
ат	12705	161	115	13.55	13.57	14.00	нр	Галемин

15.00 Произведена проверка ап-ры и об. отдела противопожарное состояние помещений. t=26°С. Замечаний нет. НДР-731 к-н [signature] Галемин

ат	14440	184	188	15.50	15.50	16.00	резерв	Петушкова
ат	6779	163	114	15.55	15.56	15.56	перестр.	Петушкова

16.00 В отдел прибыл п/п-к Фомин.
16.10 Из отдела убыл п/п-к Фомин.

ат	7962	165	118	16.10	16.20	16.21	резерв	Петушкова.
ат	12705	184	188	16.20	16.20	16.30	резерв	Петушкова
ат	7963	161	115	16.25	16.26	16.26	перестр.	Галемин
ат	4009	180	183	17.50	18.00	18.01	резерв	Петушкова.

18.00 ПСМ КВ-9 18.00 18.00 Зона Петушкова.

ат 7038 181 120 18.20 18.30 18.31 резерв Петушкова.

19.00 Сверка точного времени.
19.00 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хорош". Замеч. нет.
Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t=26°С. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [signature] Галемин.

ат	7859	187	189	19.20	19.20	19.30	резерв	Петушкова.
ат	7977	188	187	19.20	19.20	19.30	резерв	Петушкова.
ат	4471	185	182	19.25	19.26	19.26	перестр.	—"—
ат	4489	189	192	19.25	19.26	19.26	перестр.	Галемин
ат	4562	162	185	19.30	19.31	19.31	перестр.	Галемин.
			КВ-9	20.37	20.38	20.39	Зона	Петушкова

21.03 ПСМ
КВ-9 21.34 21.35 21.36 Зона Петушкова

Итог работы средств связи за сутки!
Дист. -6, Трен. -2, Нар-ка -180, Опер. -2, Пр-к -35.
НДР-731: к-н [signature] Галемин

00.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [подпись] Галлямин.

10 октября

Искра	АМ	4625	164	186	00.00	00.00	1000	Коваленко	Петушкова.
1148 р/с	ат	3609	183	183	00.24	00.26	0802	Трабуров	Петушкова

01.00 Сверка точного времени.

03.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [подпись] Галлямин

ат	10104	165	118	03.20	03.30	03.31	резерв	Петушкова.
ат	7963	184	190	04.20	04.20	04.30	рез.	Галлямин
ат	12705	161	115	04.25	04.22	04.30	пер	— " —
ат	6779	184	190	05.20	05.20	05.30	рез	— " —
ат	14440	163	114	05.25	05.27	05.30	пер	— " —
ат	14032	165	118	06.30	06.40	06.42	рез	— " —

07.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела, противопожарного сост-ния помещений. t=24°C. Сверка точного времени. Замечаний нет
НДР-731 к-н [подпись] Галлямин

ат	12842	181	120	07.00	07.10	07.12	резерв	Галлямин
			КВ-9	07.42	07.42	07.43	зона	Галлямин
ат	12705	184	190	07.50	07.50	08.00	рез	— " —
ат	4471	182	132	07.50	07.50	08.00	рез	— " —
ат	4489	183	189	07.50	07.50	08.00	рез	— " —
ат	17454	161	115	07.55	07.57	08.00	пер	— " —
ат	7859	185	182	07.55	07.57	08.00	пер	— " —
ат	7977	183	132	07.55	07.57	08.00	пер	— " —

08.00 ПСМ

ат	6350	180	183	08.00	08.10	08.12	рез	Галлямин
ат	7774	162	185	08.20	08.22	08.22	перестр.	Галлямин.

08.25 Пер-к №163 снят с р/связи для проведения ТО-1
Пер-к №166 поставлен в р/с №29 Н-14440.
НДР-731: к-н [подпись] Галлямин

р/с 29	ат	14440	166	114	08.24	08.25	08.25	дист.	Петушкова.

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ.
Провел: НДР-731 [подпись] Симонов
Усвоил: НДР-732 [подпись] Лебедева

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ра и оборудование отдела по списку №9-11 в исправном состоянии.
Сдал: НДР-732 [подпись] Петушкова
Принял: НДР-732 [подпись] Лебедева

0905 ПСМ КВ19 0905 0905 0505 днем —"—

Пример вб 5467 184 190 0921 0923 1123 Орешкин Симонов.
КВ-9 0923 0923 0924 зона —"—

0930 По наряду N-917 для выполнения ТО-1 на пер-ие N-163 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление N-5
Допускающий НФр 731: [signature] =Симонов=
Производитель работ: [signature] =Гордуз=

1000-1050 Пер-к N-164 снят с р/сети для проведения ЕТО
НФр-731 [signature] =Симонов-

Искра ам 4625 164 186 1050 1050 2400 Власов Лебедев

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ЛС в объёме 1 ступени контроля.
Замечаний нет
НФр 731 [signature] =Симонов=
Представитель профсоюза: [signature] =Лебедев=

Пример вб 4951 184 190 1123 1125 1835 Власов Симонов

1200 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации ЛУГ: Замеч. нет.
НФр-731 [signature] =Симонов-

13.00 ПСМ
КВ-9 162 1308 1308 1309 зона Симонов

Дворец от 10303 183 181 1344 1346 1502 Орешкин Симонов
от 17454 182 123 1350 1350 1400 резерв —"—
от 12705 161 115 1355 1357 1357 перестр —"—

1438 ПСМ КВ-

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t-22°. Замеч нет
НФр-731 [signature] =Симонов=

1550 Работы по наряду N-917 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-и подано напряжение.
Допускающий НФр 731: [signature] =Симонов=
Производитель работ: [signature] =Гордуз=

ат 14440 182 123 1550 1551 1600 резерв Лебедев
ат 6779 166 114 1555 1556 1557 перпил Лебедев

1606 ПСМ Сигнализация 12 Монолит.
КВ-9 1606 1608 1609⁵⁵ зона —"—

КВ-9

1608

1608 12 — Поступило управление в р/с КВ-9

1609 55 — Снято управление в р/с КВ-9

1610.30 сигнал в р/с КВ-9 прошел без замечаний. Доложено на ПУС
НДр-731 [подпись] =Симонов=

	ат	14092	165	191	1610	1611	1620	резерв Лебедева
	ат	7962	165	191	1620	1621	1622	пер-ка Лебедева
	ат	12705	186	131	1620	1621	1630	резерв —"—
	ат	7963	161	115	1625	1626	1627	пер-ка Лебедева
Анкер	вб	7729	187	132	1656	1658	20.16	Власов Симонов
	ат	6356	180	183	1750	1751	1800	резерв Лебедева
	ат	4009	180	183	1800	1801	1802	пер-ка Лебедева
1800 ПСМ				КВ-9	1800	1800	1800	зона —"—

1800 Проведено ТО-1 на Возбудителе „Лазурь" с эквивалент. ант. №-1 и №-2 в полном объеме. Замечаний нет
НДр-731 [подпись] =Симонов=

			КВ-9	1816	1816	1817	зона Лебедева
ат	12847	181	120	1820	1820	1830	резерв Лебедева
ат	7038	181	120	1830	1831	1832	пер-ка Лебедева

1900 сверка времени

1900 ПСМ.

КВ-19 1859 1900 31 — 1901 48 — диспет. Лебедева

КВ-19

1900 31 — Поступило управление в р/с КВ-19

1901 48 — Снято управление в р/с КВ-19

1902 сигнал в р/с КВ-19 прошел без замечаний. Доложено на ПУС
НДр-731 [подпись] =Симонов=

1905. Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23°. Замеч. нет
НДр-731 [подпись] =Симонов=

1910. Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела. Оценка „хорошо". Замеч. нет.
НДр-731 [подпись] =Симонов=

			КВ-9	1913	1913	1914	зона Лебедева
ат	7859	183	183	1920	1920	1930	резерв Лебедева
ат	7977	184	190	1920	1920	1930	резерв Лебедева
ат	4471	185	182	1925	1927	1927	пер-ка Лебедева
ат	4489	189	192	1925	1927	1927	пер-ка Симонов
ат	4562	162	185	1930	1931	1933	пер-ка Симонов

1945 Проведён инструктаж по ношению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел НДр-731 [подпись] =Симонов=
Усвоил НДр-732 [подпись] =Балыкова=

2000 Дежурство по БП-730, аппаратуры и оборудования по описи №9-11 в исправном состоянии
Сдал НДр-732 [подпись] =Лебедева=
Принял НДр-732 [подпись] =Балыкова=

Анкер вб 7729 187 132 2023 2023 2356 Власов Симонов
2059 сигнализация „монолит"
КВ-19 КВ-19 210038 2100 210241 днев. Балыкова
КВ-9 210048 2100 2100 зона Балыкова
210050 поступило управление в КВ-19
21.02 снято управление в КВ-19
2102 41 сигнал в р/с КВ-19 прошел без замечаний
НДР-1-731 [подпись] =Симонов=

ПСМ КВ-19 210604 2106 2106 днев. Балыкова
№162 КВ-9 2122 2122 2123 зона Балыкова
КВ-9 2200 2200 2200 зона Балыкова
Анкер вб 6515 187 132 2356 2358 2400 Власов Балыкова
Итог работы средств связи за сутки:
наработка - 200 днев. - 7 тренировки - 2
перестроек - 40 опер. - 4 хор. отл.
НДР-1-731 [подпись] =Симонов=

11 октября 2005 года
0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния. помещений t° = 25°C замечаний нет.
НДР-1-731 [подпись] =Симонов=

Искра АМ 4625 164 186 0000 0000 10.00 Власов Лебедева
Анкер вб 6515 187 132 0000 0000 0452 Власов Балыкова
0100 сверка точного времени
03.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t° = 25°C замечаний нет.
НДР-1-731 [подпись] =Симонов=

	от	7962	165	191	0320	0320	0330	резерв. Балыкова
	от	10104	165	191	0330	0332	0332	перестр. Балыкова
		№162	КВ-9		0329	0329	0331	зона Балыкова
		162	КВ-9		0430	0430	0431	зона Симонов
	от	7963	188	188	0420	0420	0430	резерв Симонов
	от	12705	161	115	0425	0427	0427	перестр —"—
	от	6779	183	183	0520	0520	0530	резерв —"—
	от	14440	166	114	0525	0527	0527	перестр —"—
	от	14092	165	118	0630	0630	0642	перестр —"—
	от	12847	181	120	0700	0700	0711	перестр —"—
Анкер	вб	3859	187	132	0452	0453	0508	Власов Симонов
Анкер	вб	3706	187	132	0508	0509	1152	Власов Симонов

Ра слож.	в б	4011	184	190	05 47	05 51	11.30	Власов	Симонов
Рачкон	В5	5296	186	189	0547	05 51	12 11	Власов	Симонов

07.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного сост. помещен. Замечаний нет. Сверка точн. времени.
ИДР-731: и.о [signature] = Симонов =

ОТ	12705	182	118	0750	0750	0800	рез	Симонов
ОТ	4471	183	133	0750	0750	0800	рез	— " —
ОТ	4489	188	187	0750	0750	0800	рез	— " —
ОТ	12459	161	115	0757	0757	0757	пер	— " —
ОТ	7859	185	182	0755	0757	0757	пер	— " —
ОТ	7977	189	192	0755	0757	0757	пер	Балыкова
ОТ	6356	180	133	08.00	0800	0812	пер	Симонов
ОТ	7774	162	185	0820	0822	0822	пер	Симонов

08.45 Проведен инструктаж по несению боевого дежурства, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: ИДР-1731 [signature] = Терехин =
Усвоил: ИДР1-732 [signature] = Москвичина =
ИДР-1732 [signature] = Балыкова =

09.00 Дежурство по БП 730 аппаратуру и оборудование по стоек № 9-11 в исправном состоянии
Принял: ИДР1432 [signature] = Москвичина =
ИДР1733 [signature] = Балыкова =

09.40 По наряду № 917 для выполнения ТО-1 на пер-ке № 163 со снятием напряжения допущена бригада.

09.40 Для выполнения регулировочных работ по наряду № 917 без снятия напряжения допущена бригада в пом-ии 2-х человек
Допускающий: ИДР-731 ст. и-м [signature] = Терехин =
Производитель работ: = Гордуз =

Семгер	б/б	4311	183	183	09.42	09.44	09.52	Горбачев	Терехин
Семгер	б/б	5007	183	183	09.52	09.53	13.13	— " —	— " —

10.00 – Пер-к № 164 снят для проведения с ТО.
10.50 ИДР- 731 ст. и-м [signature] = Терехин =

Чкаловск	8619	188	181	10,37	1039	12.13	Аронин	Москвичина

Искра	АЛ	4625	164	186	10.50	10.50	амор	Горбачев	Терехин
Камета	б/б	3816	182	118	10.53	10.55	13.08	Горбачев	— " —

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
ИДР- 731 ст. и-м [signature] = Терехин =
Предст. профсоюза [signature] = Москвичина =

Рсскошн. б/б 5751 184 190 11.30 11.32 12.27 Горбачев Терехин

Анкер б/б 7667 187 132 11.52 11.54 24.00 Горбачев Терехин

11 55 АСМ

КВ-19

КВ 19 11 55 30 11 55 30 11 57 50 днев Терехин
11 55 45 Поступило управление в р/с КВ-19
11 57 15 Снято управление в р/с КВ-19
11 57 50 Сигнал в р/с КВ-19 прошёл без замечаний. Доложено на ПУС
НФР-1-731: ст. л-т Д. Терехин

12 00 АСМ

КВ-19

КВ-19 12 01 00 12.01.00 12.04 25 днев Терехин
12 01 57 Поступило упр-е в р/с КВ-19
12 03 23 Снято управление в р/с КВ 19
12 04 25 Сигнал в р/с КВ-19 прошёл без замечаний Доложено на ПУС
НФР-1-731: ст. л-т Д. Терехин

12 06 АСМ

КВ-19

КВ-19 12 06 43 12.06.43 12 09 50 днев Терехин
12 07 31 Поступило управление в р/с КВ-19
12 08 59 Снято управление в р/с КВ 19
12 09 50 Сигнал в р/с КВ-19 прошёл без замечаний. Доложено на ПУС
НФР-1-731: ст. л-т Терехин

КВ-9 12 08 12.08 12 10 зона Терехин
Рсскошн. б/б 6206 186 189 12 11 12 13 13.12 Горбачев Терехин

12.15 Проведена проверка работоспособности охранной сигнализации "Луч". Замечаний нет.
НФР 1-731 ст. л-т Терёхин

Рсскошн. б/б 7100 184 190 12 27 12 29 13.12 Горбачев Терёхин

12 34 АСМ

КВ-19

КВ-19 12 34 48 12 34 48 12 37 13 днев. Терёхин
12 35 09 Поступило упр-е в р/с КВ-19
12 36 34 Снято упр-е в р/с КВ-19
12 37 13 Сигнал в р/с КВ-19 прошёл без замечаний. Доложено на ПУС
НФР-1-731: ст. л-т Терёхин

Пример б/б 5467 183 183 13.13 13.15 18.46 Афонин Мосьмищук

Опер. от 10248 184 123 13.47 13.49 14.31 Горбачев Мосьмищук
ат 17454 186 130 13.50 13.51 14.00 рег. —"—
ат 12705 161 115 13.55 13.57 13.57 нер. —"—

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования внутри противопожарного состояния помещений. t - 24°С. Замечаний нет.
НФР-731 ст. л-т Тёткин

15.20 На пер-ке №163 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „Работать здесь" снят. Сменила УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №917 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий: НФР-731 ст. л-т =Терекин=
Производитель работ: ст. РА =Гордуз=
Оценка за выполнение ТО-1 "
Ст. инженер ст-р =Лабынцев=

Искра	ЧТ-250	5161	186	189	15.45	15.47	16.01	Афонин	Терекин

15,50 Пер-к №163 после проведения ТО-1 проверен: наличие +, ТЛГ искажение, форма сигнала в норме, сдан в работу.
НФР-731 ст. л-т =Терекин=

ат	14440	182	123	15,50	15.51	16.00	рез.	Мосолмкин
ат	6779	163	114	15.55	15.56	15.56	пер.	Терекин

Искра	ЧТ-250	4807	186	189	16.01	16.02	17.37	Афонин	Терекин
	ат	10092	165	118	16.10	16.10	16.20	рез.	Мосолмкин
	ат	12705	182	123	16.20	16.21	16.30	рез.	—"—
	ат	7962	165	118	16.20	16.21	16.21	пер.	—"—
	ат	7963	161	115	16.25	16.26	16.26	пер.	Терекин
	ат	6356	180	183	17.50	17.50	18.00	рез.	Мосолмкин
	ат	4009	180	183.	18.00	18.01	18.01	пер.	—"—

17.59 ПСМ
17.59.27 18.00.07 18.01.55 дист. Мосолмкин
КВ-19
18.00.07 Поступило упр-е в р/с КВ-19
18.01.49 Снято упр-е в р/с КВ-15
18.02.23 сигнал в р/с КВ-19 без замечаний.
Доложено на ПУС.
НФР-731 ст. л-т =Терекин=

	18.05	КВ-19					зона	Мосолмкин
ат	12847	181	120	1820	1820	1830	резерв	Терёкин
ат	7038	181	120	1830	1831	1831	переезд	Терёкин

19.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарное состояние помещений. Т-23°С. Замечаний нет.
НФР-731 ст. л-т =Терекин=

19.05 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хор". Замечаний нет.
НФР-731 ст. л-т =Терекин=

ат	7859	186	130	19.20	19.22	19.30	рез.	Мосолмкин
ат	7977	188	190	19.20	19.22	19.30	рез.	—"—

ат	4471	185	182	19.25	19.27	1/ 19.27	неф.	Москвитин
ат	4489	189	192	19.25	19.27	19.27	неф.	Терехин
ат	4562	162	185	19.30	19.31	19.31	неф.	Терехин

19.45 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ФП и ПБ
Инструктаж провел НДР-731 ст. [подпись] = Терехин =
Усвоил НДР-732 Лебг [подпись] = Лебедева =

20.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование
по отчетам №9-11 в исправном состоянии
сдал НДР-732 [подпись] = Москвитина =
Принял НДР-732 Лебг = Лебедева =

	КВ-9	1946	1946	1947	зона	—"—
	КВ-9	2044	2044	2045	зона	—"—
	КВ-9	2100	2100	2100	зона	—"—
2104 ПСМ	КВ-19	2104	2104	2104	дисп	—"—
	КВ-9	2321	2321	2322	зона	—"—

Итог работы средств связи за сутки:
Нараб- 229; Перест - 50; Дисп- 6; Конец-6; Прием-2 (ОП)
НДР-731 [подпись] = Терехин =

12 октября

0000 Произведена проверка аппаратуры и
оборудования отдела, противопожарного
состояния помещений, t=22°. Замеч. нет.
НДР-731 [подпись] = Терехин =

Искра	ат	4625	167	186	0000	0000	1000	Горбачев	Терехин
Анкер	вб	7667	187	132	0000	0000	0106	Горбачев	Терехин
Искра	ат 26	47483	108	197	0026	0029	0205	Афонин	Лебедева
//34 р/с	ат	3665	188	189	0052	0054	0840	Афонин	Лебедева
Анкер	вб	3576	186	132	0106	0109	1715	Афонин	Лебедева

0300 Произведена проверка аппаратуры
и оборудования отдела, противопожарного
состояния помещений, t=22°. Замеч. нет
НДР-731 [подпись] = Терехин =

ат	7962	165	118	0320	0320	0330	резерв	—"—
ат	10104	165	118	0330	0331	0332	перег.	Лебедева
ат	7963	183	183	0420	0421	0430	резерв	Терехин
ат	12705	161	115	0425	0427	0427	перестр	Терехин
ат	6779	184	123	0520	0521	0530	резерв	Терехин
ат	14440	163	114	0525	0527	0527	перестр	Терехин
ат	10104	165	118	0630	0630	0640	резерв	Терехин
ат	14092	165	118	0640	0641	0641	перестр	Терехин
ат	7032	181	120	0700	0700	0710	резерв	Терехин
ат	12847	181	120	0710	0711	0711	перестр	Терехин

07.00 Сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного сост. помещения t=23°C
Замечаний нет
НДР-1-731 ст. л-т [signature] Д. Терехин

0800 ГСМ

ат	4471	184	190	0750	0751	0800	резерв	Терехин
ат	4489	183	183	0750	0751	0800	резерв	Терехин
ат	12705	182	118	0750	0752	0800	резерв	Терехин
ат	17454	161	115	0755	0756	0756	перестр	Терехин
ат	7859	185	182	0755	0756	0756	перестр	Лебедева
ат	7977	189	192	0755	0757	0757	перестр	Лебедева
ат	4009	180	183	0800	0800	0810	резерв	Лебедева
ат	6356	180	183	0810	0811	0811	перестр	Терехин
ат	7774	162	185	0820	0821	0821	перестр	Терёхин

0845. Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел НДр 731 [signature] =Дергаев=
Усвоил НДр-732 [signature] =Соловьёв=

0900 Дежурство по БП-730, аппаратуру и оборудования по линии №9-11 в исправном состоянии.
сдал НДр-732 [signature] =Лебедева=
Принял НДр-732 [signature] =Соловьёв=

1000 Р/пер-к №164 снят с р/связи для проведения ЕТО
1050 НДР 731 ст-л-т [signature] Дергаев.

1000 Пер-к №164 ДПНУ м-ром Коваленко снят со связи для проведения ТО1
НДР 731 ст л-т [signature] Дергаев

1000 По наряду №918 для выполнения ТО-1 на пер-к №164 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №3
Допускающий НДР 731 ст.л-т [signature] Дергаев

Лиственница ат	7729	187	189	1118	1120	1335	Коваленко	Соловьев

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет
НДР 731 ст л-т [signature] Дергаев

1200 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч" Замечаний нет
НДР 731 ст л-т [signature] Дергаев

1300 Сверка точного времени

Роспотр. вб	6206	184	188	1333	1335	1549	Борзов	Дергаев
ат	17454	183	123	1350	1351	1400	резерв	Дергаев
ат	12705	161	115	1355	1356	1356	перестр	Дергаев

Ромик	пг250	12154	188	131	1422	1425	1704	Борзов	Соловьев

КВ 19

145911 ПСМ

150006 Поступило управление в КВ-19
150206 снято управление в КВ-19
Сигнал прошел без замечаний
ИДР-731 ст. л-т [signature] Дергаев

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=24°С
Замечаний нет. ИДР 731 ст л-т [signature] Дергаев


Роскошный	об	7777	184	188	1549	1551	1724	Борзов	Дергаев
	ат	14440	183	123	1550	1552	1600	резерв	Дергаев
	ат	6779	163	114	1555	1557	1557	перестр	Дергаев
	ат	14092	165	118	1610	1610	1620	резерв	Дергаев
	ат	7962	165	118	1620	1621	1621	перестр	Дергаев
	ат	12705	183	123	1620	1622	1630	резерв	Дергаев
	ат	7963	161	115	1625	1627	1627	перестр	Соловьев
Клубный	ат	5459	186	132	1736	1737	1840	Борзов	Соловьев
	ат	6856	180	125	1750	1750	1800	резерв	Дергаев

1750 Работы по наряду №918 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение
Допускающий ИДР31 [signature] Дергаев
Производитель работ [signature] Гордус

	ат	14009	180	125	1800	1802	1802	перестр	Соловьев
ПСМ			КВ9		1800	1800	1800	зона	Дергаев
	ат	12847	181	120	1820	1820	1830	резерв	Дергаев
	ат	7038	181	120	1830	1831	1831	перестр	Дергаев
Клубный	ат	3537	186	132	1840	1842	1912	Борзов	Соловьев
Клубный	ат	4768	188	128	1843	1845	1912	Борзов	Дергаев

1900 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния отдела помещений t=24°С Замечаний нет
ИДР 731 ст л-т [signature] Дергаев
1900 Сверка точного времени
1905 Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела. Оценка „хор." Замечаний нет
ИДР 731 ст л-т [signature] Дергаев

	ат	7977	187	189	1920	1922	1930	резерв	Дергаев
	ат	7859	184	188	1920	1922	1930	резерв	Соловьев
	ат	4489	189	192	1925	1926	1926	перестр	Дергаев
	ат	4471	185	182	1925	1926	1926	перестр	Дергаев
2101 ПСМ			КВ19		2101	2101	2101	дист	Дергаев

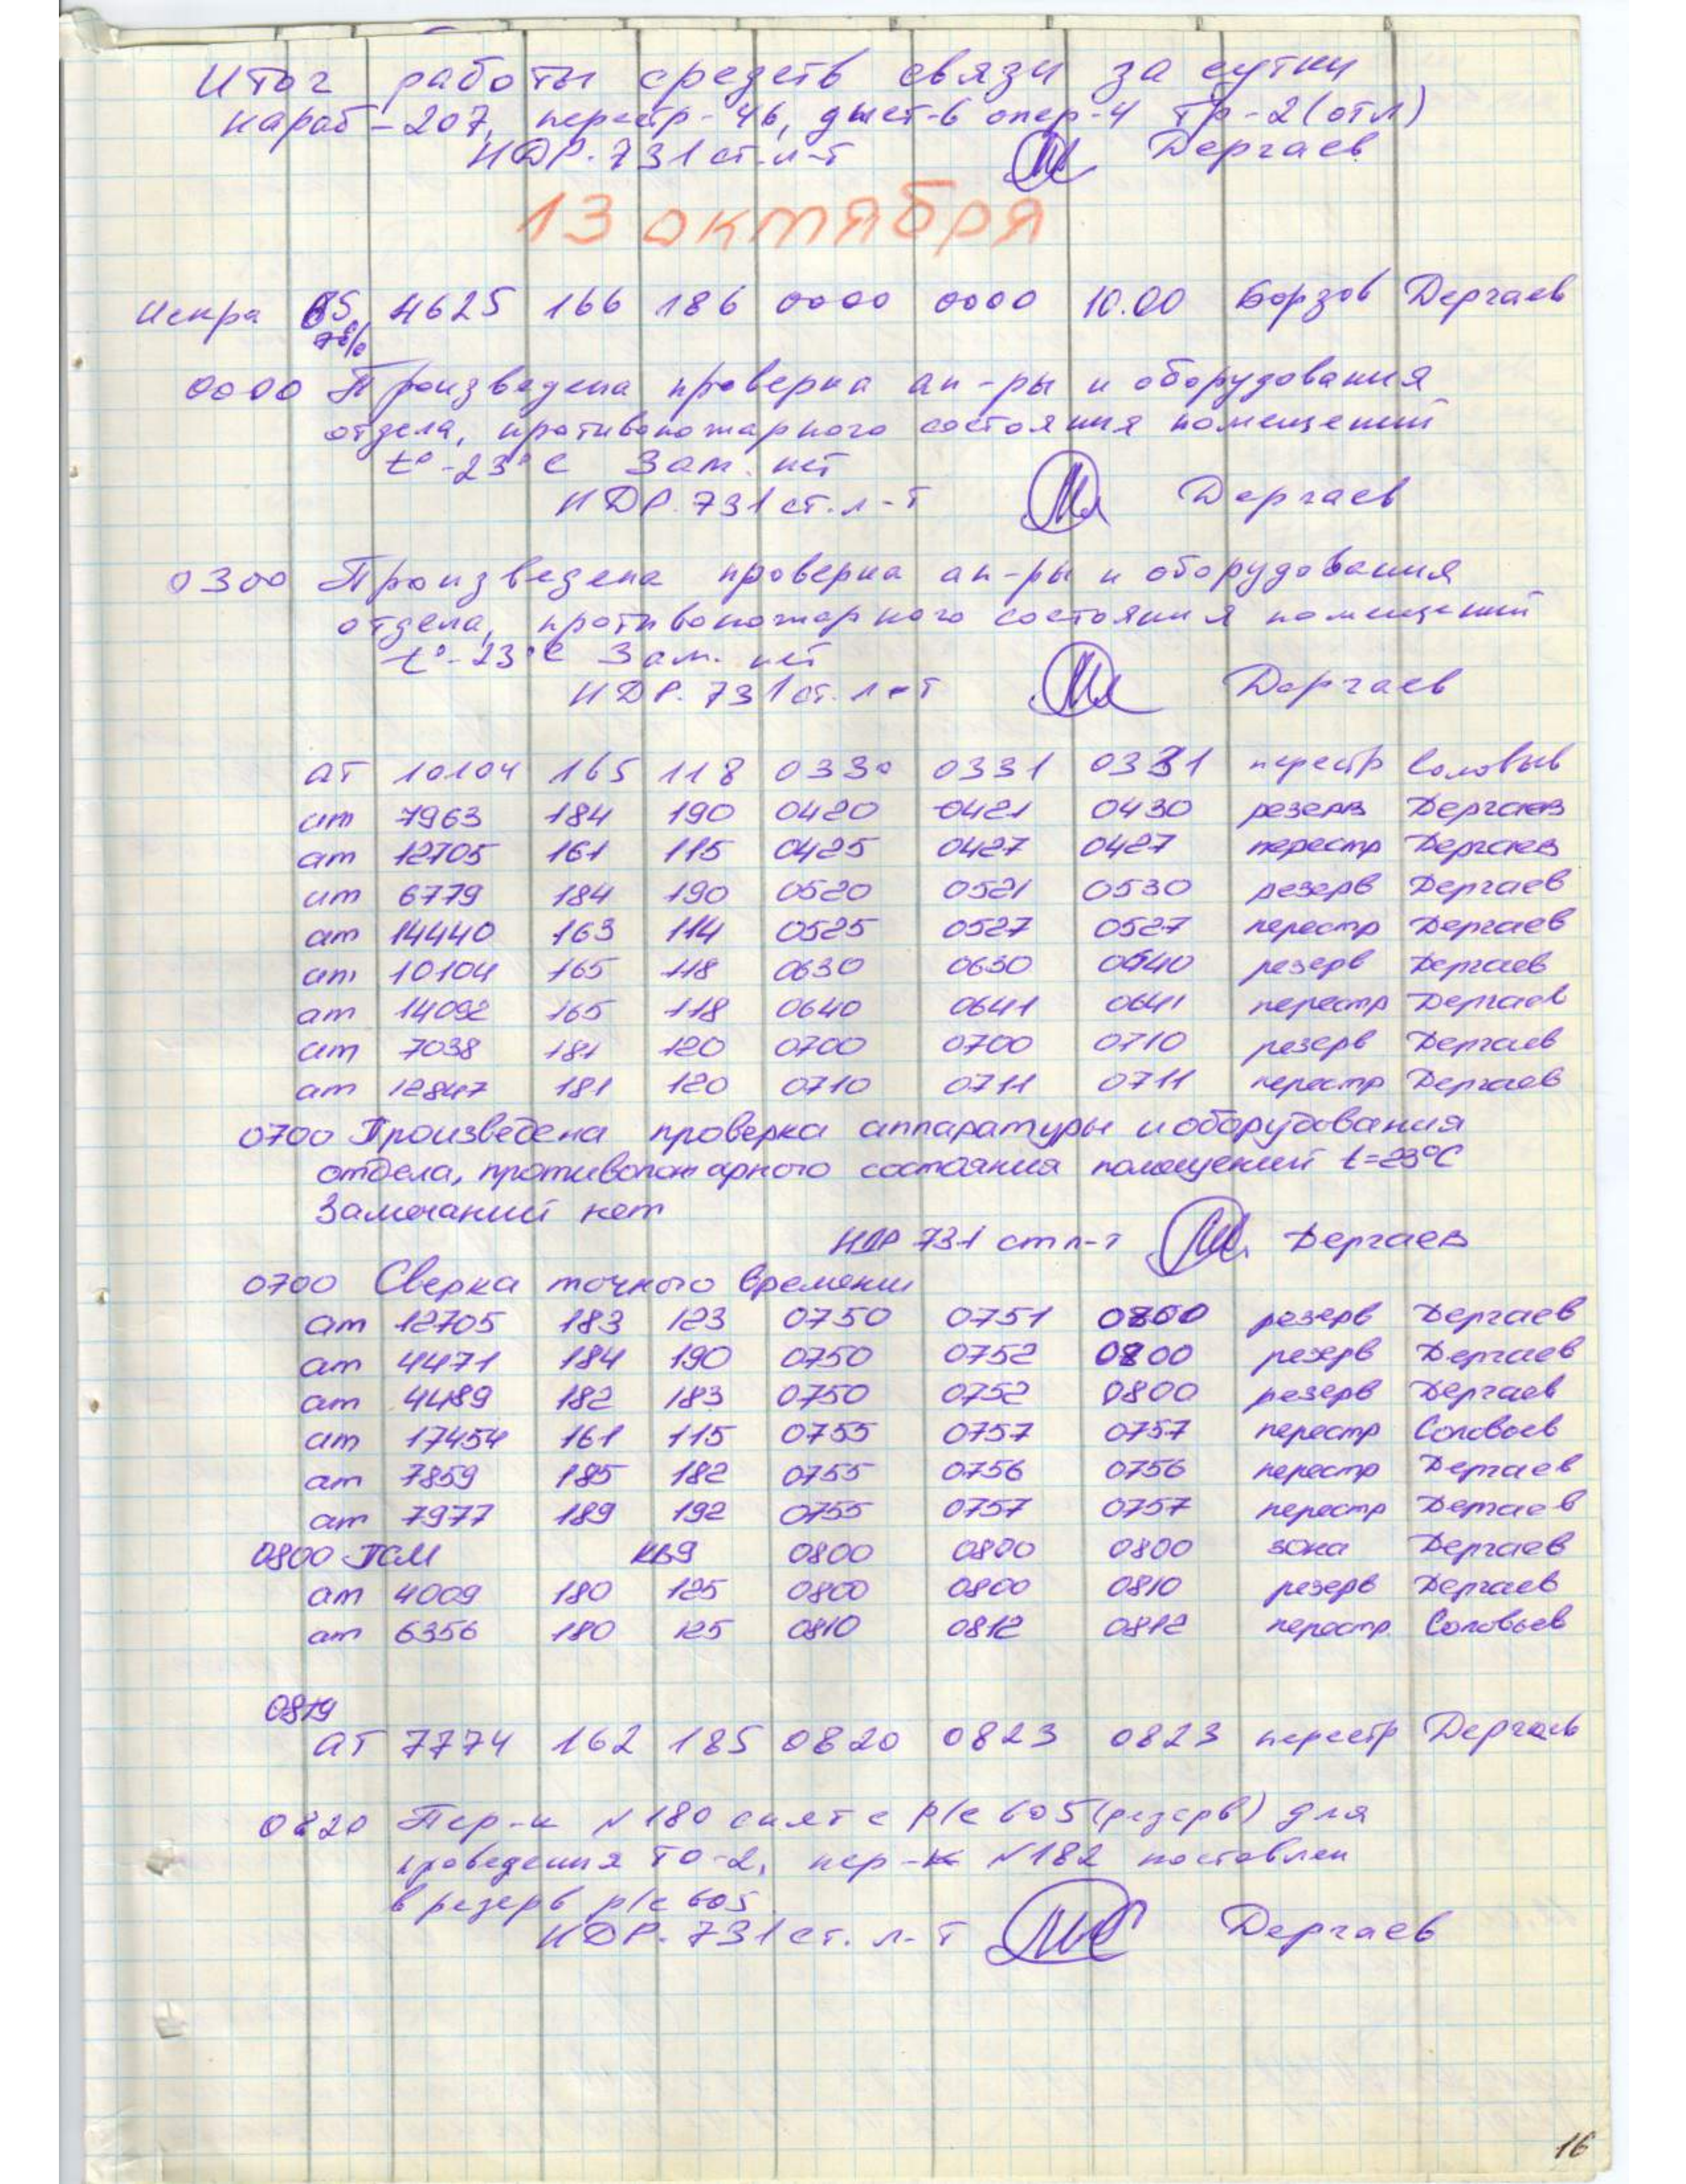

Итог работы средств связи за сутки
нараб-207, перестр-46, дист-6 опер-4 тр-2(отл)
ИДР.731 ст.л-т Дергаев

13 октября

Искра 85/78% 4625 166 186 0000 0000 10.00 Борзов Дергаев

0000 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t°-23°С Зам. нет
ИДР.731 ст.л-т Дергаев

0300 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t°-23°С Зам. нет
ИДР.731 ст.л-т Дергаев

ат	10104	165	118	0330	0331	0331	перестр	Соловьев
ат	7963	184	190	0420	0421	0430	резерв	Дергаев
ат	12705	161	115	0425	0427	0427	перестр	Дергаев
ат	6779	184	190	0520	0521	0530	резерв	Дергаев
ат	14440	163	114	0525	0527	0527	перестр	Дергаев
ат	10104	165	118	0630	0630	0640	резерв	Дергаев
ат	14092	165	118	0640	0641	0641	перестр	Дергаев
ат	7038	181	120	0700	0700	0710	резерв	Дергаев
ат	12847	181	120	0710	0711	0711	перестр	Дергаев

0700 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23°С Замечаний нет
ИДР 731 ст л-т Дергаев

0700 Сверка точного времени

ат	12705	183	123	0750	0751	0800	резерв	Дергаев
ат	4471	184	190	0750	0752	0800	резерв	Дергаев
ат	4489	182	183	0750	0752	0800	резерв	Дергаев
ат	17454	161	115	0755	0757	0757	перестр	Соловьев
ат	7859	185	182	0755	0756	0756	перестр	Дергаев
ат	7977	189	192	0755	0757	0757	перестр	Дергаев
0800 ПСМ			КВ9	0800	0800	0800	зона	Дергаев
ат	4009	180	125	0800	0800	0810	резерв	Дергаев
ат	6356	180	125	0810	0812	0812	перестр	Соловьев

0819
ат 7774 162 185 0820 0823 0823 перестр Дергаев

0820 Пер-к №180 снят с р/с 605 (резерв) для проведения ТО-2, пер-к №182 поставлен в резерв р/с 605
ИДР.731 ст. л-т Дергаев

0845 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: НДР-731 к-н Галямин
Усвоил: НДР-732 Петушкова

0900 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование отдела по ошеям №9-11 в исправном состоянии
Сдал: НДР-732 Соловьёв
Принял: НДР-732 Петушкова

09.05 ПСМ.

09.30 Для выполнения регулировочных работ по наряду №918 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2-х человек.
Допускающий: НДР-731 Галямин
Производитель работ: Гордуз.

09.50 По наряду №919 для выполнения ТО-2 на пер-ке №60 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №1.
Допускающий: НДР-731 Галямин
Производитель работ: Гордуз.
КВ-3 10.44 10.44 10.45 зона Галямин

10.45 На пер-ке №164 в полном объеме выполнены ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №918 закрыт. Замеч. нет.
Допускающий: НДР-731 Галямин.
Производитель работ: Гордуз.
Оценка за выполнение ТО-1 „отлично".
Ст. инженер отдела м-р Латышцев

10.44 Пер-к №164 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ТЛГ искажения. Форма сигнала в норме, сдан в работу.
НДР-731 к-н Галямин.

Искра АМ 4625 164 186 10.50 10.50 24.00 Орешкин Петушкова.

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ и ПС в объеме 1 ступени контроля. Замеч. нет.
НДР-731: к-н Галямин.
Представитель профсоюза: Петушкова

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луг". Замеч. нет.
НДР-731: к-н Галямин

Искра ЧТ-250 47483 108 194 12.29 12.29 12.49 Орешкин Галямин
П20р/с АТ 7813 187 187 12.46 12.47 24.00 Орешкин Петушкова

13.00 Сверка точного времени.
13.00 ПСМ.

	ат 17454	184	188	13.50	13.50	14.00	резерв	Петушкова
	ат 12705	161	115	13.55	13.56	13.56	перестр.	Петушкова.
Оператор	ат 10248	183	183	заказ снят.				
Оператор	ат 10248	183	183	13.56	13.57	21.00	Трабуров	Петушкова
	ат 7774	184	190	1550	1551	1600	резерв	Галямин
	ат 6779	163	114	1555	1557	15.57	перестр	Галямин
Лиятвенц	ат 7729	182	116	16.07	16.08	16.31	Орешкин	Петушкова
	ат 7962	165	118	16.10	16.20	16.21	резерв	Петушкова
			КВ-9	16.10	16.10	16.10	Зона	Петушкова.
	ат 12705	184	190	16.20	16.20	16.30	резерв	Галямин.
	ат 7963	161	115	16.25	16.26	16.26	перестр.	Галямин.

16.22 Сигнализация „Монолит."

КВ-9	16.23.04	16.24.09	16.25.54	Зона	Петушкова
КВ-19	16.23.05	16.24.25	16.26.04	дист.	Петушкова.

КВ-9 КВ-19
16.24.09 Поступило упр-ние в р/с КВ-9
16.24.25 Поступило упр-ние в р/с КВ-19.
16.25.54 Снято упр-ние в р/с КВ-9
16.26.04 Снято упр-ние в р/с КВ-19
16.24.24 Сигнал в р/с КВ-9, КВ-19 прошел без замеч.
Доложено на ПУС.
НДР-731: к-н [подпись] Галямин.

КВ-9 16.28 16.28 16.29 Зона Петушкова.

16.35 Работа по наряду № 919 закончена. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение.
Допускающий: НДР-731 к-н [подпись] Галямин
Производитель работ: [подпись] Гордуз.

	ат 4009	186	130	17.50	18.00	18.01	резерв	Петушкова.
18.00	ПСМ			КВ-9	18.00	18.00	Зона	Петушкова
	ат 7038	181	120	18.20	18.30	18.31	резерв	Петушкова.
				КВ-9	18.44	18.45	Зона	Петушкова.

19.00 Сверка точного времени.
19.00 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хорошо". Замеч. нет.
Произведена проверка ап-ры и оборудование отдела, противопожарного состояния помещений. t – 26°C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [подпись] Галямин

19.06 ПСМ.

ат 7859	182	116	19.20	19.20	19.30	резерв	Петушкова
ат 7977	188	130	19.20	19.20	19.30	резерв	Галямин.
ат 4471	185	182	19.25	19.26	19.26	перестр.	Петушкова
ат 4489	189	192	19.25	19.26	19.26	перестр.	Галямин.

	ат	4562	162	185	19.30	19.31	19.31	перестр.	Галеллин.
					КВ-9	21.05	21.05	Зона	Петушкова
21.07	ПСМ.			КВ-9	22.23	22.24	22.25	Зона	Петушкова.
Истра	4Т-250	47 483	108	194	23.49	23.50	24.00	Трабуров	Петушкова

Итог работы средств связи за сутки!
Дист. -6, Трен. -2, Кор-на - 195, Опер. - 4, Пер-к - 39.
НДР-731: к-н Галеллин.

14 октября.

Искра	АН	4625	164	186	00.00	00.00	10.00	Орешкин	Петушкова.
Н20р/с	ат	7813	187	187	00.00	00.00	07.32	Орешкин	Петушкова
Оператор	ат	10248	183	183	00.00	00.00	00.38	Трабуров	— " —
Истра	4Т-250	47483	108	194	00.00	00.00	07.34	— " —	— " —

00.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С. Замеч. нет.
НДР-731: к-н Галеллин.

Н34р/с	ат	3736	183	183	00.38	00.39	08.16	Трабуров	Петушкова

01.00 Сверка точного времени.
03.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С, Замеч. нет.
НДР-731: к-н Галеллин

	ат	10104	165	118	03.20	03.30	03.31	резерв	Петушкова.
	ат	7963	184	190	04.20	04.20	04.30	рез	Галеллин
	ат	12705	161	115	04.25	04.27	04.30	пер.	— " —
	ат	6779	184	150	05.20	05.20	05.30	рез	— " —
	ат	14440	163	114	05.25	06.27	05.10	пер	— " —
	ат	14092	165	118	06.30	06.40	06.42	рез.	— " —

07.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела противопожарного сос-ния помещений, t=26°С. Сверка точного времени. Замечаний нет.
НДР-731 к-н Галеллин

	ат	12847	181	120	07.08	07.10	07.12	рез	Галеллин
Н48р/с	ат	3609	184	190	07.25	07.27	07.45	Трабуров	— " —
Роском.	ВБ	7100	186	189	07.32	07.34	1213	Трабуров	— " —
Роском.	ВБ	7777	187	191	07.32	07.34	0951	Трабуров	— " —
Н48р/с	ат	7399	184	190	07.45	07.47	08.16	Трабуров	— " —
	ат	4471	188	132	07.50	07.50	08.00	рез.	— " —
	ат	4483	166	128	07.50	07.50	08.00	рез	— " —
	ат	17454	161	115	07.55	07.57	08.00	пер	— " —
	ат	7859	185	182	07.55	07.57	08.00	пер	— " —
	ат	7977	185	192	07.55	07.57	08.00	рез.	— " —
	ат	6356	188	132	08.00	08.10	08.11	резерв	Петушкова

08.15 Пер-к №182 снят с р/связи для проведения ТО-2.
Пер-к №188 поставлен в р/с 605 П = 6356.
НДР-731: к-н Галеллин

ат 7774 162 185 08.20 08.22 08.22 пересстр. Галилин.

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ.
Провел: НДР-731 [подпись] Симонов
Усвоил: НДР-732 [подпись] Лебедева

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ра и оборудования отдела по описи №9-11 в исправном состоянии.
Сдал: НДР-732 [подпись] Петушкова
Принял: НДР-732 [подпись] Лебедева

0905 ПСМ ЖВ-9 0910 0910 0910 зона —"—

0925. Для выполнения регулировочных работ по наряду №-919 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2ух человек.
Допускающий НДр-731 [подпись] = Симонов.
Производитель работ: [подпись] = Горбач =

ЖВ-9 0925 0925 зона Лебедева
роскошь ВБ 7997 187 191 0951 0953 1213 горбачь Симонов

1000- Пер-к №-164 снят с р/сети
1050 для проведения ЕТО
НДр-731 [подпись] = Симонов =

1012 ПСМ ЖВ13 1012 1012 1012 змей —"—

Искрен 4625 164 186 1050 1050 2400 Власов Лебедева

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объёме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
НДр-731: [подпись] = Симонов =
Представитель профсоюза: [подпись] = Лебедева =

1110. На пер-ке №-180 в полном объёме выполнены ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат "Работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №-919 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий, НДр-731 [подпись] = Симонов =
Производитель работ: [подпись] = Горбач =
Оценка за выполнение ТО-2 "   "
Нач. отдела п-ник "   " = Белов =

1135 Пер-к №-180 после проведения ТО-2 проверен: номинал частоты, ТГ испытания, форма сигнала в норме, сдан в работу.
НДр-731 [подпись] = Симонов =

ат 6356 180 183 1140 1142 1142 перна Лебедева
1200 По наряду N-920 для выполнения ТО-1
на пер-ке N-182 со снятием напряжения
допущена бригада. Наложено заземление N-1
Допускающий НДр-731: [подпись] =Симонов=
Производитель работ: [подпись] = Гордуз=

1200 Произведена проверка работоспособности
охранной сигнализации „Луч". Замеч нет.
НДр-731 [подпись] = Симонов=
1300 сверка точного времени.
1300 ПСМ

ат 17454 184 188 1350 1350 1400 резерв Симонов
ат 12705 161 115 1355 1357 1357 пересор —"—

15.01 Рам. КВ-9 15.01 15.01 15.04 Зона Симонов
КВ-9 15.02.34 Поступило упр. 5 КВ-9
15.04.00. Снято упр. 5 КВ-9
Сигнал прошел без замечаний
НДр-1-731 п-б [подпись] = Симонов=
1501. Работы по наряду N-920 закончены.
Бригада выведена заземление снято
На пер-ке N-182 подано напряжение
Допускающий НДр-731: [подпись] = Симонов=
Производитель работ: [подпись] = Гордуз=

1505. Произведена проверка аппаратуры
и оборудования отдела противопожарного
состояния помещений t-22°. Замеч. нет
НДр-731 [подпись] = Симонов.

1508. Для выполнения регулировочных работ
по наряду N-920 без снятия напряжения
допущена бригада в кол-ве 2-х человек
Допускающий НДр-731: [подпись] = Симонов=
Производитель работ: [подпись] = Гордуз=

ат 14440 184 188 1550 1551 1600 резерв Лебедева
ат 6779 163 114 1555 1556 1557 перна Лебедева
//97р/к ат 6998 184 188 1605 1607 2400 Власов Симонов.
ат 10104 165 118 1610 1611 1620 резерв Лебедева
ат 7962 165 118 1620 1621 1622 перна Лебедева
ат 12705 188 132 1620 1621 1630 резерв Лебедева
ат 7963 161 115 1625 1626 1627 перна Лебедева

1630 На пер-ке N-182 в полном объёме
выполнены ТО и регулировочные работы
Люди выведены. Плакат „работать
здесь" снят, Система „УБС" проверена,
исправна. Пул-к сдан смене
Наряд N-920 закрыт. Замечаний нет
Допускающий НДр-731: [подпись] = Симонов=
Производитель работ: [подпись] = Гордуз-

Оценка за выполнение ТО-1 " "
Нач 1 отд п-ник =Гейов=

1710. Пер-к №-182 после проведения ТО-1 проверен! номинал частоты, ТЛГ испытания. Форма сигнала в норме, сдан в работу.
НДр-731 [подпись] =Симонов=

ат 6356 180 183 1750 1751 1800 резерв —"—
ат 4009 180 183 1800 1801 1802 пер-ка Лебедева

1800 ПСМ КВ19 1805 1805 1805 днем —"—
ат 12847 181 120 1820 1820 1830 резерв —"—
ат 7038 181 120 1830 1831 1832 пер-ка Лебедева
1900 сверка времени

1900 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=22°.
Замечаний нет.
НДр-731 [подпись] =Симонов=

1905. ПСМ.

1905. Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела. Оценка „хорошо". Замеч нет.
НДр-731 =Симонов=

		КВ-9	1915	1915	19	зона	—"—
ат	7859	183 183	1920	1920	1930	резерв	—"—
ат	7977	182 116	1920	1920	1930	резерв	Лебедева
ат	4471	185 182	1925	1927	1927	пер-ка	Симонов
ат	4489	189 192	1925	1927	1927	пер-ка	Лебедева
ат	4562	162 185	1930	1931	1932	пер-ка	Симонов

1945. Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ, ОТ.
Провел НДр-731 [подпись] =Симонов=
Усвоил НДр-732 [подпись] =Балыкова=

2000 Дежурство по БП-730 аппаратуру и оборудования по описи №9-41 в исправном состоянии.
Сдал НДр-732: [подпись] =Лебедева=
Принял НДр-732 [подпись] =Балыкова=

?		КВ-9	2100	2100	2100	зона Балыкова
	ПСМ	КВ-19	2106	2106	2106	днем. Балыкова
	№62	КВ-9	2123	2123	2125	зона Балыкова
		КВ-9	2200	2200	2200	зона Балыкова

Итог работы средств связи за сутки:
Наработка - 220 днем. - 6 Тренировки-2
Перестроек - 40 опер. - 6
НДр-731 [подпись] =Симонов=

15 октября 2005 года

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t = 25°C замечаний нет.
НДР-1731 [signature] = Симонов =

искра АМ	4625	164	186	0000	0000	10.00	Власов	Лебедева
1127 р/с от	6998	184	188	0000	0000	0708	Власов	Симонов
	№162	КВ-9		0044	0044	0046	зона	Балыкова
				0100	сверка	точного времени		
	№162	КВ-9		0124	0124	0126	зона	Балыкова

03.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t° = 25°C Замечаний нет.
НДР-1431 [signature] = Симонов =

от	7962	165	129	0320	03 20	0330	резерв.	Балыкова
от	10104	165	129	0330	0332	0332	перестр.	Балыкова
от	7963	182	118	0420	0420	0430	резерв	Симонов
от	12705	161	115	0425	0427	0427	перестр	—"—
от	6779	182	118	0520	0520	0530	резерв	Симонов
от	14440	163	114	0525	0527	0527	перестр	—"—
от	14092	165	129	0630	0630	0642	перестр	Симонов
от	12847	181	120	07.00	0700	0711	перестр	—"—
от	12881	184	188	07.08	07.09	10 00	Власов	Симонов

07.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. Замечаний нет. Сверка точного времени.
НДР-731: п-т [signature] = Симонов Р.Б =

от	12705	188	189	0750	0750	0800	резерв	Симонов
от	4471	186	132	0750	0750	0800	резерв	—"—
от	4489	182	183	0750	0750	0800	резерв	—"—
от	17454	161	115	0755	0757	0757	перестр	—"—
от	7859	185	182	0755	0757	0757	перестр	—"—
от	7977	189	192	0755	0757	0757	перестр	—"—
08.00 ПСМ								
от	6356	180	183	08.00	08.00	08.12	перестр	Симонов,
от	7774	162	185	0820	0822	0825	перестр.	Симонов

08.45 Проведен инструктаж по несению боевого дежурства ТБ ПБ и ОТ.
Провёл: НДР-1731 [signature] = Терехин =
Усвоили: НДР-1732 [signature] = Москвитина =
НДР-1733 [signature] = Балыкова =

09.00 Дежурство по БП-730 аппаратуру и оборудование по смене №9-11 в исправном состоянии
Принял: НДР-1732 [signature] = Москвитина =
НДР-1733 [signature] = Балыкова =

08.59	ПСМ		КВ-19					доск.	Москвилина
Роскошн	в/б	7997	166	188	10.00	10.02	1354	Афонин	Москвилина

10.00 – 10.50 Пер-к №164 снят для проведения СТО.
ИДР-731 ош. 1-т [signature] = Терехин =

Искра	ам	4625	164	186	10.50	10.50	24оо	Коваленко	Москвилина

11.00 Произведена проверка ОТ ТБ ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
ИДР-731 ош. 1-т [signature] = Терехин =
Председ. профсоюза [signature] = Москвилина =

12.00 Произведена проверка охранной сигнализации „Мг". Замечаний нет.
ИДР-731 ош. 1-т [signature] = Терехин –

Роскошин	в/б	6242	166	188	12 16	12 17	13.54	Афонин	Москвилина
13 00	ПСМ								
	ат	17454	188	191	13.50	13.51	14.00	рег.	Москвилина
Роскошин	в/б	5319	166	189	13.54	13.55	14.31	Коваленко	Москвилина
	ат	12705	161	115	13.55	13.56	13.56	пер.	—„—

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t-24°С. Замечаний нет.
ИДР-731 ош. 1-т [signature] = Терехин =

	ат	14440	184	181	15.50	15.51	16.00	рег.	Терехин
	ат	6779	163	115	15.55	15.57	15.57	пер.	—„—
1127р/с	ат	6998	184	188	16.04	16.05	24оо	Афонин	Москвилина
	ат	14092	165	118	16.10	16.10	16.20	рег.	Москвилина
	ат	7962	165	118	16.20	16.21	16.21	пер.	Терехин
	ат	12705	188	191	16.20	16.21	16.21	рег.	—„—
	ат	7963	161	115	16.25	16.26	16.26	пер.	—„—
	ат	6356	180	183	17.50	17.50	18.00	рег.	—„—
	ат	4009	180	183	18.00	18.01	18.01	пер.	—„—
18.00	ПСМ		КВ-9					доск.	Москвилина
	ат	12847	181	120	18.20	18.20	18.30	рег.	—„—
	ат	7038	181	120	18.30	18.31	18.31	пер.	—„—

19.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений. t-23°С. Замечаний нет.
ИДР-731 ош. 1-т [signature] = Терехин =

19.05 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хор"
Замечаний нет.
НДР-731 отд. 1-го [подпись] = Терехин =

ат	7859	184	190	19.20	19.21	19.30	рег.	Мосвилкина
ат	7977	188	187	19.20	19.21	19.30	рег.	Терехин
ат	4471	185	182	19.25	19.27	19.27	пер.	—"—
ат	4489	189	192	19.25	19.27	19.27	пер.	Мосвилкина
ат	4562	162	185	19.30	19.31	19.31	пер.	Терехин

19.45 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел НДР-731 отд. 1-го [подпись] = Терехин =
Усвоил НДР-732 [подпись] = Лебедева

20.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по описи № 9-11 в исправном состоянии
Сдал НДР-732 [подпись] = Мосвилкина =
Принял НДР-732 [подпись] = Лебедева =

2110 ПСМ КВ-9 2200 2200 2200 Зона —"—

Итог работы средств связи за сутки:
Нараб-195: Перед-39: Дист-6: опер-3: Трен-2
НДр-731 [подпись] = Терехин =

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния. Кондиционеры t-22°
Замечаний нет.
НДр-731 [подпись] = Терехин =

16 октября

Центр	ат	4625	164	186	0000	0000		Афенин	Мосвилкина
/27р/к	ат	6998	184	188	0000	0000	07.06	Афенин	Мосвилкина

0100 сверка времени

0300 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния Кондиционеры t-22
Замечаний нет.
НДр-731 [подпись] = Терехин =

ат	7962	165	118	0320	0320	0330	регуляр	—"—
ат	10104	165	118	0330	0331	0332	перед	Лебедева
ат	7963	183	183	0420	0420	0430	регуляр	—"—
ат	12705	161	115	0425	0426	0427	перед	Лебедева
ат	6779	183	183	0520	0520	0530	рег	Терехин
ат	14440	163	118	0525	0526	0526	пер	Терехин
ат	10104	165	118	0630	0630	0630	рег	Терехин
ат	14092	165	118	0640	0641	0641	пер.	Терехин
ат	7058	181	120	0700	0700	0710	рег	Терехин

11	27р/с	аб	12718	184	07.08	07.07	07.07	1604	Яронин	Терехин
		аб	12847	181	120	0710	0711	0711	перестр	Терехин

0710 Произведена проверка аппаратуры и оборуд. отдела, противопожарного сост. помещений
t= 24°С Замечаний нет.
НДР 1-731 ст. л-т [подпись] Ф. Терехин

ат	12705	182	123	0750	0751	08 00	резерв	Терехин
аб	4489	183	183	0750	0751	08 00	резерв	Терехин
аб	4471	186	132	0750	0752	08 00	резерв	Терехин
аб	17454	162	115	0755	0756	0756	перестр	Терехин
аб	7859	185	182	0755	0756	0756	перестр	Лебедева
аб	4977	189	192	0755	0757	0757	перестр	Лебедева
аб	4009	180	183	08 00	0800	08 10	резерв	Лебедева
аб	6356	180	183	08 10	08 11	08 11	перестр	Терехин
ат	4562	162	185	0820	0821	0822	пуск	Терехин

0845. Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ, ОТ
Провёл НДр ст. л-т [подпись] = Дергаев =
Усвоил НДр-732 [подпись] = Соловьёв =

0900 Дежурство по БП-730, аппаратуры и оборудования по отм. № 9-11 в исправном состоянии
Сдал НДр-732 [подпись] = Лебедев =
Принял НДр-732 [подпись] = Соловьёв =

1000 Р/пер. № 164 снят со связи для проведения СТО
1050 НДР 731 ст. л-т [подпись] Дергаев

Искра	ат	4625	164	186	1050	1050	0900	Борзов	Дергаев

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме первой ступени контроля. Замечаний нет.
НДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

1200 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Лук"
Замечаний нет
НДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

1300 ПСМ
1300 Сверка точного времени.

Паралан	ЦТ250	29412	182	124	1335	1337	1345	Борзов	Дергаев

с 1100 до 2100 f - 22412
с 2100 до 2300 f - 16200
с 23.00 до 0900 f - 15706
с 0900 до 1100 f - 16.200

	ат	17454	183	183	1350	1351	1400	резерв	Соловьев
Паралан	4Р50	22412	182	124	1350	1350	1409	Борзов	Соловьев
	ат	12705	161	115	1355	1357	1357	перестр	Соловьев

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23°C Замечаний нет

КДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

	ат	14440	183	183	1550	1552	1600	резерв	Соловьев
	ат	6779	163	114	1555	1556	1556	перестр	Соловьев
Омега	вб	4311	183	183	1603	1605	1719	Борзов	Соловьев
	ат	14092	165	118	1610	1610	1620	резерв	Дергаев
	ат	7962	165	118	1620	1621	1621	перестр	Дергаев
	ат	12705	184	181	1620	1622	1630	резерв	Дергаев
	ат	7963	161	115	1625	1626	1626	перестр.	Соловьев

1700 В 1 отдел прибыл майор Соколов орел
1710 Из 1 отдела убыл м-р Соколов

КДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

ат	0356	180	125	1750	1750	1800	резерв	Дергаев
ат	4009	180	125	1800	1801	1801	перестр.	Дергаев

1800 ПСМ	КВ9	1800	1800	1800	зона	Дергаев
1808 ПСМ	КВ19	1809[13]	1809[13]	1814[20]	дист	Дергаев

КВ19

1811[42] Поступило управление в р/с КВ19
1813[10] Снято управление в р/с КВ19

1815 Сигнал в р/с КВ 19 прошел без замечаний доложено на ПУС

КДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

ат	12847	181	120	1820	1820	1850	резерв	Соловьев
ат	7038	181	120	1830	1831	1831	перестр	Соловьев

1900 Проведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния (отдела) помещений, t=23°C Замечаний нет. Сверка точного времени

КДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

1905 Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела Оценка „хор" Замечаний нет

КДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

ат	7859	183	183	1920	1921	1930	резерв	Соловьев
ат	7977	184	190	1920	1921	1930	резерв	Дергаев
ат	4471	185	182	1925	1927	1927	перестр	Соловьев
ат	4489	189	192	1925	1927	1927	перестр	Дергаев
ат	4562	162	185	1930	1932	1932	перестр	Дергаев

2104 ПСМ

Комета	вб	3816	184	190	2356	2358	0900	Орешкин	Соловьев
Искра	АМ								

Итог работы средств связи за сутки
нараб-189 перестр-42 дис-6 опер-4 ГР-2 (офл)
ИДР-731 ст.л-т Дергаев

17 октября

Искра	АМ 4625	164	186	0000	0000	10.00	Борзов	Соловьев
Комета	вб 3816	184	190	0000	0000	0131	Оремкин	— и —

0000 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений
t° -23°С Зам. нет
ИДР-731 ст.л-т Дергаев

0300 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений
t -21°С Зам. нет
ИДР-731 ст.л-т Дергаев

ат	10104	165	118	0330	0331	0331	перестр	Соловьев
ат	7963	184	190	0420	0421	0430	резерв	Дергаев
ат	12705	161	115	0425	0427	0427	перестр	Дергаев
ат	6779	184	190	0520	0521	0530	резерв	Дергаев
ат	14440	163	114	0525	0526	0526	перестр	Дергаев
ат	10104	165	118	0630	0630	0640	резерв	Дергаев
ат	14092	165	118	0640	0641	0641	перестр	Дергаев
ат	7038	184	120	0700	0700	0710	резерв	Дергаев

0700 Сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений
t=24°С Замечаний нет
ИДР 731 ст л-т Дергаев

ат	12847	181	120	0710	0711	0711	перестр	Дергаев
ат	4471	184	190	0750	0751	08 00	резерв	Дергаев
ат	4489	183	183	0750	0751	08 00	резерв	Дергаев
ат	12705	182	123	0750	0752	08 00	резерв	Дергаев
ат	17454	161	115	0755	0756	0756	перестр	Соловьев
ат	7859	185	182	0755	0757	0757	перестр	Дергаев
ат	7977	189	192	0755	0757	0757	перестр	Дергаев
ат	4009	180	125	0800	0800	0810	резерв	Дергаев

0800 ПСМ		189	0800	0800	0800	зонс	Дергаев
ат 7774	162	185	0820	0823	0823	перестр	Соловьев

0825 Пер-к №165 снят с резерва р/к 601 для проведения ТО-1.

Пер-к №187 поставлен в резерв р/к 601
f-14092. ант №118
ИДР-731 ст.л-т Дергаев

0845 Проведен инструктаж по технике БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: НДР-731 к-н [подпись] Галямин
Усвоил: НДР-732 [подпись] Петушкова

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по описи № № 9-11 в исправном состоянии
Сдал: НДР-732 [подпись] Соловьев
Принял: НДР-732 [подпись] Петушкова

КВ-9 09.00 09.00 Зона Петушкова

09.02 ПСМ

09.30 По наряду № 921 для выполнения ТО-1 на пер-ке № 165 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление № 3
Допускающий: НДР-731 [подпись] Галямин
Производитель работ: [подпись] Гордуз.

09.49 Сигнализация „Монолит".
КВ-9 09.49.15 09.49.35 09.51.02 Зона Петушкова

КВ-9
09.49.35 Поступило упр-ние КВ-9
09.51.02 Снято упр-ние КВ-9
09.51.10 Сигнал в р/с КВ-9 прошел без замеч.
Доложено на ПУС.
НДР-731: к-н [подпись] Галямин.

09.52 Пер-к № 162 снят с р/связи.
10.00- Пер-к № 164 снят с р/связи для проведения ЕТО.
10.50 НДР-731: к-н Галямин.

Искра	АМ	4625	164	186	10.50	10.50	24.00	Горбачев	Петушкова

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ и ПС в объеме 1 ступени контроля. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [подпись] Галямин
Представитель профсоюза! [подпись] Петушкова

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч". Замеч. нет.
НДР-731: к-н [подпись] Галямин.

Картинг	ВБ	4411	166	189	12.21	12.23	14.36	Горбачев	Галямин
Картинг	ВБ	5319	184	190	12.21	12.22	14.32	Горбачев	Петушкова

13.00 Сверка точного времени.
13.00 ПСМ.

Искра	ЧТ-250	47483	108	194	13.30	13.30	14.35	Горбачев	Галямин
Брегет	ТТ-250	7059	187	187	13.37	13.38	14.41	Горбачев	Галямин
Оператор	ЧТ-500	10248	183	123	13.46	13.47	14.14	Горбачев	Галямин
Рябина	ВБ	7922	188	191	13.55	13.57	14.51	Горбачев	Галямин
	ат	12705	161	115	13.55	13.57	14.00 пер		Галямин
Картинг	ВБ	7777	184	190	14.32	14.33	15.37	Бабуров	Петушкова

Картинг	ВБ	6225	166	189	14.36	14.38	16.24	Грабуров	Петушкова.
Рябина	ВБ	10317	188	191	14.51	14.53	18.44	Грабуров	Петушкова

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [подпись] Галемин.

Картинг	ВБ	9125	184	190	15.37	15.39	16.24	Грабуров	Петушкова.
	ат	14440	183	123	15.50	15.50	16.00	резерв	Петушкова
	ат	6779	163	114	15.55	15.56	15.56	перестр.	Петушкова
	ат	7962	186	132	16.10	16.20	16.21	резерв	Петушкова.
	ат	12705	183	123	16.20	16.20	16.30	резерв.	Петушкова
	ат	7963	161	115	19.25	19.26	19.26	перестр.	Петушкова.

16.40 Работы по наряду №921 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение.
Допускающий: НДР-731 к-н [подпись] Галемин.
Производитель работ: [подпись] Гордуз.

Автор	ат	3344	183	183	16.39	16.41	16.47	Грабуров	Петушкова.
Искра	ВБ	43483	108	194	17.41	17.42	17.47	Горбачев	Галемин
Искра	ВБ	47483	108	194	17.47	17.48	20.40	Горбачев	Галемин
	ат	4009	180	183	17.50	18.00	18.02	резерв	Галемин
	ат	7038	181	120	18.20	18.30	18.31	резерв	Петушкова.
р/с 606	ат	162	185	18.34	18.35	18.35	дист.	Горбачев	Галемин.
			КВ-9	18.44	18.45	18.46	зона		Петушкова.

19.00 Сверка точного времени.
19.00 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „4". Замеч. нет.
Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [подпись] Галемин

				КВ-9	19.00	19.00	Зона	Петушкова
19.06 ПСМ				КВ-19	19.06	19.06 19.06	дист.	Петушкова
	ат	7859	187	187	19.20	19.20 19.30	резерв	Петушкова
	ат	7977	188	191	19.20	19.20 19.30	резерв	Петушкова.
	ат	4471	185	182	19.25	19.26 19.26	перестр.	Петушкова
	ат	4489	189	192	19.25	19.26 19.26	перестр.	Галемин.
	ат	4562	162	185	19.30	19.31 19.31	перестр.	Галемин

21.02 ПСМ.

КВ-9	22.00	22.00	22.02	Зона	Петушкова
КВ-9	23.04	23.05	23.06	Зона	Петушкова

Итог работы средств связи за сутки:
Дист. - 6, Трен. - 2, Нар-ка - 185, Опер. - 7, Пер-к - 47.
НДР-731: к-н [подпись] Галемин.

00.00 Произведена проверка ап-рът и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26 °C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [подпись] Галлямин.

18 октября

Искра АН 4625 164 186 00.00 00.00 10.00 Горбачев Петушкова.
01.00 Сверка точного времени.

||34р/к ат 3736 183 183 01.13 01.14 08.02 Горбачев Петушкова

03.00 Произведена проверка ап-рът и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26 °C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [подпись] Галлямин.

ат	10104	186	118	03.20	03.30	03.31	резерв	Петушкова.
ат	7963	184	190	04.20	04.20	04.30	рез	Калинина
ат	12205	161	115	04.25	04.27	04.30	кер	— и —
ат	6779	184	180	05.20	05.20	05.30	ру	— и —
ат	14440	163	114	05.25	05.27	05.30	кер	— и —
ат	14092	186	130	06.30	06.40	06.42	рез	— и —

07.00 Произведена проверка ап-рот и об-ния отдела, противопожарное сос-ние помещений, t = 26 °C. Сверка точного времени. Замечаний нет.
НДР-731 к-н [подпись] Галлямин

ат	12847	181	120	07.10	07.10	07.12	ру	Галямин
		КВ-9		07.41	07.41	07.42	доклад	— и —
Раск.	16 5319	166	130	07.42	07.48	13.23	Горбачев	— и —
ат	12205	184	190	07.50	07.50	08.00	ру	— и —
ат	4471	187	132	07.50	07.50	08.00	ру	— и —
ат	4485	188	128	07.50	07.50	08.00	ру	— и —
ат	17454	161	115	07.55	07.57	08.00	кер	— и —
ат	7859	185	182	07.55	07.57	08.00	кер	— и —
ат	7877	183	192	07.55	07.57	08.00	кер	— и —

08.00 ПСН

08.15 Пер-к №183 снят с р/связи для проведения ТО-1. по распоряжению ДПНЦ. Горбачева.
НДР-731: к-н [подпись] Галлямин

ат 7774 162 185 08.20 08.22 08.22 перестр. Галлямин.

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: НДР-731 [подпись] Симонов
Усвоил: НДР-732 [подпись] Лебедева

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ра и оборудование отдела по описи №9-11 в исправном состоянии.
Сдал: НДР-732 [подпись] Петушкова
Принял: НДР-732 [подпись] Лебедева.

09.20 Для выполнения регулировочных работ по наряду №921 допущена бригада в кол-ве 2-х человек.
Допускающий: ЭДР-731 л-т [подпись] = Симонов =
Производитель работ: [подпись] = Гордуз =

09.23 09.23 09.25 зона Москвитина

10.00- Пер-к №164 снят для проведения СТО.
10.50 ЭДР-731 л-т [подпись] = Симонов =

09.40 По наряду №922 для выполнения ТО-1 на пер-ке №183 со снятием напряжения допущена бригада.
Наложено заземление №1.
Допускающий: ЭДР-731 л-т [подпись] = Симонов =
Производитель работ: [подпись] = Даниленко =

Мокра ДМ 4625 184 186 10.50 10.50 2400 Коваленко Москвитина

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля замечаний нет.
ЭДР-731 л-т [подпись] = Симонов =
Предсм. профсоюза [подпись] = Даниленко =

Роскошн. в/б 6919 187 130 11.12 11.15 12.18 Власов Симонов

Храбр. ат 10160 184 181 11.57 11.59 13.06 Власов Симонов
Роскошн. в/б 8523 187 187 12.18 12.19 13.23 Власов Симонов
13.00 ДСМ
КВ-9 162 13.08 13.08 13.09

Операторская 10248 187 187 13.45 13.48 14.33 Власов Москвитина

ат 17454 184 190 13.50 13.51 14.00 рег. Москвитина
ат 19703 161 115 13.55 13.57 13.57 пер. —"—

14.10 Для выполнения регулировочных работ по наряду №922 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2-х человек.
Допускающий: ЭДР-731 л-т [подпись] = Симонов =
Производитель работ: [подпись] = Даниленко =

Картош в/б 6225 166 189 15.02 15.04 18.22 Коваленко Москвитина

15.05 Произведена проверка ап-ры и оборудования с целью противопожарного состояния помещений t- 23°С. Замечаний нет.
ЭДР-731 л-т [подпись] = Симонов =

ат 14440 184 190 15.50 15.51 16.00 рег. Симонов
ат 6779 163 114 15.55 15.57 15.57 пер. —"—

16.05 На пер-ке №165 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы. Моды внедрены. Плакат "Работать здесь" снят. Система УБС проверена исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №921 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий: НДР-731 л-т [подпись] =Симонов=
Производитель работ: [подпись] =Гордуз=
Оценка за выполнение ТО-1 "
ст. инженер м-р [подпись] =Лаптицкий=

16.05 На пер-ке №183 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы. Моды внедрены. Плакат "Работать здесь" снят. Система УБС проверена исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №922 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий: НДР-731 л-т [подпись] =Симонов=
Производитель работ: [подпись] =Даниленко-
Оценка за выполнение ТО-1 [подпись]
ст. инженер м-р =Лаптицкий=

Картина в/б	5319	184	190	16.04	16.05	2018	Власов	Симонов
ат	14092	186	118	16.10	16.10	16.20	рег.	Симонов

16.15 На пер-ке №165 после проведения ТО-1 проверен: номинал f, ТЛГ искажения, Форма сигнала в норме, сдан в работу.
НДР-731 л-т [подпись] =Симонов=

ат	7962	165	118	16.20	16.21	16.21	пер.	Симонов

16.20 Пер-к №183 после проведения ТО-1 проверен: номинал f, ТЛГ искажения. Форма сигнала в норме, сдан в работу.
НДР-731 л-т [подпись] =Симонов=

ат	12705	187	130	16.20	16.21	16.30	рег.	Симонов
ат	7963	161	115	16.25	16.27	16.27	пер.	Симонов
ат	6356	180	183	17.50	17.50	18.00	рег.	Москвичук
ат	4009	180	183	18.00	18.01	18.01	пер.	—"—
ат	12847	181	120	18.20	18.20	18.30	рег.	—"—
Картина в/б	4411	166	189	18.23	18.24	2018	Власов	Симонов
ат	7038	181	120	18.30	18.31	18.31	пер.	Москвичук

19.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t-22°С. Замечаний нет.
НДР-731 л-т [подпись] =Симонов=

19.00 ПСМ

19.05 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хор."
Замечаний нет.
НДР-731 л-т [подпись] =Симонов=

				19.13	19.14	зона	Москвичинс	
ат	7859	186	130	19.20	19.21	19.30	рез.	Москвичинс
ат	7977	187	132	19.20	19.22	19.30	рез.	—"—
ат	4471	185	182	19.25	19.27	19.27	пер.	Симонов
ат	4489	189	192	19.25	19.27	19.27	пер.	Москвичинс
ат	4562	182	185	19.30	19.31	19.31	пер.	Симонов

19.45 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ ПБ и ОТ
Провел НДР-731 л-т [подпись] = Симонов =
Усвоил НДР-732 [подпись] = Балыкова =

20.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по описи № 9-11 в исправном состоянии
Сдал НДР-732 [подпись] = Москвичинс =
Принял НДР-732 [подпись] = Балыкова =

20.00 На пост 1 ТЗ выставлена караульная собака
НДР1-731 [подпись] = Симонов =

	КВ-9	2102	2102	2102	зона	Балыкова
пем	КВ-19	2105	2105	2105	дист.	Балыкова
№162	КВ-9	2122	2122	2123	зона	Балыкова
	КВ-9	2200	2200	2200	зона	Балыкова

Итог работы средств связи за сутки!
Наработка - 209 Дист. - 6 Тренировки - 2
Перестроек - 41 Опер. - 5
НДР1-731 [подпись] = Симонов =

19 октября 2005 года

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t°=25°C замечаний нет.
НДР1-731 [подпись] = Симонов =

искра АМ	4625	164	186	0000	0000	1000	Коваленко	Москвичинс
№162	КВ-9			0013	0013	0015	зона	Балыкова
				0100	сверка точного времени			

03.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t°=25°C замечаний нет.
НДР1-731 [подпись] = Симонов =

ат	7962	165	118	0320	0320	0330	резерв.	Балыкова
ат	10104	165	118	0330	0332	0332	перестр.	Балыкова

ot	7963	184	188	0420	0420	0430	резерв	Симонов
от	12705	161	115	0425	0427	0427	пересор	—"—
от	0779	184	188	0520	0520	0530	резерв	—"—
от	14440	163	114	0525	0527	0527	пересор	—"—
от	14092	165	118	06 30	06 30	06 42	пересор	—"—
от	12847	181	120	07.00	07.00	07.11	пересор	Симонов

07.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. Замечаний нет. Сверка точного времени.
НДР-1-731: Л-т [подпись] = Симонов =

от	4489	187	130	07.50	0750	08 00	рез	Симонов
от	4481	189	183	0750	0750	08.00	рез	—"—
от	12705	182	183	0750	0750	08 00	рез	—"—
от	17459	161	115	0755	0758	0758	пер	—"—
от	7859	185	182	0755	0758	0758	пер	—"—
от	7977	189	182	0755	0758	0758	пер	—"—
Распоряж. ВБ	10770	165	130	0759	08.01	1156	Власов	Симонов
от	6356	180	183	08.00	08.00	08.17	пересор	Симонов
от	7774	162	185	08 20	08.22	0822	пересор	—"—

08 20 Пер-к №166 снят со связи ДПНЦ м-ром Коваленко для проведения ТО-2
НДР 1-731 [подпись] = Симонов =
№162 КВ-9 0845 0845 0846 зона Балыкова

08.45 Проведен инструктаж по несению боевого дежурства, ТБ, ПБ и ОТ.
Провел: НДР-1-731 [подпись] = Терехин =
Усвоил: НДР1732 [подпись] = Лебедева =
НДР1733 [подпись] = Балыкова =

08.00 Дежурство по БП-730 аппаратуру и оборудование по описи №9-11 в исправном состоянии
Принял: НДР1732 [подпись] = Лебедева =
НДР1733 [подпись] = Балыкова =

0908 ПСМ.

0945. По наряду №-923 для выполнения ТО-1 на пер-ке №-166 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №5
Допускающий НДР-731 [подпись] = Терехин
Производитель работ [подпись] Балыков

1000 - Пер-к №-164 снят с р/сети
1050 для проведения БТО
НДР-731 [подпись] = Терехин =

Искра ат 4625 164 186 1050 1050 2400 Афонин Лебедева

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объёме 1 ступени контроля замечаний нет
НФр-731 [signature] = Терехин =
Представитель предсоюза: [signature] = Лебедева =

Юпитер ат 20° 5427 186 189 1145 1147 1310 Афонин Терехин

1200 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации "[illegible]". Замеч. нет
НФр-731 [signature] = Терёхин =

КВ-9 1234 1234 1235 зона Лебедева
1300 сверка времени

1300 ПСМ

операт. ат 500	10248	187	187	1346	1348	1412	Афонин	Терехин
ат	17454	184	188	1350	1351	1400	резерв	Терехин
ат	12705	161	115	1355	1356	1356	перестр	Терехин
реаним. ВБ	1070	165	130	1453	1453	1926	Афонин	Терёхин

15 00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t 24°C Замечаний нет.
НФр-1-731: Ст. л-т [signature] Д. Терёхин

ат	14440	182	123	1550	1550	1600	резерв	Лебедева
ат	6779	163	114	1555	1556	1557	пер-на	Лебедева

1600 Работы по наряду N-923 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-и N-166 подано напряжение
Допускающий: НФр-731 [signature] = Терехин =
Представитель работ! [signature] = Балмов =

		КВ-9	1610	1600	1610	зона	— " " —	
ат	14092	188	118	1610	1611	1620	резерв	Лебедева
ат	12705	182	123	1620	1621	1630	резерв	Лебедева
ат	7962	188	118	1620	1621	1623	пер-на	Лебедева
ат	7963	161	115	1625	1627	1630	пер-на	Лебедева
		КВ-9	1641	1641	1642	зона	Лебедева	
ат	6356	180	183	1750	1751	1800	резерв	— " —
ат	4009	180	183	1800	1801	1802	пер-на	Лебедева
ат	12847	181	120	1820	1821	1830	резерв	— " —
ат	7038	181	120	1830	1831	1832	пер-на	Лебедева

1900 сверка времени
КВ-9 1900 1900 1900 зона "
1900 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t 23°
Замеч. нет. НФр-731 [signature] = Терехин =

1905 Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела оценка „хорошо". Замеч. нет.
НДр-731 [подпись] = Терехин =

1905 ПСМ. КВ19 1905 1905 1905 дneш — и

ат	7859	183	183	1920	1921	1930	резерв	Лебедев
ат	7977	184	190	1920	1921	1930	резерв	Лебедев
ат	4471	185	182	1925	1926	1927	перша	Терехин
ат	4489	189	192	1925	1926	1927	перша	Лебедев
росомчинов б	10181	165	130	1926	1928	2103	Афонин	Терехин
ат	4562	162	185	1930	1931	1933	перша	Терехин
Метеор ч-250	7959	184	188	2115	2116	2320	Афонин	Терехин

Итог работы средств связи за сутки!
Нараб. - 186! Перша - 40! Днешт - 61! опер - 4! трен - 2
НДр-731 [подпись] = Терехин =

20 октября

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=22°С.
Замечаний нет
НДр-731 [подпись] = Терехин =

Искра ам 4625 164 186 0000 0000 Афонин Лебедев
0100 сверка времени.

0300 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=22°С
НДр 731 [подпись] = Терехин =

ат	7962	165	118	0320	0320	0330	резерв	— и —
ат	10107	165	118	0330	0331	0332	перша	Лебедев
ат	7963	183	183	0420	0421	0430	резерв	Терехин
ат	12705	161	115	0425	0427	0427	перестр	Терехин
ат	6779	184	188	0520	0521	0530	резерв	Терехин
ат	14440	163	114	0525	0527	0527	перестр	Терехин
ат	10104	165	118	0630	0630	0640	резерв	Терехин
ат	14092	165	118	0640	0641	0641	перестр	Терехин

0700 Сверка времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=22°С Замечаний нет
НДр-1-731 [подпись] Терехин

ат	4009	180	120	0700	0700	0710	рез.	Терехин
ат	12847	181	120	0710	0711	0711	пер	Терехин
ат	12705	182	123	0750	0751	0800	рез	Терехин
ат	4471	184	190	0750	0751	0800	рез	Терехин
ат	4489	183	183	0750	0752	0800	рез	Терехин
ат	17454	161	115	0755	0756	0756	пер	Терехин
ат	7859	185	188	0755	0756	0756	пер	Терехин
ат	7977	180	192	0755	0757	0757	пер	Терехин

0800	ГСМ			КВ-9	0800	0800	0800	зона	— и —
	АТ	4009	180	183	0800	0800	0810	рез	Терехин
	АТ	6356	180	183	0810	0811	0811	пер.	Терехин
	АТ	7774	162	185	0820	0822	0822	пер.	Терехин
Против	ик250	44596	108	195	0816	0817	0955	Орешкин	Терехин

0820 Пер-и N-184 по распоряжению
ДПНУ - орешкиным отдан на ТО-1
НДр-731 [подпись] = Терехин =

0845 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел НДр 731 = Дергаев =
Усвоил НДр-732 [подпись] = Соловьёв =

0900 Дежурство по БП-730, аппаратуры
и оборудования по отчет N 9-11
в исправном состоянии
Сдал НДр-732: [подпись] = Лебедев =
Принял НДр-732: [подпись] = Соловьев =

КВ-9 0924 0926 зона Соловьев

КВ-9
092520 Поступило управление в КВ-9
092620 Снято управление в КВ-9
Сигнал прошел без замечаний.
НДР. 731 ст. л-т [подпись] Дергаев

КВ-9
0929 ПСМ
093050 Поступило управление в КВ-9
093250 Снято управление в КВ-9
Сигнал прошел без замечаний.
НДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев

0930 Для выполнения регламентных работ
по наряду N 923 без снятия напряжения
допущена бригада в кол-ве 2 человек
Допускающий НДР. 731 ст. л. т [подпись] Дергаев
Производитель работ; Горбуз

0930 По наряду N 924 для выполнения ТО-1
на пер-ке N 184 со снятием напряжения
допущена бригада. Наложено заземление N 1
Допускающий НДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев
Производитель работ: [подпись] Даниленко

Картинг	65	4011	183	183	1003	1005	1027	Горбачев	Соловьев
Картинг	65	4755	183	183	1027.	1028	1057	— и —	Дергаев
Вулкан	ПЭ250	4048	187	132	1055	1057	0000	— и —	Соловьев
Искра	АН	4625	164	186	1050	1050	0000	— и —	— и —

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени
контроля зам. нач.
НДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев
Представитель профсоюза [подпись] Соловьев

1200 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч" Замеч. нет
ИДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев

1210 Работы по наряду № 924 закончены, бригада выведена, заземление снято, на пер-к № 184 подано напряжение
Допускающий ИДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев
Производитель работ [подпись] Даниленко

1215 Для выполнения регулировочных работ по наряду № 924 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2 человек
Допускающий: ИДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев
Производитель работ: [подпись] Даниленко

1300 ПСМ
1300 Сверка точного времени

Рогачишвб	10181	165	130	1303	1304	1552	Горбачев	Дергаев
Оператор ОТ	10248	188	187	1346	1348	1435	Борзов	Дергаев
от	17454	182	123	1350	1352	1400	резерв	Дергаев
от	12705	161	115	1355	1357	1357	перестр	Дергаев

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений отдела $t=23°C$ Замечаний нет
ИДР731 ст. [подпись] Дергаев

от	14440	182	123	1550	1552	1600	резерв	Дергаев
Рогачевоб	6950	165	130	1552	1554	1722	Горбачев	Дергаев
от	6779	188	114	1555	1557	1557	перестр	Дергаев

1605 На пер-ке № 166 в полном объеме вып-ны ТО и регулировочные работы Люди выведены. Плакат „работать здесь" снят Система УБС проверена исправна Пер-к сдан смене. Наряд № 923 закрыт Замечаний нет
Допускающий ИДР731 [подпись] Дергаев
Производитель работ [подпись] Даниленко
Оценка за выполнение ТО „хор."
Ст инженер отдела м-р [подпись] Латышев

127 ОТ	6515	183	118	1607	1608	0000	Горбачев	Соловьев
от	14092	186	191	1610	1610	1620	резерв	Дергаев

1615 На пер-ке № 184 в полном объеме вып-но ТО и регулировочные работы Люди выведены. Плакат работать здесь снят Система УБС проверена исправна Пер-к сдан смене. Наряд № 924 закрыт Замечаний нет
Допускающий ИДР731 [подпись] Дергаев
Производитель работ [подпись] Гордуз
Оценка за выполнение ТО „хор."
Ст инженер отдела м-р [подпись] Латышев

от	7962	186	191	1620	1621	1621	перестр	Дергаев
от	12705	182	123	1620	1622	1630	резерв	Дергаев
от	7963	161	115	1625	1626	1626	перестр	

1625 Пер-к N 184 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ТЛГ искажения Формо сигнала в норме, сдан в работу
ИДР 73-1 ст л-т (подпись) Дергаев

1626 Пер-к N 166 после проведения ТО-1 проверен номинал частоты, ТЛГ искажения Форма сигнала в норме, сдан в работу
ИДР 73-1 ст л-т (подпись) Дергаев

1800 ПСМ		КВ-9 1800			1800	зона	Соловьев
ат 6356	180	183	1750	1750	1800	рез	Соловьев
ат 4009	180	183	1800	1801	1801	перестр	Соловьев

1900 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений, t=23°С
Замечаний нет. Сверка точного времени
ИДР 731 ст л-т (подпись) Дергаев

1905 Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела
Оценка за выполнение „хорошо" Замечаний нет.
ИДР 731 ст л-т (подпись) Дергаев

1905 ПСМ		КВ 9	1905	1905	1905	дист	Дергаев
ат 7977	184	190	1920	1920	1930	рез	Соловьев
ат 7859	182	123	1920	1920	1930	рез	Соловьев
ат 4471	185	182	1925	1927	1930	перестр	Соловьев
ат 4489	189	192	1925	1927	1930	перестр	Дергаев
сат 4562	162	185	1930	1932	1932	перестр	Дергаев

2125 ПСМ
225920 ПСМ КВ-9

КВ-9
225940 Поступило управление в КВ-9
230140 Снято управление в КВ-9
Сигнал прошел без замечаний
ИДР 731 ст. л-т (подпись) Дергаев

Итог работы средств связи за сутки
Иар – 199, перестр – 43, 6 – дист, 6 – окр, 2 тр – обл

21 октября

Искра АМ	4625	164	186	0000	0000	10.00	Горбачев	Соловьев
1127рк ат	6515	183	118	0000	0000	0714	–"–	–"–
Вулкан ат250	4048	187	132	0000	0000	0809	–"–	–"–

0000 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t°-21°С Зам. нет
ИДР-731 ст. л-т (подпись) Дергаев

03.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений - t° - 21°С Зам. нет
ИДР-731 ст. л-т Дергаев

	ат 7962	165	118	0320	0320	0330	рез	Соловьев
	ат 10104	165	118	0330	0331	0331	перестр	Соловьев
	ат 7963	184	188	0420	0421	0430	резерв	Дергаев
	ат 12705	161	115	0425	0427	0427	перестр	Дергаев
	ат 6779	184	188	0520	0522	0530	резерв	Дергаев
	ат 14440	163	114	0525	0527	0527	перестр	Дергаев
	ат 10104	165	118	0630	0638	0640	резерв	Дергаев
	ат 14092	165	118	0640	0642	0642	перестр	Дергаев

0700 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23С Замечаний нет
Сверка точного времени
ИДР 731 ст л-т Дергаев

	ат 7038	181	120	0700	0700	0710	резерв	Дергаев
1	ат 12847	181	120	0710	0712	0712	перестр	Дергаев
1 контр	ат 12881	183	118	0714	0716	12.16	Горбачев	Дергаев
	ат 12705	186	189	0750	0752	0800	резерв	Дергаев
	ат 4471	182	186	0750	0752	0800	резерв	Дергаев
	ат 4489	188	187	0750	0752	0800	резерв	Дергаев

0755 Пер-к N 185 ДПУ м-ром Горбаковым снят с связи для проведения ТО-1
ИДР 731 ст л-т Дергаев

ат 7859	184	181	0755	0756	0756	перестр	Соловьев
ат 17454	161	115	0755	0757	0757	перестр	Соловьев
ат 7977	189	192	0755	0756	0756	перестр	Дергаев
ат 4009	180	125	0800	0800	0810	резерв	Дергаев
0800 ПСМ		КВ9	0800	0800	0800	зона	Дергаев
ат 6356	180	125	0810	0811	0811	перестр	Соловьев
ат 7774	162	185	0820	0823	0823	перестр	Соловьев
		ИВ-9	0830		0831	зона	—"—

0845 Проведен инструктаж по мерам БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: ИДР-731 к-н Галямин
Усвоил: ИДР-732 Петушкова

0900 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по смене № 9-11 в исправном состоянии
Сдал: ИДР-732 Соловьев
Принял: ИДР-732 Петушкова

09.07 Сигнализация „Монолит."
09.08 ПСМ.

09.20 По наряду №925 для выполнения ТО-1 на пер-ке №185 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №
Допускающий: НДР-731 — Галлямин
Производитель работ: ст. РА — Даниленко

Амулет	ВБ	6998	186	129	09.55	09.57	10.53	Трабуров	Петушкова
Башкирия	ВБ	3214	187	189	09.56	09.58	10.32	Трабуров	Петушкова
				КВ-9	09.57	09.58	09.59.	Зона	Петушкова

10.00-10.50 Пер-к №164 снят с р/связи для проведения ЕТО.
НДР-731: к-н — Галлямин.

Позывной	ВБ	3162	187	189	10.32	10.34	16.15	Трабуров	Галлямин
Искра	АМ	4625	164	186	10.50	10.50	24.00	Коваленко	Петушкова
Амулет	ВБ	6012	186	129	10.53	10.54	11.44	Трабуров	Петушкова

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замеч. нет.
НДР-731: к-н — Галлямин
Представитель профсоюза: — Петушкова

Амулет	ВБ	8486	186	129	11.44	11.45	16.15	Трабуров	Галлямин

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч". Замеч. нет.
НДР-731: к-н — Галлямин

13,00 Сверка точного времени.
13.00 Сигнализация „Монолит".

ат	17454	188	191	13.50	13.50	14.00	резерв	Петушкова
ат	12705	161	115	13.55	13.56	13.56	перестр.	Петушкова

КВ-9

13.58 Сигнализация „Монолит"
КВ-9 13.58.06 13.58.06
14.01.20 Поступило упр. в р/с КВ-9
14.04.35 Снято упр. в р/с КВ-9
14.05 Связь в р/с КВ-9 проверена до ... Доложено на РДС. НДР-731 — Галлямин

КВ-9	14.33	14.34	14.35	Зона	Петушкова

14.50 На пер-ке №185 в полном объеме выполнены ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №925 закрыт. Замеч. нет.
Допускающий: НДР-731 — Галлямин.
Производитель работ: — Даниленко
Оценка за выполнение ТО-1 „5".
Ст. инженер отдела: н-р. — Латынцев

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26 °C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [подпись] Галямин.

15.05 Пер-к № 185 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ТЛГ искажения, форма сигнала в норме, сдан в работу.
НДР-731: к-н [подпись] Галямин.

		КВ-9	15.44	15.45	15.46	Зона	Петушкова
ат 14440	184	181	15.50	15.50	16.00	резерв	Петушкова
ат 6779	163	119	15.55	15.56	15.56	перестр.	Петушкова
ат 7962	165	118	16.10	16.20	16.21	резерв	Петушкова
ат 12705	184	181	16.20	16.20	16.30	резерв	Петушкова.
ат 7963	161	115	16.25	16.26	16.26	перестр.	Галямин.

16.27 ПСМ
КВ-9 16.27.43 16.30.01 16.31.30 Зона Петушкова.

КВ-9 16.30.01 Поступило упр-ние в р/с КВ-9
16.31.30 Снято упр-ние в р/с КВ-9.
16.32.35 Сигнал в р/с КВ-9 прошел без замечаний.
Доложено на ПУС.
НДР-731: к-н [подпись] Галямин

			КВ-9	17.45	17.45	17.46	Зона	Петушкова.
	ат 4009	180	183	17.50	18.00	18.01	резерв	Петушкова
18.00 ПСМ			КВ-9	18.00	18.00		Зона	Петушкова.
	7038	181	120	18.20	18.30	18.31	резерв	Галямин

19.00 Сверка точного времени.
19.00 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „5". Замеч. нет.
Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений.
t = 26 °C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [подпись] Галямин.

19.02 ПСМ.
19.03

	ат 7977	188	191	19.20	19.20	19.30	резерв	Петушкова
	ат 7859	187	189	19.20	19.20	19.30	резерв	Петушкова
	ат 4471	185	182	19.25	19.26	19.26	перестр.	Петушкова
	ат 4489	189	192	19.25	19.27	19.27	перестр.	Галямин.
	ат 4562	162	185	19.30	19.32	19.32	перестр.	Галямин
Искра УТ-250	47483	108	154	20.20	20.22	22.05	Грабуров	—״—

21.03 ПСМ

1134 р/с	ат 3736	183	183	23.24	23.25	24.00	Грабуров	Петушкова

Итог работы средств связи за сутки:
Дист.-6, Кар-ка-213, Трен.-2, Опер.-4, Пер-к-42
НДР-731: к-н [подпись] Галямин

22 октября

Искра АМ 4625 164 186 00.00 00.00 1000 Коваленко Петушкова
1134р/с ат 3736 183 183 00.00 00.00 0906 Грабуров —и—

00.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26 °C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [signature] Галемин.

01.00 Сверка точного времени.
03.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26 °C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [signature] Галемин.

ат 10104 165 118 03.20 03.30 03.31 резерв Петушкова.
ат 7963 184 190 04.20 04.20 04.30 рез. Галемин
ат 12705 161 115 04.25 04.27 04.30 пер —и—
ат 6773 184 190 05.20 05.20 05.30 рез —и—
ат 14440 163 114 05.25 05.27 05.30 пер —и—
ат 14092 165 118 06.30 06.40 06.42 рез —и—
07.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела противопожарное состояние помещения, t=23 °C. Замечаний нет.
НДР-731 к-н [signature] Галемин
ат 12847 191 120 07.00 07.10 07.12 рез Галемин
ат 4471 188 132 07.50 07.50 08.00 рез —и—
ат 4485 187 189 07.50 07.50 08.00 рез —и—
ат 12705 184 190 07.50 07.50 08.00 рез —и—
ат 7959 185 182 07.55 07.57 08.00 пер —и—
ат 7977 189 182 07.55 07.57 08.00 пер —и—
ат 17454 161 115 07.55 07.57 08.00 пер —и—
0800 ПСМ
ат 6356 180 125 08.00 08.10 08.12 рез Галемин
ат 7774 162 185 08.20 08.22 08.22 нераспр. Галемин.

08.45 Инструктаж по несению БД, ГБ, ПБ и ОТ.
Провел: НДР-731 [signature] Симонов
Усвоил: НДР-732 [signature] Лебедева

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ра и оборудование отдела по описи №9-11 в исправном состоянии.
Сдал: НДР-732 [signature] Петушкова
Принял: НДР-732 [signature] Лебедева.
0900 ПСМ
КВ19 0900 0900 0900 дин —и—
Волмас КВ-9 0923 0923 0924 зона Лебедева
вб 38969 108 194 0939 0941 1147 Власов Лебедева

1000-1050 Пер-к №-164 снят с р/сети для проведения ЕТО.
НДР-731 [signature] Симонов

Искра ат 4625 164 186 1050 1050 00.00 Власов Лебедев

Мстиславинище ат 25 7729 184 188 1050 1052 13.25 Власов Лебедев

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объёме 1 ступени контроля. Замечаний нет
НДр-731 [подпись] = Симонов =
Представитель профсоюза: [подпись] = Лебедев =

1200 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луг". Замеч. нет
НДр-731 [подпись] = Симонов =

1300 ПСМ.

Асоциация ВS 7973 184 187 13.50 13.52 21.39 Власов Симонов

ат 17454 182 123 13 50 13 50 1400 резерв Симонов
ат 12705 161 115 1355 1357 1357 неисп —"—

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений, t-22°. Замеч. нет
НДр-731 [подпись] = Симонов =

ат 14440 182 123 1550 1551 1600 резерв Лебедев
ат 6779 163 117 1555 1556 1557 пер на Лебедев
ЖВ-9 1600 1600 1600 зона —"—

ат 14092 165 118 1610 1611 1620 резерв —"—
ат 12705 182 123 1620 1621 1630 резерв —"—
ат 7962 165 118 1620 1621 1622 пер на Лебедев
ат 7963 161 115 1625 1626 1627 пер на Лебедев
ат 6356 180 183 1750 1750 1800 резерв Лебедев
1800 ПСМ
ЖВ-9 1800 1800 1800 зона
ат 4009 180 183 1800 1801 1803 пер на Лебедев
ат 12847 181 120 1820 1821 1830 резерв Лебедев
ат 7038 181 120 1830 1831 1832 пер на Лебедев
1900 сверка времени

1900 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=22 Замеч. нет
НДр-731 [подпись] = Симонов =
19.09 ПСМ
1905 Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела. Оценка „хорошо". Замеч нет
НДр"731 [подпись] = Симонов =

1905 ЖВ19 1905 1905 1905 днем —"—

ат 7859 182 123 1920 1921 1930 резерв Лебедев
ат 7977 183 183 1920 1921 1930 резерв Лебедев

ат	4471	185	182	1925	1926	1927	перша	Лебедева
ат	4489	189	192	1925	1926	1927	перша	Симонов.
ат	4562	162	185	1930	1932	1932	перша	Симонов.

1945 - Проведён инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ, ОТ.

Провел НДр 731 [подпись] = Симонов =
Усвоил НДр-732 [подпись] = Балыкова =

	КВ-9	1959	1959	1959	зона	Балыкова

2000 Дежурство по БП-730, аппаратуру и оборудования по описи № 9-11 в исправном состоянии.

Сдал НДр-732 [подпись] = Лебедева =
Принял НДр-732 [подпись] = Балыкова =

2005 На пост 1Т3 выставлена караульная собака.
НДР1-731 [подпись] = Симонов =

	КВ-9	2100	2100	2100	зона	Балыкова
ПСМ	КВ-19	2104	2104	2104	дист.	Балыкова
№162	КВ-9	2122	2122	2123	зона	Балыкова
	КВ-9	2200	2200	2200	зона	Балыкова

Итог работы средств связи за сутки:
Наработка - 197 Дист. - 6 Тренировки - 2
Перестроек - 36 Опер. - 4
НДР-1731 [подпись] = Симонов =

23 октября 2005 года

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t° = 25°C замечаний нет.
НДР-1-731 [подпись] = Симонов =

метро- АМ	4625	164	186	0000	0000	10.00	Власов	Лебедева

0100 сверка точного времени

03.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t° = 25°C замечаний нет.
НДР1-731 [подпись] = Симонов =

ат	7962	165	130	0320	0320	0330	резерв.	Балыкова
ат	10104	165	130	0330	0332	0332	перестр.	Балыкова
	№162	КВ-9		0330	0330	0331	зона	Балыкова
ат	7963	182	120	0420	0420	0430	резерв	Симонов
ат	12705	161	115	0425	0427	0427	перестр	— " —
КВ-9		162		0445	0445	0447	зона	Симонов
ат	6779	183	123	0520	0520	0530	резерв	Симонов -
ат	14440	163	104	0525	0527	0527	перестр	— " —
ат	14092	165	118	0630	0630	0642	перестр	Симонов

от 12847 181 120 07.00 07.00 0712 перестр Симонов

07.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. Замечаний нет. Сверка точного времени.
НДР-1-731: 1-г [signature] = Симонов Р.В. =

от	4489	186	132	0750	0750	0800	резерв	Симонов
от	4471	187	192	0750	0750	0800	резерв	— " —
от	12705	184	188	0750	0750	0800	резерв	— " —
от	17454	161	115	0755	0757	0757	перестр	— " —
от	7859	185	182	0755	0757	0757	перестр	— " —
от	7977	189	192	0755	0757	0757	перестр	— " —
от	6356	180	183	08.00	0800	0812	перестр	— " —

08.00 ПСМ

от 7774 162 185 08.20 08.22 0822 перестр — " —

08.25 С поста 173 снята караульная собака
НДР1731 [signature] = Симонов =

08.45 Проведен инструктаж по несению боевого дежурства, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: НДР1731 [signature] = Терехин =
Усвоил: НДР1732 [signature] = Москвитина =
НДР1733 [signature] = Балыкова =

09.00 Дежурство по БП-730, аппаратуру и оборудование по описи № 5-11 в исправном состоянии
Принял: НДР1732 [signature] = Москвитина =
НДР1733 [signature] = Балыкова =

09.05 ПСМ

10.00 - 10.50 Пер-к № 164 снят для проведения ЕТО.
НДР-731 ст. 1-г [signature] = Терехин =

10.14 10.15 10.16 зона Москвитина

Попра АИ 4625 164 186 10.50 10.50 2400 Горбачев Москвитина

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
НДР-731 ст. 1-ш [signature] = Терехин =
Предсм. профсоюза [signature] = Москвитина =

12.00 Произведена проверка охранной сигнализации „Луч" Замечаний нет.
НДР-731 ст. 1-ш [signature] = Терехин =

12.20 12.20 12.21 зона Москвитина

13.00 Сигнализация „Монолит"

			13.27	13.28	13.30	зона	Мосьвилина
ат 17454	184	190	13.50	13.51	14.00	ру.	—"—
ат 12705	161	115	13.55	13.56	13.56	пер.	—"—

15.00 Произведена проверка ат-рт и оборудования отдела, противопожарного состояние помещений t-23°C. Замечаний нет.
ИДР-731 ст.л-т [signature] = Теренин =

ат 14440	184	190	15.50	15.51	16.00	ру.	Теренин
ат 6779	163	114	15.55	15.56	15.56	пер.	—"—
ат 10104	165	118	16.10	16.10	16.20	ру.	Мосьвилина
ат 7962	165	118	16.20	16.21	16.21	пер.	—"—
ат 12705	183	183	16.20	16.22	16.30	ру.	—"—
ат 7963	161	115	16.25	16.26	16.26	пер.	Теренин
ат 6356	180	183	17.50	17.50	18.00	ру.	Мосьвилина
ат 4009	180	183	18.00	18.01	18.01	пер.	Теренин

18.00 ПСМ КВ-9

			18.10	18.10	18.12	зона	Мосьвилина
ат 12847	181	120	18.20	18.20	18.30	ру.	—"—
ат 7038	181	120	18.30	18.31	18.31	пер.	Теренин

19.00 Произведена проверка ат-рт и оборудования отдела, противопожарного состояние помещений. t-23°C. Замечаний нет.
ИДР-731 ст. л-т [signature] = Теренин =

19.05 Проведено ЕТО на всей ат-ре отдела оценка „хор".
Замечаний нет.
ИДР-731 ст. л-т [signature] = Теренин =

19.06 ПСМ

			19.09	19.09	19.10	зона	Мосьвилина
ат 7879	186	130	19.20	19.21	19.30	ру.	Мосьвилина
ат 7977	187	132	19.20	19.21	19.30	ру.	—"—
ат 4471	185	182	19.25	19.27	19.27	пер.	Теренин
ат 4489	189	192	19.25	19.27	19.27	пер.	Мосьвилина
ат 4562	165	185	19.30	19.31	19.31	пер.	Теренин

19.45 Проведен инструктаж по мерам БД ТБ, ПБ и ОТ
Провел ИДР-731 ст. л-т [signature] = Теренин =
Усвоил ИДР-732 [signature] = Лебедева =

20.00 Дежурство по БП-730, ат-ру и оборудование по описи № 9-11 в исправном состоянии
сдал ИДР-732 [signature] = Мосьвилина =
Принял ИДР-732 [signature] = Лебедева =

2105 ПСМ КВ-9 2100 2100 2100 зона
КВ19 2105 2105 2105 дист.

Итог работы средств связи за сутки!
Нараб-171! переп-35! Дист-?! опер-1! Трен-2
НДР-731 [подпись] Терехин

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=21°.
Замечаний нет
НДР-731 [подпись] Терехин

24 октября

Центра ат 4625 164 186 0000 0000 Горбачев Москва
0100 Сверка времени.

0300 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=22°.
Замечаний нет
НДР-731 [подпись] Терехин

ат	7962	165	118	0320	0320	0330	резерв	— " —
ат	10104	165	118	0330	0331	0332	пер ка	Лебедев
ат	12705	183	183	0420	0421	0430	рез	Терехин
ат	17454	161	115	0425	0426	0426	пер	Терехин
ат	6779	184	188	0520	0522	0530	рез	Терехин
ат	17454	163	114	0525	0527	0527	пер	Терехин
ат	10104	165	118	0530	0630	0640	рез	Терехин
ат	14092	165	118	0639	0641	0641	пер	Терёхин
ат	4038	180	120	0700	0700	0710	рез.	Терехин

7.00 Сверка времени.
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=23°C Замечаний нет
НДР-1-731 [подпись] Терехин

ат	1284	181	120	710	711	711	пер.	Терехин
ат	12705	183	183	750	751	800	рез	Терехин
ат	4471	182	123	750	752	800	рез	Терехин
ат	4489	184	190	750	753	800	рез	Терехин
ат	17454	161	115	755	756	756	пер	Терехин
ат	7859	185	182	755	756	756	пер	Лебедев
ат	7977	189	192	755	757	757	пер	Лебедев

0800 ПСМ КВ-9 0800 0800 0800 зона — " —

ат	4009	180	183	0800	0800	0800	резерв	Лебедев
ат	6356	180	183	0810	0811	0812	пер ка	Терехин

0810 По распоряжению ДПНУ-Горбачева пер-к № 186 отдан на ПУ-1
НДР-731 [подпись] Терёхин

ат 7774 162 185 0820 0821 0823 пер ка Терехин

0830 Пер-к № 109 по распоряжению ДПНЦ – Горбачевым отдан на ТО-1, пер-к № 108 поставили в р/с 484.

НДр-731 [подпись] =Терехин=

ат 47131 108 194 0831 0832 0833 пер-ка Терёхин.

0845. Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ, ОТ
Провел НДр-731 [подпись] =Дергаев=
Усвоил НДр-732 [подпись] =Соловьёв=

0900 Дежурство по БП-730, аппаратуру и оборудования по описи № 9-11 в исправном состоянии.
Сдал НДр-732! Лбн =Лебедева=
Принял НДр-732 [подпись] =Соловьёв=

КВ-9 0923 0925 зона Соловьев

0930 По наряду № 926 для выполнения ТО-1 на пер-ке № 186 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление № 1
Допускающий: НДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев

0945 По наряду № 927 для выполнения ТО-1 на пер-ке № 109 со снятием напряжения допущена бригада. Питающий кабель отключен.
Допускающий НДР 731 ст. л-т [подпись] Дергаев

10[00] Пер-к № 164 снят с р/связи для проведения ЕТО
10[50]

НДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

КВ-9 1031 1033 зона Соловьев

Искра АН 4625 164 186 1050 1050 0000 Анфранов Дергаев

11 00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме летучего контроля. Зам. нет
НДР. 731 ст. л-т [подпись] Дергаев
Представитель профсоюза [подпись] С Даниленко

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луг". Зам. нет
НДР. 731 ст. л-т [подпись] Дергаев

12 30 Работы по наряду № 926 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к № 186 подано напряжение
Допускающий: НДР. 731 ст. л-т [подпись] Дергаев
Производитель работ: [подпись] С. Даниленко

1230 Для выполнения регулировочных работ по наряду № 926 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2х человек
Допускающий НДР-731ст.л-т [подпись] Дергаев
Производитель работ: [подпись] Даниленко

1230 Работы по наряду № 927 закончены, бригада выведена, заземление снято. На пр-к № 109 подано напряжение.
Допускающий: НДР-731ст.л-т [подпись] Дергаев
Производитель работ: [подпись] Гордуз

1230 Для выполнения регулировочных работ по наряду № 927 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2х человек
Допускающий НДР-731ст.л-т [подпись] Дергаев
Производитель работ [подпись] Гордуз

1300 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений, t=23°C замечаний нет. Сверка точного времени
НДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

1300 ПАМ

Оператор	4Т500	10248	187	187	1348	1350	1418	Коваленко	Соловьев
	ат	17454	184	188	1350	1351	1400	резерв	Дергаев
	ат	12705	161	115	1355	1357	1357	перестр	Дергаев

1427 ПАМ

КВ9	142940	142940	143319	бокст	Дергаев
КВ19	142941	142941	143320	зона	Дергаев

КВ-9
КВ-19

143041 Поступило управление в р/к КВ19
143042 Поступило управление в р/к КВ9
143222 Снято управление в р/к КВ19
143231 Снято управление в р/к КВ9

1436 Сигнал в р/к КВ9 КВ19 прошел без замечаний доложено на ПУС
НДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

Юпитер	4Т250	5427	188	189	1458	1459	1625	Амиранов	Дергаев

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=24°C
Замечаний нет
НДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

ат	14440	184	188	1550	1550	1600	рез	Соловьев
ат	6779	163	114	1555	1557	1600	перестр	Дергаев
ат	14092	165	118	1610	1610	1620	рез	Дергаев
ат	7962	165	118	1620	1621	1621	перестр	—"—
ат	12705	184	188	1620	1620	1630	рез	—"—
ат	7963	161	114	1625	1627	1630	перестр	—"—

1625 На пер-ке № 109 в полном объеме выполне-ны ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „Работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене
Нарез № 927 закрыт. Зам. нет
Допускающий: ИДР. 731 ст. л-т Дергаев
Производитель работ: Гордуз
Оценка за выполнение ТО-1 „хор"
Ст. инженер отдела м-р Латышцев

1625. Пер-к № 109 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ТЛГ-искажения, форма сигнала в норме. Сдан в работу.
ИДР. 731 ст. л-т Дергаев

1630. На пер-ке № 186 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене
Нарез № 926 закрыт. Зам. нет
Допускающий: ИДР. 731 ст. л-т Дергаев
Производитель работ: Даниленко.

1630 Пер-к № 186 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ТЛГ-искажения, форма сигнала в норме. Сдан в работу
ИДР. 731 ст. л-т Дергаев

	ат	6356	180	125	1750	1750	1800	резерв	Дергаев
	ат	4009	180	125	1800	1801	1801	пер.	Дергаев
База	ИТ250	4048	187	189	1759	1801	2008	Коваленко	Соловьев
	ат	12847	181	120	1820	1820	1830	рез	Дергаев
	ат	7038	181	120	1830	1831	1831	пер.	Соловьев

1900 Сверка точного времени
1900 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=24°C Замечаний нет
ИДР 731 ст. л-т Дергаев

1905	ПСИ		КВ19	1905	1905	1905	дист	Дергаев
ат	7859	184	188	1920	1921	1930	рез	Соловьев
ат	7977	183	183	1920	1922	1930	рез.	Дергаев
ат	4471	185	182	1925	1926	1926	пер.	Соловьев
ат	4489	189	192	1925	1927	1927	пер.	Дергаев
ат	4562	182	185	1930	1932	1932	пер.	Дергаев

2005 На пост 1ТЗ собака выставлена
ИДР 731 ст л-т Дергаев

2105 ПСИ КВ 19 2105 2105 2105 дист Дергаев

1148 р/с ат 3609 183 183 2359 0000 0000 Коваленко Соловьев

Итог работы средств связи за сутки
Нараб-175, перестр-41 в дист. 3 зонер, тр-2 (обл)
ИДР-731 ст.л-т Дергачев

25 октября

Искра	АМ	4625	164	186	0000	0000	1000	Анфанов	Соловьев
1148 р/с	аб	3609	183	183	0000	0000	0832	—"—	—"—

0000 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t°-21°C зам. нет.
ИДР-731 ст. л-т Дергачев

0300 Произведена проверка ап-ры оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t° 21°C зам. нет.
ИДР-731 ст. л-т Дергачев

аб	10104	165	118	0330	0331	0331	перестр	Соловьев
ат	7963	184	190	0420	0421	0430	резерв	Дергачев
ат	12705	161	115	0425	0427	0427	перестр	Дергачев
ат	6779	184	190	0520	0521	0530	резерв	Дергачев
ат	14440	163	114	0525	0526	0526	перестр	Дергачев
ат	10104	165	118	0630	0630	0640	резерв	Дергачев
ат.	14092	165	118	0640	0641	0641	перестр	Дергачев

0700 Сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23°C замечаний нет
ИДР 731 ст.л-т Дергачев

	ат	7038	181	180	0700	0700	0710	резерв	Дергачев
	ат	12847	181	180	0710	0711	0711	перестр	Дергачев
	аб	12705	187	189	0750	0750	0800	рез	—"—
	аб	4471	184	181	0750	0750	0800	рез	—"—
	аб	4489	182	123	0750	0750	0800	рез	—"—
	аб	17454	161	115	0755	0757	0800	перестр	Соловьев
	аб	7859	185	182	0755	0757	0800	перестр	Дергачев
	аб	7977	189	192	0755	0757	0800	перестр	Дергачев
Палаш	ИТ250	10303	184	181	0757	0759	1014.	Колпенко	Соловьев
	ат	4009	180	125	0800	0800	0810	резерв	Дергачев

0800 ПОМ

0804 Перк № 187 снят со связи для проведения ТО-1
ИДР 731 ст л-т Дергачев

аб	7774	162	185	0820	0823	0823	перестр	Дергачев

0845 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОП.
Провел: ИДР-731 к-к Галямин
Усвоил: ИДР-732 Петушкова

КВ-9 08.56 08.56 08.57 Зона Петушкова

09.00 Дежурство по БП-730 ап-ру и оборудование по отсек №9-11 в исправном состоянии
Сдал: НДР-732 [signature] Соловьев
Принял: НДР-732 Петр [signature] Петушкова

Оператор ат 6944 186 187 заказ снят

09.02 ПСМ.
09.03 ПСМ. КВ-9 09.09 09.09 Зона Петушкова

09.20 По наряду №928 для выполнения ТО-1 на пер-ке №187 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №1.
Допускающий: НДР-731 [signature] Галемин.
Производитель работ: [signature] Даниленко
КВ-9 09.44 09.44 09.45 зона Галемин

10.00–10.50 Пер-к №164 снят с р/связи для проведения ЕТО.
НДР-731: к-н [signature] Галемин.

Искра АМ 4625 164 186 10.50 10.50 24.00 Орешкин Петушкова.

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ и ОТ в объеме 1 ступени контроля. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [signature] Галемин
Представитель профсоюза: [signature] Петушкова

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луг". Замеч. нет.
НДР-731: к-н [signature] Галемин.

13.00. ПСМ
ат 17454 184 190 13.50 13.50 14.00 р/у Галемин
ат 12705 181 115 13.56 13.57 14.00 н/р Галемин

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений.
t = 26°C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [signature] Галемин
КВ-9 15.34 15.35 15.36 Зона Петушкова.

ат 14440 184 188 15.50 15.50 16.00 резерв Петушкова
ат 6779 163 114 15.55 15.56 15.56 перестр. Галемин.

16.05 На пер-ке №187 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №928 закрыт. Замеч. нет.
Допускающий: НДР-731 [signature] Галемин
Производитель работ: [signature] Даниленко
Оценка за выполнение ТО-1 „5"
Ст. инженер отдела м-р [signature] Латынцев.

16.10 Пер-к №187 после проведения ТО-1 проверен; номинал частоты, ТЛГ искажения. Форма сигнала в норме, сдан в работу.
НДР-731: к-н [подпись] Галемин.

	ат 7962	165	118	16.10	16.20	16.21	резерв	Петушкова
	ат 12705	184	188	16.20	16.20	16.30	резерв	Петушкова.
	ат 7963	161	115	16.25	16.26	16.26	перестр.	Галемин.
	ат 4009	180	183	17.50	18.00	сдоё	Ру.	Галемин
	ат 7038	181	120	18.20	18.30	18.31	резерв	Петушкова
			КВ-9	18.34	18.35	18.36	Зона	Петушкова
18.47	ПСМ.							
"	ат 7724	187	132	заказ снят				
II р/с	ат 7724	186	181	18.54	18.56	19.55	Орешкин	Петушкова

19.00 Сверка точного времени.
19.00 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хорошо". Замеч. нет.
Произведена проверка ап-ра и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений.
t = 26°C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [подпись] Галемин.

19.08	ПСМ							
19.09	ПСМ		КВ-9	19.14	19.15	19.16	Зона	Петушкова
	ат 7859	184	188	19.20	19.20	19.30	резерв	Петушкова
	ат 7977	187	132	19.20	19.20	19.30	резерв	Петушкова
	ат 4471	185	182	19.25	19.26	19.26	перестр.	— и —
	ат 4489	189	192	19.25	19.26	19.26	перестр.	Галемин

19.30 Антенна №132 вышла из строя. Доложено на ПУС.
НДР-732: к-н [подпись] Галемин.

	ат 4562	162	185	19.30	19.32	19.32	перестр.	Галемин
19.35	Сигнализация „Момент".							
19.41	Сигнализация „Момент".							
			КВ-9	20.38	20.38	20.39	Зона	Петушкова
			КВ-9	21.00	21.00	21.00	Зона	Петушкова
II 34 р/с	ат 3736	184	190	21.20	21.21	24.00	Трабуров	Галемин
			КВ-9	21.43	21.44	21.45	Зона	Петушкова.

Итог работы средств связи за сутки:
Дист. - 6, Трен. - 2, Нар-ка - 187, Опер - 3, Пер-к - 36.
НДР-731: к-н [подпись] Галемин.

00.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [подпись] Галемин

26 октября.

Искра АМ 4625 164 186 00.00 00.00 Орешкин Петушкова.
1134р/с ат 3736 184 190 00.00 00.00 08.07 Трабуров Галямин

01.00 Сверка точного времени.
03.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t=26°C, Замеч. нет.
НФР-731: к-н Галямин.

ат	10104	165	118	03.20	03.30	03.31	резерв	Петушкова.
ат	7963	183	123	04.20	04.20	04.30	ру.	Галямин
ат	12705	161	115	04.25	04.27	04.30	кор	—"—
ат	6779	183	123	04.20	04.20	04.30	ру	—"—
ат	14440	163	114	04.25	04.27	04.30	кор	—"—
ат	14092	165	118	06.30	06.40	06.42	ру	—"—
ат	12847	181	120	07.00	07.10	07.12	ру	—"—

07.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела, противопожарное сост-ние помещений t=23°C. Сверка точного времени. Замечаний нет. НФР-731 к-н Галямин.

Роском.	вб 4411	187	129	07.12	07.15	1040	Трабуров	—"—
Роском.	вб 5319	183	183	07.12	07.15	1026	Трабуров	—"—
		кв-9		07.41	07.41	07.42	зона	—"—
ат	12705	166	188	07.50	07.50	08.00	ру	—"—
ат	4489	182	125	07.50	07.50	08.00	ру	—"—
ат	4471	186	128	07.50	07.50	08.00	ру	—"—
ат	12454	161	115	07.55	07.57	08.00	кор	—"—
ат	7859	185	182	07.55	07.57	08.00	кор	—"—
ат	7977	189	152	07.55	07.57	08.00	кор	—"—

08.00 ПСМ

ат	7774	162	125	08.20	08.22	08.22	перестр.	Галямин.
ат	6356	180	123	08.00	08.10	08.10	резерв	Галямин.

08.20 Пор-к №188 снят с р/связи для проведения ТО-1 по распоряжению ДПНЦ Трабурдвери
НФР-731: к-н Галямин.

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: НФР-731 Симонов
Усвоил: НФР-732 Лебедева.

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ра и оборудование отдела по описи №9-11 в исправном состоянии.
Сдал: НФР-732 Петушкова
Принял: НФР-732 Лебедева.

0905 ПСМ КВ19 0905 0905 0905 зона —"—

Листопад ит 28Р 16196 186 191 0921 заказ снят Власов Симонов

КВ5 0922 0922 0924 зона зона Лебедева

рольцоп ат	4427	184	190	0943	0945	0948	Власов	Симонов
ат	5427	184	190	0948	0948	1210	Влас.	Симонов
134р/с ат	5441	186	189	0949	0951	1825	Власов	Лебедева

1000 – Пер-и № – 164 снят с р/сети
1050 для проведения ЕТО
НДр-731 [подпись] = Симонов =

1000 По наряду № – 929 для выполнения ТО-1 на пер-ке № – 188 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление № 1
Допускающий НДр-731 [подпись] = Симонов
Производитель работ = [подпись] = Даниленко

роскомн. вб	5974	183	183	1026	1028	1102	Власов	Лебедева
роскомн. вб	6419	187	129	1040	1042	1230	Власов	Лебедева
Искра ам	4625	164	186	1050	1050	2400	Власов	Лебедева

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ЛС в объёме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
НДр 731 [подпись] = Симонов =
Представитель профсоюза [подпись] = Лебедева =

роскомн. вб	7120	183	183	1102	1104	1230	Власов	Симонов
Промыш. ит25	4062	182	123	1150	1152	1436	Горбачев	Лебедева

1155 ПСМ КВ-9 1155 1200[43] зона Лебедева

КВ-9

1200[43] Поступило управление в р/с КВ-9
1201[33] Снято управление в р/с КВ-9
1203 Сигнал в р/с КВ-9 прошел без замечаний. Доложено на ПУС.
НДр-731 [подпись] = Симонов =

1205. Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луг".
Замечаний нет
НДр 731 [подпись] = Симонов =

1230. Работы по наряду № 929 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-ки подано напряжение.
Допускающий! [подпись] Симонов =
Производитель работ! [подпись] = Даниленко

13.00 ПСМ

	КВ-9	162	13.11	13.11	1311	1312	зона	Симонов
	17484	184	188	1350	1300	1400	резерв	Симонов
Оператор ит-500	10248	187	187	1349	1351	1410	Горбачев	Симонов
Оператор ит-500	12174	187	187	1410	1412	1428	Горбачев	Симонов
	12725	161	115	1355	1357	1357	резерв	Симонов

1420 Для выполнения регулировочных работ по наряду N-929 бу снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2ух человек.
Допускающий НДр 731 = Симонов
Производитель работ: = Даниленко

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23°С Замечаний нет.
НДр-731 = Симонов-
1530 - Антенна N-132 исправна. Доложено на ПУС.
1540. На перис N-188 в полном объёме выполнены ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакаты „работать здесь снят". Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд N-929 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий НДр-731: = Симонов-
Производитель работ: = Даниленко-
Оценка за выполнение ТО-1 " "
Ст. инженер отдела м-р = Латышев-

ат	14440	182	123	1550	1551	1600	резерв	Лебедев
ат	6779	163	114	1555	1556	1557	перис	Лебедев
ат	12705	182	123	1620	1621	1630	резерв	-//-
ат	7962	165	118	1620	1621	1623	перис	Лебедев
ат	7963	161	115	1625	1626	1627	перис	Лебедев
роскошный аб	7120	183	183	1654	1656	2015	горбачев	Лебедев
роскошный аб	6419	187	187	1654	1656	2030	горбачев	Симонов

1700 Пер-к N-188 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты ТЛГ исполнения. Форма сигнала в норме. Сдан в работу.
НДр 731 = Симонов

ат	6356	180	183	1750	1750	1800	резерв	-//-
1800	ПСМ		КВ-9	1800	1800	1800	зона	-//-
ат	4009	180	183	1800	1801	1802	перис	Лебедев

1900 сверка времени
1900 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=22°С Замечаний нет.
НДр-731 = Симонов-
КВ-9 1900 1900 1900 зона -//-
1905 Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела. Оценка „хорошо" Замечаний нет
НДр-731 = Симонов

КВ-9 1911 1912 1913 зона Лебедев

ат	7859	186	189	1920	1920	1930	резерв	Лебедев
ат	7977	188	132	1920	1920	1930	резерв	Лебедев
ат	4471	185	182	1925	1926	1927	перис	Лебедев
ат	4489	189	192	1925	1926	1927	перис	Симонов

ат 4562 162 185 1930 1931 1933 перев Симонов

1945 Инструктаж по несению БД, ПБ, ПБ, ОТ
Провел НДр-731 [подпись] = Симонов-
Усвоил НДр-732 [подпись] = Балыкова.

2000 Дежурство по БП-730 аппаратуру
и оборудования по описи № 9-11
в исправном состоянии.
Сдал НДр-732 [подпись] = Лебедева =
Принял НДр-732 [подпись] = Балыкова-

Роскошный вб	5319	183	183	2015	2017	2116	Горбачев Балыкова
Роскошный вб	3971	187	129	2030	2033	2034	Горбачев Балыкова
Роскошный вб	3951	187	129	2034	2035	2116	Горбачев Балыкова

2055 На пост 17.3. выставлена караульная собака
НДР-1-731 [подпись] = Симонов =

	КВ-9	2100	2100	2100	Зона Балыкова
		2111 сигнализация			„монолит"
№162	КВ-9	2121	2121	2123	"Зона Балыкова
	КВ-9	2200	2200	2200	Зона Балыкова

Итог работы средств связи за сутки:
Наработка - 216   Дист. - 6   Тренировки - 2
Перестроек - 46   Опер. - 6
НДР-1-731 [подпись] = Симонов =

27 октября 2005 года

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования
отдела противопожарного состояния помещений.
t° = 25°C замечаний нет.
НДР1-731 [подпись] = Симонов =

искра АМ 4625 164 186 0000 0000 10.00 Власов Лебедева
0100 сверка точного времени

03.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования
отдела противопожарного состояния помещений
t° = 25°C. Замечаний нет.
НДР-1-731 [подпись] = Симонов =

	№162	КВ-9		0314	0314	0316	Зона Балыкова
от	7962	165	118	0320	0320	0330	резерв. Балыкова
от	10104	165	118	0330	0332	0332	перестр Балыкова
от	7963	183	123	0420	0420	0430	резерв Симонов
от	12705	161	115	0425	0427	0427	перестр —"—
от	6779	182	123	0520	0520	0530	резерв Симонов
от	14440	163	114	0525	0527	0527	перестр —"—
от	14092	165	118	0630	0630	0642	перестр Симонов

	от	12847	181	120	07.00	07.00	07.12	перестр	Симонов
Распоряж	ВБ	4411	183	183	0730	0733	10.23	Власов	Симонов
Распоряж	ВБ	5319	186	189	0730	0733	1023	— " —	— " —

07.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. Замечаний нет. Сверка точного времени.
НДР-731: л-т [подпись] = Симонов Р.В. =

	от	12705	184	188	0750	0750	08.00	резерв	Симонов
	от	4471	187	132	0750	0750	08.00	— " —	— " —
	от	4489	188	187	0750	0750	0800	— " —	— " —
	от	17454	161	115	0755	0757	0757	перестр	— " —
	от	7859	185	182	0755	0757	0757	— " —	— " —
	от	7977	189	192	0755	0757	0757	— " —	— " —
	от	6356	170	188	08.00	0800	0812	перестр	— " —
	от	7774	162	185	08.20	08.22	0822	перестр	— " —
р/с 20	от	7977	188	192	08 25	08 27	0830	Горбачев	Симонов

08.20 Пер-к № 189 снят с р/с 20 для проведения ТО1 м-ром Горбачевым
Пер-к № 188 поставлен в р/с 20 по дист. включение ф = 7977 ant. 187
НДР1-731 [подпись] = Симонов =

08 30 Пер-к № 108 снят со связи для проведения ТО-2 м-ром Горбачевым.
НДР-1-731 [подпись] = Симонов =

08.45 Проведен инструктаж по несению боевого дежурства, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: НДР1-731 [подпись] = Терехин =
Усвоили: НДР-1-732 [подпись] Москвитина
НДР1733 [подпись] = Балыкова =

08.00 Дежурство по БП-730 аппаратуру и оборудование по описи № 9-11 в исправном состоянии
Принял: НДР1-732 [подпись] = Москвитина =
НДР1733 [подпись] = Балыкова =

09.30 По наряду № 930 для выполнения ТО-1 на пер-ке № 189 допущена бригада. Наложено заземление № 1
Допускающий НДР-731 ст. л-т [подпись] = Терехин =
Производитель работ: [подпись] = Даниленко =

09.45 По наряду № 931 для выполнения ТО-2 на р/ст. Р-137 № 108 со снятием напряжения допущена бригада
Допускающий: НДР-731 ст. л-т [подпись] = Терехин =
Производитель работ: [подпись] = Гордуз =

10.00 - Пер-к №164 снят с р/с для проведения ЕТО
10.50 ЭДР-731 ст.л-т = Терехин =

Роскошь б/б	5841	183	183	10.23	10.24	11.07	Афонин Москвитина
Роскошь б/б	6216	186	189	10.42	10.43	10.49	Афонин Москвитина
Роскошь б/б	6779	186	189	10.49	10.50	17.14	Афонин Москвитина
Искра АМ	4625	184	186	10.50	10.50	24.00	Афонин Терехин

11.00 Проведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
ЭДР-731 ст.л-т = Терехин =
Предст. профсоюза = Москвитина =

Роскошь б/б	7851	183	183	11.07	11.08	11.17	Афонин Терехин
Роскошь б/б	7777	183	183	11.17	11.18	12.09	—"— —"—

12.00 Проведена проверка охранной сигнализации и лр. Замечаний нет.
ЭДР-731 ст.л-т = Терехин =

12.30 Работы по наряду №930 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение.
Допускающий: ЭДР-731 ст.л-т = Терехин =
Производитель работ: = Даниленко =

	аб	17454	184	188	1350	1351	1400	регул. Терехин
	аб	12705	161	115	1355	1357	1357	перегр. Терехин
Астра-	ат	3344	184	190	1422	1423	1435	Афонин Терехин
электро	ВБ	4311	184	190	1437	1439	15.05	Афонин Терехин

14.40 Для выполнения регулировочных работ по наряду №930 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2х человек.
Допускающий: ЭДР-731 ст.л-т = Терехин =
Производитель работ: = Даниленко =

ат	1444	184	188	1550	16.00	1600	рег	Терехин
ат	6779	163	114	1555	15.56	1556	пер	Терехин
ат	14092	165	118	16.10	16.10	16.20	рег.	Москвитина
ат	7962	165	118	16.20	16.21	16.21	пер.	—"—
ат	12705	184	120	16.20	16.21	16.30	рег.	Терехин
ат	7963	161	115	16.25	16.27	16.27	пер	—"—

16.50 На пер-ке в полном объеме выполнено ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены. На пер-к подано напряжение. Плакат „Работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №930 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий: ЭДР-731 ст.л-т = Терехин =
Производитель работ: = Даниленко =
Выполнение за ТО-1 . ст. инж. м-р = Лапотышев =

17.05 Работы по наряду №931 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение.
Допускающий: ЭНДР-731 ст. 1-т [подпись] = Теренин =
Производитель работ: [подпись] = Гордуз =

17.05 Пер-к №189 после проведения ТО-1 проверен: контакт +, ТРГ испытание. Работа фрикционе в норме, сдан в работу.
ЭНДР-731 ст. 1-т [подпись] = Теренин =

Роскошные	в/б	6279	183	183	17.09	17.10	17.28	Афонин	Москвичина
Роскошн.	в/б	6505	186	189	17.14	17.14	17.54	Афонин	Теренин
Роскошные	в/б	6959	183	183	17.28	17.30	18.03	Коваленко	Теренин/сст
	от	6356	180	183	17.50	17.50	18.00	рез.	—"—
Роскошные	в/б	5309	186	189	17.54	17.55	18.03	Афонин	—"—
	от	4009	180	183	18.00	18.01	18.01	пер.	—"—
	от	12847	181	120	18.20	18.20	18.30	рез.	—"—
	от	7038	181	120	18.30	18.31	18.31	пер.	Москвичина

19.00 Проведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t -22 °C.
Замечаний нет.
ЭНДР-731 ст. 1-т [подпись] = Теренин =

19.05 Проведено СТО на 1-ой ап-ре отдела. Оценка „хор"
Замечаний нет.
ЭНДР-731 ст. 1-т [подпись] = Теренин =

от	7859	186	130	19.20	19.21	19.30	рез.	Москвичина
от	7977	187	132	19.20	19.22	19.30	рез.	Теренин
от	4471	185	182	19.25	19.27	19.27	пер.	Москвичина
от	4489	189	192	19.25	19.27	19.27	пер.	Теренин
от	4562	162	185	19.30	19.31	19.31	пер.	—"—

19.45 Проведен инструктаж по вопросам БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел ЭНДР-731 ст. 1-т [подпись] = Теренин =
Усвоил ЭНДР-732 [подпись] = Лебедева =

20.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по отметкам №9-11 в исправном состоянии
Сдал ЭНДР-732 [подпись] = Москвичина =
Принял ЭНДР-732 [подпись] = Лебедева =

2105 ГСМ	ЖВ-9	1956	1956	1957	зона	Лебедев
	ЖВ-19	2105	2105	2105	днем	—"—
	ЖВ-9	2144	2144	2145	зона	—"—

Итог работы средств связи за сутки:
Нараб- 193: Перест- 48: Дист-6: Корр-3: Трен-2 (отп)
НДр-731 [подпись] = Терехин =

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23° Замеч. нет.
НДр-731 [подпись] = Терехин =

28 октября

Искра ап	4625	164	186	0000	0000	Афонин	Терехин

0100 сверка времени

0300 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23° Замеч. нет.
НДр-731 [подпись] = Терехин =

	ат	7962	165	118	0320	0320	0330	резерв —"—
	ат	10104	165	118	0330	0331	0332	пер на Лебедев
	ат	7963	183	183	0420	0421	0430	рез Терехин
	ат	12705	161	115	0425	0426	0426	пер Терехин
	ат	6???	182	123	0520	0521	0530	рез Терехин
	ат	14440	163	114	0525	0526	0526	пер Терехин
	ат	7962	165	118	0630	0630	0640	рез Терехин
	ат	10104	165	118	0640	0641	0641	пер Терехин
?оржинг	ат	5319	186	189	0646	0648	0654	Коваленко Терехин
?оржинг	б/б	5319	186	189	0654	0654	1927	Коваленко Терехин

7 00 Сверка точного времени
Проведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=22°, Замечаний нет.
НДР 1-731 [подпись] Терехин

	ат	7038	181	120	0700	0700	0710	рез Терехин
	ат	12847	181	120	0710	0711	0711	пер Терехин
148 р/к	ат	3684	183	183	0740	0741	0855	Коваленко Терехин
	ат	12705	182	123	0750	0751	0800	рез Терехин
	ат	4471	187	132	0750	0751	0800	рез Терехин
	ат	4489	184	190	0750	0752	0800	рез Терехин
	ат	17454	161	115	0755	0756	0756	пер Терехин
	ат	7859	185	182	0755	0757	0757	пер Терехин
	ат	7977	189	192	0755	0756	0756	пер Терехин
	ат	4009	180	183	0800	0800	0810	рез Терехин
	ат	6356	180	183	0810	0811	0811	пер Терехин
	ат	7774	182	185	0820	0821	0821	пер Терехин

0845. Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ, ОТ
Провел НДр 731 [подпись] = Дергаев =
Усвоил НДр 731 [подпись] = Соловьёв =

0900 Дежурство по БП-730, аппаратуру и оборудования по описи № 9-11 в исправном состоянии.
Сдал НДр-732: [подпись] =Лебедев=
Принял НДр-732 [подпись] =Соловьёв=

КВ-9 0922 0923 зона Соловьев

0930 (Работ) Для выполнения регулировочных работ по наряду № 931 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2х человек
Допускающий НДР731 [подпись] Дергаев
Производитель работ Гордуз

1000 Пер-к № 164 снят с Р/связи для проведения ЕТО
1050 НДР731 [подпись] Дергаев

ПСМ	КВ-19	1033	1033	1034	дист	Пырочкин	
1036 ПСМ	КВ-19	1036	1036	1037	дист	Дергаев	

Искра	ат 4625	164	186	1050	1050	0960	Амиранов	Дергаев

11.00 Произведена проверка от ТБ, ПБ и ПС в объеме 1й ступени контроля. Замечаний нет.
НДР-731 к-н [подпись] Пырочкин
представитель профсоюза Денисенко

Селигер	АТ 4297	183	183	1156	1158	1202	Амиранов	Соловьев
Селигер	ат 4311	183	183	1202	1203	1316	Амиранов	Соловьев

1200 Произведена проверка работоспособности охр. сигнализации „Луч" Замечаний нет
НДР 731 отл-т [подпись] Дергаев

1300 ПСМ
1300 Сверка точного времени

Оператор	41500 10248	187	187	1346	1348	1438	Грошкин	Дергаев
	ат 17454	184	188	1350	1351	1400	резерв	Дергаев
	ат 12705	161	115	1355	1357	1357	перестр	Дергаев

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23°С Замечаний нет
НДР731 ст.л-т [подпись] Дергаев

ат 14440	184	188	1550	1551	1600	резерв	Дергаев
ат 6779	163	114	1555	1557	1557	перестр	Соловьев
ат 14092	165	118	1610	1610	1620	резерв	Дергаев

1610 На пер-ке № 108 в полном объеме выполнены ТО-2 и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „Работать здесь" снят. Система УБС проверена и исправна.

Пер-к сдан смене Наряд №931 закрыт. Замечаний нет.

Допускающий [подпись] Дергаев
Производитель работ Горды 3
Оценка за выполнение ТО „хор"
Ст. инженер отдела м-р Латынцев.

16^{20} Пер-к N 108 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ТЛГ искажения. Формуляр в норме сдан в работу

ИДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

	ст	7962	165	118	1620	1621	1621	перестр	Дергаев
	ст	12705	184	188	1620	1621	1630	резерв	Дергаев
	ст	7963	161	115	1625	1627	1627	перестр	Соловьев
	ст	6356	180	125	1750	1750	1800	резерв	Дергаев
	ст	4008	180	125	1800	1801	1801	перестр	Дергаев
	1800 РСМ								
Компас	вб	38969	108	195	1814	1815	2038	Оренин	Соловьев
	ст	12847	181	120	1820	1820	1830	резерв	Дергаев
	ст	7038	181	120	1830	1831	1831	перестр	Дергаев

19^{00} Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23°C Замечаний нет. Сверка точного времени

ИДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

19^{05} Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела Оценка „хор"
Замечаний нет

ИДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

	ст	7859	184	188	1920	1921	1930	резерв	Соловьев
	ст	7977	183	183	1920	1921	1930	резерв	Дергаев
	ст	4471	185	182	1925	1926	1926	перест	Соловьев
	ст	4489	189	192	1925	1927	1927	перестр	Дергаев
Кортинг	вб	9090	186	189	1927	1929	1945	Алифанов	Соловьев
	ст	4562	162	185	1930	1931	1931	перестр	Дергаев
Картинг	вб	9290	186	189	1945	1947	2148	Алифанов	Соловьев
	2107 ПСП		КВ 19		2107	2107	2107	дист	Дергаев
Фиалка	т250	5107	188	130	2255	2257	0000	Алифанов	Соловьев
Промыв	вб	44596	108	194	2340	2342	0000	—"—	—"—

Итог работы средств связи за сутки:
Наработка-190 перестр-48, 6-дист 4 конф ТР-2 (отл)

ИДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев

29 октября

Искра	АМ	4675	164	186	0000	0000	10:00	Алифанов	Соловьев
Фиалка	т250	5107	188	130	0000	0000	08.11	—"—	—"—
Промыв	вб	44596	108	194	0000	0000	00 03	—"—	—"—

0000 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t°-21°С Зам. нет.
ИДР-731 ст. л-т [signature] Дергаев

0300 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t°-21°С Зам. нет
ИДР-731 ст. л-т [signature] Дергаев

ат	10104	165	118	0330	0331	0331	перестр	Соловьев
ат	7963	184	190	0420	0421	0430	резерв	Дергаев
ат	12705	161	115	0425	0427	0427	перестр	Дергаев
ат	6779	184	190	0520	0521	0530	резерв	Дергаев
ат	14440	163	114	0525	0527	0527	перестр	Дергаев
ат	10104	165	118	0630	0630	0640	резерв	Дергаев
ат	14002	165	118	0640	0641	0641	перестр	Дергаев

0700 Произведена сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23°С Замечаний нет
ИДР731 ст.л-т [signature] Дергаев

	ат	7038	181	120	0700	0700	0710	резерв	Дергаев
	ат	12847	181	120	0710	0711	0711	перестр	Дергаев
	ат	4471	184	190	0750	0751	0800	резерв	Дергаев
	ат	4489	183	183	0750	0751	0800	резерв	Дергаев
	ат	12705	182	124	0750	0752	0800	резерв	Дергаев
	ат	17454	161	115	0755	0756	0756	перестр	Соловьев
	ат	7859	185	182	0755	0757	0757	перестр	Соловьев
	ат	7977	189	192	0755	0757	0757	перестр.	Дергаев
	ат	4009	180	125	0800	0800	0810	резерв	Дергаев
0800	ПСМ		КВ9		0800	0800	0800	зона	Дергаев
Фиалка	ТТ250	7347	188	130	0811	0813	1230	Орешкин	Соловьев
	ат	7774	162	185	0820	0823	0823	перестр	Дергаев
			КВ-9		0835		0836	зона	Соловьев

0845 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ и ОТ
Провел: ИДР-731 к-н [signature] Галямин
Усвоил: ИДР-732 [signature] Петушкова

0900 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование отдела по линиям № 9-11 в исправном состоянии
Сдал: ИДР-732 [signature] Соловьев
Принял: ИДР-732 [signature] Петушкова

Колесо	ат	3816	187	189	0842	08,44	09,50	Алиханов	Соловьев
09,04	ПСМ								

10.00 - 10.50 Ilпер № 164 снят для проведения ЕТО.
НДР-731 к-н [подпись] Галемин

Лиственн	Вб.	7729	184	188	10.40	10.44	13.15	Горбачев	Петушкова
Искра	АМ	4625	164	186	10.50	10.50	24.00	Горбачев	Петушкова

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замеч. нет.
НДР-731 к-н [подпись] Галемин
Представитель профсоюза: [подпись] Петушкова

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации "Луч". Замеч. нет.
НДР-731 к-н [подпись] Галемин

13.00 ПСМ
13.00 Сверка точного времени.

ат	17454	184	188	13.50	13.50	14.00	резерв	Петушкова
ат	12205	161	145	13.55	13.57	14.00	перестр	Галемин

15.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела, противопожарное сос-ние помещений, t=24 С. Сверка точного времени. Замечаний нет.
НДР-731 к-н [подпись] Галемин

ат	14440	184	150	15.50	15.50	16.00	резерв	Галемин
ат	6779	163	114	15.55	15.57	16.00	перестр	Галемин
			КВ-9	16.00	16.00		Зона	Петушкова
ат	7962	165	118	16.10	16.20	16.22	резерв	Галемин
ат	12805	182	123	16.20	16.20	16.30	резерв	Галемин
ат	7963	161	115	16.25	16.27	16.30	перестр	Галемин
ат	4009	180	183	17.50	17.50	18.02	резерв	Галемин

18.00 ПСМ КВ-9

ат	7038	181	180	18.20	18.30	18.31	резерв	Петушкова

19.00 Сверка точного времени.
19.00 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка "5". Замеч. нет.
Произведена проверка ап-ра и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений.
t = 26 °С. Замеч. нет.
НДР-731 к-н [подпись] Галемин.

19.05 ПСМ
19.06 ПСМ

ат	7859	184	188	19.20	19.20	19.30	резерв	Петушкова
ат	7977	183	123	19.20	19.20	19.30	резерв	Петушкова
ат	4471	185	182	19.25	19.26	19.26	перестр.	-"-
ат	4489	189	192	19.25	19.27	19.27	перестр	Галемин
ат	4562	162	185	19.30	19.32	19.32	перестр.	-"-

21.03 ПСМ

1134р/с	ат	3736	183	183	22.27	22.28	24.00	Горбачев	Петушкова
1148р/с	ат	36.09	187	189	заказ снят				
1148р/с	ат	36.09	184	190	23.44	23.46	24.00	Трауров	Петушкова

Итог работы средств связи за сутки:
Дист. -6, Трек. -2, Нар-ка - 196, Опер. -5, Пер-к - 39.
НДР-731: к-н Галемин.

00.00 Произведена проверка ап-рт и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t=26°C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н Галемин.

30 октября

Искра	АН	4625	164	186	00.00	00.00		Горбачев	Петушкова
134 р/с	ат	3736	183	183	00.00	00.00	08.50	Горбачев	Петушкова
148 р/с	ат	3609	184	190	00.00	00.00	08.50	Грабуров	— " —

01.00 Сверка точного времени.
03.00 Произведена проверка ап-рт и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t=26°C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н Галемин.

ат	10104	165	118	03.20	03.30	03.31	резерв	Петушкова.
ат	7963	184	150	04.20	04.20	04.30	резерв	Галемин
ат	12705	161	115	04.25	04.27	04.30	резерв	— " —
ат	8779	184	190	05.20	05.20	05.30	резерв	— " —
ат	14440	163	114	05.25	05.27	05.30	резерв	— " —
ат	14092	165	118	06.30	06.40	06.42	резерв	— " —

07.00 Произведена проверка ап. рт и об-ния отдела, противопожарное состояние помещений, t=23°C. Сверка точного времени. Замечаний нет.
НДР-731 к-н Галемин

ат	12847	121	120	07.00	07.10	07.12	резерв	Галемин
		КВ-9		07.42	07.42	07.43	...	Галемин
ат	12705	166	191	07.50	07.50	08.00	резерв	Галемин
ат	4471	187	189	07.50	07.50	08.00	резерв	Галемин
ат	4489	186	132	07.50	07.50	08.00	резерв	Галемин
ат	17454	161	115	07.55	07.57	08.00	перестр	Галемин
ат	7859	185	182	07.55	07.57	08.00	перестр	Галемин
ат	7977	189	192	07.55	07.57	08.00	перестр	Галемин

08.00 ПСМ

ат	6356	180	183	08.00	08.10	08.12	резерв	Галемин

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: НДР-731 Симонов
Усвоил: НДР-732 Лебедева.

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ра и оборудование отдела по описи №9-11 в исправном состоянии.
Сдал: НДР-732 Петушкова
Принял: НДР-732 Лебедева

0905 ПСМ КВ19 0905 0905 0905 ... — " —

1000- Терк № 164 снят с р/сети
1050 для проведения ЕТО
НДр-731 [signature] = Симонов -

Искра ам 4625 164 186 1050 1050 2400 Власов Лебедев

1100 Произведена проверка ОТ, ПБ, ПБ, ПС в объёме 1 ступени контроля. Замечаний нет
НДр-731 [signature] = Симонов -
Представитель профсоюза: Лб. = Лебедев -

1200 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луг". Замеч. нет
НДр 731 [signature] = Симонов -
1300 сверка времени

13.00 ПСМ

	ат	17454	182	123	1350	1350	1400	резерв Симонов
Амбулат	ат	12705	161	115	1355	1356	1357	перка Симонов
	вб	7011	184	181	1500	1502	1730	Власов Лебедев

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=22°. Замеч. нет
НДр-731 [signature] = Симонов -

1520 В отдел прибыл м-р Соколов.
1540 м-р Соколов убыл из отдела.

	ат	14440	182	123	1550	1550	1600	резерв Лебедев
	ат	6779	163	114	1555	1556	1557	перка Симонов
				КВ-9	1610	1610	1610	зона -"-
	ат	14092	165	118	1610	1610	1620	резерв Лебедев
	ат	7962	165	118	1620	1621	1622	перка Лебедев
	ат	12705	182	123	1620	1621	1630	резерв Лебедев
	ат	7963	161	115	1625	1627	1627	перка Лебедев
ЗЧРЦ	ат	5441	186	189	1722	1724	2400	Власов Лебедев
Тамбов	вб	4411	184	190	1730	1732	1755	Власов Лебедев
	ат	6356	180	183	1750	1750	1800	резерв -"-

1800 ПСМ

			КВ-9	1800	1800	1800	зона -"-
ат	4009	180	183	1800	1801	1802	перка Лебедев
ат	12847	181	120	1820	1820	1830	резерв Лебедев
ат	7038	181	120	1830	1831	1832	перка Лебедев

1900 сверка времени
1900 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=22°. Замечаний нет
НДр-731 [signature] = Симонов -

1905 Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела. Оценка „хорошо". Замеч. нет.

ЛДр-731 [signature] =Симонов=

			КВ-9	1913	1913	1914	зона	—"—
от	7859	183	183	1920	1921	1930	резерв	Лебедева
от	7977	182	123	1920	1921	1930	резерв	Лебедева
от	4471	185	182	1925	1927	1927	пер-на	Симонов
от	4489	189	192	1925	1927	1927	пер-на	Лебедева
от	4562	162	185	1930	1931	1932	пер-на	Симонов

1945 Проведён инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ, ОТ.

Провёл ЛДр-731 [signature] =Симонов=
Усвоил ЛДр-732 [signature] =Балыкова=

2000 Дежурство по БП-730 аппаратуру и оборудования по отчет №9-11 в исправном состоянии.

Сдал ЛДр-732 [signature] =Лебедева=
Принял ЛДр-732 [signature] =Балыкова=

20.00 На пост 1Т.3 выставлена караульная собака.

ЛДр1-731 [signature] =Симонов=

		КВ-9	2100	2100	2100	зона	Балыкова
			2105	сигнализация	«Монолит»		
	ПСМ	КВ-19	2106	2106	2106	дист.	Балыкова
	№162	КВ-9	2122	2122	2124	зона	Балыкова
1148 р/с от	3609	184 190	2134	2135	2400	Власов	Симонов
		КВ-9	2200	2200	2200	зона	Балыкова

Итог работ средств связи за сутки:
Наработка - 204 дист. - 6 Тренировки - 2
Перестроек - 36 опер. - 4

ЛДр-1-731 [signature] =Симонов=

31 октября 2005 года

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t°=25°C замечаний нет.

ЛДр1731 [signature] =Симонов=

Искра АМ	4625	164	186	0000	0000	10.00	Власов	Лебедева
1134 р/с от	5441	186	189	0000	0000	0825	Власов	Лебедева
1148 р/с от	3609	184	190	0000	0000	0825	Власов	Симонов
	№162	КВ-9		0042	0042	0044	зона	Балыкова

0100 сверка точного времени

03.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t°=25°C замечаний нет.

ЛДр1731 [signature] =Симонов=

	№162	КВ-9		0314	0314	0316	зона	Балыкова
от	7962	165	118	0320	0320	0330	резерв.	Балыкова
от	10104	165	118	0330	0332	0332	перестр	Балыкова

от	7963	182	123	0420	0420	0430	резерв	Симонов
от	12705	161	115	0425	0427	0427	перестр	—"—
от	6779	183	124	0520	0520	0530	резерв	—"—
от	14440	183	114	0525	0527	0527	перестр	—"—
Толабр ВБ	4411	183	183	0502	0504	0808	Коваленко	—"—
от	14092	165	118	0630	0630	0642	перестр	—"—
от	12847	181	120	0700	0700	0712	перестр	—"—

0700 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещения. Замечаний нет. Сверка точного времени.
НДР-1-731: л-т [подпись] = Симонов Р.В. =

0735	КВ9	162		0735	0735	0737	зона	Симонов

от	4421	182	132	0750	0750	08.00	резерв	Симонов
от	4489	188	129	0750	0750	08.00	резерв	—"—
от	12705	182	123	0750	0750	0800	резерв	—"—
от	7859	185	182	0755	0759	0759	перестр	—"—
от	7977	189	192	0755	0759	0759	перестр	—"—
от	17454	161	115	0755	0759	0759	перестр	—"—
от	6356	180	183	0800	0800	0812	перестр	—"—
от	7774	162	185	0820	0822	0822	перестр	—"—

0845 Проведен инструктаж по несению боевого дежурства, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: НДР1-731 [подпись] = Терехин =
Усвоили: НДР1732 [подпись] = Москвичина =
НДР1733 [подпись] = Балыкова =

08.00 Дежурство по БП-730 аппаратуру и оборудование по списку №9-11 в исправном состоянии
Принял: НДР1732 [подпись] = Москвичина =
НДР1733 [подпись] = Балыкова =

10.00 - Пер-к №164 снят с р/с для проведения СТО.
10.50 НДР-731 ст. л-т = Терехин =

Искра АИ 4625 164 186 10.50 10.50 2400 Орешкин Москвичина

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
НДР-731 ст. л-т [подпись] = Терехин =
Предс. профсоюза [подпись] = Москвичина =

12.00 Произведена проверка охранной сигнализации. Замечаний нет.
НДР-731 ст. л-т [подпись] = Терехин =

	ат50	10248	187	187		заход		снят	
13.00	ПСМ								
	ат	17454	182	190	13.50	13.51	14.00	рег.	Москвилина
	ат	12705	161	115	13.55	13.56	13.56	пер.	— " —
Самир	аб	4311	184	190	14.27	15.38	15.38	Афонин	Терехин

15.00 Проведена проверка ап-ры и оборудование отдела противопожарного состояние помещений. t - 23°C.
Замечаний нет.
НДР-731 ст. л-т [подпись] «Терехин»

ат	14410	184	190	15.50	15.51	16.00	рег.	Терехин
ат	6779	163	114	15.55	15.57	15.57	пер.	— " —
аб	14092	06 10	118	16.10	16.10	16.20	рег.	Терехин
аб	7962	165	118	16.20	16.21	16.21	пер.	Терехин
ат	12705	184	190	16.20	16.21	16.21	рег.	— " —
ат	7963	161	115	16.25	16.26	16.26	пер.	Терехин

КВ-9, КВ-19

17.06	ПСМ	17.06.18	17.07.09	17.08.50	17.09.54	дневн.
		17.06.21	17.07.12	17.08.09	17.09.57	зона

17.07.09 Поступило упр-е в р/с КВ-19
17.07.12 Поступило упр-е в р/с КВ-9
17.08.50 Снято упр-е в р/с КВ-19
17.09.09 Снято упр-е в р/с КВ-9

17.10 Сигнал без замечаний. Доложено на ПУС.
НДР-731 ст. л-т [подпись] «Терехин»

ат	6356	180	183	17.50	17.50	18.00	рег.	Москвилина
ат	4009	180	183	18.00	18.02	18.02	пер.	— " —
ат	12847	181	120	18.20	18.20	18.30	рег.	Москвилина
ат	7038	181	120	18.30	18.31	18.31	пер.	— " —

19.00 Проведена проверка ап-ры и оборудование отдела противопожарного состояние помещений. t - 22°C.
Замечаний нет.
НДР-731 ст. л-т [подпись] «Терехин»

Азнар	аб	3859	188	183	19.00	19.02	20.08	Афонин Терехин

19.05 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хор“
Замечаний нет.
НДР-731 ст. л-т [подпись] «Терехин»

ат	7859	184	190	19.20	19.21	19.30	рег.	Москвилина
ат	7977	186	191	19.20	19.21	19.30	— " —	Терехин
ат	4471	185	182	19.25	19.27	19.27	пер.	Терехин
ат	4489	189	192	19.25	19.27	19.27	— " —	Москвилина

ат 4562 162 185 19.30 19.31 19.31 пер. Терехин

19.45 Проведен инструктаж по мер. по БД, ТБ, ПБ и От
Прибыл НДр-731 ст. л-т =Терехин=
Убыл НДр-732 Лб- =Лебедева=

20.00 Дежурство по БП-780, ап-ру и оборудование по отделу № 9-11 в исправном состоянии
сдал НДр-732 Пв- =Москвитина=
принял НДр-732 Лб- =Лебедева=

КВ-9 1959 1959 1959 зона —"—
КВ-9 2100 2100 2100 зона —"—
2106 ПСМ КВ19 2106 2106 2106 дисп —"—
КВ-9 2114 2114 2115 зона —"—

1148 ат 3609 188 189 2118 2120 2400 Афонин Терехин
КВ-9 2349 2349 2350 зона —"—

Итог работы средств связи за сутки:
Нараб.-187; Перест-38; Дисп-6; окр-4; Прем 2 (оп);
НДр-731 =Терехин=
ат 47432 109 195 2357 2358 2359 перка —"—
0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23° Замеч. нет.
НДр-731 =Терехин=

1 ноября

Искра ат 4625 164 186 0000 0000 1000 Орешкин Москвит.
1148 п/с ат 3609 188 189 0000 0000 07.25 Афонин Терехин
0100 сверка времени.
КВ-9 0247 0247 0249 зона —"—

0300 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=22° Замеч. нет.
НДр-731 =Терехин=

	ат	7962	165	118	0320	0321	0330	резерв —"—
	ат	10104	165	118	0330	0331	0332	пер-ка Лебедева
	ат	7963	182	123	0420	0421	0430	рез Терехин
	ат	12705	161	115	0425	0427	0427	пер. Терехин
	ат	10104	165	118	0550	0550	0600	рез Терехин
	ат	13568	165	118	0600	0601	0601	пер Терехин
Тамбур	об	4411	184	190	0600	0602	0957	Афонин Терехин
	ат	12705	183	123	0620	0621	0630	рез Терехин
	ат	6779	182	183	0620	0621	0630	рез Терехин
	ат	7789	163	114	0625	0626	0626	пер Терехин
	ат	12707	161	115	0625	0627	0627	пер Терехин

07.00 Сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений, t=24°С. Замечаний нет
НДр. 1-731 ст. л-т [подпись] Терёхин

ат 10268 181 180 07.25 0727 0727 перестр Терёхин
08 00 ЯСМ
ат 7050 162 185 0835 08 36 0836 перестр Терёхин
ат 6222 180 183 0845 0846 0855 резерв Лебедева

0845. Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел НДр-731 [подпись] =Дергаев=
Усвоил НДр-732 [подпись] =Соловьёв=

ат 4471 188 189 0850 0850 0900 резерв Лебедева
ат 4489 187 129 0850 0850 0900 резерв Лебедева
ат 7859 189 192 0855 0856 0857 пер-на Соловьёв
ат 7969 185 182 0855 0856 0857 пер-на Дергаев

0855. Пер-к N-180 по распоряжению ДПНУ Орешкиным отдан на ТО-1 пер-к N-182 поставили вр/с 605

ат 6222 182 183 0855 0856 0857 пер-на Лебедева

0900 Дежурство по БП-730 аппаратуру и оборудования по отмен № 9-11 в исправном состоянии.
Сдал НДр-732 [подпись] =Лебедева=
Принял НДр 732 [подпись] =Соловьёв=

0908 Пер-к N151 ДПНЦ м-ром Горбачевым снят со связи для проведения ТО-1
НДР. 731 ст. л-т [подпись] Дергаев

0930 По наряду N 933 для выполнения ТО-1 на пер-ке N151 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление N5
Допускающий: НДР. 731 ст. л-т [подпись] Дергаев
Производитель работ [подпись] Гордуз

0930 По наряду N 932 для выполнения ТО-1 на пер-ке N180 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление N1
Допускающий: НДР. 731 ст. л-т [подпись] Дергаев
Производитель работ [подпись] Даниленко

1000 РПДУ N 164 снят с р/связи для проведения ЕТО
1050
НДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

Искра ан 4625 164 186 1050 1050 0000 Горбачев Дергаев

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ и ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет

НДР 731 ст. эл-т [подпись] Держаев

~~НДР~~ Представитель прокурора [подпись] Даниленко

12-00 Произведена проверка охранной сигнализации „Луч". Замечаний нет.

НДР-1-731 к-и [подпись] Вырошкин

Дворец	ат 7313	184	181	1213	1214	1324	Горбачев	Горчицин
Оператор	ат 9237	183	123	1245	1246	1342	— " —	— " —
1300	ПСМ	КВ-9		1300		1301	зона	Соловьев

1300 Сверка точного времени

1314 Пер-к №162 поставлен в РК 606 авт №185

ИДР-731 ст. эл-т [подпись] Держаев

ат 12707	186	191	1320	1320	1330	рез	Соловьев
ат 7967	161	115	1325	1327	1330	перестр	Держаев
ат 7789	184	181	1420	1420	1430	резерв	Держаев

1420 На пер-ке №180 работы по наряду 932 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение

Допускающий НДР731 [подпись] Держаев

Производитель работ [подпись] Даниленко

1430 Для выполнения регулировочных работ по наряду №932 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2х человек

Допускающий НДР 731 [подпись] Держаев

Производитель работ [подпись] Даниленко

Электроника	вб 5296	188	130	1432	1434	1618	Анисимов	Держаев
	ат 13568	165	118	1450	1450	1500	резерв	Держаев
	ат 7967	184	181	1450	1452	1500	резерв	Держаев
	ат 6220	161	115	1455	1456	1456	перестр	Держаев
	ат 6242	165	118	1500	1501	1501	перестр	Держаев

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23°C
Замечаний нет

НДР 731 ст. эл-т [подпись] Держаев

1605 Работы по наряду №932 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение

Допускающий [подпись] Держаев

Производитель работ Гордус.

1608 На пер-ке №180 в полном объеме выполнены ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат работать здесь снят. Система УБС проверена исправна. Пер-к в схеме. Наряд 932 закрыт. Замечаний нет.

Допускающий ИДР 731 Дергаев
Производитель работ Василенко
Оценка за выполнение ТО-1 „хор"
Ст. инженер отдела м-р Латыпуев

Флажка	ЧТ250	10572	166	181	1613	1615	1633	Алифанов	Дергаев

1615 Тер-к № 180 в полном объеме выполнены ТО и
после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты
ТЛТ искажения форма сигнала в норме
Сдан в работу.
ИДР 731 ст. л-т Дергаев

Энергонии	ВБ	4755	188	130	1618	1619	1815	Алифанов	Дергаев
	от	10268	181	120	1645	1645	1655	резерв	Дергаев
	ат	6222	182	125	1650	1650	1700	резерв	Дергаев
	ат	6338	181	120	1655	1657	1657	перестр	Дергаев
	ат	3333	180	125	1700	1701	1701	перестр	Дергаев
	аб	7859	186	191	1720	1720	1730	рез	Соловьев
	аб	7969	187	187	1720	1720	1730	рез	—"—
	аб	3354	185	182	1725	1727	1730	перестр	Дергаев
	аб	3217	189	192	1725	1727	1730	перестр	Соловьев
	аб	3551	162	185	1745	1747	1747	перестр	Дергаев
1121рк	ат	3156	183	183	1816	1818	0000	Горбачев	Соловьев
		КВ-9			1906		1906	Зона	Соловьев

1900 Сверка точного времени
Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела
Оценка „хор" Зам. нст
ИДР 731 ст. л-т Дергаев
Произведена проверка ап-ры и оборудования
отдела, противопожарного состояния помещений
t°C - 24°C Зам. нст.
ИДР 731 ст. л-т Дергаев

Оператор	аб	10237	166	130	1945	1947	2002	Алифанов	Дергаев
Оператор	ЧТ500	10237	166	130	2002	2002	2013	Алифанов	Дергаев
Оператор	ЧТ500	7612	166	130	2013	2014	2018	Алифанов	Дергаев
Оператор	ЧТ500	9226	166	130	2018	2019	2030	—"—	—"—
Оператор	аб	9226	166	130	2030	2031	2031	—"—	—"—
Оператор	аб	10264	166	130	2031	2032	2033	—"—	—"—
Оператор	ЧТ500	10264	166	130	2033	2033	2042	—"—	—"—

Итог работы средств связи за сутки:
нараб - 198, перестр - 50 дист б вир - 4 тр - 2 (отл)
ИДР 731 ст. л-т Дергаев

2 ноября

Искра	АМ	4625	164	186	0000	0000	1000	Алифанов	Соловьев
1121рк	аб	3156	183	183	0000	0000	0706	—"—	—"—

0000 Произведена проверка ап-ры и оборудования
отдела противопожарного состояния помещений
t° 23°С Зам. нст
ИДР 731 ст. л-т Дергаев

0300 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t°-23°C Зам. нет
ИДР731 [signature] Дергачев

аб	6242	165	118	0350	0350	0400	рез	Соловьев
аб	9208	165	118	0400	0401	0401	перестр	Соловьев
ат	6220	184	181	0450	0451	0500	резерв	Дергачев
ат	7967	161	115	0455	0457	0457	перестр	Дергачев
ат	9208	165	118	0550	0550	0600	резерв	Дергачев
ат	6568	165	118	0600	0601	0601	перестр	Дергачев
ат	5376	184	190	0620	0621	0630	резерв	Дергачев
ат	7967	162	123	0620	0622	0630	резерв	Дергачев
ат	12707	161	115	0625	0626	0626	перестр	Дергачев
ат	7789	163	114	0625	0626	0626	перестр	Дергачев

0700 Сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=24°C Замечаний нет.
ИДР73-1ст п-т [signature] Дергачев

ат	6338	181	120	0715	0715	0725	резерв	Дергачев
ат	10268	181	120	0725	0726	0726	перестр	Дергачев
вб	4755	183	183	0759	0800	1121	Бердичев	Дергачев
вб	5296	184	190	0759	0801	1029	Бердичев	Дергачев
ат	7050	162	185	0835	0838	0838	перестр	Соловьев
аб	3333	180	183	0845	0845	0855		

0845 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: ИДР.731 н-к [signature] Паляница
Усвоил: ИДР-732 [signature] Устинова

аб	6222	180	183	0855	0857	0857	перестр	Соловьев
аб	3354	182	123	0850	0850	0900	рез	Дергачев
аб	3217	187	189	0850	0850	0900	рез	Дергачев
аб	7859	185	182	0855	0857	0900	перестр	Соловьев
аб	7969	189	192	0855	0857	0900	перестр	Соловьев

0900 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по опись № 9-11 в исправном состоянии
Сдал: ИДР.732 [signature] Соловьев
Принял: ИДР-732 [signature] Устинова

09.05 Сигнализация „Монолит"
КЗ-9 0910 0910 0910 зап. Устинов

Пример	аб	3282	188	189	0912	0914	1420	Грабуров	Устинов
	аб	6792	187	187	0912	0914	1420	Грабуров	Паляница

09.15 Для выполнения регулировочных работ по наряду № 933 был снят напряжения допущен Грабуров 2 чел. гр. Серт. № 151
Допускающий н/ч [signature] Паляница
Произв. работ гр РА [signature] Гордуз

09.30 По наряду № 934 для выполнения ТО-1 на терк № 161 со снятием напряжения допущена бригада. Наложены заземления №3
Допускающий ЭМ Галямиц
Произв. работ см РА Даниленко

10.00-10.50 Терк №164 снят с/связи на ТО
НДП-751 ЭМ Галямиц

Анапа	ТУ250	10572	182	130	1006	1008	1203	Трабуров	Устинов
	ВБ	7777	184	181	1029	1030	1121	Трабуров	Устинов
Искра	АМ	4625	164	186	1050	1050	2400	Трабуров	Устинов

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1-ступени контроля. Замечаний нет.
НДП-751 ЭМ Галямиц
Председ. профсоюза Устинов

Оператор	АТ	9081	184	181	1131	1132	1134	Коваленко	Устинов
	АТ	9411	184	181	1134	1135	1150	Коваленко	Устинов

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации «Луч»
НДП-751 ЭМ Галямиц

Листвянка	АТ	5397	182	116	1224	1223	1337	Коваленко	Устинов
—"—	АТ	7692	182	116	1337	1338	1434	Коваленко	Галямиц

13.00 Сверка точного времени
13.00 ПСМ

	АТ	12202	184	190	13.20	13.20	13.30	рег	Галямиц
	АТ	7962	165	115	13.25	13.22	13.30	пер	Галямиц
	АТ	7789	184	181	1420	1420	1450	рег	Галямиц
	АТ	5376	165	114	1425	1426	1426	пер	Галямиц
	АТ	3282	188	189	1426	1426	1430	Трабуров	Устинов
	АТ	6792	187	187	1426	1426.	1450	Трабуров	Устинов
Анкер	АТ	5397	182	116	1438	1439	1933	Трабуров	Галямиц
Анапа	ТУ250	10572	188	130	1450	1451	2024	Трабуров	Устинов
	АТ	7967	184	181	1450	1450	1500	рег	Галямиц
	АТ	13568	186	191	1450	1450	1500	рег	Устинов
	АТ	6220	165	115	1455	1456	1456	пер	Галямиц
	АТ	6242	186	191	1500	1501	1501	рег	Устинов

15.00 Произведена проверка аппаратуры и огней отделения, противопожарного состояния помещений. t = 24°C. Замечаний нет.
НДП-751 ЭМ Галямиц
16.00 СВ-Р с/г

16.20 Работы по наряду № 934 закончены. Бригада выведена, заземления сняты. На терк №161 подано напряжение.
Произв. работ Даниленко
Допускающий ЭМ Галямиц

КВ-9
КВ-19

16.19 Сигнализация „Монолит"
КВ-9 1620 1620 1630 зона Устинов
КВ-19 1620 1620 1626 дист Устинов
16. 22.35 Поступило упр в р/с КВ-19
23.15 Поступило упр в р/с КВ-9
24.26 Снято упр в р/с КВ-19
25.10 Снято упр в р/с КВ-9
Сигнал принял без замечаний.
Доложено на ПУС
НДРТ-731 к-н Галямин

16.30 На перке №151 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „Работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан опеч. Наряд №933 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий к-н Галямин
Произв. работ Гордуз
Оценка за выполнение ТО-1 „ "
Ст. инженер отдела м-р Латынцев

ат	10268	181	120	1645	1645	1655	рез	Устинов
ат	6222	180	125	1650	1650	1700	рез	Устинов
ат	6538	181	120	1655	1656	1656	рез	Устинов
ат	3333	180	125	1700	1701	1701	рез	Устинов
ат	7859	184	181	1720	1720	1730	рез	Устинов
ат	7969	187	187	1720	1720	1730	рез	Устинов
ат	3357	185	182	1725	1726	1726	пер	Галямин
ат	3217	189	192	1725	1726	1726	пер	Устинов
ат	3557	162	185	1745	1746	1746	пер	Галямин
1121 р/с ат	3156	183	183	1749	1750	2400	Трабуров	Галямин

18.00 Сигнализация „Монолит" КВ-9

18.00 По распоряжению ДПНЦ перк №187 поставлен в резерв на заставу Е706 (дист)
НДРТ-731 к-н Галямин

19.00 Сверка времени
19.00 Произведена проверка аппаратуры и общего отдела, противопожарного состояния помещений.
t = 24°С Замечаний нет.
Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела. Оценка „хорошо"
НДРТ-731 к-н Галямин

19.05 Сигнализация „Монолит"
КВ-9 1919 1919 1922 зона Устинов

ат 2822 182 116 1947 1948 1948 Трабуров Галямин

Перк №182 поставлен на дист. вкл.

Элероны	вб	5296	184	190	2052	2053	2149	Грабуров	Галямин
				КВ-9	2100	2100	2100	зона	Устинов
28.07	ПСМ								
				КВ-9	2109	2109	2111	зона	Устинов
	вб	4755	184	190	2149	2150	2400	Грабуров	Устинов
Н34р/с	ат	4823	188	189	2223	2225	2242	Грабуров	Устинов
	ат	3736	188	189	2242	2243	2400	Грабуров	Устинов

Итог работы средств связи за сутки
Дист - 6 Опер - 5 Марке - 217 Перк 58 Трен - 2
НДРт-731 к-н [подпись] Галямин

00.00 Произведена проверка ап-ры и обн-ия отдела, противопожарного состояния помещений.
t = 24°С Замечаний нет.
НДРт-731 к-н [подпись] Галямин

3 ноября

Искр.	АМ	4625	164	186	0000	0000	10.00	Грабуров	Устинов
Н21р/с	ат	3156	183	183	0000	0000	9.00	Грабуров	Галямин
Элероны	вб	4755	184	190	0000	0000	0200	Грабуров	Устинов
Н34р/с	ат	3736	188	189	0000	0000	9.00	Грабуров	Устинов

01.00 Сверка времени
03.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела, противопожарного состояния помещений.
t = 24°С Замечаний нет.
НДРт 731 к-н [подпись] Галямин

ат	6242	186	191	0350	0350	0400	рез	Устинов
ат	9208	186	191	0400	0401	0401	рез	Устинов
ат	6220	184	190	04.20	04.20	04.30	рез	Галямин
ат	7962	165	115	04.25	04.27	04.30	пер	-"-
ат	13568	186	187	0550	0600	0601	рез	-"-
ат	7957	166	191	0620	0626	0630	рез	-"-
ат	5376	184	190	0820	0820	0830	рез	-"-
ат	7789	163	114	0825	0627	0630	пер	-"-
ат	12707	166	115	0825	0627	0630	пер	-"-

07.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела, противопожарного сос-ния помещений, t=24°С. Сверка точного времени. Замечаний нет.
НДР-731 к-н [подпись] Галямин
08.00 ПСМ

08.20 Перк N181 снят с р/связи на ТО.
Перк N182 поставлен в резерв р/с 602.
НДРт-731 к-н [подпись] Галямин

ат	7050	162	185	0835	0836	0836	пер	Галямин

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПС
Провел НДРт-731 к-н [подпись] Тарахин
Усвоил НДРт-732 Москвитина

ат	3354	187	187	0850	0850	0900	ру	Устинов
ат	3217	184	190	0850	0850	0900	ру	Гасымли
ат	3333	180	125	0845	0845	0855	ру	Устинов
ат	6222	180	125	0855	0856	0856	ру	Москвелина
ат	7859	189	192	0855	0856	0856	ру	Устинов
ат	7969	185	182	0855	0856	0856	пер	Гасымли

09.00 Дежурство по БП-750, ап-ру и отпие по отмест. №9-11 в исправном состоянии
Сдал НДР-752 [подпись] Устинов
Принял НДР-752 [подпись] Москвелина

09.20 Для выполнения регулировочных работ по наряду №934 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2-х человек
Допускающий: НДР-731 к-н [подпись] = Пирочкин =
Производитель работ: [подпись] = Гордуз =

09.30 По наряду №935 для выполнения ТО-1 на пер-ке №181 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №1
Допускающий: НДР-731 к-н [подпись] = Пирочкин =
Производитель работ: [подпись] = Гордуз =

р/с 4021	АТ	7862	188	187	0947	0949	15.45	Борзов	Пирочкин

10.00-10.50 Пер-к №164 снят со ввода для проверки ЕТО.
НДР-1-731 к-н [подпись] Пирочкин

			КВ-9		10,43	10.43	10.45	доне	Москвелина
р/с 4034	ат	5107	187	189	10.47	10.49	15,47	Бузилкин	Пирочкин
Искра	АМ	4625	164	186	10.50	10.50	2400	Ерешкин	Пирочкин

11.00 Проведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
НДР-731 к-н [подпись] = Пирочкин =
Председ. профкома [подпись] = Москвелина =

11.30 Работы по наряду №935 закончены. Бригада выведена. Заземление снято. На пер-к подано напряжение.
Допускающий: НДР-731 к-н [подпись] = Пирочкин =
Производитель работ: [подпись] = Гордуз =

11.40 Для выполнения регулировочных работ по наряду №935 без снятия напряжения допущена

бригада в кол-ве 2х человек
Допускающий: НДР-731 к-н [подпись] «Пырочкин»
Производитель работ: [подпись] «Гордуз»

12.00 Произведена проверка охранной сигнализации „МУ". Замечаний нет.
НДР-731 к-н [подпись] «Пырочкин»

Эмрон	в/б	4755	186	130	12.34	12.36	17.21	Фрицкин	Мосвыкин
ПСМ	КВ-9				13.00	13.00	13.01	зона	Пырочкин
рн 6792	АТ	3282	184	131	13.05	13.07	16.45	борзов	Пырочкин
	ат	12707	183	120	13.20	13.21	13.30	ру.	Мосвыкин
	ат	7967	165	115	13.25	13.26	13.26	пер.	—"—
	КВ-9				13.49	13.50	13.51	зона	—"—
	АТ	7789	183	183	14.20	14.20	14.30	резерв	Пырочкин
	АТ	5376	163	114	14.25	14.27	14.30	перестр	Пырочкин

14.30 Работы по наряду № 935 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение.
Допускающий НДР-1-731 к-н [подпись] Пырочкин
Производитель работ: Гор [подпись] Гордуз

14.40 На передатчике №161 в полном объеме выполнено ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены. Плакаты „работать здесь" сняты. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд № 935 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий: НДР-1-731 к-н [подпись] Пырочкин
Производитель работ: Гор [подпись] Гордуз
Оценка за выполнение ТО-1 „4"
Ст. инженер смены с-р [подпись] Латочкин

14.45 Пер-к №161 после проведения ТО-1 проверен: номинальная частота, ТЛГ модуляция. Форма сигнала в норме, сдан в работу.
НДР-1-731 к-н [подпись] Пырочкин

АТ	7967	161	115	14.43	14.45	14.47	перестр	Пырочкин
АТ	13568	165	118	14.47	14.50	14.50	перестр	Мосвыкин
АТ	7967	183	183	14.50	14.50	15.00	резерв	Пырочкин
АТ	13568	165	118	14.50	14.50	15.00	резерв	Пырочкин
АТ	6220	161	115	14.55	14.57	15.00	перестр	Пырочкин
АТ	6242	165	118	15.00	15.02	15.02	перестр	Пырочкин

15.05 На пер-ке №181 в полном объеме выполнено ТО-1 и регулировочные работы, люди выведены. Плакаты „работать здесь" сняты. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №935 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий НДР-1-731 к-н [подпись] Пырочкин
Производитель работ: Гор [подпись] Гордуз
Оценка за выполнение ТО-1 „4"
Ст. инженер смены с-р [подпись] Латочкин

15.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений. Т = 24°С. Замечаний нет.
НДР-1 - 731 к-н [signature] Порочкин

15.44 15.45 15.46 фоно Мосьвилина

КВ-9 КВ-19

16.20 Сигнализация „Монолит"

16.21.17 Поступило упр-е в р/с КВ-19
16.21.30 Поступило упр-е в р/с КВ-9
16.23.00 снято упр-е в р/с КВ-19
16.23.10 снято упр-е в р/с КВ-9
16.25 сигнал в р/с КВ-9 КВ-19 без замечаний.
Доложено на ПУС.
НДР-731 к-н [signature] = Порочкин =

16.35 Пер-к №181 после проведения ТО-1 проверен: номинал f, ТЛГ искажения, форма сигнала в норме, сдан в работу.
НДР-731 к-н [signature] = Порочкин =

am	10268	181	120	16.45	16.45	16.55	рег.	Мосьвилина
am	6222	180	183	16.50	16.50	17.00	рег.	—"—
am	6338	181	120	16.55	16.56	16.56	пер.	—"—
am	3333	190	183	17.00	17.00	17.01	пер.	—"—
am	7859	188	189	17.20	17.21	17.30	рег.	Мосьвилина
am	7969	187	130	17.20	17.21	17.30	рег.	—"—
am	3354	185	182	17.25	17.27	17.27	пер.	—"—
am	3217	189	192	17.25	17.27	17.27	пер.	Порочкин
am	3551	162	185	17.45	17.46	17.46	пер.	Порочкин

18.00 ПСМ КВ-9

19.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t-23°С. Замечаний нет.
НДР-731 к-н [signature] = Порочкин =

19.05 Проведено СТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хор"
Замечаний нет.
НДР-731 к-н [signature] = Порочкин =

19.06 ПСМ
1 гр. am 3157 183 183 1942 1944 2400 Орешник Порочкин
19.45 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОГ.
Инструктаж провел НДР-731 к-н [signature] = Порочкин
Усвоил НДР-732 [signature] = Балыков

20.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по блока №9-11 в исправном состоянии
Сдал НДР-732 [signature] = Мосьвилина =
Принял НДР-732 [signature] = Балыков =

21.03 ПСМ.

Итог работы средств связи за сутки: Авт. 6, Опр. - 6, Нарб - 189, Перетр. - 39, Тренир - 2
НДР-1-731 к-н Пырочкин

00.00. Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений.
t° = 23°С Замечаний нет
НДР-1-731 к-н = Пырочкин =

4 ноября 2005 г.

Искра	ап	4625	164	186	0000	0000	10.00	Оренин	Балышов
II 20 р/с	аб	3158	183	183	0000	0000	0821	Оренин	Балышов

01.00. Сверка точного времени.

03.00. Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений.
t° = 23°С. Замечаний нет
НДР-1-731 к-н = Пырочкин =

аб	6242	165	118²	0350	0350	0400	резерв.	Балышов
аб	9208	165	118	0400	0402	0402	перетр.	Балышов
АБ	6220	184	190	0450	0450	0500	резерв	Пырочкин
АБ	7967	161	115	0455	0457	0500	перетр	Пырочкин
АБ	9208	165	118	0550	0550	0600	резерв	Пырочкин
АБ	13568	165	118	0600	0602	0602	перетр	Пырочкин
АБ	7967	181	131	0620	0620	0630	резерв	Пырочкин
АБ	5376	182	124	0620	0620	0630	резерв	Пырочкин
АБ	7789	163	114	0625	0627	0630	перетр	Пырочкин
АБ	12705	161	115	0625	0627	0630	перетр	Пырочкин
АБ	6338	181	120	0715	0715	0725	резерв	Пырочкин
АБ	10268	181	120	0725	0727	0727	перетр	Пырочкин

07.30 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. Т=24°С. Замечаний нет. Сверка точного времени.
НДР-1-731 к-н Пырочкин

ПСМ	КВ-9	0800	0800	0801	доп.	Пырочкин

аб	7050	162	185	0835	0837	0837	перетр.	Балышов
аб	3333	180	183	0845	0845	0855	резерв	— " —

08.45 Проведен инструктаж по мерам БП, ТБ, ПБ и ОТ
Инструктаж провел НДР-1-731: = Терехин =
Усвоил НДР-1-732: = Петушкова =

аб	3217	183	123	0850	0852	0900	резерв	Пырочкин
аб	3354	184	190	0850	0852	0900	— " —	— " —
аб	7859	189	192	0855	0857	0857	перетр	Пырочкин
аб	7969	185	182	0855	0857	0857	— " —	Балышов
аб	6222	180	183	0855	0857	0857	перетр.	Пырочкин

08.00. Дежурство по БП-730 ап-ру и оборудованию по темам 9÷11 в исправном состоянии.
Сдал: НДР-1-732 [signature] = Бельков =
Принял НДР-1-732 Петр = Петушкова =

09.01 ПСМ.
КВ-9 09.21 09.22 09.23 Зона Петушкова.

10.00-10.50 Пер-к №164 снят с р/связи для проведения ЕТО.
НДР-731: ст. л-т [signature] Терехин.

Искра	АМ 4625	164	186	10.50	10.50	24.00	Власов	Петушкова

10 58 ПСМ

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замеч. нет.
НДР-731: ст. л-т [signature] Терехин.
Представитель профсоюза: Петр Петушкова

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч". Замеч. нет.
НДР-731: ст. л-т [signature] Терехин.

13.00 Сверка точного времени.
13.00 Сигнализация „Монолит".
КВ-9 13.14 13.14 13.15 Зона Петушкова

ат	12707	184	188	13.20	13.20	13.30	резерв	Петушкова
ат	7967	161	115	13.25	13.26	13.26	перестр.	Терехин.
ат	7789	182	116	14.20	14.21	14.30	рез.	Терехин
ат	5376	163	114	14.25	14.27	14.27	перестр	Терехин
ат	7967	182	116	14.50	14.50	15.00	резерв	Петушкова
ат	6242	165	118	14.50	15.00	15.01	резерв	Петушкова
ат	6220	161	115	14.55	14.56	14.56	перестр.	Терехин.

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t=26°С. Замеч. нет.
НДР-731: ст. л-т [signature] Терехин.

ат	6338	181	120	16.45	16.55	16.56	резерв	Петушкова
ат	3333	180	183	16.50	17.00	17.01	резерв	Петушкова
ат	7859	184	188	17.20	17.20	17.30	резерв	— „ —
ат	7969	182	116	17.20	17.20	17.30	резерв	Петушкова
ат	3354	185	182	17.25	17.26	17.26	перестр.	Петушкова
ат	3217	189	192	17.25	17.26	17.26	перестр.	Терехин.
ат	3551	162	185	17.45	17.47	17.47	перестр	Терехин

18.00 ПСМ

19.00 Сверка точного времени.
19.00 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „отлично". Замеч. нет
НДР-731: ст. л-т [signature] Терехин

19.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. Замеч. нет. t = 26°С
НДР-731: ст. л-т [signature] Терехин.

21.05 ПСМ

Итог работы средств связи за сутки:
Дист.-6, Трен.-2, Кар-ка-182, Опер.-1, Пер-д-36.
НДР-731: ст. л-т [signature] Терехин.

00.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С. Замеч. нет. НДР-731 [signature] Терехин

5 ноября

Искра	АМ 4625	164	186	00.00	00.00	1000	Власов	Петушкова

01.00 Сверка точного времени.

03.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С. Замеч. нет.
НДР-731: ст. л-т [signature] Терехин

		КВ-9	03.16	03.16	03.18	Зона	Петушкова
ат 9208	165	118	03.50	04.00	04.01	резерв	Петушкова
ат 6220	183	183	04 50	0451	0500	ру	Терёхин
ат 7967	161	115	0455	04 56	04 56	пер.	Терёхин
ат 13568	165	118	05 50	0600	0601	ру.	Терёхин
ат 7967	187	189	06 20	0621	0630	ру	Терёхин
ат 5376	182	116	0620	0622	0630	ру	Терёхин
ат 7789	163	114	0625	0626	0626	пер	Терёхин
ат 12707	161	115	0625	0627	0627	пер	Терёхин

07.00 Произведена проверка аппаратуры и оборуд-я отдела, противопожарного состояния помещений t=24°С / Замечаний нет
НДР-1-731: ст. л-т [signature] Терёхин

ат 10268	181	120	07 15	07 25	0726	ру	Терехин
ат 7050	162	185	08. 35	08. 37	08. 37	перестр.	Терехин
ат 6222	180	183	08.45	08.55	08.56	резерв	Петушкова

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ.
Провел: НДР-731 [signature] Дергаев
Усвоил: НДР-732 [signature] Устинова

ат 3354	184	190	08.50	08.50	09.00	резерв	Петушкова
ат 3217	183	123	08.50	08.50	09.00	резерв	Петушкова
ат 7859	185	182	08.55	08.56	08.56	перестр.	Дергаев
ат 7969	189	192	08.55	08.56	08.56	перестр.	Терехин

09.00 (Дежурство по БП-730, ап-ра и оборудование отдела, противопожарного состояния помещений. t =26°С. Замеч. нет.)
НДР-731: ст. л-т Дер

09.00 Дежурство по БП-730 ап-ру и оборудование отдела по описи №9-11 в исправном состоянии.
Сдал: НДР-732 Петушкова
Принял: НДР-732 Устинова.

09.06 Сигнализация „Монолит"

КВ-9	0910	0910	0910	зона	Устинов
КВ-9	0943	0943	0945	зона	Устинов

10.00-10.50 Перек №164 снят с р/связи на ТО
НДРч-731 ст л-т Дергаев

Регион ат	4435	188	132	1019	1020	1131	Амиханов	Дергаев
Искр- АЧ	4625	164	186	1050	1050	2400	Амиханов	Устинова
			КВ-9	1050	1050	1052	зона	Устинов

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ГС в объеме 1й ступени контроля. Замечаний нет.
НДРч-731 ст л-т Дергаев
Предст. профсоюза Устинова

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч"
НДРч-731 ст л-т Дергаев

13.00 ПСМ
13.00 Сверка точного времени

ат	12707	184	188	1320	1322	1330	резерв	Дергаев
ат	7967	161	115	1325	1326	1326	перестр	Дергаев
ат	7789	184	188	1420	1420	1430	ру	Устинова
ат	5376	161	114	1425	1426	1426	пр	Устинова
ат	7967	184	188	1450	1450	1500	ру	Устинова
ат	13568	165	118	1450	1450	1500	ру	Устинова
ат	6220	161	115	1455	1456	1456	пр	Устинова
ат	6242	165	118	1500	1501	1501	ру	Устинова

15.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела, противопожарного состояния помещений.
t = 24°С Замечаний нет.
НДРч-731 ст л-т Дергаев

15.00 Введен режим „Б" по приказанию ДПНЦ

КВ-9	1558	1558	1600	зона	Устинова
КВ-9	1600	1600	1600	зона	Устинова
КВ-9	1610	1610	1610	зона	Устинова

ат	10268	181	120	1645	1645	1655	резерв	Дергаев
ат	6222	180	125	1650	1650	1700	резерв	Дергаев

1134	ат	3736	184	190	1654	1656	2400	Коваленко	Устинова
	ат	6338	181	120	1655	1657	1657	перестр	Дергаев
	ат	3333	180	125	1700	1702	1702	перестр	Устинова
	ат	7859	187	189	1720	1720	1730	рез	Устинов
	ат	7969	188	132	1720	1720	1730	рез	Устинов
1148р/с	ат	3732	183	183	1721	1722	2400	Коваленко	Устинов
	ат	3551	162	185	1745	1746	1746	пер	Дергаев
	ат	3354	185	182	1725	1726	1726	пер	Дергаев
	ат	3217	189	192	1725	1726	1726	пер	Устинов

18.00 Сигнализация „Монолит" КВ-9
КВ-19 1805 1805 1805 дист Устинов

19.00 Сверка времени
19.00 Произведена проверка аппры и общего оцения, противопожарного состояния помещений.
t = 24°C Замечаний нет.
Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела.
Оценка „хорошо."
НДРт-731 ст л-т Дергаев
5116 закону опил

2105 ТСМ
КВ-9 2244 2244 2246 зона Устинов

Итог работы средств связи за сутки
Дист- 6 Опер-3 Нарко- 180 Перех-58 Пен-2
НДРт-731 ст л-т Дергаев

00.00 Произведена проверка аппры и общего оцения, противопожарного состояния помещений.
t = 24°C Замечаний нет.
НДРт-731 ст л-т Дергаев

6 ноября

Искра	АМ	4625	164	186	0000	0000	10.00	Михайлов	Устинов
1134	ат	3736	184	190	0000	0000	0850	Коваленко	Устинов
1148р/с	ат	3732	183	183	0000	0000	0850	Коваленко	Устинов

01.00 Сверка времени
03:00 Произведена проверка аппры и общего оцения, противопожарного состояния помещений.
t = 24°C Замечаний нет.
НДРт-731 ст л-т Дергаев

ат	6242	165	118	0550	0350	0400	рез	Устинов
ат	9208	165	118	0400	0401	0401	рез	Устинова
ат	6220	182	116	0450	0451	0500	резерв	Дергаев
ат	7967	161	115	0455	0457	0457	перестр	Дергаев
ат	9208	165	118	0550	0550	0600	резерв	Дергаев
ат	13568	165	118	0600	0601	0601	перестр	Дергаев
ат	7967	187	189	0620	0621	0630	резерв	Дергаев
ат	5376	182	116	0620	0622	0630	резерв	Дергаев
ат	12707	161	115	0625	0626	0626	перестр	Дергаев
ат	7789	163	114	0625	0627	0627	перестр	Дергаев

0700 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=25°C
Замечаний нет. Сверка точного времени
НДП-731 отд-я [signature] Деряев

ат 6338 181 120 0715 0715 0725 рез Деряев
ат 10228 181 120 0725 0726 0726 перестр Деряев

0800 ПСМ КВ9 0800 0800 0800 зона Деряев
ат 7050 162 185 0835 0836 0836 пр Деряев
08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПС
Провел НДП-731 к-и [signature] Галямин
Усвоил НДП-732 [signature] Соловьев

ат 3333 180 125 0845 0845 0855 рез Устинов
ат 3357 186 132 0850 0850 0900 рез Устинов
ат 3217 187 189 0850 0850 0900 рез Устинов
ат 7859 189 192 0855 0856 0856 пр Устинов
ат 7969 185 182 0855 0856 0856 пр Деряев
ат 6222 180 125 0855 0856 0856 рез Соловьев

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и объекты по линии № 9-14 в исправном состоянии
Сдал НДП-732 [signature] Устинов
Принял НДП-732 [signature] Соловьев

КВ-9 0908 0908 зона Соловьев
КВ-9 0922 09.23 0924 зона Соловьев

1000-1050 Тер-л №164 снят для проведения ЕТО.
НДП.731 к-и [signature] Галямин

Искра АМ 4625 164 186 1050 1050 0000 Орешкин Соловьев
1134/к ат 4934 184 190 1123 1125 1733 —"— —"—

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме текущего контроля. Зам. нет
НДП.731 к-й [signature] Галямин
Представитель профсоюза [signature] Соловьев

1200 Произведена проверка ап-ры охранной сигнализации "Луч". Зам. нет
НДП.731 к-а [signature] Галямин

1300 ПСМ
КВ-9 1313 1315 зона Соловьев

ат 12707 183 183 1320 1320 1330 рез Соловьев
ат 7967 161 115 1325 1327 1330 перестр Соловьев
ат 7789 183 183 1420 1420 1430 рез Соловьев
ат 5376 163 114 1425 1427 1430 перестр Соловьев
ат 2867 183 183 14.50 14.50 15.00 резерв Орешкин
ат 6220 181 115 14.55 14.57 15.00 перестр Галямин
ат 6222 165 118 14.50 15.00 15.02 резерв Галямин

15.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела, противопожарного сос-ния помещений, зам. нач, t-24°C ИДР-731 к-и [подпись] Галямин

16.15 Сигнализация, Монолит

КВ-19

КВ-19	16.15.10	16.15.10	16.17.00	дост Галямин

16.15.20 Поступило упр. с 1 р/к КВ-19.
16.15.40 Снято упр. с 1 р/к КВ-19

16.18. Сигнал с р/к КВ-19 прошел без замечаний. Доложено на ПЦС.
ИДР-731 к-и [подпись] Галямин

ат	3338	187	120	16.48	[illegible]	5887	резерв	Галямин
ат	3333	190	183	16.50	17.00	17.02	резерв	Галямин
ат	2859	188	182	17.20	17.20	17.30	резерв	Галямин
ат	2969	186	132	17.20	17.20	17.30	резерв	Галямин
ат	3354	185	182	17.25	17.27	17.30	перестр	Галямин
ат	3217	189	192	17.25	17.27	17.30	перестр	Галямин
ат	3551	162	185	17.45	17.47	17.47	перестр	Соловьев
р/с 34 ат	3561	184	190	17.57	17.58	0000	Орешкин	Галямин

18.00 ПСМ КВ-9

1900 Сверка точного времени
Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела оценка „хор"
Зам. нач
ИДР-731 к-и [подпись] Галямин

1900 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t°-23°C Зам. нач
ИДР-731 к-и [подпись] Галямин.

КВ-9 2100 2100 Зона Соловьев

2103 ПСМ

Итог работы средств связи за сутки:
Наработка - 201 перестр - 37 дежур-6 опер-3 тр-2 (обл)
ИДР-731 к-и [подпись] Галямин

7 НОЯБРЯ

Центр	АМ	4625	164	186	0000	0000	1000	Орешкин Соловьев
п34р/с	ОТ	3561	184	190	0000	0000	0915	—"— —"—

0000 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t°-23°C Зам. нач
ИДР-731 к-и [подпись] Галямин

0300 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t°-23°C Зам. нач
ИДР 731 к-и [подпись] Галямин

	ат 6242	165	118	0350	0350	0400	рег	Соловьев
	ат 9208	165	118	0400	0401	0401	перестр	Соловьев
	ат 6220	183	123	0450	0450	05.00	рег	Галенкин
	ат 7967	161	115	0455	0457	05.00	рег	— // —
	ат 13568	165	118	05.50	0800	0802	рег	— // —
	ат 7967	183	123	0620	0620	0630	рег	— // —
	ат 5376	186	189	0620	0620	0630	рег	— // —
	ат 12707	161	115	0625	0627	0630	пер	— // —
	ат 7789	163	114	0625	0627	0630	пер	— // —

07.00 Произведена проверка ап-ры и об. кео отдел. противопожарного состояния помещений, t=23°С. Сверка точного времени. Замечаний нет.

НДР-731 к-н [подпись] Галенкин

Юпитер	45.250.3199	188	189	07.11	07.13	07.31	Пабуров	Галенкин
Листвинкщ	вб 7012	183	116	07.25	07.26	07.35	Прабуров	Галенкин
— // —	вб 6876	183	116	07.35	07.30	07.52	Прабуров	Галенкин
— // —	вб 5124	183	116	07.52	07.53	0942	Прабуров	Галенкин

08.00 ПСА

ат 7050	162	185	0835	0837	0837	перестр	Галенкин
ат 6222	180	183	0855	0857	0857	перестр	Соловьев
ат 3354	186	189	0850	0850	0900	рег	— // —
ат 3217	188	132	0850	0850	0900	рег	— // —
ат 7859	189	192	0855	0857	0900	перестр	Галенкин
ат 7969	185	182	0855	0857	0900	перестр	Соловьев

0845 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ.
Провел: НДР-731 к-н [подпись] Пирогин
Усвоил: НДР-732 [подпись] Лебедева

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по отсеям № 9-11 в исправном состоянии
Сдал: НДР-732 [подпись] Соловьев
Принял: НДР-732 [подпись] Лебедева

0905 ПСМ

КВ19	0906	0906	0906	днем	— // —
КВ-9	0955	0955	0956	зона	— // —

1000-1050 Пер-к № 164 снят с р/сети для проведения БТО
НДр-731 [подпись] — Пирогин

Мей	вб 6211	184	188	1033	1035	13.75	Аферин	Пирогин
Искра	ам 4625	164	186	1050	1051	2400	Аферин	Лебедева

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет
НДр-731 [подпись] — Пирогин
Представитель профсоюза — [подпись] Лебедева

1117 ПСМ

КВ-19	1117	1120^{58}	1122^{44}	днем	Лебедева
КВ-9	1117	1121^{06}	1123^{04}	зона	Леб

КВ-9
КВ-19

11 20[58] Поступило управление в р/с КВ-19

11 21[06] Поступило управление в р/с КВ-9

11 22[44] Снято управление в р/с КВ-19

11 23[04] Снято управление в р/с КВ-9

1123 Сигнал в р/с КВ-19, КВ-9 прошел бу замечаний. Доложено на ПУС
НДр-731 [подпись] = Порочкин г

12.00 Проведена проверка работоспособности охранной сигнализации „КУИ" Замечаний нет.
НДр-1-731 к-н [подпись] Порочкин

13.00 сверка точного времени

РСМ	КВ-9		13.00	13.00	13.01	зона	Порочкин
ат 12707	184	188	1320	1320	1330	резерв	—"—
ат 7967	161	115	1325	1327	1327	перна	Лебедев
ат 7789	184	188	1420	1420	1430	резерв	—"—
ат 5376	163	114	1425	1427	1427	перна	Лебедев
Автор гл 200 14491	166	131	1439	1441	1442	Адресн	горзуд
ат 7967	184	188	1450	1450	1500	резерв	—"—
ат 13568	165	118	1450	1451	1500	резерв	Лебедев
ат 6220	161	115	1455	1456	1457	перна	Лебедев
ат 6272	165	118	1500	1501	1502	перна	Лебедев

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t° 23°С. Замечаний нет
НДр 731 [подпись] = Порочкин г

1605 ПСМ.

		КВ-9	1608	1608	1609	зона	Лебедев
Автор гл 200 14491	166	181	1637	1638	1730	Адресн	Лебедев
ат 10268	181	120	1645	1646	1655	резерв	—"—
ат 6222	180	183	1650	1651	1700	резерв	Лебедев
ат 6338	181	120	1655	1656	1657	перна	Лебедев
ат 3333	180	183	1700	1701	1701	перна	Лебедев
//3ч р/с ат 3736	184	190	1710	1711	2400	Адресн	Порочкин
ат 7969	182	116	1720	1721	1730	резерв	—"—
ат 7859	183	183	1720	1721	1730	резерв	Лебедев
ат 3354	185	182	1725	1727	1727	перна	Порочкин
ат 3217	189	192	1725	1727	1727	перна	Лебедев
		КВ-9	1742	1742	1743	зона	Лебедев
ат 3551	162	185	1745	1746	1747	перна	Порочкин
ПСМ КВ-9			1800	1800	1801	зона	Порочкин
ПСМ КВ-19			1805	1805	1805	учет	Порочкин
		КВ-9	1844	1844	1845	зона	—"—

1900 Сверка времени.

1905 ПСМ

1905. Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=22°. Замеч. нет
НФР-1-731 к-н [signature] Пырочкин

1910. Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела. Оценка „хорошо". Замеч. нет
НФр-731 [signature] = Пырочкин =

1/20р/с ат 3158 188 189 1926 1928 2400 Афонин Лебедь
Псм КВ-19 2033 2033 2034 дисп Пырочкин

ошибочно 2033[30] Поступило управление в КВ-19
2034[34] Снято управление в КВ19

КВ-19 2037 2037 2040. дисп -"-
КВ-19 2038 2038 2040. дисп -"-
КВ19 2046 2046 2047 дисп -"-
2106 ПСМ КВ19 2106 2106 2106 дисп -"-
КВ-9 2108 2108 2109 зона -"-
2337 ПСМ КВ19 2337 2337 2337 дисп -"-

Итог работы средств связи за сутки:
нараб-198! Перест-42! Дисп-6! опер-4! Трен-2!
НФр 731 [signature] = Пырочкин =

2347 ПСМ
0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23°. Замеч. нет
НФр 731 [signature] = Пырочкин =

8 ноября

Искра ат 4625 164 186 0000 0000 1000 Афонин Лебедь
1/34р/с ат 3736 184 190 0000 0000 0805 Афонин Лебедь
1/20р/с ат 3158 188 189 0000 0000 0805 Афонин Лебедь
0100 сверка времени

0300 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=22°. Замеч. нет
НФр-731 [signature] = Пырочкин =

ат 6242 165 118 0350 0351 0400 резерв -"-
ат 9208 165 118 0400 0401 0402 пер. на Лебедь
АТ 6220 183 116 0450 0450 0500 резерв Пырочкин
АТ 7967 161 115 0455 0455 0500 перерыв Пырочкин
АТ 9208 165 118 0550 0550 0600 резерв Пырочкин
АТ 13568 165 118 0600 0602 0602 перерыв Пырочкин
АТ 7967 187 187 0610 0610 0630 резерв Пырочкин
АТ 5376 186 132 0610 0610 0630 резерв Пырочкин
АТ 12707 161 115 0625 0627 0630 перерыв Пырочкин
АТ 7789 163 114 0625 0627 0630 перерыв Пырочкин

0700 Сверка только времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений. T=24°С. Замечаний нет
НФР-1-731 к-н [signature] Пырочкин

АТ 6328 181 120 0715 0715 0725 резерв Пырочкин
АТ 10268 181 120 0725 0727 0727 перегр Пырочкин

07.49 ПСМ:
ПСМ КВ-9 0800 0800 0801 зона Пырочкин

08.05 Пер-ки №152, 182 откл м-ром Афонасьевым сняты со связи для проведения ТО-1
НДР-1-731 эл-гл [signature] Пырочкин

ат 7050 162 185 0835 0836 0837 пер-ка Терехин
ат 3333 180 120 0845 0846 0855 резерв Лебедев
ат 3354 184 190 0850 0851 0900 резерв —"—
ат 3217 183 183 0850 0851 0900 резерв Лебедева

0845 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ, ОТ
Провел НДр-731 [signature] =Терехин=
Усвоил НДр-732 [signature] =Москвилина

ат 6222 180 120 0855 0856 0857 перна Лебедева
ат 7969 185 182 0855 0856 0857 перна Москвилина
ат 7859 189 192 0855 0856 0857 перна Лебедева

0900 Дежурство по БП-730 аппаратуру и оборудования по описи №9-11 в исправном состоянии
Сдал НДр-732: [signature] =Лебедева=
Принял НДр-732: [signature] =Москвилина

09.30 По наряду №937 для выполнения ТО-2 на пер-ке №152 со снятием напряжения допущена бригада.
Наложено заземление №6.
Допускающий: НДр-731 ст.л-т [signature] =Терехин=
Производитель работ: [signature] =Тордуз=

09.45 По наряду №936 для выполнения ТО-1 на пер-ке №182 со снятием напряжения допущена бригада.
Наложено заземление №1
Допускающий: НДр-731 ст.л-т [signature] =Терехин=
Производитель работ: [signature] =Тордуз=

1000-1050 Пер-к №164 снят с р/сети для проведения ЕТО
НДР-1-731 [signature] Терехин

Полоса 4ТЕ 27313 184 181 1018 1020 1227 Коваленко Терехин

Искра АИ 4625 164 186 10.50 16.50 2400 Коваленко Москвилин

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 суточн контроля. Замечаний нет
НДР-731 ст.л-т [signature] =Терехин=
Предс. профсоюза [signature] =Москвилина=

11.19 ПСМ КВ-19 зона Москвилина

12.00 Произведена проверка охранной сигнализации и „Луг". Замечаний нет.
НДР-1-731 [подпись] Терёхин

Афтор 4Т2008080 187 187 12.49 12.51 16.54 Коваленко Терехин

13.00 Сверка точного времени
ат 12707 184 181 13.20 13.21 13.30 рез. Терехин
ат 7967 101 115 13.25 13.27 13.27 пер. Терёхин

13.30 Работы по наряду №936 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к №182 подано напряжение.
Допускающий: НДР-731 ст. 1-т [подпись] = Терехин =
Производитель работ: [подпись] = Борзов =

Афтор 4Т2005940 188 189 14.06 14.08 16.54 Москвина Борзов
ат 7719 184 190 14.20 14.28 14.30 рез. Москвин
ат 5376 163 114 14.25 14.26 14.26 пер. —״—

14.30 Для выполнения регулировочных работ по наряду №936 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2х человек.
Допускающий: НДР-731 ст. 1-т [подпись] = Терехин =
Производитель работ [подпись] = Борзов =

Искра 4Т-2036746 108 195 14.38 14.40 17.39 Борзов Москвин

ат 7967 184 190 14.50 14.51 15.00 рез. Москвин
ат 13568 165 118 14.50 14.50 15.00 рез. —״—
ат 6220 161 115 14.55 14.56 14.56 пер. —״—
ат 6242 165 118 15.00 15.01 15.01 пер. —״—

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t 24°С. Замечаний нет.
НДР-731 ст. 1-т [подпись] = Терехин =

16.20 На пер-ке №182 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „Работать здесь" снят, система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №936 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий: НДР-731 ст. 1-т [подпись] = Терехин =
Производитель работ: [подпись] = Борзов =
Оценка за выполнение ТО-1.
Ст. инженер отдела и-р [подпись] = Латышина =

16.30 Пер-к №182 после проведения ТО-1 проверен: мощность, ТЛГ искажение. Форма сигнала в норме, сдан в работу.
НДР-731 ст. 1-т [подпись] = Терехин =

ат 10268 181 120 16.45 16.45 16.55 рез. Москвин
ат 6222 180 183 16.50 16.50 17.00 рез. —״—

ат	6338	181	120	16.55	16.56	16.56	исп.	Москвилина
ат	3333	180	183	17.00	17.01	17.01	исп.	—"—

17.00 Работы по наряду №936 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На исп-к подано напряжение.
Допускающий: НДР 731 ст. л-т [подпись] =Терехин=
Производитель работ: Тер [подпись] =Тердуз=

ат	7859	184	190	17.20	17.21	17.30	рез.	Москвилина
ат	7969	183	124	17.20	17.21	17.30	рез.	—"—
ат	3354	185	182	17.25	17.26	17.26	исп.	—"—
ат	3217	189	192	17.25	17.26	17.26	—"—	Терехин
ат	3551	162	185	17.45	17.46	17.46	исп.	—"—

18.35 На пост выставлена караульная собака.
НДР-731 ст. л-т [подпись] =Терехин=

19.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений, t-23°C. Замечаний нет.
НДР-731 ст. л-т [подпись] =Терехин=

19.05 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хор".
Замечаний нет.
НДР-731 ст. л-т [подпись] =Терехин=

19.06 ПСМ

19.45 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел НДР-731 ст. л-т [подпись] =Терехин=
Усвоил НДР-732 [подпись] =Балыкова-

20.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по описям №9-11 в исправном состоянии
сдал НДР-732 [подпись] =Москвилина-
принял НДР-732 [подпись] =Балыкова=

			КВ-9	2100	2100	2100	Зона	Балыкова
	ПСМ		КВ-19	2102	2102	2102	днев.	Балыкова
1134 р/с	ат	3561	184	190	2140	2141	2203	Борзов Терехин
			КВ-9	2200	2200	2200	Зона	Балыкова
1134 р/с	ат	3736	183	183	2203	2204	2400	Борзов Терехин

Итог работы средств связи за сутки:
Наработка - 206 Днев. - 6 Тренировки - 2
Перестроек - 43 Опер. - 6
НДР1-731 [подпись] =Терехин=

24.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t = 25°C
Замечаний нет.
НДР1-731 [подпись] =Терехин=

9 ноября 2005 года

Искра АМ 4625 164 186 0000 0000 10.00 Коваленко Моисвилина
1134р/с от 3736 183 183 0000 0000 0848 Борзов Терехин
№162 КВ-9 0032 0032 0033 зона Балыкова
0100 сверка точного времени

03.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений, t° = 26°С. Замечаний нет.
НДР-1731 [подпись] = Терехин =

от	6242	165	118	0350	0350	0400	резерв.	Балыкова
от	9208	165	118	0400	0402	0402	перестр.	Балыкова
от	6220	184	190	0450	0451	0500	пер	Терехин
от	7969	161	115	0455	0457	0500	пер	Терехин
от	13568	165	118	0550	0550	0600	рез	Терехин
от	5376	182	123	0620	0621	0630	пер	Терехин
от	7967	184	190	0620	0622	0630	рез	Терехин
от	7789	163	114	0625	0626	0626	пер	Терехин
от	12707	161	115	0625	0627	0627	пер	Терехин

07.00 Сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. Замечаний нет t=25°С
НДР-1-731 [подпись] Терехин

от	6338	181	120	0715	0715	0725	рез	Терехин
от	10268	181	120	0725	0725	0725	пер	Терехин

08.00 АСМ

			КВ-19	0805	0805	0805	дист.	Балыкова
р/с 606 от	7050	166	185	0835	0837	0840	Борзов	Терехин
от	13568	165	129	0836	0837	0837	Борзов	Терехин

0840 Пер-к № 166 поставлен в р/с 606 по дист. включение f = 7050 ант. 185
Пер-к № 162 отдан для проведения ТО-1 м-ром Коваленко
НДР1731 [подпись] = Терехин =

от	3333	180	125	0845	0845	0855	резерв. Балыкова

0845 Проведен инструктаж по несению боевого дежурства, ТБ, ПБ и ОТ
провел: НДР-1731 [подпись] = Дергаев =
усвоил: НДР1732 [подпись] = Петушкова =

	№	166	КВ-9	0846	0846	0848	зона	Балыкова
от	3354	184	190	0850	0851	0900	резерв.	Терехин
от	3217	188	189	0850	0852	0900	резерв.	Терехин
от	7969	185	182	0855	0857	0900	перестр.	Терехин
от	7859	189	182	0855	0857	0900	перестр.	Дергаев
от	6222	180	125	0855	0858	0858	перестр.	Петушкова

08.55 С места ПТЗ снята караульная собака.
ИДР-731 [signature] =Терехин=

08.00 Дежурство по БП-730, аппаратуру и оборудование по смене № 811 в исправном состоянии
Сдал: ИДР1-732 [signature] =Балыкова=
Принял: ИДР1-732 [signature] =Петушкова=

09.25 Для выполнения регулировочных работ по наряду № 937 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2-х человек.
Допускающий: НДР-731 [signature] Дергаев
Производитель работ: ст. РА. [signature] Гордуз.

09.30 По наряду № 938 для выполнения ТО-1 на пер-ке № 162 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление № 3.
Допускающий: НДР-731 [signature] Дергаев
Производитель работ: ст. РА. [signature] Гордуз

КВ-9 09.58 09.58 09.59 Зона Петушкова.

Автор ЧТ-2008080 187 187 10.01 10.03 10.28 Алифанов Петушкова
Автор ЧТ-2005940 188 189 10.00 10.02 10.28 Алифанов Гордуз

10.00- Пер-к № 164 снят с р/связи для проведения ЕТО.
10.50 НДР-731: ст. Л-т [signature] Дергаев.

Искра АМ 4625 164 186 10.50 10.50 24.00 Алифанов Петушкова

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замеч. нет.
НДР-731: [signature] Дергаев
Представитель профсоюза: [signature] Петушкова

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч". Замеч. нет.
НДР-731: ст. Л-т [signature] Дергаев.

ВООТАМ
13.00 Сверка точного времени.

ат 12707	184	188	13.20	13.20	13.30	резерв	Петушкова.
ат 7967	161	115	13.25	13.26	13.26	перестр.	Петушкова
ат 7789	184	188	14.20	14.20	14.30	резерв	Петушкова.
ат 5376	163	114	14.25	14.26	14.26	перестр.	Петушкова

14.26 АСМ

ат 7967	184	188	14.50	14.50	15.00	резерв	Петушкова
ат 6242	165	114	14.50	15.00	15.01	резерв	Петушкова
ат 6220	161	115	14.55	14.56	14.56	перестр.	Петушкова

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С. Замеч. нет.

НДР-731; ст. л-т [signature] Дергаев.

15.05 На пер-ке №152 в полном объеме выполнено ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №937 закрыт. Замеч. нет.

Допускающий: НДР-731 [signature] Дергаев.
Производитель работ: Гор Гордуз.
Оценка за выполнение ТО-1 „5"
Ст. инженер отдела м-р: [signature] Латышев

15.20 Пер-к №152 после проведения ТО-2 проверен; номинал частоты, ТЛГ искажения. Форма сигнала в норме, сдан в работу.

НДР-731; ст. л-т [signature] Дергаев.

15.28 На передатчике №162 работы по наряду №938 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение

Допускающий НДР731 [signature] Дергаев
Производитель работ Гор Гордуз

	КВ9			1543	1543	1540	зона	Дергаев
ат	6338	181	120	16.45	16.55	16.56	резерв	Петушкова.
ат	3333	180	183	16.50	17.00	17.01	резерв	Петушкова
ат	7859	183	123	17.20	17.20	17.30	резерв	Петушкова.
ат	7969	184	188	17.20	17.20	17.30	резерв	Петушкова.
ат	3354	185	182	17.25	17.26	17.26	перестр.	Петушкова
ат	3217	189	192	17.25	17.27	17.27	перестр.	Терехин
ат	3551	166	КВ9	1745	1747	1747	перестр	Терехин

19.00 Сверка точного времени

19.00 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „5". Замеч. нет.
Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С. Замеч. нет.

НДР-731; ст. л-т [signature] Терехин

19.05 ПСМ.

~~КВ9рат 3736 183 183 2052 2053 24.00 Анисфенов Петушкова~~

Итог средств связи за сутки:
Дист. -6, Трен. -2, Кар-ка -185, Опер. -3, Пер-к -39.

НДР-731; ст. л-т [signature] Терехин

00.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С. Замеч. нет.

НДР-731; ст. л-т [signature] Терехин

10 ноября.

Искра	АМ	4625	164	186	00.00	00.00			Анфанов	Петушкова.
1134р/с	ат	3736	183	183	00.00	00.00	0835		Анфанов	Петушкова

01.00 Сверка точного времени.
03.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С. Замеч. нет.
НДР-731: ст. л-т Терехин.

ат	9208	165	118	03.50	04.00	04.01	резерв	Петушкова
ат	6240	186	132	0450	0451	0500	рег.	Терехин
ат	7967	161	115	0455	0457	0457	пер.	Терёхин
ат	13568	165	118	0600	0600	0600	рег	Терехин
ат	7967	184	188	0620	0621	0630	рег	Терехин
ат	5376	182	116	0620	0621	0630	рег	Терёхин
ат	7789	161	115	0625	0627	0630	пер	Терёхин
ат	12707	163	114	0625	0627	0630	пер	Терёхин

07.00 Сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного сост-я помещений t = 24°С Замечаний нет
НДР-1-731 Терёхин

ат	10268	181	120	0725	0725	0725	рег	Терёхин
ат	7050	162	185	08.35	08.37	08.37	перестр.	Терехин.
ат	6222	180	123	08.45	08.55	08.56	резерв	Петушкова.
Тамб. ВБ	5319	188	189	08 36	0838	1030	Анфанов	Петушкова

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ.
Провел: НДР-731 Головкин
Усвоил: НДР-732 Лебедева.

ат	3354	184	190	08.50	08.50	09.00	резерв	Петушкова
ат	3217	182	116	08.50	08.50	09.00	резерв	Петушкова

08.50 Пер-к №183 снят с р/связи для проведения ТО-1 по распоряжению ДПНЦ.
НДР-731: ст. л-т Терехин.

ат	7859	185	182	08.55	08.56	08.56	перестр.	Петушкова
ат	7969	189	192	08.55	08.56	08.56	перестр.	Лебедева.

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ра и оборудование отдела по описи №9-11 в исправном состоянии.
Сдал: НДР-732 Петушкова
Принял: НДР-732 Лебедева

0915. Для выполнения регулировочных работ по наряду №-938 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2-х человек.

Допускающий НДр-731 [подпись] =Галямин=
Производитель работ: [подпись] =Гордуз=
1000-1050 Пер-и №-164 отдан для проведения ТО-1
НДр-731 [подпись] =Галямин=

1020 По наряду №-939 для выполнения ТО-1 на перие №-183 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №-1
Допускающий НДр 731: [подпись] =Галямин=

Искра ат 4625 164 186 1050 1050 240 [подпись] =Лебедев

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объёме 1ступени контроля. Замечаний нет
НДр 731 [подпись] =Галямин=
Представитель профсоюза: [подпись] =Лебедев=

1200 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации "Луг"
Замечаний [нет]
НДр-731 [подпись] =Галямин=
1202 ПСМ. ЮВ19 1202 1202 1202 днем —"—

Опер ат 9237 165 187 12.45 12.46 13.43 Аронкин Галенкин
ат 2270? 184 190 13.20 13.20 13.30 рез —"—
ат 7967 161 115 13.25 13.27 13.30 пер —"—
1405. Работы по наряду №-939 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-и №-183 подано напряжение.
Допускающий НДр-731 [подпись] =Галямин=
Производитель работ! [подпись] =Гордуз=

ат 7789 184 190 1420 1420 1430 резерв Лебедев
ат 5376 163 114 1425 1427 1427 перие Лебедев

1430 На перие №-162 в полном объёме выполнены ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат "работать здесь" снят. Система "УБС проверена, исправна. Пер-и сдан смене. Наряд №-939 закрыт.
Замечаний нет.
Допускающий НДр 731 [подпись] =Галямин=
Производитель работ: [подпись] =Гордуз=
Оценка за выполнение ТО-1 " "
Ст. инженер отдела м-р =Латынцев=

ат 7967 184 190 1450 1450 1500 резерв —"—
ат 6220 161 115 1455 1457 1457 перие Лебедев
ат 13568 186 187 1450 1451 1500 резерв —"—
ат 6242 165 187 1500 1501 1502 перие Лебедев

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t -23°. Замеч. нет.
НДр-731 [подпись] Галямин

Тамбурин вб 4411 182 183 1558 1600 1830 Грабуров Галямин
Тамбурин вб 5319 184 190 1558 1600 1830 Грабуров Лебедева

1600 На пер-и N-183 в полном объёме выполнены ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-и сдан смене. Наряд N-939 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий НДр-731 [подпись] = Галямин =
Производитель работ! [подпись] „ Гордз =
Оценка за выполнение ТО-1 „
Ст. инженер отдела м-р = Латошкин =

1625. Пер-и N-162 после проведения ТО-1: проверен! номинал частоты ТГ исполнения. Форма сигнала в норме, сдан в работу.
НДр-731 [подпись] = Галямин =

ат 7050 162 185 1630 1631 1631 перна Лебедева

1640 Пер-и N-183 после проведения ТО-1 проверен! номинал частоты ТГ исполнения форма сигнала в норме. Сдан в работу
НДр-731 [подпись] = Галямин =

	ат	10268	181	120	1645	1646	1655	резерв Лебедева
	ат	6338	181	120	1655	1656	1657	перна Галямин
	ат	6222	180	183	1650	1651	1700	резерв Лебедева
	ат	3333	180	183	1700	1701	1702	перна Лебедева
1/38 Р/с	ат	2822	186	189	1700	1702	2400	Афонин Галямин
	ат	7859	188	132	1720	1721	1730	резерв — „ —
	ат	7969	183	123	1720	1721	1730	резерв Лебедева
	ат	3354	185	182	1725	1727	1727	перна Галямин
	ат	3217	189	192	1725	1727	1727	перна Лебедева
	ат	3551	162	185	1745	1747	1747	перна Галямин

1900 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела противопожарное состояние помещений, t -20°. Сверка точного времени. Замечаний нет.
НДр-731 с-а [подпись], Галямин

1905. Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела. Оценка „хорошо". Замеч. нет
НДр-731 [подпись] = Галямин =

1907 ПСМ.
2010 на пост выставлена караульная собака
21.04 ПСМ

Итог работы средств связи за сутки
Нараб-195; Перепл-39; Фиест-6; опер-6; Трен-2
НДр-731 [подпись] = Галямин

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=22°С. Замечаний нет
НДр-731 [подпись] = Галямин

11 ноября

Цепра ат 4625 164 186 0000 0000 1000 Афонин Лебед
1138р/с ат 2822 186 189 0000 0000 0820 Афонин Лебед
0100 сверка времени

0300 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23°С. Замеч. нет.
НДр 731 [подпись] = Галямин

ат	6242	165	118	0350	0350	0400	резерв —
ат	9208	165	118	0400	0401	0402	перив Лебед
ат	6220	184	150	0425	0427	0430	рд Галямин
ат	7967	161	115	0427	0430	0430	пр — —
ат	13568	165	118	05.50	0600	0602	рд — —
ат	7967	184	150	0620	0620	0630	рд — —
ат	5376	183	123	06.20	0620	0636	рд — —
ат	12709	161	115	0625	0627	0630	пр — —
ат	7783	165	114	0625	0627	0630	пр — —

07.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела, противопожарного сос-ния помещений t-24°С. Сверка точного времени. Замеч. нет.
НДр-731 к.и [подпись] Галямин

ат	10268	181	120	07.15	0725	0725	рд Галямин

08.00 ПСМ

0820 Пери N-184 по распоряжению ДПНУ Афониным сдан на ТО-1
НДр-731 [подпись] = Галямин

ат	7050	162	185	0835	0836	0837	перив Галям
ат	3217	183	183	0850	0851	0900	резерв Лебедев
ат	3384	182	123	0850	0851	0900	резерв Лебедев
ат	3333	180	120	0850	0851	0855	резерв — —

0850 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ, ОТ
Провел НДр-731 [подпись] = Пырочкин
Усвоил НДр-732 [подпись] = Соловьёв

ат	7859	189	192	0855	0857	0857	перив Соловьев
ат	7969	185	182	0856	0857	0857	перив Пырочкин
ат	6222	180	183	0855	0857	0857	перив Лебедев

0900 Дежурство по БП-730, аппаратуру и оборудования по описи № 9-11 в исправном состоянии.
Сдал НДр-732 Лебедева
Принял НДр 732 Соловьев
Происшествий нет

07.15

10.00 - 1050 Пер-и "№164 снят с р/связи для проведения ЕТО
НДР-731 к-и Пырочкин

Искра АМ 4625 164 186 1050 1050 0920 Коваленко Соловьев

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме I ступени контроля. Зам. нет
НДР-731 к-и Пырочкин
Представитель профсоюза Гордуз.

1100 „Неважный эпилог"

11.00 По наряду № 940 разм. вочнесение ТО-1 на пер-не № 184 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление № 1
Допускающий: НДР-1-731 к-и Пырочкин
Производитель работ: ст. РА Гордуз

Тамбурин В5 4411 183 183 1131 1133 1443 Коваленко Соловьев

1200 „Угнетающий рельеф."
Оператор ?Т500 9237 187 187 1246 1247 1314 Коваленко Соловьев

1245 Проведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч". Зам. нет
НДР 731 к-и Пырочкин

1245 Работы по наряду № 940 закончены, бригада выведена, заземление снято на пер-и подано напряжение
Допускающий: НДР 731 к-и Пырочкин
Производитель работ: Гордуз

1300 ПСМ
1300 Бескровный шлейф.

АТ	12707	182	123	1320	1320	1330	рез	Пырочкин
АТ	7967	161	115	1325	1327	1330	перестр	— " —
АТ	7789	182	123	1420	1420	1430	резерв	Пырочкин
АТ	5376	163	114	1425	1427	1430	перестр	Пырочкин
АТ	13568	165	118	1450	1450	1500	резерв	Пырочкин
АТ	7967	186	189	1450	1450	1500	резерв	Пырочкин
АТ	6220	161	115	1455	1457	1500	перестр	Пырочкин

15.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования, противопожарного состояния помещений. T=21°C Замечаний нет
НДР-1-731 к-и Пырочкин
АТ 6242 165 118 1500 1502 1502 перестр Пырочкин

Тамбукан	Об 4411	183	183	1503	1505	15.16	Власов	Пырочкин
II34р/с	АТ 3736	186	189	1643	1645	21.58	Власов	Соловьёв
	АТ 10268	181	120	1645	1645	1655	резерв	Пырочкин

1650 На пер-ке №184 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены плакат "Работать здесь" снят. Система УВС проверена исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №940 закрыт. Зам. нет
Допускающий: ИДР 731 к-н [подпись] Пырочкин
Производитель работ ст. РА [подпись] Гордуз
Оценка за выполнение ТО "хор"
Ст. инженер м-р [подпись] Летягинцев

	АТ 6222	180	183	1650	1650	1700	резерв	Пырочкин

1700 Пер-к №184 после проведения ТО-1 проверен номинал частоты ТЛГ искажения формы сигнала в норме, сдан в работу
ИДР 731 к-н [подпись] Пырочкин

	АТ 6336	181	120	1655	1657	1657	перестр	Пырочкин
	АТ 3333	180	183	1700	1702	1702	перестр	—"—
	АТ 7969	182	123	1720	1720	1730	резерв	Соловьёв
	АТ 7859	184	190	1720	1720	1730	резерв	Соловьёв
	АТ 3354	185	182	1725	1727	1730	перестр	Соловьёв
	АТ 3217	189	192	1725	1727	1730	перестр	Пырочкин
	АТ 3531	162	185	1745	1747	1750	перестр	

1800 ПСМ

		КВ-9	1834				зона	Соловьёв
	ПСМ КВ-19		21.02	21.02	21.02		тест	Пырочкин
II34р/с	АТ 3561	186	189	2158	2200	0000	Власов	Соловьёв
		КВ-9	2200		2200		зона	—"—

Итог работы средств связи за сутки:
Наработка-177, перестр-29, 6-днев, зонир ТР-2 (отл)
ИДР 731 к-н [подпись] Пырочкин

12 ноября

Искра	АМ 4625	164	186	0000	0000	1000	Коваленко	Соловьёв
II34р/с	АТ 3561	186	189	0000	0000	0834		

0000 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела противопожарного состояния помещения t°-23°С Зам. нет
ИДР-731 к-н [подпись] Пырочкин

0300 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t°-23°С Зам. нет
ИДР 731 к-н [подпись] Пырочкин

АТ 6242	165	118	0350	0350	0400	рез	Соловьёв
АТ 9208	165	118	0400	0401	0401	пер	—"—
АТ 6220	184	190	0450	0450	0500	резерв	Пырочкин

АГ 7967 161 115 0455 0457 0500 перестр Пырочкин
АГ 9208 165 118 0550 0550 0600 резерв Пырочкин
АГ 13560 165 118 0600 0610 0602 перестр Пырочкин
АГ 7967 183 183 0620 0620 0630 резерв Пырочкин
АГ 5376 184 190 0610 0610 0630 резерв Пырочкин
АГ 7789 163 114 0625 0627 0630 перестр Пырочкин
АГ 12707 161 115 0625 0627 0630 перестр Пырочкин

07.00 сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений. t = 24°С Замечаний нет.
НДР-1-731 к-н [подпись] Пырочкин

АГ 6338 181 120 0715 0715 0725 резерв Пырочкин
АГ 10268 181 120 0725 0727 0727 перестр Пырочкин

0800 ПЕМ КВ-9 0800 0800 зона Соловьев

АГ 7050 162 185 0835 0837 0837 перестр Пырочкин

0845 Проведен инструктаж по несению БД ГБ ПБиОТ
Провел: НДР.731 к-н [подпись] Галямин
Усвоил: НДР 732 [подпись] Устинова

АГ 3833 180 183 0845 0845 0855 рез Соловьев
АГ 6222 180 183 0855 0857 0857 перестр — " —
АГ 3217 183 123 0850 0850 0900 рез — " —
АГ 3354 184 190 0850 0850 0900 рез — " —
АГ 7859 189 192 0855 0857 0900 перестр Пырочкин
АГ 7969 185 182 0855 0857 0900 перестр Соловьев

0900 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по описи № 9-11 в исправном состоянии
сдал: НДР-732 [подпись] Соловьев
Принял: НДР-732 [подпись] Устинова

10.00-10.50 Пер-к №164 снят с р/связи на ТО
НДР-731 к-н [подпись] Галямин

Искр АМ 4625 164 186 1050 1050 2400 Борзов Устинова

11.00 Произведена проверка от ГБ, ПБ, ПС в объеме 1-й ступени контроля, замечаний нет.
НДР-731 к-н [подпись] Галямин
Предс. профсоюза [подпись] Устинова

Терминал ВБ 7020 186 130 1134 1136 1200 Борзов Устинова
7020 165 187 1156 запад снят

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч"
НДР-731 к-н [подпись] Галямин

13.00 ПСН

	ат	12202	184	190	1320	1320	1330	резерв	Галямин
	ат	7367	161	115	13.25	13.27	1330	перетр	Галямин
	ат	7789	184	190	1420	1420	1430	рез	Устинов
	ат	5376	163	104	1425	1426	1426	пер	Галямин
	ат	7967	184	190	1450	1450	1500	рез	Устинов
	ат	13568	165	118	1450	1450	1500	рез	Устинов
	ат	6220	161	115	1455	1456	1456	пер	Устинов
	ат	6242	165	118	1500	1501	1501	рез	Устинов

15.00 Произведена проверка ап-ры и обнил отдела, противопожарного состояния помещений. t = 24°C Замечаний нет.
НДРГ- 731 к-и Галямин

Лифт	вб	4411	188	189	1554	1555	18.33	Борзов	Устинов
				КВ-9	1600	1600	зона	зона	Устинов
				КВ-9	1614	1614	1614	зона	Устинов
	ат	10268	181	120	1645	1645	1655	рез	Устинов
	ат	6222	180	125	1650	1650	1700	рез	Устинов
	ат	6338	181	120	1655	1656	1656	рез	Устинов
	ат	3333	180	125	1700	1701	1701	рез	Устинов
1134р/с	ат	3736	184	190	1701	1702	1916	Борзов	Устинов
	ат	7969	186	130	1720	1720	1750	рез	Устинов
	ат	7859	187	187	1720	1720	1750	рез	Устинов
	ат	3354	185	182	1725	1726	1726	пер	Устинов
	ат	3217	189	192	1725	1726	1726	пер	Галямин
	ат	3551	162	185	1745	1746	1746	пер	Галямин

19.00 Сверка времени
19.00 Произведена проверка ап-ры и обнил отдела, противопожарного состояния помещений. t = 24°C Замечаний нет.
Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела.
Оценка „хорошо"
НДРГ- 731 к-и Галямин

19.06 Сигнализация „Монолит"

34р/с	ат	3561	184	190	1916	1917	2400	Борзов	Устинов
				КВ-9	2101	2101	2101	зона	Устинов

21.07 Сигнализация „Монолит"

				КВ-9	2200	2200	2200	зона	Устинов

Итог работы средств связи за сутки
Днеп-6 Опер-3 Нарком-191 Перк-42 Трен-2
НДРГ- 731 к-и Галямин

00.00 Произведена проверка ап-ры и обнил отдела, противопожарного состояния помещений. t = 24°C Замечаний нет.
НДРГ- 731 к-и Галямин

13 ноября

	АМ	4625	164	186	0000	0000	10.00	Борзов	Устинов
1134 р/с	ат	3561	187	190	0000	0000	0826	Борзов	Устинов

01.00 Сверка времени

03.00 Произведена проверка ап-ры и общего отдела, противопожарного состояния помещений. t = 24°С Замечаний нет.
НДР-731 к ч [подпись] Галямин

ат	6242	165	118	0350	0350	0400	рец	Устинов
ат	13568	165	118	0400	0401	0401	рец	Устинов
ат	6220	183	123	04.50	04.50	05.00	рц	Галямин
ат	7967	161	115	0455	0457	05.00	пер	— « —
ат	7967	185	123	0620	0620	0630	рц	— « —
ат	5326	182	125	0620	0620	0630	рц	— « —
ат	12707	161	115	0625	0627	0630	пер	— « —
ат	7789	163	114	0625	0627	0630	пер	— « —

07.00 Произведена проверка ап-ры и об-щего отдела, противопожарное сос-ние помещений t-24°С. Замечаний нет.
НДР-731 к ч [подпись] Галямин

ат	10268	181	120	07.15	07.16	07.17	рц	Галямин

08.00 ПСН

ат	7050	162	185	0835	0836	0856	пер	Галямин

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПС
Провел НДР-731 ст. а-т [подпись] Дергаев
Усвоил НДР-732 [подпись] Москвитина

ат	3354	186	180	0850	0850	0900	рец	Устинов
ат	3217	187	189	0850	0850	0900	рец	Устинов
ат	3333	180	125	0845	0845	0900	рц	Устинов
ат	7859	189	192	0855	0856	0856	пер	Устинов
ат	7969	185	182	0855	0856	0856	пер	Галямин
ат	6222	180	125	0855	0856	0856	рец	Москвитина

09.00 Дежурство по БП-730 ап-ру и общего по отделу N9-11 в исправном состоянии
Сдал НДР-732 [подпись] Устинов
Принял НДР-732 [подпись] Москвитина

10.00 - 10.50 Пер-к N164 снят для проведения ЕТО.
НДР-731 ст. 1-т [подпись] Дергаев

	КВ-9		10.43	10.44	10.45	ЮНО	Москвитина

Макро	АМ	4625	164	186	10.50	10.50	Афонин	2400	Москвитина

11.00 Произведена проверка от, ТБ, ПБ, ПС в объеме I ступени контроля. Замечаний нет.
НДР. 731 ст. 1-т [подпись] Дергаев
Предс. профсоюза [подпись] Москвитина

12.00 Произведена проверка охранной сигнализации и ЛФ. Замечаний нет.
ИДР-731 ст.л-т [подпись] =Дергаев=

13.00 ПСМ

ат 12707	182	123	1320	1321	1330	резерв	Дергаев
ат 7967	161	115	1325	1327	1327	перестр	Дергаев
ат 7789	184	190	14.20	14.21	14.30	рез.	Мосвилич
	КВ-9		14.23	14.24	14.26	зона	—"—
ат 5376	169	114	14.25	14.27	14.27	пер.	—"—
ат 7967	184	190	1450	1451	1500	резерв	Дергаев
ат 13568	165	118	1450	1450	1500	резерв	Дергаев
ат 6220	161	115	1455	1457	1457	перестр	Дергаев
ат 6242	165	118	1500	1501	1501	перестр	Дергаев

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений
t=24°C Замечаний нет
ИДР 731 ст.л-т [подпись] Дергаев

		КВ9		1609	1609	1609	зона	Дергаев
1134р/с	ат 3736	183	183	16.40	16.41	24 00	Ашдамов	Дергаев
	ат 10268	181	120	16.45	16.45	16.55	рез.	Мосвилич
	ат 6222	180	183	16.50	16.50	17.00	рез.	—"—
	ат 6338	181	120	16.53	16.56	16.56	пер.	—"—
	ат 3333	180	183	17.00	17.01	17.01	пер.	—"—
	ат 7969	184	190	17.20	17.21	17.30	рез.	—"—
	ат 7859	182	123	17.20	17.21	17.30	рез.	—"—
	ат 8354	185	182	17.25	17.26	17.26	пер.	—"—
	ат 8217	189	192	17.25	17.26	17.26	пер.	Дергаев
	ат 3551	162	185	17.45	17.46	17.46	пер.	—"—
		КВ-9		18.44	18.44	18.45	зона	Мосвилич

19.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t-24°C
Замечаний нет.
Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хор".
Замечаний нет.
ИДР-731 ст.л-т [подпись] -Дергаев-

19.45 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел ИДР-731 ст.л-т [подпись] = Дергаев =
Усвоил ИДР-732 [подпись] = Балыкова

20.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по описи № 9-11 в исправном состоянии
сдал ИДР-732 [подпись] = Мосвилич =
принял ИДР-732 [подпись] = Балыкова

N162	КВ-9	2017	2017	2019	зона	Балыков
	КВ-9	2100	2100	2100	зона	Балыков
ПСМ	КВ-19	2105	2105	2105	дист.	Балыков
N162	КВ-9	2200	2200	2200	зона	Балыков
N162	КВ-9	2223	2223	2225	зона	Балыков

Итог работы средств связи за сутки:
Наработка - 180 Дист. - 6 Тренировки - 2
Перестроек - 35. Опер. - 3
ЛДР-1-731 = Дергаев =

14 НОЯБРЯ 2005 ГОДА

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=25°C
Замечаний нет.
ЛДР1-731 = Дергаев =

Искра АМ	4625	164	186	0000	0000	1000	Афонин Москвитин
II34 р/с от	3736	183	183	0000	0000	1230	Алифанов Дергаев

0100 сверка точного времени

03.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений.
t=25°C Замечаний нет.
ЛДР-1-731 = Дергаев =

от	6242	165	118	0350	0350	0400	резерв.	Балыков
от	9208	165	118	0400	0402	0402	перестр.	Балыков
от	6220	184	190	0450	0451	0500	резерв	Дергаев
от	7967	161	115	0455	0457	0457	перестр	Дергаев
от	9208	165	118	0550	0550	0600	резерв	Дергаев
от	13568	165	118	0600	0602	0602	перестр	Дергаев
от	5370	184	190	0620	0621	0630	резерв	Дергаев
от	7967	182	129	0620	0622	0630	резерв	Дергаев
от	12707	161	115	0625	0626	0626	перестр	Дергаев
от	7789	163	114	0625	0627	0627	перестр	Дергаев

0700 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=23°C
Замечаний нет. Сверка точного времени
НДР731 ст.л-т Дергаев

от	6338	181	120	0715	0715	0725	резерв	Дергаев
от	10268	181	120	0725	0726	0726	перестр	Дергаев

0812 Пер-к N165 снят со связи ВПКУ м-ром Ароненком для проведения ТО-1
НДР731 ст.л-т Дергаев

от	7789	165	114	0812	0813	0813	перестр.	Дергаев.
Резервный от	13568	186	151	0815	0817	0817	Алифанов	Дергаев

0815 Пер-к N165 поставлен в р/с 29 на дист. включение f = 7789 опт. 114.
ЛДР1-731 = Дергаев =

от 7050 162 185 08 35 08 37 08 40 перестр. Дергаев

08 45 Проведен инструктаж по несению боевого дежурства, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: НДР-1 731 [signature] =Галямин=
Усвоил: НДР-1 732 [signature] =Петушкова=
МБ = Лебедева=

от	3333	180	125	08 45	08 45	08 55	резерв	Балыкова
от	3354	184	190	08 50	08 57	09 00	резерв	Балыкова
от	3217	188	189	08 50	08 52	09 00	резерв	Балыкова
от	7969	185	182	08 55	08 57	08 57	перестр.	Балыкова
от	7859	189	192	08 55	08 58	08 58	перестр.	Галямин
от	6222	180	125	08 55	08 58	08 58	перестр.	Лебедева

09.00 Дежурство по БП-730 аппаратуру и оборудование по отсек №9-11 в исправном состоянии
Сдал: НДР-1 432 [signature] =Балыкова=
Принял: НДР-1-732 [signature] =Петушкова=
МБ = Лебедева=

0930 По наряду N=941 для выполнения ТО-1 на пер-ке N-163 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление N-5.
Допускающий НДр 731: [signature] =Галямин=
Производитель работ! =Горбуз=

1000 - Пер-к N-164 снят с р/сети
1050 для проведения ВТО
НДр-731 [signature] =Галямин

Искра ал 4625 164 186 1050 1050 Трабуров Лебедева

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объёме 1 ступени контроля. Замечаний нет
НДр-731 [signature] = Галямин=
Представитель профсоюза! МБ = Лебедева =

12174
1/27 ал 12154 182 118 1130 1132 1653 Трабуров Лебедева

1200 Проведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луг". Замеч. нет
НДр.731 [signature] = Галямин=

1300 сверка времени

1300 ПСМ.

ат	12707	183	123	1320	1321	1330	резерв	Лебедева
ат	7967	161	115	1325	1327	1327	пер ИА	Лебедева
ат	2789	189	189	14.20	14.20	14.30	резерв	Галямин
ат	5376	165	114	14.25	14.27	14.30	перестр	Галямин
ат	2967	183	123	14.50	14.50	15.00	резерв	Галямин

ат 6220 161 115 15.55 14.57 15.00 резерв Галеткин
ат 6242 186 129 14.50 15.00 15.02 резерв Галеткин

15.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела, противопожарное состояние помещений t=24°С. Сверка поясного времени. Замечаний нет.
НДР-731 к-н [подпись] Галеткин А.А.

1630. Работы по наряду N-941 закончены. Бригада выведена заземление снято. На пер и N-163 подано напряжение
Допускающий НДр 731 [подпись] = Галяшин
Производитель работ! [подпись] = Гордуз =

34р/с	ат 2706	187	128	1640	1642	2400	Грабуров	Галяшин
34р/с	ат 3736	183	183	1650	1652	2400	Грабуров	Лебедев
	ат 6222	180	120	1650	1651	1700	резерв	— " —
	ат 6331	181	125	1655	1656	1657	пер на	Лебедева
	ат 3333	180	120	1700	1701	1703	пз на	Лебедева
	ат 7969	184	190	1720	1720	1730	резерв	Лебедев
	ат 7859	188	189	1720	1720	1730	резерв	Лебедев

1729 ПСМ ЖВ-9 1729 1729 44 1729 50 ЖВ19 1729 1729 50 1731 22

1729.44 Поступило управление в р/с ЖВ-9
1729.50 Поступило управление в р/с ЖВ-19
1731 27 снято управление в р/с ЖВ-9
1731 28 снято управление в р/с ЖВ-19

ЖВ-19
ЖВ-9

1732 Сигнал в р/с ЖВ-9 ЖВ-19, прошел без замечаний. Доложено на ПУС.
НДр-731 [подпись] = Галяшин =

1905 ПСМ
27р/с ат 4447 182 118 1920 1922 2400 Коваленко Галяшин

1920. Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23°. Замечаний нет.
НДр 731 [подпись] = Галяшин =

1925. Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела. Оценка „хорошо". Замеч. нет.
НДр 731 [подпись] = Галяшин =

2105 ПСМ.

Итог работы средств связи за сутки! Нараб. - 208! Перест - 38! Диспетч. опер - 4! Трен - 2
НДр-731 [подпись] = Галяшин =

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещ. t=23°С.
НДр-731 [подпись] = Галяшин =

15 ноября

Испра от 4625 164 186 0000 0000 10.00 Грабуров Лебедев
дист 34 р/с ат 2706 187 128 0000 0000 дист. Грабуров Галямин
11 34 р/с ат 3736 183 183 0000 0000 0855 Грабуров Лебедев
11 27 р/с ат 4447 182 118 0000 0000 08.56 Коваленко Галямин
0100 сверка времени

0300 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противо-пожарного состояния помещений t = 22°. Замечаний нет. [подпись]
НОр 731 = Галямин

ат 6242 186 191 0350 0350 0400 резерв —
ат 9208 186 191 0400 0401 0402 перекл Лебедев
ат 8220 184 190 04.50 04.50 05.00 ру Галямин
ат 7967 161 115 04.55 04.57 05.00 пер —"—
ат 13568 186 129 05.50 0600 0602 ру —"—
ат 7967 184 190 0620 0620 0630 ру —"—
ат 5376 188 189 0620 0620 0630 ру —"—
ат 12707 161 115 0625 0627 0630 пер —"—
ат 9789 165 114 0625 0627 0630 пер —"—

07.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела противопожарное сос-ние помещений t = 24°С. Смена ночного времени замечаний нет.
НОр-731 к.а [подпись] Галямин
ат 10268 181 120 0715 0725 0727 ру. Галямин
08.00 ПСМ

0830 Пер-к № -185 по распоряжению ДПНЧ Коваленко отдан на ТО-1
пер-к № -184 поставлен в р/с 1 ф 7969 ат 182
НОр-731 [подпись] = Галямин

ат 7050 162 185 0835 0836 0837 перекл Галямин
ат 3333 180 183 0845 0846 0855 резерв Лебедев

0845 Инструктаж по несению БД, ПБ, ПБ. ОТ
Провел НОр-731 [подпись] = Порочкин
Усвоил НОр-732 [подпись] = Петушков

ат 3217 188 189 0850 0851 0900 резерв Лебедев
ат 6222 180 183 0855 0856 0857 перекл Петушков
ат 7859 189 192 0855 0856 0857 перекл Порочкин
ат 7969 183 182 0855 0856 0857 перекл Галямин

0900 Дежурство по БП-730, аппаратуру и оборудования по описи № 9-11 в исправном состоянии
Сдал НОр-732 [подпись] = Лебедев
Принял НОр-732 [подпись] = Петушков

09.30 Для выполнения регулировочных работ по наряду №941 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2-х человек.
Допускающий: НДР-731 [подпись] Порочкин
Производитель работ: [подпись] Гордуз.

09.45 По наряду №942 для выполнения ТО-1 на пер-ке №185 со снятием напряжения допущена бригада. наложено заземление №1
Допускающий: НДР-731 [подпись] Порочкин
Производитель работ: [подпись] Гордуз.

10.00- Пер-к №164 снят с р/связи для проведения ЕТО
10.50 НДР-731: к-н [подпись] Порочкин.

Промыв	ЧТ-280	33469	108	195	10.08	10.10	10.27	Орешкин	Петушкова
Промыв	ЧТ-280	31359	108	195	10.27	10.29	10.32	Орешкин	Петушкова
Промыв	ЧТ-250	5772	188	189	10.32	10.34	12.56	Борзов	Порочкин
Промыв	ВБ	4272	184	190	10.40	10.42	13.42	Борзов	Порочкин
Искра	АН	4625	164	186	10.50	10.50	24.00	Борзов	Петушкова

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замеч. нет.
НДР-731: к-н [подпись] Порочкин
Представитель профсоюза: [подпись] Петушкова

КВ-9 11.35 11.36 11.37 Зона Петушкова

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч". Замеч. нет
НДР-731: к-н [подпись] Порочкин
13.00 Сверка точного времени
13.00 ПСМ

ат	12707	182	118	13.20	13.20	13.30	резерв	Петушкова
ат	7967	161	115	13.25	13.26	13.26	перестр.	Петушкова
АТ	7789	184	190	1420	1420	1430	резерв	Порочкин
АТ	5376	165	114	1425	1427	1430	перестр.	Порочкин

14.30 Работа по наряду №942 закончена. бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение.
допускающий НДР-1-731 к-н [подпись] Порочкин
производитель работ: сл. РА [подпись] Гордуз

14.50 для выполнения регулировочных работ по наряду №942 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2-х человек
допускающий: НДР-1-731 к-н [подпись] Порочкин
производитель работ: сл. РА [подпись] Гордуз

	ат 7967	184	190	14.50	14.50	15.00	резерв	Порочкин
	ат 6242	186	128	14.50	15.00	15.01	резерв	Порочкин.
	ат 6220	161	115	14.55	14.56	14.56	перестр.	Порочкин.

15.30 На пер-ке № 163 в полном объеме выполнено ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд № 941 закрыт. Замеч. нет.

Допускающий: НДР-731 к-н [подпись] Порочкин.
Производитель работ: [подпись] Гордуз.
Оценка за выполнения ТО-1 „5"
Ст. инженер отдела [подпись] Латынцев

15.40 Пер-к № 163 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ТЛГ искажения, форма сигнала в норме, сдан в работу.

НДР-731: к-н [подпись] Порочкин.

р/с 29	ат 5376	163	114	15.45	15.45	15.45	дист.	Порочкин

16.15 На пер-ке № 185 в полном объеме выполнено ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд № 942 закрыт. Замеч. нет.

Допускающий: НДР-731 [подпись] Порочкин
Производитель работ: [подпись] Гордуз.
Оценка за выполнение ТО-1 „5"
Ст. инженер отдела [подпись] Латынцев.

16.25 Пер-к № 165 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ТЛГ искажения, форма сигнала в норме, сдан в работу.

НДР-731: к-н [подпись] Порочкин

р/с 1	ат 7969	185	182	16.30	16.30	16.30	перестр.	Петушкова
34 р/с	ат 3736	188	189	16.44	16.46	21.00	Бордов	Петушкова
	ат 6338	181	120	16.45	16.55	16.56	резерв	Петушкова
	ат 3333	180	183	16.50	17.00	17.01	резерв	Петушкова.
	ат 7859	183	123	17.20	17.20	17.30	резерв	Петушкова
	ат 7969	184	190	17.20	17.20	17.30	резерв	Петушкова
	ат 3354	185	182	17.25	17.26	17.26	перестр.	Петушкова
	ат 3217	189	192	17.25	17.26	17.26	перестр.	Порочкин
	ат 3551	162	185	17.45	17.46	17.46	перестр.	Порочкин

19.00 Сверка точного времени.
19.00 Произведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хорошо." Замеч. нет.
Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С. Замеч. нет.

НДР-731, к-н [подпись] Порочкин

19.07 ПСМ

КВ-9	21.00	21.00	Зона	Петушкова.

21.05 ПСМ
Итог работы средств связи за сутки:
Дист. -6, трен. -2, Кар-ка - 195, Опер. -6, Пер-к -41.
НДР - 731: к-н [подпись] Пырочкин.

00.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений.
t = 26°C. Замеч. нет.
НДР - 731: к-н [подпись] Пырочкин.

16 ноября

Искра	АМ	4625	164	186	00.00	00.00	10.00	Борзов	Петушкова
1134р/с	ат	2706	187	128	00.00	00.00	дист.	Тябуров	Галамшин
1134р/с	ат	3736	188	189	00.00	00.00	09.05	Борзов	Петушкова.

01.00 Сверка точного времени.
03.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений.
t = 26°C. Замеч. нет.
НДР - 731: к-н [подпись] Пырочкин.

ат	9208	165	118	03.50	04.00	04.01	резерв	Петушкова
АТ	6220	184	190	0450	0450	0500	резерв	Пырочкин
АТ	7967	161	115	0455	0457	0500	перестр	Пырочкин
АТ	9208	165	118	0550	0550	0600	резерв	Пырочкин
АТ	13568	165	118	0600	0602	0602	перестр	Пырочкин
АТ	5776	184	190	0620	0620	0630	резерв	Пырочкин
АТ	7967	183	181	0620	0620	0630	резерв	Пырочкин
АТ	7789	163	114	0625	0627	0630	перестр	Пырочкин
АТ	12707	161	115	0625	0627	0630	перестр	Пырочкин

07.00 сверка точного времени
произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 24°C. Замечаний нет.
НДР-1 - 731 к-н [подпись] Пырочкин

АТ	6338	181	120	0715	0715	0725	резерв	Пырочкин
АТ	10268	181	120	0725	0727	0727	перестр	Пырочкин
ПСМ	КВ	9		0800	0800	08	доклад	Пырочкин
ат	7050	162	185	08.35	08.37	08.37	перестр.	Пырочкин
ат	6222	180	183	08.45	08.55	08.56	резерв	Петушкова
ат	3354	184	190	08.50	08.50	09.00	резерв	Петушкова
ат	3217	183	183	08.50	08.50	09.00	резерв	Петушкова

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и РТ.
Провел: НДР-731 [подпись] Терехин
Усвоил: НДР-732 [подпись] Соловьев

ат	7859	185	182	08.55	08.56	08.56	перестр.	Пырочкин
ат	7969	189	192	08.55	08.56	08.56	перестр.	Соловьев

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ра и оборудование отдела по описи №9-11 в исправном состоянии.
Сдал: НДР-732 [подпись] Петушкова
Принял: НДР-732 [подпись] Соловьев.

10.00 По наряду №943 для выполнения ТО-1 на пер-не №164 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №3
Допускающий: НДР-731 ст.л-т [подпись] Терехин
Производитель работ: [подпись] Гордуз

		КВ-Я			1047	1049	зона	Соловьев
искра	АМ 4625	166	186	1050	1050	0000	Горбачев	Соловьев
Бымина гт250	12136	165	118	1056	1057	1103	Афонин	Соловьев

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме I ступени контроля. Замечаний нет
НДР-731 ст.л-т [подпись] Терехин
Представитель профсоюза: [подпись] Гордуз

Тамбурин	ВБ 5319	188	130	1129	1131	1138	Горбачев	Соловьев

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации "Луг" Замеч. нет
НДР-731 ст.л-т [подпись] Терехин

оператор гт500	9237	187	187	1249	1251	1255	Афонин	Соловьев
Оператор гт500	9237	186	187	1255	1255	1319	—"—	—"—

13.00. Всн.

	аг 12707	184	181	1320	1320	1330	рез	Соловьев
	аг 7967	161	115	1325	1327	1330	перебр	—"—
Бригея	гт250 5399	183	183	1350	1352	1553	Афонин	Терехин
	аб 7789	184	120	1420	1421	1430	резерв	Вальшиев
	аб 5376	163	114	1425	1427	1427	перебр	Вальшиев
	аб 7967	184	120	1450	1451	1500	рез	Терехин
	аг 6220	161	115	1455	1457	1457	пер.	Терехин
Тамбурин	ВБ 5319	188	130	1457	1457	1857	Афонин	—"—
	аб 13568	165	118	1450	1450	1500	резерв	—"—
	аб 6242	165	118	1500	1502	1502	перебр.	—"—

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t° -23°C Зам. нет
НДР-731 ст.л-т [подпись] Терехин

16.00 Работы по наряду №943 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-н подано напряжение
Допускающий НДР-731 ст.л-т [подпись] Терехин
Производитель работ: [подпись] Гордуз

	ат	6338	181	120	1645	1645	1655	ру	Терехин
	ат	3333	180	183	1650	1650	1700	рет	Терехин
	ат	7859	187	188	1720	1721	1730	ру	Терехин
	ат	7969	186	187	1720	1722	1730	ру	Терехин
	ат	3354	185	182	1725	1727	1727	пер	Терехин
	ат	3217	189	192	1725	1727	1727	пер	Соловьев
	ат	3551	162	185	1745	1747	1747	пер	Соловьев
1134р/с	ат	3736	186	189	1814	1815	08 02	Алифанов	Терехин

1900 Сверка точного времени.
Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела
оценка „хор" Зам. нет.
Произведена проверка ап-ры и оборудования
отдела, противопожарного состояния помещений
t°-23°С Зам. нет.
ИДР-731 ст. л-т [подпись] Терехин

Бригет	вб	3173	183	183	2037	2039	2120	Алифанов	Соловьев
Бригет	вб	4981	183	183	2120	2121	2305	Алифанов	Терехин
Комета	ТТ250	32316	108	194	2209	22 12	0000	Алифанов	Соловьев

Итог работы средств связи за сутки
Наработка-209 ипрестр-45, дист-9 пер-5 тр-2 (отл)
ИДР-731 ст. л-т [подпись] Терехин

17 ноября

Цапра	В570	4625	166	186	0000	0000	1000	Афонин	Соловьев
1134р/с	ат	3736	186	189	0000	0000	0802	Алифанов	Соловьев

0000 Произведена проверка ап-ры и оборудования
отдела, противопожарного состояния помещений
t°-23°С Зам. нет.
ИДР-731 ст. л-т [подпись] Терехин

0300 Произведена проверка ап-ры и обору-
дования отдела, противопожарного состояния
помещений. t°-23°С Зам. нет.
ИДР-731 ст. л-т [подпись] Терехин
КВ-9 0358 0400

ат	6242	165	118	0350	0350	0400	ру	Соловьев
ат	9208	165	118	0400	0402	0402	ипрестр	Соловьев
ат	6220	183	183	0450	0451	0500	рег	Терехин
ат	7967	161	115	0455	0456	0456	пер	Терехин
ат	8208	165	118	0550	0551	0600	ру	Терехин
ат	13568	165	118	0600	0601	0601	пер	Терехин
ат	7967	183	183	0620	0621	0631	ру	Терехин
ат	5376	184	190	0620	0621	0630	ру	Терехин
ат	7789	163	114	0625	0626	0626	пер	Терехин
ат	12407	161	115	0625	0627	0627	пер	Терехин

07.00 Сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и обо-
рудования отдела противопожарного состояния
помещений t=24°С. Замечаний нет
ИДР-731 [подпись]

	аб 6338	181	120	0715	0715	0725	рез	Терехин
	аб 10268	181	120	0725	0726	0726	пер	Терехин

08.10 Передатчик № 136 снят со связи
ДПНЦ м-ром Афониным для проведения ТО-1
НДР-1-731 [подпись] Терехин

	аб 7050	162	185	0835	0837	0837	перестр	Терехин

0845 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: НДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев
Усвоил: НДР-732 [подпись] Устинова

	аб 3333	180	183	0845	0845	0855	рез	Соловьев
	аб 6222	180	183	0855	0857	0857	пер	Соловьев
	аб 3354	184	190	0850	0850	0900	рез	Соловьев
	аб 3217	183	183	0850	0850	0900	рез	Соловьев
	аб 7969	185	182	0855	0857	0900	перестр	Терехин
	аб 7859	189	192	0855	0857	0900	перестр	Соловьев

0900 Дежурство по БП-730, ап-ры и оборудование
по смене № 9-11 в исправном состоянии
Сдал: НДР-732 [подпись] Соловьев
Принял: НДР-732 [подпись] Устинова

09.30 Для выполнения регулировочных работ
по наряду № 943 без снятия напряжения
допущена бригада в кол-ве 2х человек
Допускающий ст л-т [подпись] Дергаев
Производ. работ [подпись] Гордус

09.45 По наряду № 944 для выполнения ТО-1
на передат. № 186 со снятием напряжения
допущена бригада. Наложено заземление № 1
Допускающий ст л-т [подпись] Дергаев
Производ. работ [подпись] Гордус

№ 4034	аб 4796	188	189	0952	0953	1125	Борзов	Дергаев
			КВ-9	0957	0957	0959	занят	Устинов

10.00 - 10.50 Перед. № 166 снят с связи на ТО
НДР-731 ст л-т [подпись] Дергаев

Искр—	АМ 4625	166	186	1050	1050	1205	Борзов	Устинов

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме
1й ступени контроля. Замечаний нет.
НДР-731 ст л-т [подпись] Дергаев
Предсе. профсоюза [подпись] Устинова

12.00 Произведена проверка работоспособности
охранной сигнализации „Луч"
НДР-731 ст л-т [подпись] Дергаев

12.00 На перке №164 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „Работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Перк сдан смене. Наряд №943 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий ст л-т [signature] Дергаев
Произв. работ [signature] Горзуз

Оценка за выполнение ТО-1 „5"
Ст. инженер отдела м-р [signature] Латынцев

12.05 Перк №164 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ТЛГ искажения, форма сигнала в норме. Сдан в работу.
НДРМ-731 ст л-т [signature] Дергаев

Искра	А14	4625	164	186	1205	1205	2400	Борзов	Устинов
Оператор	АТ	9237	187	187	1246	1247	1841	Коваленко	Дергаев

13.00 Сверка времени
13.00 Сигнализация „Монолит"

	ат	12707	183	183	1320	1320	1850	ру	Устинов
	ат	7967	161	115	1325	1326	1326	иср	Устинов
Клубный	ч200	3344	184	190	1338	1339	1339	Борзов	Устинов

1402 ПАЛ

Клубный	ч200	3344	184	190	1404	1404	1406	Борзов	Дергаев
РК 4054	ат	4796	188	189	1421	1422	1539	Борзов	Дергаев
	ат	7789	183	183	1420	1421	1430	резерв	Дергаев
	ат	5376	165	114	1425	1427	1427	перестр	Дергаев
	ат	13568	165	118	1450	1450	1500	резерв	Дергаев
	ат	7967	183	183	1450	1451	1500	резерв	Дергаев
	ат	6220	161	115	1455	1456	1456	перестр	Дергаев
	ат	6242	165	118	1500	1502	1502	перестр	Дергаев

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещения t=24°С
Замечаний нет
НДР 732 ст л-т [signature] Дергаев

Тамбурвб		5319	187	130	1517	1519	2056	Борзов	Горзуз
Селигер	ат	4197	183	183	1517	1519	1520	Борзов	Дергаев
	ат	4352	183	183	1520	1521	1540	Борзов	Дергаев
				КВ-9	1554	1554	1556	зона	Устинов
				КВ-9	1600	1600	1600	зона	Устинов

16.05 На перке №186 в полном объеме выполнены ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „Работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Перк сдан смене. Наряд №944 закрыт. Замечаний нет.
Произв. работ [signature] Горзуз
Допускающий ст л-т [signature] Дергаев

Оценка за выполн. ТО "5"
Ст. инженер отдела м-р [подпись] Лабынцев

16.15 Перк №186 после проведения ТО-1 проверил: мощность частоты, ТНГ искажения, форма сигнала в норме. Сдан в работу.
НДРТ-731 ст л-т [подпись] Дераев

16.20 Проведено ТО-1 в полном объеме на Водоудителях № 2183169, № 076755, Лазуро с
Замечаний нет.
Произв. работ ст л-т [подпись] Дераев

			КВ-9	1633	1633	1635	зона	Устинов
ат	10268	181	120	1645	1645	1655	рез	Устинов
ат	6222	180	125	1650	1650	1700	рез	Устинов
ат	6338	181	120	1655	1656	1656	рез	Устинов
ат	3333	180	125	1700	1701	1701	рез	Устинов
ат	7969	186	187	1720	1720	1730	рез	Устинов
ат	7859	188	189	1720	1720	1730	рез	Устинов
ат	3354	185	182	1725	1726	1726	пер	Дераев
ат	3217	189	192	1725	1726	1726	пер	Устинов
ат	3551	162	185	1745	1746	1746	пер	Дераев
1134 ат	3736	188	189	1755	1756	2400	Борзов	Дераев
			КВ-9	1846	1846	1848	зона	Устинов

19.00 сверка времени
19.00 Произведена проверка аппаратуры и обших отдела, противопожарного состояния помещений.
t = 24°C Замечаний нет.
Проведено ЕТО на всей апп-ре отдела. Оценка „хорошо."
НДРТ-731 ст л-т [подпись] Дераев

1902 ТКМ

1908 ПАМ	КВ 19	1908	1908	1908	Дист	Дераев
	КВ-9	2100	2100	2100	зона	Устинов

21.06 Сигнализация „Монолит"

КВ-9	2200	2200	2200	зона	Устинов
КВ-9	2306	2306	2308	зона	Устинов

Итог работы средств связи за сутки
Дист-6 Опер-6 Карта 19? Перк. - 48 греч
НДРТ-731 ст л-т [подпись] Дераев

00.00 Произведена проверка аппаратуры и обшего отдела, противопожарного состояния помещения. t = 24°C Замечаний нет.
НДРТ-731 ст л-т [подпись] Дераев

18 ноября

АМ	4625	184	186	0000	0000	10.00	Борзов	Устинов
1134 ат	3736	188	189	0000	0000	0828	Борзов	Дераев

01.00 Сверка времени
05:00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t=24°C Замечаний нет.
НДРП-731 ст л-т [подпись] Дергаев

ат	6242	165	118	0350	0350	0400	рез	Устинов
ат	9208	165	118	0400	0401	0401	рез	Устинов
ат	6220	184	190	0450	0451	0500	рез	Дергаев
ат	7967	161	115	0455	0456	0456	неразр	Дергаев
ат	9208	165	118	0550	0550	0600	рез	Дергаев
ат	13568	165	118	0600	0601	0601	нер.	Дергаев
ат	5376	183	183	0620	0621	0630	рез.	Дергаев
ат	7967	184	190	0620	0622	0630	рез.	Дергаев
ат	12707	161	115	0625	0626	0626	нер	Дергаев
ат	7789	163	114	0625	0627	0627	нер	Дергаев

0700 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=23°C Замечаний нет.
НДР731 ст л-т [подпись] Дергаев

ат	6338	181	120	0715	0715	0725	рез	Дергаев
ат	10268	181	120	0725	0726	0726	нер	Дергаев

0800 ТСИ

08.15 Перк N187 снят с ПС связи ДТНЦ игрой Коваленко, отдан на ТО.
НДРП 731 ст л-т [подпись] Дергаев

ат	7050	162	185	0835	0836	0836	нер	Дергаев
ат	3333	180	125	0845	0845	0855	рез	Устинов

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, РС
Провел НДРП-731 Нач [подпись] Гасилин
Усвоил НДРП-732 [подпись] Москвичкина

ат	3354	186	187	0850	0850	0900	рез	Устинов
ат	3217	188	189	0850	0850	0900	рез	Устинов
ат	6222	180	125	0855	0856	0856	рез	Гасилин
ат	7859	189	192	0855	0856	0856	нер	Устинов
ат	7969	185	182	0855	0856	0856	нер	Дергаев

09.00 Дежурство по БП-730, аппаратура и оборудование по описи N 9-11 в исправном состоянии
Сдал НДРП-732 [подпись] Устинов
Принял НДРП-732 [подпись] Москвичкина

09.30 По наряду №945 для выполнения ТО-1 на пер-ке №187 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №1.
Допускающий: ДСП-731 к-н [подпись] =Талемин=
Производитель работ: [подпись] =Тердуз=

Анкер Ст-250 6214	183	183	09.58	10.00	10.10	Турабуров	Талемин

10.00-10.50 Пер-к №164 снят для проведения ЕТО.
ДСП-731 к-н [подпись] =Талемин=

Искра а/м 4625	164	186	10.30	10.51	2400	Турабуров	Талемин

11.00 Проведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
ДСП-731 к-н [подпись] =Талемин=
Предст. профсоюза [подпись] =Тердуз=

Дворец б/б 6211	184	181	11.03	11.05	11.17	Турабуров	Талемин

12.00 Проведена проверка охранной сигнализации "МК". Замечаний нет.
ДСП-731 к-н [подпись] =Талемин=

12.30 Работы по наряду №945 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение.
Допускающий: ДСП-731 к-н [подпись] =Талемин=
Производитель работ: [подпись] =Тердуз=

а/м 12707	184	190	13.20	13.21	13.30	рег.	Талемин
а/м 7967	161	115	13.25	13.27	13.27	пер.	—"—

14.00 Для выполнения регулировочной работы по наряду №945 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2х человек.
Допускающий: ДСП-731 к-н [подпись] =Талемин=
Производитель работ: [подпись] =Тердуз=

а/м 7789	184	190	14.20	14.21	14.30	рег.	Мотовилих
а/м 5376	163	114	14.25	14.26	14.26	пер.	—"—
а/м 7967	184	190	14.50	14.51	15.00	рег.	—"—
а/м 13568	165	118	14.50	14.50	15.00	рег.	—"—
а/м 6220	161	115	14.55	14.56	14.56	пер.	—"—
а/м 6242	165	118	15.00	15.01	15.01	пер.	—"—

15.00 Проведена проверка ап-ры и оборудования здания противопожарное состояние помещений. t -23°С. Замечаний нет.
ДСП-731 к-н [подпись] =Талемин=

16.00 На пер-ке №187 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат "Работать здесь" снят. Система УБС проверена исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №945 закрыт. Замечаний нет.

Допускающий: НДР-731 к-н = Галлямин =
Производитель работы: Гордуз = Гордуз =
Оценка за выполнение ТО-1 = Мельтюшев =
ст. инженер отдела м-р

16.10 Пер-к №187 после проведения ТО-1 проверен: номинал f, ТЛГ искажения, форма сигнала в норме, сдан в работу
НДР-731 к-н = Галлямин =

	am	10268	181	120	16.45	16.45	16.55	ру. Москвилина
	am	6222	180	183	16.50	16.50	17.00	ру. — " —
	am	6338	181	120	16.55	16.57	16.57	пер. Галлямин
	am	3333	180	183	17.00	17.01	17.01	пер. — " —
П-34	am	3736	184	190	17.14	17.15	2400	Трабуров — " —
	am	7969	186	132	17.20	17.20	17.30	резерв Москвилина
	am	7859	187	187	17.20	17.20	17.30	резерв Москвилина
	am	3354	185	182	17.25	17.27	17.30	перестр. Москвилина
	am	3217	189	192	17.25	17.27	17.30	перестр. Галямин
	am	3551	162	185	17.45	17.46	17.46	перестр. Галлямин

19.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений, t -22° С. Замечаний нет.
Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хор.“ замечаний нет.
НДР-731 к-н = Галлямин =

19.05 ПСМ.

19.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел НДР-731 к-н = Галлямин =
Усвоил НДР-732 = Балыкова =

20.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по описям №9-11 в исправном состоянии
сдал НДР-732 = Москвилина =
принял НДР-732 = Балыкова =

	КВ-9	2001	2001	2001	зона	Балыкова
	КВ-9	2100	2100	2100	зона	Балыкова
ПСМ,	КВ-19	2107	2107	2107	дист.	Балыкова
,	КВ-9	2200	2200	2200	зона	Балыкова

Итог работы средств связи за сутки:
Наработка - 181
Перестроек - 40
дист. - 6
опер. - 4
Тренировки - 2 (отл.)
НДР1-731 = Галямин =

24.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t = 25° С замечаний нет.
НДР1-731 = Галямин =

19 НОЯБРЯ 2005 года

Искра-АМ 4625 164 186 0000 0000 10.00 Трабуров Галямин
Il 34 р/с ОТ 3736 184 190 0000 0000 0805 Трабуров Галямин
4/00 сверка точного времени

03.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t° = 25°С замечаний нет.
ИДР 1731 [подпись] =Галямин=

	N162	КВ-9		0313	0313	0315	зона Болыкова
ОТ	6272	165	118	0350	0350	0400	резерв. Болыкова
ОТ	3208	165	118	0400	0402	0402	перестр. Болыкова
ат	7967	161	115	04.55	04.57	05.00	перестр Галямин
Тамбурин ВБ	5319	183	189	— КВВ			
Тамбурин ВБ	5319	183	183	05.00	05.01	08.58	Оренбург Галямин
ат	13568	165	118	05.50	06.00	0602	резерв —"—
ат	7967	182	123	0620	0620	0630	резерв —"—
ат	5376	186	191	0620	0620	0630	резерв —"—
ат	12707	161	115	0625	0627	0630	перестр —"—
ат	7789	163	114	0625	0627	0630	перестр —"—

07.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела противопожарное сос-ние помещений t=24°С. Сверка точного времени. Замечаний нет. НRD-731 к-н [подпись] Галямин

ат	10268	181	120	0715	07.25	0727	резерв Галямин

08.00 ПСМ

		КВ-19		0805	0805	0805	дист. Болыкова
ОТ	7050	162	185	0835	0837	0840	перестр. Галямин

0845 Проведен инструктаж по несению боевого дежурства, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: ИДР 1731 [подпись] =Пирочкин=
Усвоил: ИДР 1732 [подпись] =Петушкова=

	N162	КВ-9		0845	0845	0847	зона Болыкова
ОТ	3333	180	125	0845	0845	0855	резерв Болыкова
ОТ	3354	186	132	0850	0851	09.00	резерв Болыкова
ОТ	3217	187	189	0850	0852	09.00	резерв Болыкова
ОТ	7869	185	182	0855	0857	08.57	перестр. Пирочкин
ОТ	7859	189	192	0855	0857	08.57	перестр. Галямин
ОТ	6222	180	125	0855	0858	08.58	перестр. Петушкова

09.00 Дежурство по БП-730 аппаратуру и оборудование по описи N9-11 в исправном состоянии
Сдал: ИДР 1732 [подпись] =Болыкова=
Принял: ИДР 1732 [подпись] =Петушкова=

10.00- Рер-к N164 снят со связи для проведе-
-10.50 ния ЕТО.
ИДР-1-731 к-н [подпись] Пирочкин

Семтир В5 4352 188 189 1021 1023 1036 Афонин Петушкова

Искра АМ 4625 164 186 10.50 10.50 24.00 Афонкин Пырочкин

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замеч. нет.
НДР-731: к-н Пырочкин
Представитель профсоюза: Петушкова

КВ-9 11.08 11.09 11.10 Зона Петушкова
12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч". Замечаний нет.
НДР-1-731 к-н Пырочкин
КВ-9 12.32 12.33 Зона Петушкова

13.00 Сверка точного времени.
13.00 ПСМ.

ат	12707	184	188	13.20	13.20	13.30	резерв	Петушкова
ат	7967	161	115	13.25	13.26	13.26	перестр.	Петушкова
ат	7729	184	188	14.20	14.20	14.30	резерв	Петушкова
ат	5376	163	114	14.25	14.26	14.26	перестр.	Петушкова
ат	7967	184	188	14.50	14.50	15.00	резерв	Петушкова
ат	6242	165	118	14.50	15.00	15.01	резерв	— " —
ат	6220	161	115	14.55	14.56	14.56	перестр.	Петушкова

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t=26°С. Замеч. нет.
НДР-731: к-н Пырочкин

ат	6338	181	120	16.45	16.55	16.56	резерв	Петушкова.
ат	3333	180	183	16.50	17.00	17.01	резерв.	Петушкова.
ат	7859	184	188	17.20	17.20	17.30	резерв	Петушкова
ат	7969	183	123	17.20	17.20	17.30	резерв	— " —
ат	3354	185	182	17.25	17.26	17.26	перестр.	Петушкова
ат	3217	189	192	17.25	17.26	17.26	перестр.	Пырочкин

19.00 Сверка точного времени.
19.00 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „отлично". Замеч. нет.
Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С. Замеч. нет.
НДР-731: к-н. Пырочкин

19.05 ПСМ.
П34р/с ат 3736 183 183 19.24 19.26 24.00 Алифанов Петушкова

21.05 ПСМ.
КВ-9 22.16 22.17 Зона Петушкова
Итог работы средств связи за сутки:
Дист.-6, Трен.-2, Кар-ка-189, Спец.-3, Пер-к-34.
НДР-731: к-н. Пырочкин
20.00 Произведена проверка ап-ры оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С. Замеч. нет.
НДР-731: к-н Пырочкин

20 ноября

Искра	АН	4625	164	186	00.00	00.00	1000	Афонин	Пырочкин
Р34р/с	ат	3736	183	183	00.00	00.00	08.12	Алифанов	Петушкова

01.00 Сверка точного времени.
03.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t=26°C. Замеч. нет.
НДР-731; к-н [подпись] Пырочкин.

ат	9208	165	118	03.50	04.00	04.01	резерв	Петушкова
АТ	6220	184	190	0450	0450	0500	резерв	Пырочкин
АТ	7967	161	115	0455	0457	0500	перестр	Пырочкин
АТ	9208	165	118	0550	0550	0600	резерв	Пырочкин
АТ	13568	165	118	0600	0602	0602	перестр	Пырочкин
АТ	5376	184	190	0620	0620	0630	резерв	Пырочкин
АТ	7667	182	116	0620	0620	0630	резерв	Пырочкин
АТ	12707	161	115	0625	0627	0630	перестр	Пырочкин
АТ	7789	163	114	0625	0627	0630	перестр	Пырочкин

0700 Сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры оборудования отдела противопожарного состояния помещений. t=24°C. Замечаний нет
НДР-1-731 к-н [подпись] Пырочкин

АТ	6338	181	120	0715	0715	0725	резерв	Пырочкин
АТ	10268	181	120	0725	0727	0727	перестр	Пырочкин
ПСМ	КВ-9			0800	0800	0801	зона	Пырочкин
ат	7050	162	185	08.35	08.37	08.37	перестр.	Пырочкин

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОБ.
Провел: НДР-731 [подпись] Терехин
Усвоил: НДР-732 [подпись] Лебедева

ат	6222	180	123	08.45	08.55	08.56	резерв	Петушкова.
ат	3354	183	183	08.50	08.50	09.00	резерв	Петушкова
ат	3217	184	190	08.50	08.50	09.00	резерв	Петушкова
ат	7859	185	182	08.55	08.56	08.56	перестр.	Пырочкин
ат	7969	189	192	08.55	08.57	08.57	перестр.	Терехин

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ра и оборудование отдела по описи №9-11 в исправном состоянии.
Сдал: НДР-732 [подпись] Петушкова
Принял: НДР-732 [подпись] Лебедева

КВ-9 0931 0931 0931 зона Лебедева

1000- Терк п-164 снят с р/сети
1050 для проведения ЕТО.
НДр-731 [подпись] = Терехин =

Центр ат 4625 164 186 1050 1050 2400 Грабуров Лебедева

1100 Произведена проверка ОТ, ПБ, ЛБ, ЛС в объёме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
НДр-731 [signature] = Терехин =
Представитель предсовета: [signature] = Лебедева =

1200. Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации ЛУВ. Замечаний нет.
НДр-731 [signature] = Терехин =
1300 сверка времени

1300 ГСМ.

	ат	12707	182	116	1320	1320	1330	резерв Лебедева
	ат	7967	161	115	1325	1327	1327	перча Терехин
	ат	7789	182	116	1420	1421	1430	резерв —"—
	ат	5376	163	114	1425	1426	1427	перча Лебедева
//34р/с	ат	4937	188	189	1927	1429	1923	Коваленко Лебедева
	ат	7967	182	116	1450	1450	1500	резерв —"—
	ат	13568	165	118	1450	1450	1500	резерв Лебедева
	ат	6220	161	115	1455	1456	1457	перча
	ат	6242	165	118	1500	1501	1502	перча

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=23°С.
Замечаний нет
НДр-731 [signature] — Терехин =

ат	10268	181	120	1645	1646	1655	резерв Лебедева
ат	6222	180	183	1650	1651	1700	резерв —"—
ат	6338	181	120	1655	1656	1657	перча Лебедева
ат	3333	180	183	1700	1701	1702	перча Лебедева
ат	7859	184	190	1720	1720	1730	резерв —"—
ат	7969	183	183	1720	1720	1730	резерв Лебедева
ат	3354	185	182	1725	1726	1727	перча Терехин
ат	3217	189	192	1725	1726	1727	перча Терехин
ат	3551	162	185	1745	1746	1747	перча Терехин

1900 сверка времени

1900 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=24°С.
Замечаний нет
НДр-731 [signature] = Терехин =

1905. Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела. Оценка „хорошо". Замеч. нет
НДр-731 [signature] Терехин =

1905 ГСМ.

//34р/с ат 3736 188 189 1923 1925 2400 Грабуров Терехин

2105 ПСМ КВ19 2105 2105 2105 днем —ш—

Итог работы средств связи за сутки:
Нараб — 189: Переда — 37: Оперр — 6: опер. 2: Трен — 2(4р)
НОр-731 [подпись] = Терехин =

21 НОЯБРЯ

Иепра ат 4625 164 186 0000 0000 1000 Грабуров Лебедев
1134 р/с ат 3736 188 189 0000 0000 0900 Грабуров Терехин
0100 сверка времени
0300 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений Т = 28°
Замечаний нет.
НОр 731 [подпись] = Терехин

ат	6242	165	118	0350	0350	0400	резерв	Лебедев
ат	9208	165	118	0400	0401	0402	перека	Лебедев
ат	6220	183	183	0450	0450	0500	рез	Терехин
ат	7967	161	115	0455	0456	0456	пер	Терехин
ат	9208	165	118	0550	0550	0600	рез	Терехин
ат	13568	165	118	0555	0600	0601	пер	Терехин
ат	7967	182	123	0620	0620	0630	рез	Терехин
ат	5376	184	190	0620	0620	0630	рез	Терехин
ат	4789	163	114	0625	0630	0630	пер	Терехин
ат	12707	161	115	0625	0626	0626	пер	Терехин

7.00 Сверка точного времени.
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t = 24°С. Замечаний нет
НОР-1-731 ст. л-т [подпись] Терехин

ат	6338	181	120	0715	0725	0725	рез	Терехин
ат	10268	181	120	0725	0726	0726	пер	Терехин

0800 ПСМ КВ-9 0800 0800 0800 зона Терехин

08.05 Пер-к № 165 ФПНЦ м-ром Коваленко снят со связи для проведения ТО-1
НОР-1-731 [подпись] Терехин

ат	13568	182	118	08.05	0806	08.06	рез.	Терехин
ат	7050	162	185	0835	0836	0837	пер-ка	Терехин
ат	3333	180	183	0845	0846	0855	резерв	— " —
ат	6222	180	183	0855	0856	0857	перка	Лебедев

0845. Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ, ОТ
Провел НОр-731 [подпись] = Дергаев =
Усвоил НОр-732 [подпись] = Соловьев =

ат	3354	186	132	08[50]	0851	0900	резерв	Лебедева
ат	3217	187	128	08[50]	0851	0900	резерв	Лебедева
ат	7859	189	192	0855	0856	0857	перерыв	Соловьёв
ат	7969	185	182	0855	0856	0857	перерыв	Дергаев.

0900 Дежурство по БП-730 аппаратуру и оборудования по отмен № 9-11 в исправном состоянии.
Сдал НДр-732 [подпись] =Лебедева=
Принял НДр-732 [подпись] =Соловьёв=

0930 По наряду № 946 для выполнения ТО-1 на пер-ке № 165 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление № 3.
Допускающий: НДР.731 ст. л-т [подпись] Дергаев
Производитель работ: [подпись] Гордуз.

Брегет	ит250	5399	183	183	0957	0958	1014	Борзов Дергаев

1000-1050 Пер-к № 164 снят с р/связи для проведения ВТО
НДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев

Брегет	ИТ-250	5141	183	183	1014	1015	1230	Орешкин Дергаев
Искра	АМ	4625	164	185	1050	1050		Орешкин Дергаев

11[00] Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
НДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев
Представитель [illegible] [подпись] Гордуз

12[00] Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч" Замечаний нет
НДР 731 ст л-т [подпись] Дергаев

1300 ПСП
Сверка точного времени

	ат	12707	184	188	1320	1321	1330	резерв	Дергаев
Юпитер	ат	4587	184	190	1324	1325	1437	Орешкин	Дергаев
	ат	7967	161	115	1325	1327	1327	перерыв	Дергаев
	ат	7789	183	183	1420	1420	1430	рез	Соловьёв
	ат	5376	163	115	1425	1427	1430	перерыв	Соловьёв
	ат	7967	183	183	1450	1450	1500	рез	Соловьёв
	ат	6220	161	115	1455	1458	1500	перерыв	Соловьёв

1500 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений. t° 23°C Зам. нет
НДР 731 [подпись] Дергаев

1600 Работы по наряду № 946 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение
Допускающий: НДР.731 ст. л-т [подпись] Дергаев
Производитель работ: [подпись] Гордуз

	аб	10268	181	120	1645	1645	1655	рез	Соловьев
	аб	6338	181	120	1655	1657	1657	перестр	Дергачев
	аб	6222	180	183	1650	1650	1700	рез	Соловьев
	аб	3333	180	183	1700	1701	1701	перестр	Дергачев
	аб	7859	183	183	1720	1720	1730	рез	Соловьев
	аб	7969	184	190	1720	1720	1730	рез	— " —
	аб	3354	185	182	1725	1727	1730	перестр	Соловьев
	аб	3217	189	192	1725	1727	1730	перестр	Дергачев
				КВ-9	1745		1747	зона	Соловьев
	аб	3551	162	185	1747	1749	1750	перестр	Дергачев
Бригет	от	10101	183	124	2201	2202	2210	Орешкин	Соловьев
Сомтер	вб	14972	184	181	2201	2204	2210	Орешкин	Соловьев
Искра	47250	39988	108	195	2201	2205	2210	Орешкин	Дергачев
Анкер.	47250	8703	187	187	2201	2206	2210	Орешкин	Дергачев

Произведена тренировка оценки за вып. „ОТИ"-

Итог работы средств связи за сутки:
наработка - 183, перестр - 44, днев-6 диср-3 тр-3 (обл)
ИДР 731 ст. л-т [подпись] Дергачев

22 ноября

Искра	АМ	4625	164	186	0000	0000	1000	Борзов	Соловьев

0000 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t°-23°C Зам. нет
ИДР 731 ст. л-т [подпись] Дергачев

Н 34 н/с	аб	3736	184	190	0009	0011	0827	Борзов	Соловьев

0300 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t°-23°C Зам. нет
ИДР 731 ст. л-т [подпись] Дергачев

аб	6242	182	118	0350	0350	0400	рез	Соловьев
аб	9208	182	118	0400	0401	0401	перестр	— " —
ат	6220	183	123	0450	0451	0500	резерв	Дергачев
ат	7967	181	115	0455	0457	0457	перестр	Дергачев
ат	9208	182	118	0550	0550	0600	резерв	Дергачев
ат	13568	182	118	0600	0601	0601	перестр	Дергачев
ат	7967	183	123	0620	0621	0630	резерв	Дергачев
ат	5376	188	189	0620	0622	0630	резерв	Дергачев
ат	12707	161	115	0625	0626	0626	перестр	Дергачев
ат	7789	163	214	0625	0627	0627	перестр	Дергачев

0700 Сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=23°C Замечаний нет
ИДР 731 ст. л-т [подпись] Дергачев

ат	6338	181	120	0715	0715	0725	кдерв	Дергаев
ат	10268	181	120	0725	0726	0726	нерегстр	Дергаев

0800 ТСМ

0818 Пер-к №188 отдан для проведения ТО-1 ДПНЦ м-ром Оренланым
ИДР-731 ст. л-т Дергаев

ат	7050	162	185	0835	0837	0837	перестр	Дергаев

0845 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: ИДР-731 к-н Галямин
Усвоил: ИДР-732 Устинова

ат	3333	180	183	0845	0845	0855	рез	Соловьев
ат	3354	183	123	0850	0850	0900	рез	Соловьев
ат	3217	186	132	0850	0850	0900	рез	Дергаев
ат	7859	189	192	0855	0857	0900	перестр	Соловьев
ат	7969	185	182	0855	0857	0900	перестр	Дергаев
ат	6222	180	183	0855	0857	0857	перестр	Галямин

0900 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по описи №9-11 в исправном состоянии
Сдал: ИДР-732 Соловьев
Принял: ИДР-732 Устинова

09.20 Для выполнения регулировочных работ по наряду №946 без снятия напряжения допущена бригада на перк. №165
Допускающий к-н Галямин
Произв. работ Гордуз

09.30 По наряду №947 для выполнения ТО-1 на перк. №188 со снятием напряжения допущена бригада. Наложены заземления №1.
Допускающий к-н Галямин
Произв. работ Гордуз

Иверсал вб	4011	187	130	1000	1001	1124	Афонин	Галямин

10.00 - 10.50 Перк №164 снят с связи на ТО
ИДР-731 к-н Галямин

Искра Ан	4625	164	186	1050	1050	2400	Алефанов	Устинова

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1й ступени контроля, замечаний нет.
ИДР-731 к-н Галямин
Предст. профсоюза Устинова

вб	5810	187	130	1124	1125	1220	Ашуралов	Галямин

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „ЛУ"
НДП-731 к-н [signature] Галямин

	вб	4011	187	130	1220	1221	1302	Абрамов	Устинов
Х добр	вб	7729	184	121	12.50	12.52	1542	Афонин	Галямин
	вб	7310	187	130	1302	1304	1452	Афонин	Галямин
	ат	12707	183	123	1320	1321	1330	резерв	Галямин
	ат	7967	161	115	1325	1327	1327	перелет	Галямин
	ат	13568	182	118	1450	1450	1500	ру	Устинов
	ат	7967	183	183	1450	1450	1500	ру	Галямин
	ат	6220	161	115	1455	1456	1456	пр	Устинов
	ат	6242	182	118	1500	1501	1501	ру	Устинов

15.00 Произведена проверка аппаратуры и общего состояния, противопожарного состояния помещений. t = 24°C Замечаний нет.
НДП-731 к-н [signature] Галямин

15.10 На пеленгаторе №165 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы. Моды введены. Плакат „Работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пеленгатор сдан смене. Наряд № 946 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий к-н [signature] Галямин
Произв. работ [signature] Горгуз

Оценка за выполнение ТО-1 „5"
Ст. инженер отдела м-р [signature] Латышев

15.20 Пеленгатор №165 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ПП искажения, формирование сигнала в норме. Сдан в работу.
НДП-731 к-н [signature] Галямин

ат	6242	165	118	1520	1521	1521	ру	Устинов

15.30 На пеленгаторе №188 в полном объеме выполнены ТО и регулировочные работы. Моды введены. Плакат „Работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пеленгатор сдан смене. Наряд №947 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий к-н [signature] Галямин
Произв. работ [signature] Горгуз

Оценка за выполн. ТО-1 „5"
Ст. инженер отдела м-р [signature] Латышев

15.40 Пеленгатор №188 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ПП искажения, формирование сигнала в норме. Сдан в работу.
НДП-731 к-н [signature] Галямин

5124 ошибка

11 р/к 27	ат	5124	182	118	1541	1542	2400	Бузюшин	Галямин
				кв-9	1600	1600	1601	зона	Устинов
				кв-9	1602	1602	1602	зона	Устинов
	ат	10268	181	120	1645	1645	1655	рец	Устинов
	ат	6222	180	125	1650	1650	1700	рец	Устинов
	ат	6558	181	120	1655	1656	1656	рец	Устинов
	ат	3333	180	125	1700	1701	1701	рец	Устинов
	ат	7969	186	132	1720	1720	1780	рец	Устинов
	ат	7859	188	129	1720	1720	1750	рец	Устинов
	ат	3357	185	182	1725	1726	1726	пер	Устинов
	ат	3217	189	192	1725	1726	1726	пер	Галямин
	ат	3551	162	185	1745	1746	1746	пер	Устинов

18.00 Сигнализация „Монолит"

кв-9	1800	1800	1800	зона Устинов
кв-9	1900	1900	1900	зона Устинов

19.00 Сверка времени

19.00 Произведена проверка аппы и общего отдела, противопожарного состояния помещений. t = 24°C Замечаний нет.

Проведено ЕТО на всех ап-ре отдела. Оценка „хорошо"

НДРМ-731 к-н Галямин

19.06 Сигнализация „Монолит"

кв-9 2100 2100 2100 зона Устинов

21.06 Сигнализация „Монолит"

Компас	Т-250	48181	108	194	2157	2159	2400	Алмазов	Устинов
				кв-9	2200	2200	2200	зона	Устинов

Итог работы средств связи за сутки

Дист-6 Опер-4 Наряд-199 Пер-к -46 Трен-2

НДРМ-731 к-н Галямин

00.00 Произведена проверка аппы и общего отдела, противопожарного состояния помещений. t = 24°C Замечаний нет.

НДРМ-731 к-н Галямин

23 ноября

Искра	АМ	4625	164	186	0000	0000	10.00	Алмазов	Устинов
27	ат	5124	182	118	0000	0000	0803	Бузюшин	Галямин
Компас	Т-250	48181	108	194	0000	0000	0004	Алмазов	Устинов
34	ат	3736	186	189	0001	0002	0803	Алмазов	Устинов

01.00 Сверка времени

05.00 Произведена проверка аппы и общего отдела, противопожарного состояния помещений. t = 24°C Замечаний нет.

НДРМ-731 к-н Галямин

ат	6242	165	191	0350	0350	0400	рец	Устинов
ат	9208	165	191	0400	0401	0401	рец	Устинов

	ат 6220	184	150	04.50	04.50	05.00	резерв	Галямин
	ат 7967	161	115	04.55	04.52	05.00	перевр	—"—
Контакт	вб 48181	108	194	05.02	05.03	06.15	Ярошенко	—"—
	ат 13508	165	118	05.50	06.00	06.02	резерв	—"—
	ат 7507	184	150	06.20	06.20	06.30	резерв	—"—
	ат 5376	183	123	06.20	06.20	06.30.	резерв	—"—
	ат 12707	161	115	06.25	06.27	06.30	перевр	—"—
	ат 7789	163	114	06.25	06.27	06.30	перевр	—"—

07.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела, противопожарное сос-ние помещений t=24°С. Сверка точного времени. Замечаний нет.
НДР 731 к-н [подпись] Галямин

	ат 10268	181	120	07.15	07.22	07.22	резерв	Галямин

08.00 ПСМ

Контакт	вб 48181	108	194	08.00	08.01	10.38	Ярошенко	Галямин

08.20 Перроны N166 и N189 сняты с освещения на ТО.
Перрон N188 поставлен в р/сеть 20.
НДР-731 к-н [подпись] Галямин

ат 7050	162	185	0855	0856	0856	пер	Галямин
ат 3333	180	125	0845	0845	0855	ру	Устинов

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПС
Провел НДР-731 к-н [подпись] Пырочкин
Усвоил НДР-752 Москвичин

ат 3217	189	129	0850	0850	0900	ру	Устинов
ат 3354	186	189	0850	0850	0900	ру	Устинов
ат 6222	180	125	0855	0856	0856	ру	Москвичин
ат 7859	188	192	0856	0857	0857	пер	Устинов
ат 7969	185	182	0855	0856	0856	пер	Галямин

09.00 Дежурство по БП-730 ап-ру и об-ние по секции N9-11 в исправном состоянии
Сдал НДР-752 [подпись] Устинов
Принял НДР-752 [подпись] Москвичин

08.58 П/пер-к N 188 поставлен в р/с 20.
НДР-731 к-н [подпись] = Пырочкин =

09.05 ПСМ

9.20 По наряду N918 для выполнения ТО-1 на пер-ке N189 со снятием напряжения допущена бригада
Наложено заземление N1
Допускающий: НДР-731 к-н [подпись] = Пырочкин =
Производитель работ: = Гордун =
9.30 По наряду N1092 на выполнение ТО-1 на пер-ке N166 со снятием напряжения допущена бригада
Наложено заземление N3
Допускающий: НДР-731 к-н [подпись] = Пырочкин =
Производитель работ: [подпись] = Гордун =

Фиалко ЧТ-25 10572 184 181 09.46 09.48 10.06 Власов Москвилина

10.00- Пер-к №164 снят для проведения СТО.
10.50 НДР-731 к-н [подпись] = Погрочкин =

Искра АМ 4625 164 186 10.50 10.50 2400 Коваленко Москвилина

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
НДР-731 к-н [подпись] = Погрочкин =
Предс. профкома [подпись] = Москвилина =

12.00 Произведена проверка охранной сигнализации МР. Замечаний нет.
НДР-731 к-н [подпись] = Погрочкин =

12.20 12.20 12.21 Юна Москвилина

12.30 Работы по наряду №948 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На пер-к подано напряжение.
Допускающий: НДР-731 к-н [подпись] = Погрочкин =
Производитель работ: [подпись] = Гордуз =

13.00 ПСМ

ат	12707	184	181	13.20	13.21	13.30	ру.	Москвилина
ат	7967	161	115	13.25	13.26	13.26	пер.	— " —

14.00 Для выполнения регулировочных работ по наряду №948 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2х человек.
Допускающий: НДР-731 к-н [подпись] = Погрочкин =
Производитель работ: [подпись] = Гордуз =

Краснодар	АТ	6927	184	181	1403	1405	17.04	Власов	Погрочкин
	АТ	7789	183	183	1420	1420	1430	резерв	Погрочкин
	АТ	5376	163	114	1425	1427	1430	перегр	Погрочкин
	ат	7967	183	183	14.50	14.51	15.00	ру.	Москвилина
	ат	6220	161	115	14.55	14.56	14.56	пер.	— " —
	ат	13.368	165	118	14.50	14.50	15.00	ру.	— " —
	ат	6242	165	118	15.00	15.01	15.01	пер.	— " —

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений. t-25°С. Замечаний нет.
НДР-731 к-н [подпись] = Погрочкин =

15.40 На пер-ке №189 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат "Работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд №948 закрыт. Замечаний нет.

Допускающий: ЭДР-731 к-н [подпись] = Погочкин =
Производитель работ: Гер [подпись] = Гордуз =
Оценка за выполнение ТО „4"
Ст. инж. м-р [подпись] = Матюшев =

16.30 Пер-к № 189 после проведения ТО-1 проверен; номинал f, ТЛГ искажения. Форма сигнала в норме, сдан в работу.
ЭДР-731 к-н [подпись] = Погочкин =

1134 р/с	ат	3736	187	189	16.40	16.43	2400	Власов	Погочкин
	ат	10268	181	120	16.45	16.45	16.55	рез.	Мосевкина
	ат	6222	180	183	16.50	16.50	17.00	рез.	— " —
	ат	6338	181	120	16.55	16.56	16.56	пер.	— " —
	ат	3333	180	183	17.00	17.01	17.01	пер.	— " —
		3629	188	130					
Трехобль	ВБ	3629	184	130	17-04	17.06	18.43	Коваленко	Погочкин
	ат	7859	186	132	17.20	17.21	17.30	рез.	Мосевкина
	ат	7969	188	191	17.20	17.21	17.30	рез.	— " —
	ат	3354	185	182	17.25	17.27	17.27	пер.	— " —
	ат	3217	189	192	17.25	17.27	17.27	пер.	Погочкин

17.30 Работы по наряду № 949 закончены. Бригада выведена, на пер-к подано напряжение.
Допускающий: ЭДР-731 к-н [подпись] = Погочкин =
Производитель работ: Гер [подпись] = Гордуз =

ат 3551 162 185 17.45 17.46 17.46 пер. Погочкин

18.00 ПСИ КВ-9 зона Мосевкина
15.09 18.09 18.10 зона — " —

19.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t -24° С. Замечаний нет.
Проведено СТО на всей ап-ре отдела оценка „хор." Замечаний нет.
ЭДР-731 к-н [подпись] = Погочкин =

КВ-9 19.08 19.09 19.10 зона Мосевкина

19.45 Инструктаж по несению БД, ТБ ПБ и ОТ
Провел: ЭДР-731 к-н [подпись] = Погочкин
Усвоил: ЭДР-232 [подпись] = Балтнова =

19.45 На пост 173 выставлена караульная собака
ЭДР 1731 [подпись] = Погочкин =

20.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по отсекам № 9-11 в исправном состоянии
сдал: НДР-732 [signature] =Москвитина=
принял: НДР-732 [signature] =Балыкова=

	КВ-9	2100	2100	2100	зона	Балыкова
ПСМ	КВ-18	2103	2103	2103	дист.	Балыкова
	КВ-9	2200	2200	2200	зона	Балыкова
№162	КВ-9	2243	2243	2245	зона	Балыкова
№162	КВ-9	2333	2333	2335	зона	Балыкова

Итог работы средств связи за сутки:
Наработка - 210 Дист. - 7 Тренировки - 2
Перестроек - 42 Опер. - 6
НДР-1-731 [signature] =Пырочкин=

24 ноября 2005 года

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=25°С замечаний нет.
НДР-1-731 [signature] =Пырочкин=

искра АМ	4625	164	186	0000	0000	10.00	Коваленко	Москвитина
П 34 р/с АТ	3736	187	189	0000	0000	0825	Власов	Пырочкин

0100 сверка точного времени

03.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=25°С замечаний нет.
НДР-1731 [signature] =Пырочкин=

	АТ	6242	165	118	0350	0350	0400	резерв.	Балыкова
	АТ	9208	165	118	0400	0402	0402	перестр.	Балыкова
	АТ	6220	184	130	0450	0450	0500	резерв	Пырочкин
	АТ	7967	161	115	0455	0455	0500	перестр	Пырочкин
	АТ	9208	165	118	0550	0550	0600	резерв	Пырочкин
	АТ	13568	165	118	0600	0602	0602	перестр	Пырочкин
	АТ	5376	183	183	0620	0620	0630	резерв	Пырочкин
бригет	ЧТ-250	3173	182	124	0625	0630	0657	Власов	Пырочкин
	АТ	7967	184	190	0620	0620	0630	резерв	Пырочкин
	АТ	7709	163	114	0625	0627	0630	перестр	Пырочкин
	АТ	12707	161	115	0625	0627	0630	перестр	Пырочкин
бригет	ЧТ-250	3686	182	124	0657	0659	0709	Власов	Пырочкин
бригет	ЧТ-250	4486	182	124	0709	0711	0719	Власов	Пырочкин
бригет	ЧТ-250	5086	182	124	0719	0721	09.41	Власов	Пырочкин
	АТ	6338	181	120	0715	0715	0725	резерв	Пырочкин
	АТ	10268	181	120	0725	0727	0727	перестр	Пырочкин
ПСМ	КВ-9				0800	0800	0801	зона	Пырочкин
	КВ-18				0805	0805	0805	дист.	Балыкова
р/с 489	АТ	47432	108	184	0826	0828	0830	Власов	Балыкова

08.30 Пер-к № 108 поставлен в р/с 489 на дист. включение f=47432 ант. 184.
Пер-к № 108 снят с дист. включения р/с 489 м-ром Коваленко для проведения ТО-1

НДР1731 [подпись] =Пирочкин=

от 7050 162 185 0835 0837 0840 перестр. Балыкова

0845 Проведен инструктаж по несению боевого дежурства ТБ ПБ и ОТ
Провел: НДР1-731 [подпись] =Терехин=
Усвоил: НДР-1732 [подпись] =Петушкова=

от	6222	180	125	0845	0845	0855	резерв	Балыкова
от	3354	184	190	0850	0857	0900	резерв.	Пирочкин
от	3217	183	183	0850	0852	0900	резерв	Пирочкин
от	7869	185	182	0855	0857	0900	перестр.	Балыкова
от	7859	189	192	0855	0857	0900	перестр.	Терехин
от	6222	180	125	0855	0857	0857	перестр.	Петушкова

09.00 Дежурство по БП-730 аппаратуру и оборудование по описи №3-11 в исправном состоянии
сдал: НДР1-1732 [подпись] =Балыкова=
Принял: НДР1-732 [подпись] Петушкова

09.03 ПСМ КВ-19 09.03 09.03 дист. Петушкова

09.30 Для выполнения регулировочных работ по наряду №949 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2-х человек.
Допускающий! НДР-731 [подпись] Терехин
Производитель работ! [подпись] Гордуз.

10.00 По наряду №950 для выполнения ТО-1 на пер-ке №109 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление
Допускающий! НДР-731 [подпись] Терехин
Производитель работ! [подпись] Гордуз.

10.00- Пер-к №164 снят с р/связи для проведения ЕТО
10.50 НДР-731: ст. л-т [подпись] Терехин

Автор ВБ 3278 188 130 10.16 10.18 13.41 Борзов Терехин

Искра АМ 4625 164 186 10.50 10.50 24.00 Орешкин Петушкова

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 4 ступени контроля. Замеч. нет.
НДР-731: ст. л-т [подпись] Терехин
Представитель профсоюза! [подпись] Петушкова.

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луг". Замеч. нет.
НДР-731: ст. л-т [подпись] Терехин

КВ-9 12.21 12.22 12.23 зона Петушкова.

13.00 ПСМ
13.00 Сверка точного времени.

	ат	9237	186	187	13.01	13.03	13.52	Орешкин	Петушкова
	ат	13707	183	183	13.20	13.21	13.30	резерв	Терехин
	ат	7967	161	115	13.25	13.26	13.26.	перестр	Терехин
Автор	ВБ	4352	188	130	13.41	13.43	13.58	Борзов	Терехин.
Автор	ВБ	6876	184	181	13.57	13.59	17.11	Борзов	Терехин
Инверсия	ВБ	7310	188	130	14.23	14.24	15.47	Бузилкин	Терехин.
	ат	5376	163	114	14.25	14.26	14.26	перестр.	— " —
	ат	6242	165	118	14.50	15.00	15.01	резерв	Петушкова
	ат	7967	163	183	14.50	14.50	15.00	резерв	Петушкова.
	ат	6220	161	115	14.55	14.56	14.56	перестр.	Петушкова

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t=26°C. Замеч. нет.
ИДР-731: ст. л-т [подпись] Терехин

15.15 На пер-ке № 166 в полном объеме выполнены ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд № 949 закрыт. Замеч. нет.
Допускающий: ИДР-731 [подпись] Терехин
Производитель работ: [подпись] Гордуз.
Оценка за выполнение ТО-1 „5"
Ст. инженер отдела м-р [подпись] Латынцев

15.20 Пер-к № 166 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ТЛГ искажения. Форма сигнала в норме, сдан в работу.
ИДР-731: ст. л-т [подпись] Терехин

16.30 На пер-ке № 109 в полном объеме выполнены ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд № 950 закрыт. Замеч. нет.
Допускающий: ИДР-731 [подпись] Терехин
Производитель работ: [подпись] Гордуз.
Оценка за выполнение ТО-1 „5"
Ст. инженер отдела м-р [подпись] Латынцев

16.35 Пер-к № 109 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ТЛГ искажения. Форма сигнала в норме, сдан в работу
ИДР-731: ст. л-т [подпись] Терехин.

ат	6338	181	120	16.45	16.55	16.56	резерв	Петушкова
ат	3333	180	123	16.50	17.00	17.01	резерв	Терехин
ат	7859	184	181	17.20	17.20	17.30	резерв	Петушкова
ат	7969	183	183	17.20	17.20	17.30	резерв	— " —
ат	3354	185	182	17.25	17.26	17.26	перестр.	Петушкова
ат	3217	189	192	17.25	17.27	17.27	перестр.	Терехин

ат 3551 162 185 17.45 17.47 17.47 перестр.

18.21 ПСМ
КВ-9 18.22.15 18.24.51 18.27.39 Зона Петушкова.
КВ-9 18.24.51 Поступило упр-ние в р/с КВ-9
18.27.39 Снято упр-ние в р/с КВ-9
18.28.07 Сигнал в р/с КВ-9 прошел без замеч.
Доложено на ПУС.
НДР-731: ст. л-т [signature] Терехин.

19.00 Сверка точного времени.
19.00 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „отлично". Замеч. нет.
(Проведено ЕТО) Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t=26°С. Замеч. нет.
НДР-731: ст. л-т [signature] Терехин.

				КВ-9	19.59	19.59	Зона	Петушкова
1134	ат 3736	186	189	20.25	заказ снят		Петушкова	Терехин
1134 р/с	ат 3736	184	190	20.28	20.29	24.00	Борзов	Терехин

21.05 ПСМ.

Итог работы средств связи за сутки:
Дист. -6, Трен. -2, Опер. -5, Нар-ка - 198, Перек -45.
НДР-731: ст. л-т [signature] Терехин

00.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t=26°С. Замеч. нет.
НДР-731: ст. л-т [signature] Терехин

25 ноября

Искра	АМ 4625	164	186	00.00	00.00		Орешкин	Петушкова
1134 р/с	ат 3736	184	190	00.00	00.00	08.22	Борзов	Терехин
			КВ-9	00.42	00.42	00.43	Зона	Петушкова

01.00 Сверка точного времени.
03.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений.
t=26°С. Замеч. нет.
НДР-731: ст. л-т [signature] Терехин

ат 9208	165	118	03.50	04.00	04.01	резерв	Петушкова
ат 6220	187	189	04.50	04.51	05.00	резерв	Терехин
ат 7967	161	115	04.55	04.56	04.56	перестр	Терехин
ат 9208	165	118	05.50	05.50	06.00	резерв	Терехин
ат 13568	165	118	05.55	05.00	06.01	перестр	Терехин
ат 7967	183	183	06.20	06.21	06.30	резерв	Терехин
ат 5376	182	124	06.20	06.22	06.30	резерв	Терехин
ат 7789	163	114	06.25	06.26	06.26	перестр	Терехин
ат 12707	161	115	06.25	06.27	06.27	перестр	Терехин

7.00 Сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и оборуд-я отдела, противопожарного сост. помещений +t = 24°С Замечаний нет
НДР-1-731 [signature] Терёхин

ат 6338 181 120 0715 0715 0725 рез. Терёхин
ат 10268 181 120 0725 0725 0725 пер. Терёхин

0800 ПСИ КВ-9 8.00 8.00 зона Терёхин

08.02 Пер-к №108 Опнц. м-рам Оренкомым снят со связи для проведения ТО-1
НДР-1-731 [signature] Терёхин

ат 7050 162 185 08.35 08.37 08.37 перестр. Терехин

ат 6222 180 123 08.45 08.55 08.56 резерв Петушкова.

ат 3354 183 183 08.50 08.50 09.00 резерв Петушкова
ат 3217 184 190 08.50 08.50 09.00 резерв Петушкова

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел! НДР-731 [signature] Дергаев
Усвоил! НДР-732 Соловьев

Промыв. ВБ 4197 183 183 0852 0853 К13 Алифанов Дергаев
ат 7859 185 182 08.55 08.56 08.56 перестр. Дергаев
ат 7969 189 192 08.55 08.57 08.57 перестр. Терехин
КВ-9 0857 зона Соловьев

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ра и оборудование отдела по описи №9-11 в исправном состоянии.
Сдал! НДР-732 [signature] Петушкова
Принял! НДР-732 [signature] Соловьев

1000 По наряду №951 для выполнения ТО-1 на пер-ке №108 со снятием напряжения допущена бригада.
Допускающий: НДР-731ст.л-т [signature] Дергаев
Производитель работ! [signature] Гордуз

1000 Пер-к №164 снят с работы для проведения ЕТО
НДР-731ст.л-т [signature] Дергаев

ИскраАН 4625 164 186 1050 1050 0000 Арожин Дергаев

11°° Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч" Замечаний нет
НДР73-1ст.л-т [signature] Дергаев

11°° Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в отделе Iступени пожарной Замечаний нет
НДР73-1ст.л-т [signature] Дергаев
Представитель пож.охраны [signature] Гордуз

1200 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации "луч" Зам. нсб
ИДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев

Промив	вб	5084	183	183	1213	1214	1402	Афонин	Дергаев
Автор	ат	3287	186	130	1258	1300	1700	Афонин	Дергаев

1300 ТСМ
1301 Сверка точного времени

ат	12707	184	188	1320	1321	1330	резерв	Дергаев
ат	7967	161	115	1325	1327	1327	перестр	Дергаев

1400 Работы по наряду №951 закончены. Бригада выведена. Заземление снято. На пер-н подано напряжение
Допускающий: ИДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев
Производитель работ: [подпись] Гордуз.

ат	7789	183	183	1420	1420	1430	рез	Соловьёв
ат	5376	163	114	1425	1427	1430	перестр	—"—
ат	7967	184	190	1450	1450	1500	рез	—"—
ат	6220	161	115	1455	1457	1500	перестр	—"—
ат	13568	165	118	1450	1450	1500	рез	—"—

1500 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t°-23°С Зам. нсб
ИДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев

	ат	6242	165	118	1500	1501	1501	перестр	Соловьёв
Селигер	ВЗ	4352	184	189	1502	1504	1605	Афонин	Соловьёв
Фалама	4ПИ 250	10572	166	130	1520	заказ	снят	Анифриев	Соловьёв
Фалама	ат 250	10572	166	181	1520	1522	1526	—"—	—"—

1520 Для выполнения регулировочных работ по наряду №951 без снятия напряжения допущена бригада в кол-ве 2х человек
Допускающий: ИДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев
Производитель работ [подпись] Гордуз

1540 ПСМ
154020 Поступило управление в КВ-9
154910 Снято управление в КВ-9
Сигнал прошел без замечаний.
ИДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев

КВ9

1545 На пер-ке №108 в полном объеме выполнено ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат "работать здесь" снят. Система АБС проверена, исправна. Пер-к сдан етсн
Наряд №951 закрыт. Зам. нсб
Допускающий ИДР-731 ст. л-т [подпись] Дергаев
Производитель работ [подпись] Гордуз

Оценка "4" за выполнение ТО-1, хор.
ст. инженер отдела м-р [signature] Латынцев

1550 Пер-к №08 после проведения ТО-1
проверен: номинал частоты, ТЛГ искажения
форма сигнала в норме. Сдан в работу
ИДР-731 ст. л-т [signature] Дергаев

				КВ-9	1600		1600	Зона	Соловьев
	сет	10268	181	120	1645	1645	1655	резерв	Дергаев
Автор	вб	6343	166	129	1646	1648	1922	Амфрани	Дергаев
	ат	6222	180	125	1650	1650	1700	резерв	Дергаев
	ат	6338	181	120	1655	1657	1657	перестр	Соловьев
Автор	ат	3974	186	130	1700	1701	1922	Амфрани	Дергаев
	ат	3333	180	125	1700	1702	1702	перестр	Соловьев
	ат	7859	183	183	1620	1621	1630	резерв	Дергаев
	ат	7969	184	188	1620	1622	1630	резерв	Соловьев
	ат	3217	189	192	1625	1626	1626	перестр	Дергаев
	ат	3354	185	182	1625	1626	1626	перестр	Соловьев
	ат	3551	162	185	1645	1647	1647	перестр	Дергаев

1800 ПСМ КВ9 1800 1800 1800 зона Дергаев
1900 Сверка точного времени
1900 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=23°C Замечаний нет.
ИДР 731 ст. л-т [signature] Дергаев

Итог работы средств связи за сутки
Нараб - 194, перестр - 43, в-дист, 4-опер. Тр-2 (отл
ИДР-731 ст. л-т [signature] Дергаев

26 ноября

Искра ат 4625 164 186 0000 0000 1000 Амфрани Соловьев

0000 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений.
t° 23°C Зам. нет
ИДР-731 ст. л-т [signature] Дергаев

0300 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений.
t 23°C Зам. нет
ИДР-731 ст. л-т [signature] Дергаев

	ат	6242	165	118	0350	0350	0400	рез	Соловьев
	ат	9208	165	118	0400	0402	0402	перестр	Соловьев
	ат	6220	184	188	0450	0451	0500	рез	Дергаев
	ат	7907	161	115	0455	0457	0457	перестр	Дергаев
1134 р/к	ат	3786	186	185	0516	0517	0816	Арсенал	Дергаев

ат	9208	165	118	0550	0550	0600	роз	Держав
ат	13568	165	118	0500	0501	0501	пер.	Держав
ат	5376	183	183	0620	0621	0630	роз	Держав
ат	7967	184	190	0620	0622	0630	роз	—"—
ат	12707	161	115	0625	0626	0626	пер	—"—
ат	7789	163	114	0625	0627	0627	пер	—"—

0700 Сверка точного времени.
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния отдела помещений.
t=23°C Замечаний нет.
НДР 731 ст л-т [подпись] - Держаев

ат	6338	181	120	0715	0715	0725	роз	Держаев
ат	10268	181	120	0725	0727	0727	пер	—"—

0800 ПСМ

ат	7050	162	185	0835	0837	0837	перевр	Держаев

0845 Проведен инструктаж по несению РД, ТБ, ПБ и ОБ
Провел: НДР 731 к-н [подпись] Галямин
Усвоил: НДР 732 [подпись] Лебедева

ат	3333	180	183	0845	0845	0855	рез	Соловьев
ат	3354	183	123	0850	0850	0900	рез	—"—
ат	3217	184	190	0850	0850	0900	рез	—"—
ат	6222	180	183	0855	0857	0857	перевр	—"—
ат	7859	189	192	0855	0857	0909	перевр	—"—
ат	7969	185	182	0855	0857	0900	перевр	—"—

0900 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по линии №№ 9-11 в исправном состоянии
Сдал: НДР 732 [подпись] Соловьев
Принял: НДР 732 Леб Лебедева

0905 ПСМ.
1000- Пер№ N-164 снять с Р/сети
1050 для проведения ВТО
НДР 731 [подпись] = Галямин г

Эльверди	вб	6440	184	181	1020	1022	1732	Грабуров Лебедева
Искра	ан	4625	164	186	1050	1050	2400	Грабуров Лебедева

1100 Произведена проверка РТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля
Замечаний нет.
НДР-731 [подпись] = Галямин
Представитель предприятия: Леб - Лебедева

12⁰⁰ Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Мур“: Замечаний нет
ЛДр-731 [подпись] — Галямин —
13⁰⁰ сверка времени

13⁰⁰ ПСМ,

				КВ-9	1309	1309	1310	зона	Лебедев
	ат	12707	182	123	1320	1320	1330	резерв	Лебедев
	ат	7967	161	115	1325	1326	1327	перка	Галямин
	ат	7789	182	123	1420	1421	1430	резерв	Лебедев
	ат	5376	163	114	1425	1426	1427	перка	Лебедев
	ат	7967	182	123	1450	1451	1500	резерв	— " —
	ат	13568	165	118	1450	1451	1500	резерв	— " —
	ат	6220	161	115	1455	1456	1457	перка	Лебедев
	ат	6242	165	118	1500	1501	1502	перка	Лебедев

15⁰⁰ Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=22°. Замечаний нет
ЛДр-731 [подпись] — Галямин —

// 27р/с	ат	5782	182	118	1535	1537	2400	Грабуров	Галямин
Комета	вб	32316	108	104	15.52	15.54	1820	Грабуров	Галямин
	ат	10268	181	120	1645	1646	1655	резерв	— " —
	ат	6222	180	183	1650	1651	1700	резерв	Лебедев
	ат	6338	181	120	1655	1657	1657	перка	Лебедев
	ат	3333	180	183	1700	1701	1702	перка	Лебедев
		2822	187	снят запад				— " —	— " —
	ат	7859	188	189	1720	1720	1730	резерв	Лебедев
	ат	7969	186	129	1720	1720	1730	резерв	Лебедев
	ат	3357	185	182	1725	1726	1727	перка	Галямин
	ат	3217	188	192	1725	1726	1727	перка	Лебедев
Эльверсна	вб	4540	187	190	1732	1733	1757	Грабуров	Галямин
	ат	2822	187	132	1735	1737	2400	Грабуров	Галямин
	ат	3551	162	185	1745	1746	1747	перка	Галямин

17⁵⁰ На пост 1 тех здания выставлена караульная собака
18⁰⁰ ПСМ

КВ-9	1800	1800	1800	зона	— " —
КВ-19	1805	1805	1805	днищ	— " —

19⁰⁰ сверка времени
19⁰⁰ ПСМ.
19⁰⁰ Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t=22°. Замечаний нет.
ЛДр-731 [подпись] — Галямин —
19⁰⁵. Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела, Оценка „хорошо“. Замечаний нет.
ЛДр-731 [подпись] — Галямин —

КВ-9 1912 1912 1914 Зона Лебедь
//34р/с ат 3736 188 189 1918 1920 Яков Коваленко Галямин
//48р/с ат 3396 183 183 1954 запретная частота
//48р/с ат 3588 183 183 2001 2002 2400 Коваленко Лебедь

Итог работы средств связи за сутки:
Нараб - 207! Перес - 45! Дисц - 6! опер - 7! Трен - 2 от
НДр-731 [signature] = Галямин =

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t = 22 с
НДр 731 [signature] = Галямин =

27 ноября

Искра ат	4625	164	186	0000	0000	1000	Трабуров Лебедь
//27р/с ат	5782	182	118	0000	0000	0847	Трабуров Галямин
дисц. ат	2822	187	132	0000	0000	06.10	Трабуров Галямин
//34р/с ат	3736	188	189	0000	0000	1422	Коваленко Лебедь
//48р/с ат	3588	183	183	0000	0000	0847	Коваленко Лебедь

сверка времени

0300 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t = 23 с Замеч. нет,
НДр-731 [signature] = Галямин =

	ат	6242	165	191	0350	0350	0400	резерв — " —
	ат	9208	165	191	0400	0401	0402	перег Лебедь
	ат	6220	186	187	04.20	04.20	04.30	рез. Галямин
	ат	7907	161	115	04.25	04.27	04.30	пер — " —
	ат	13568	165	191	05.50	0600	0602	рез — " —
1 возред	об	3358	166	132	06.10	0612	0840	Трабуров — " —
	ат	7967	184	190	0620	0620	0630	рез — " —
	ат	5376	187	182	0620	0620	0650	рез — " —
	ат	12707	161	115	0625	0627	0630	пер — " —
	ат	7785	163	114	0625	0627	0630	рез. — " —

07.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела, противопожарное сос-ние помещений t 23°С. Сверка точного времени Замечаний нет.
НДр-731 к-4 [signature] Галямин

0800 ПСМ.

ат	7050	162	185	0835	0836	0837	перег Галямин
ат	3333	180	183	0845	0846	0855	резерв Лебедь

0845 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ, ПС
Провел НДр-731 [signature] = Порочкин =
Усвоил НДр-732 [signature] = Устинов =

ат	3354	186	132	0850	0851	0900	резерв — " —
ат	3217	184	190	0850	0851	0900	резерв Лебедь
ат	6222	180	183	0855	0856	0857	перег Галямин

ат 7859 185 192 0855 0856 0857 перие Устинова
ат 7969 185 182 0855 0856 0857 пер не Пырочкин

0900 Дежурство по БП-730, аппаратуру и оборудование по описи N9-11 в исправном состоянии
Сдал НДр-732 Лебедева
Принял НДр-732 Устинова

09.06 Сигнализация „Мосомит"
КВ-9 0910 0910 0910 зона Устинова
КВ-9 1000 1000 1000 зона Устинова

10.00 – 10.50 Перк N164 снят с р/связи на ТО
НДр-731 к-н Пырочкин

Искр АМ 4625 164 186 1050 1050 2400 Орешкин Устинова

11.00 Проведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1-ступени контроля, замечаний нет.
НДр-731 к-н Пырочкин
Предсет. профсоюза Устинова

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч"
НДр-731 к-н Пырочкин

КВ-9 1254 1254 1256 зона Устинова
13.00 Сигнализация „Мосомит" КВ-9

ат	12707	183	183	1320	1320	1330	рей	Устинова
ат	7967	161	125	1325	1326	1326	пер	Устинова
ат	7789	183	183	1420	1420	1430	рей	Устинова
ат	5376	165	114	1425	1426	1426	пер	Устинова
ат	13568	165	118	1450	1450	1500	рей	Устинова
ат	7967	183	183	1450	1450	1500	рей	Устинова
ат	6220	161	125	1455	1456	1456	пер	Пырочкин
ат	6242	165	118	1500	1501	1501	рей	Устинова

15.00 Проведена проверка апры и обнял отделения, противопожарного состояния помещений.
t = 24°С. Замечаний нет.
НДр-731 к-н Пырочкин

КВ 9 1505 1505 1507 зона Устинова

КВ-19
15.24 Сигнализация „Мосомит"
КВ-19 1533 1533 1536 дист Устинова
15.34.18 Поступило упр в р/с КВ-19
15.35.41 Снято упр в р/С КВ-19
15.36 Сигнал прошел бу замечаний
Доложено на ПДС
НДр-731 к-н Пырочкин

				КВ-9	1600	1600	1600	зона	Устинов
				КВ-9	1610	1610	1610	зона	Устинов
И34	АГ	3736	188	189	1641	1642	2400	Орешкин	Устинов
	АГ	10268	181	120	1645	1645	1655	рег	Устинов
	АГ	6222	180	125	1650	1650	1700	рег	Устинов
	АГ	6338	181	120	1655	1656	1656	рег	Устинов
	АГ	3333	180	125	1700	1701	1701	рег	Устинов
	АГ	7969	186	132	1720	1720	1730	рег	Устинов
	АГ	7859	187	187	1720	1720	1730	рег	Устинов
	АГ	3354	185	182	1725	1726	1726	пер	Устинов
	АГ	3217	189	192	1725	1726	1726	пер	Пырочкин
	АГ	3551	162	185	1745	1746	1746	пер	Устинов

18.00 Сигнализация „Монолит" КВ-9

КВ-9	1900	1900	1900	зона	Устинов

19.00 Сверка времени

19.00 Произведена проверка аппы и обмен отдела, противопожарного состояния помещений.
t = 24°C Замечаний нет.
Проведено ЕТО на всей апп-ре отдела. Оценка „хорошо."
НДРП 731 к-н [signature] Пырочкин

19.05 Сигнализация „Монолит"

Камаз ТГ250	48181	108	194	1959	2000	2038	Власов	Пырочкин
			КВ-9	2000	2000	2000	зона	Устинов
			КВ-9	2100	2100	2100	зона	Устинов
Камаз ТГ250	48181	108	194	2103	2104	2218	Власов	Пырочкин

21.10 Сигнализация „Монолит" КВ-19

КВ-9	2200	2200	2200	зона	Устинов

ТГ250	31359	108	194	2218	2220	2254	Власов	Пырочкин

Итог работы средств связи за сутки
Дис-6 Опер-6 Нар-ка 223 Пер-к – 41 Трен-2
НДРП 731 к-н [signature] Пырочкин

00.00 Произведена проверка аппы и обмен отдела противопожарного состояния помещений.
t = 24°C Замечаний нет.
НДРП 731 к-н [signature] Пырочкин

28 ноября

Искр	АМ	4625	164	186	0000	0000	10.00	Орешкин	Устинов
И34	АГ	3736	188	189	0000	0000	0825	Орешкин	Устинов

01.00 Сверка времени

05.00 Произведена проверка аппы и обмен отдела, противопожарного состояния помещений.
t = 24°C Замечаний нет.
НДРП 731 к-н [signature] Пырочкин

	ат	6242	165	118	0350	0350	0400	рез	Устинов
	ат	9208	165	118	0400	0401	0401	рез	Устинов
	АТ	6220	183	183	0450	0450	0500	резерв	Пырочкин
	АТ	7967	161	115	0455	0457	0500	перегр	Пырочкин
	АТ	9208	165	118	0550	0550	0600	резерв	Пырочкин
	АТ	13568	165	118	0600	0602	0602	перегр	Пырочкин
	АТ	7967	183	183	0620	0620	0630	резерв	Пырочкин
	АТ	5376	184	190	0620	0620	0630	резерв	Пырочкин
	АТ	12707	161	115	0625	0627	0630	перегр	Пырочкин
	АТ	7709	163	114	0625	0627	0630	перегр	Пырочкин

07.00 сверка точного времени
произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела производственного снабжения помещений.
ТБ - проч. Замечаний нет.
НДР-1-731 к-н [подпись] Пырочкин

	АТ	6330	181	120	0715	0715	0725	резерв	Пырочкин
	АТ	10268	181	120	0725	0727	0727	перегр	Пырочкин
Дворец	47-250	7313	187	132	0756	0758	0821	Власов	Пырочкин
	ПСМ	КЬ-9			0800	08000	0801	зона	Пырочкин
	4250	7012	186	132	0821	0822	0831	Власов	Устинов
	4250	10253	186	132	0831	0832	0833	Власов	Устинов
	4250	5836	186	132	0833	0834	1026	Власов	Устинов
	ат	7050	162	185	0855	0856	0856	пер	Пырочкин
	ат	3335	180	125	0845	0845	0855	рез	Устинов

08.45 Инструктаж по несению БД/ТБ, ПС
Провел НДР-731 ст л-т [подпись] Терехин
Прошел НДР-732 [подпись] Москвелина

ат	3354	187	129	0850	0850	0900	рез	Устинов
ат	3217	188	189	0850	0850	0900	рез	Устинов
ат	6222	180	125	0855	0856	0856	рез	Москвелина
ат	7859	189	192	0855	0856	0856	пер	Терехин
ат	7969	185	182	0855	0856	0856	пер	Пырочкин

09.00 Дежурство по БП-750, ару и обние по описи N9-11 в исправном состоянии
Сдал НДР-732 [подпись] Устинова
Принял НДР-732 [подпись] Москвелина

09.22 09.23 09.24 зона Москвелина

10.00 - 10.50 Пер-к N164 снят для проведения ЕТО.
НДР-731 ст. л-т [подпись] =Терехин=

Истра АМ 4625 164 186 10.50 10.50 2400 Афонин Москвелина

11.00 Проведена проверка ОТ, ПБ, ТБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
НДР-731 ст. л-т [подпись] =Терехин=
Предст. профсоюз. [подпись] =Москвелина

12.00 Произведена проверка охранной сигнализации и пр. Замечаний нет
ИДР-731 ст. л-т = Терехин =

Конт. в/б	32316	108	194	12.15	12.18	12.44	Борзов	Москвитин
Конт. в/б	4352	188	189	12.42	12.44	12.52	Борзов	Балыков
Конт. в/б	3588	188	189	12.52	12.54	17.22	Борзов	Москвитин

13.00 ПСМ

ат	12707	184	181	13.20	13.21	13.30	резерв	Москвитин
ат	6967	161	115	13.25	13.27	13.27	перестр	Терехин
ат	7789	184	181	14.20	14.20	14.30	резерв	Балыков
ат	5376	163	114	14.25	14.27	14.27	перестр	Терехин
ат	7967	184	181	14.50	14.51	15.00	резерв	Москвитин
ат	13568	165	118	14.50	14.50	15.00	—"—	—"—
ат	6220	161	115	14.55	14.57	14.57	перестр.	—"—
ат	6242	165	118	15.00	15.01	15.01	—"—	—"—

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений. t - 24 °С Замечаний нет.
ИДР-731 ст. л-т = Терехин =

Пал. ат	7313	184	181	15.56	15.57	16.19	Борзов	Терехин
ат	10268	181	120	16 45	16 45	16 55	резерв	Терехин
ат	6338	181	120	16 55	16 56	16 56	перестр	Терехин
ат	6222	180	183	16 50	16 50	17 00	резерв	Терехин
ат	3333	180	183	17 00	17 01	17 01	перестр	Москвитин

16 53 ПСМ

КВ 9	16 54 54	16 54 54	16 58 40	зона	Терехин
КВ -19	16 54 54	16 54 54	16 58 30	зона	Терехин

КВ 9
КВ-19

16 55 54 Поступило упр. в р/с КВ 19
16 56 04 Поступило упр в р/с КВ-9
16 57 32 Снято управление в р/с КВ-19
16 57 48 Снято управление в р/с КВ 9
16 58 40 Сигнал в р/с КВ 9, КВ-19 прошел без замечаний. Доложено в ПУ
ИДР-731 Терехин

П/Бр/с ат	3736	184	190	17.05	17.05	24 00	Борзов	Терехин
ат	7969	183	183	17.20	17.21	17.30	резерв	Терехин
ат	7859	182	118	17.20	17.22	17.30	—"—	Терехин
ат	3217	189	192	17.25	17.27	17.27	пер.	—"—
ат	3354	185	182	17.25	17.27	17.27	пер.	Москвитин
ат	3551	162	185	17.45	17.46	17.46	пер.	Терехин

18.00 ПСМ КВ-9 зона Москвитин

19.00 Сверка времени

19.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t-24°С. замечаний нет.
Проведено СТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хор." замечаний нет.
ПДР-731 см. 1-т =Терехин=
19.05 ЯСМ

19.12 19.13 19.14 зона Москвитина

19.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
провел ПДР-731 см. 1-т =Терехин=
усвоил ПДР-732 =Балыкова=

КВ-8 1959 1959 1959 зона Балыкова

20.00 Дежурство по БП-730 ап-ру и оборудование по списку №9-11 в исправном состоянии
сдал ПДР-732 =Москвитина=
принял ПДР-732 =Балыкова=

	КВ-8	2100	2100	2100	зона	Балыкова
ПСМ	КВ-18	2103	2103	2103	дист.	Балыкова
№162	КВ-8	2121	2121	2103	зона	Балыкова
	КВ-8	2200	2200	2200	зона	Балыкова

Итог работы средств связи за сутки:
Наработка - 198 Дист. - 6 Тренировки - 2
Перестроек - 46 Опер. - 6
ПДР-1-731 =Терехин=

29 НОЯБРЯ 2005 года

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=25°С
Замечаний нет.
ПДР 1-731 =Терехин=

испр. АМ 4625 164 186 0000 0000 10.00 Афонин Москвитина
1134 р/с АТ 3736 184 190 0000 0000 0841 Борзов Терехин
0100 сверка точного времени
№162 КВ-8 0114 0114 0116 зона Балыкова

02.10 Просадка напряжения питания
№162 КВ-8 0258 0258 0300 зона Балыкова
03.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=25°С
Замечаний нет.
ПДР 1-731 =Терехин=

03.18 Просадка напряжения питания
03.35 Просадка напряжения питания

ОТ	6242	165	118	0350	0350	0400	резерв.	Балыкова
ОТ	3208	165	118	0400	0402	0402	перестр.	Балыкова

ат	6220	186	132	0450	0451	0500	рез	Терехин
ат	7967	161	115	0455	0456	0456	пер	Терехин
ат	9208	165	118	0550	0550	0600	рез	Терехин
ат	13568	165	118	0600	0601	0601	пер	Терехин
ат	7967	183	183	0620	0620	0630	рез	Терехин
ат	5376	182	118	0620	0620	0630	рез	Терехин
ат	7789	163	115	0625	0626	0626	пер	Терехин
ат	12707	161	114	0625	0627	0627	пер	Терехин

07.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=24°C замечаний нет
НДР-1-731 [подпись] Д Терехин

0700 Сверка точного времени

ат	6338	181	120	0715	0715	0725	рез	Терехин
ат	10268	181	120	0725	0726	0726	пер	Терехин

0800 ПСМ

			КВ-13	0805	0805	0805	дист.	Балыкова
от	7050	162	185	0835	0837	0840	перестр	Балыкова
	№ 162		КВ 9	0834	0834	0836	зона	Балыкова

08.45 Проведен инструктаж по несению боевого дежурства, ТБ ПБ и ОТ
Провел: НДР1-731 [подпись] =Дергаев=
Усвоил: НДР1-732 Петр [подпись] =Петушкова=

от	3333	180	125	0845	0845	0855	резерв	Балыкова
от	3354	187	132	0850	0851	0900	резерв	Балыкова
от	3217	183	183	0850	0852	0900	резерв	Балыкова
от	7864	185	182	0855	0857	0900	перестр.	Балыкова
от	7859	189	132	0855	0857	0900	перестр.	Дергаев
от	6222	180	125	0855	0857	0857	перестр.	Петушкова

09.00 Дежурство по БП-730 аппаратуру и оборудование по отделу № 8-11 в исправном состоянии
сдал: НДР1-732 : [подпись] =Балыкова=
Принял: НДР1-732 : Петр [подпись] =Петушкова=

ат 7679 166 189 08.45 08.46 08.50 перестр. Терехин.

09.03 ПСМ.

КВ-9 09.04 09.04 Зона Петушкова.

09.00 Объявлен вариант Р-17
ат 7679 166 189 08.50 09.00 09.00 дист. Петушкова

Храбрый ат 7729 188 131 09.44 09.46 12.04 Алифанов Дергаев.

10.00- Пер-к № 164 снят со связи для проведения ЕТО
10.50
НДР-731 ! [подпись] Дергаев
47250 9917 187 130 1002 1004 12.22 Алифанов Дергаев

Искра АМ 4625 164 186 10.50 10.50 24.00 Алифанов Петушкова

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замеч. нет.
НДР-731: ст. л-т [signature] Дергаев
Представитель профсоюза: [signature] Петушкова

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч". Замеч. нет.
НДР-731: ст. л-т [signature] Дергаев.

12.43 ПСМ.
КВ-19 12.43.33 12.44.02 12.45.37 дист. Петушкова

KB-19
12.44.02 Поступило упр-ние в КВ-19.
12.45.37 Снято упр-ние в р/с КВ-19
12.45.37 сигнал в р/с КВ-19 прошел без замеч.
Доложено на ПУС.
НДР-731: ст. л-т [signature] Дергаев

13[00] ПСМ Сверка точного времени

	ат 12707	184	188	1320	1321	1350	резерв	Петушкова
	ат 7967	161	115	1325	1327	1327	перестр	Дергаев
			КВ9	1414	1414		зона	Дергаев
	ат 7789	184	188	1420	1420	1430	резерв	Петушкова
Фиалка 4Т250	10572	187	130	1422	1423	14,31	Анфанов	Петушкова
	ат 5376	163	144	1425	1426	1426	перестр.	Дергаев
	ат 6242	165	118	14.50	15.00	15.01	резерв	Петушкова
	ат 7967	184	188	14.50	14.50	15.00	резерв	Петушкова.
	ат 6220	161	115	14.55	14.56	14.56	перестр.	Дергаев.

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°С. Замеч. нет.
НДР-731: ст. л-т [signature] Дергаев

			КВ-9	15.02	15.04	15.04	Зона	Петушкова
Фиалка 4Т250	10372	187	130	15 06	15 06	16.46	Анфанов	Дергаев

1556 ПСМ	КВ9	1556 53	1556 53	16 02 19	зона	Дергаев
	КВ19	1556 54	1556 54	16 01 52	дист	Дергаев

KB9
KB19
15 59 27 Поступило управление в рк КВ9
15 59 36 Поступило управление в рк КВ19
16 01 21 Снято управление в Рк КВ9
16 01 19 Снято управление в рк КВ19

1603 Сигнал в Рк КВ-9, КВ-19 прошел без замечаний. Доложено на ПУС
НДР 73-1 ст л-т [signature] Дергаев.

Р-34 р/с	ат 3736	183	183	16.35	16.36	24.00	[illegible]	Петушкова
	ат 6338	181	120	16.45	16.55	16.56	резерв	Петушкова.
	ат 3333	180	123	16.50	17.00	17.01	резерв	Дергаев

16.56 Проведено ТО-1 радиостанции КАКТУС-М №2583.
радиостанции КАКТУС-М №6160
НДР-731: ст. л-т [signature] Дергаев

	ат	7859	182	118	1720	1721	1730	резерв	Дергаев
	ат	7969	184	188	1720	1722	1730	резерв	Дергаев
	ат	3354	185	182	1725	1726	1726	перестр	Дергаев
	ат	3217	189	192	1725	1727	1727	перестр	Петушкова
	ат	7679	184	188	1735	1736	1745	резерв	Дергаев
	ат	3701	166	189	1740	1742	1742	перестр	Дергаев
	ат	3551	162	185	1745	1747	17.47	перестр.	Дергаев
1148р/с	ат	3522	184	190	17.52	17.54	24.00	Коваленко	Дергаев

1800 ПСМ КВ9 1800 1800 1800 зано Дергаев

19.00 Сверка точного времени.
19.00 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хорошо".
Замеч. нет.
Произведена проверка ап-ры и оборудование отдела, противопожарного состояния помещений.
t = 26°C. Замеч. нет.
НДР-731: ст. 1-т Дергаев.

19.05 ПСМ
21.03 Сигнализация „Монолит".
Итог работы средств связи за сутки:
Дист. -7, Трек. -2, Нар-ка - 206, Опер. -4, Пер-к -45.
НДР-731: ст. 1-т Дергаев.

00.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26°C. Замеч. нет.
НДР-731: ст. 1-т Дергаев.

30 ноября.

Искра	АМ	4625	164	186	00.00	00.00	1000	Алифанов	Петушкова
1148 р/с	ат	3522	184	190	00.00	00.00	08.22	Коваленко	Дергаев
1134 р/с	ат	3736	183	183	00.00	00.00	08.22	Алифанов	Петушкова

01.00 Сверка точного времени.

03.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений
t = 26°C. Замеч. нет.
НДР-731: ст. 1-т Дергаев.

ат	9208	165	118	03.50	04.00	04.01	резерв	Петушкова
ат	6220	186	187	0450	0451	0500	резерв	Дергаев
ат	7967	161	115	0455	0457	0457	перестр	Дергаев
ат	9208	165	118	0550	0550	0600	резерв	—"—
ат	13568	165	118	0600	0602	0602	перестр	—"—
ат	7967	186	187	0620	0621	0630	резерв	—"—
ат	5376	187	130	0620	0622	0630	резерв	—"—
ат	12707	161	115	0625	0626	0626	перестр	—"—
ат	7789	163	114	0625	0627	0627	перестр	—"—

0700 Сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=25°C Замеч. нет
НДР731 ст 1-т Дергаев

am 6338 181 120 0715 0715 0725 резерв Дергаев
am 10268 181 120 0725 0726 0726 перестр Дергаев

0800 ПСМ КВ9 0800 0800 0800 зона Дергаев
am 7050 162 185 08.35 08.37 08.37 перестр. Дергаев
am 6222 180 123 08.45 08.55 08.56 резерв Петушкова
am 3701 186 132 08.40 08.40 08.50 резерв Дергаев

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
Провел: НДР-731 [подпись] Галямин
Усвоил: НДР-732 [подпись] Лебедева.

am 7679 166 189 08.45 08.46 08.46 перестр. Дергаев
am 3217 183 183 08.50 08.50 09.00 резерв Петушкова
am 3354 184 190 08.50 08.50 09.00 резерв Петушкова
am 7859 185 182 08.55 08.56 08.56 перестр Лебедева
am 7969 189 192 08.55 08.57 08.57 перестр. Дергаев.

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ра и оборудование отдела, (ап-ра и оборудование) по описи №9-11 в исправном состоянии.
Сдал: НДР-732 [подпись] Петушкова
Принял: НДР-732 [подпись] Лебедева.

0905 ПСМ.
КВ-9 0924 0925 0925 зона Лебедева

1000-1050 Пер-к №-164 снят с р/сети для проведения ЕТО
НДр 731 [подпись] Галямин.

Искра ам 4625 164 186 1050 1050 2400 Аверин Лебедева

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объёме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
НДр 731 [подпись] Галямин
Председатель профсоюза [подпись] Лебедева

1200 Проведена проверка охранной сигнализации, ЛУ. Замечаний нет
НДр-731 [подпись] Галямин.
1306 сверка времени

1300 ПСМ

am 12707 182 118 1320 1321 1330 резерв Лебедева
am 7967 161 115 1325 1326 1327 перна Лебедева
Лисів. am 4897 188 183 14.02 14.04 14.10 Бузинкин Галемин
-и- am 5397 183 183 14.10 14.11 1520 -и- -и-
am 7285 182 123 14.20 14.20 14.30 рез Галемин
am 8376 163 114 14.25 14.27 14.30 пер Галемин
am 7962 183 123 14.50 14.50 15.00 рез Галемин
am 6220 161 1.15 14.55 14.57 15.00 пер Галемин
Бриса 47-28 05399 182 125 14.55 14.57 1717 Бузинкин Галемин
am 6242 165 118 14.50 15.00 15.02 рез Галемин

15.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела, противопожарное состояние помещений t=26°С. Замечаний нет. НДр-731 [подпись] / Галямин

15.30 Отбой варианта Р-17

Анкер	ат	5397	183	183	1550	1552	1708	Афанас.	Галямин
	гр.	10268	181	118	1645	1646	1655	резерв	-//-
	ат	6338	181	118	1650	1651	1700	резерв	-//-
	ат	6222	180	183	1650	1651	1700	резерв	Лебедев
	ат	3333	180	183	1700	1701	1702	перина	Лебедев
Искра	вб	36746	108	194	1702	1705	17.53	Грабуров	Лебедев
	ат	7859	183	183	1720	1720	1730	резерв	-//-
	ат	7969	184	190	1720	1720	1730	резерв	-//-
	ат	3354	185	182	1725	1727	1727	перина	Галямин
	ат	3217	189	192	1725	1727	1727	перина	Лебедев
//34р/с	ат	3736	184	190	1732	1734	2400	Грабуров	Галямин
	ат	3551	162	185	1745	1746	1747	перина	Галямин
Искра	вб	4447	183	183	1753	1755	1940	Грабуров	Лебедев

18.00 ПСМ 1900 сверка времени

1900 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=21°. Замечаний нет

1905 Проведено ВТО на всей аппаратуре отдела. Оценка „хорошо"; Замеч. нет.
НДр-731 [подпись] - Галямин

1906 ПСМ	КВ 19	1906	1906	1906	днем	-//-
21.05 ПСМ	КВ-9	2200	2200	2200	зона	-//-

Итог работы средств связи за сутки
Нараб -219; Перед.- 43; Дист.-7; Опер-5; Трен-2
НДр-731 [подпись] = Галямин

0000 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=23°С
Замечаний нет.
НДр-731 [подпись] Галямин

1 декабря

Искра	ат	4625	164	186	0000	0000	2000	Грабуров	Лебедев
//34р/с	ат	3736	184	190	0000	0000	0840	Грабуров	Галямин

0100 сверка времени

0300 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=23°С
Замечаний нет
НДр-731 [подпись] Галямин

ат	6242	165	191	0350	0350	0400	резерв	-//-
ат	9208	165	191	0300	0401	0402	перина	Лебедев

ат	6220	183	183	0450	0451	0500	резерв	Лебедева
ат	7967	161	115	0455	0456	0457	пер на	Лебедев
ат	7967	183	123	0620	0620	0630	резерв	Галямин
ат	5376	188	189	0620	0620	0630	резерв	— " —
ат	12707	161	115	0625	0627	0630	перестр	— " —
ат	7289	163	114	0625	0627	0630	перестр	— " —

07.00 Проведена проверка ап-ры и об-ния отдела, противопожарное сос-ние помещений, t=20°С. Сверка точного времени. Замечаний нет.
НДР-731 к-н [подпись] Галямин

ат	13568	165	118	0700	0710	0712	резерв	Галямин
ат	10268	181	120	0740	0750	0752	резерв	Галямин

08.00 ПСМ КВ-9

0835 По распоряжению ДПНУ Афонькин
пер-к N-161 отдан на ТО-1
пер-к N-166 поставлен в р/с 31
б 12707 ант N-115.
НДр-731 [подпись] = Галямин

ат	12707	166	115	0840	0841	0842	пер на	Лебедева
			КВ-9	0844	0844	0845	зона	— " —

0845 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ, ОТ
Провел НДр 731 [подпись] = Пырочкин =
Усвоил НДр-732 [подпись] = Соловьёв =

ат	3354	184	190	0850	0851	0900	резерв	Лебедева
ат	3217	183	183	0850	0851	0900	резерв	Лебедева
ат	7859	189	192	0855	0856	0857	пер на	Соловьёв
ат	7969	185	182	0855	0856	0857	пер не	Пырочкин

0900 Дежурство по БП-730 аппаратуру и оборудования по описи №9-11 в исправном состоянии.
Сдал НДр 732 [подпись] Лебедева =
Принял НДр-732 [подпись] = Соловьёв =

АБ	3330	180	183	0915	0915	0925	резерв	Пырочкин
АБ	6222	180	183	0925	0927	0927	перестр	Соловьёв

09 20 По наряду №952 для выполнения ТО-1 на пер-ке №151 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №6
Допускающий: НДР-731 к-н [подпись] Пырочкин
Производитель работ: [подпись] Гордус

0930 По наряду №953 для выполнения ТО-1 на пер-ке №161 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №3
Допускающий: НДР-731 к-н [подпись] Пырочкин
Производитель работ: [подпись] Даниленко,

ат 7050 162 185 0940 0943 0943 перестр Пырочкин

1000 - 1050 Пер-к №164 снят с рубежа для проведения ЕТО
ИДР-731 к-н [подпись] Пырочкин

Искра АМ 4625 164 186 1050 1050 2400 Амирханов Соловьев

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Зам. нет
ИДР-731 к-н [подпись] Пырочкин
Представитель профсоюза [подпись] Даниленко

1200 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации "луг". Зам. нет
ИДР-731 к-н [подпись] Пырочкин

13.00 ПСМ
13.00 Сверка точного времени

	ат 12707	184	188	13.20	13.20	13.30	резерв	Симонов
	ат 7967	166	115	13.25	13.27	13.27	перестр	Симонов
	ат 7789	184	188	1420	1420	1430	рез	Соловьев
	ат 5376	163	114	1425	1427	1430	перестр	Соловьев
Автор	ат 3344	183	183	1532	1533	1536	Амирханов	Пырочкин
	АТ 10268	180	183	1550	1550	1600	резерв	Соловьев
	АТ 6330	180	183	1600	1602	1602	перестр	Соловьев
	ат 6242	165	118	1550	1551	1551	перестр	Соловьев

1600 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений.
t° - 23°С Зам. нет.
ИДР-731 к-н [подпись] Пырочкин

ат 3333	165	118	1657	заказ снят			
ат 6222	180	123	1650	1650	1700	рез	Соловьев
ат 3333	180	123	1700	1701	1701	перестр	—"—

1700 Работы по наряду 952 закончены бригада выведена заземление снято. На пер-к подано напряжение.
Допускающий: ИДР-731 к-н [подпись] Пырочкин
Производитель работ: [подпись] Горяд

1700 Работы по наряду № 953 закончены. Бригада выведена заземление снято. На пер-к подано напряжение.
Допускающий ИДР-731 к-н [подпись] Пырочкин
Производитель работ [подпись] Даниленко

ат 7969	184	188	1720	1720	1730	рез	Соловьев
ат 7859	183	183	1720	1729	1730	рез	—"—
ат 3354	185	182	1725	1727	1730	перестр	—"—
ат 3217	189	192	1725	1727	1730	перестр	
ат 3551	162	185	1725	1727	1727	перестр	

1800 ПСМ

		КВ-9	1843			1845	зона	Соловьев
1134р/с	АТ 3736	183	183	2053	2055	0000	Алферов	Соловьев
Фиалка 250	5444	186	130	2357	2359	0000		

Итог работы средств связи за сутки:
Наработка 185 перестр - 36 дист-6 опер-3 тр-2(обл)
НДР-1 - 731 к-н Пырочкин

2 декабря

Искра	АМ 4625	164	186	0000	0000	1000	Алферов	Соловьев
1134р/с	АТ 3736	183	183	0000	0000	08.53	— " —	— " —
Фиалка 250	5444	186	130	0000	0000	0029	— " —	— " —

0000 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t°-23°С зам. нет.
НДР-731 к-н Пырочкин

03.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений Т=24°С. Замечаний нет.
НДР-1 - 731 к-н Пырочкин

	АТ 6220	184	188	0450	0450	0500	резерв	Пырочкин
	АТ 6242	165	118	0450	0450	0500	резерв	Пырочкин
	АТ 7967	166	115	0455	0457	0500	перестр	Пырочкин
	АТ 9208	165	118	0500	0502	0502	перестр	Пырочкин
	АТ 7967	184	128	0620	0620	0630	резерв	Пырочкин
	АТ 5376	182	125	0620	0620	0630	резерв	Пырочкин
	АТ 7787	166	115	0625	0627	0630	перестр	Пырочкин
	АТ 12707	163	114	0625	0627	0630	перестр	Пырочкин

07.00 Получено ОЦВ „Прибыть на службу"
АТ 9208 165 118 0700 0700 0710 резерв Пырочкин
07.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений. Т=24°С. Замечаний нет.
сверка точного времени.
НДР-1 - 731 к-н Пырочкин.

07.03 л/с 1[20] отдела оповещён. Доложено на ПУС.

АТ 13568 165 118 0710 0712 0712 перестр Пырочкин
07.20 Пырочкин снимал л/с с ДПЧ противопожарного предписания военного городка.
АТ 6338 181 120 0740 0740 0750 резерв Пырочкин
ПСМ КВ-9 0800 0801 0801 зона Пырочкин
08.00 Проверка служебной связи с БП-710 790.
08.05 Усилен и уточнён лагерный расчёт доложено ДЧ по м ПО.
08.10 Проверена резервные сред. связи. Доложено на ПУС

0845 Проведен инструктаж по мерам БД, ТБ, ПБ и ОТ.
Провел: НДР-731 ст. л-т [подпись] Терехин
Усвоил: НДР-732 [подпись] Устинова

ат	3354	186	130	0850	0850	0900	рез	Соловьев
ат	3217	187	132	0850	0850	0900	рез	—"—
ат	7859	189	192	0855	0857	0900	перестр	Соловьев
ат	7969	185	182	0855	0857	0900	перестр	Порошин

09.00 1й отдел приведен в БГ (повышенная)
0900 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по смене № Д-11 в исправном состоянии
Сдал: НДР-732 [подпись] Соловьев
Принял: НДР-732 [подпись] Устинова

09.05 Ситуация „Монолит"

09.07 Команда 2455

ат	3333	180	125	0915	0915	0925	рез	Устинова
ат	6222	182	125	0925	0926	0926	рез	Устинова

09.25 Перк № 180 снят [подпись] выведен на ТО
НДР-731 ст л-т [подпись] Терехин

09.30 Для выполнения регулировочных работ по наряду № 953 на перке № 161 без снятия напряжения допущена бригада 2 человека
Допускающий ст л-т [подпись] Терехин
Произв. работ [подпись] Гордус

09.30 Для выполнения регулировочных работ по наряду № 952 на перке № 151 без снятия напряжения допущена бригада 2 чел.
Допускающий ст л-т [подпись] Терехин
Произв. работ [подпись] Гордус

	ат	7050	162	185	0940	0941	0941	пер	Терехин
1134	ат	12993	183	118	0941	0943	1922	Кобаненко	Устинова

09.45 По наряду № 954 для выполнения ТО-1 на перке № 180 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление № 1.
Допускающий ст л-т [подпись] Терехин
Произв. работ [подпись] Даниленко

10.00 – 10.50 Перк № 164 снят [подпись] выведен на ТО
НДР-731 ст л-т [подпись] Терехин

10.07 1й отдел приведен в БГ (военная опасность)
Доложено на ПУС

10.05 Команде 2555

10.10 Отсек приведен в БГ (полная)
Доложено для ПУС
НДР-731 ст л-т [подпись] Терехин

Комета	ВБ	4199	188	189	1007	1008	1223	Власов	Терехин

10.19 Сигнализация „Монолит"

				КВ-9	1029	1029	1033	зона	Устинов
Искра	АМ	4625	164	186	1050	1050	2400	Власов	Устинов
Искра	ЧТ250	5799	184	190	1057	1058	1313	Власов	Устинов

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1й ступени контроля. Замечаний нет.
НДР-731 ст л-т [подпись] Терехин
Предст. производ- [подпись] Устинов

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луг"
НДР-1-731 ст л-т [подпись] Терехин

Храброй	ЧТ250	7729	187	130	1206	1207	1233	Коваленко	Терехин
		5397	186	заказ	снят				
Компас	ЧТ250	48181	108	194	1245	1245	1730	Власов	Устинов
Оператор	ЧТ500	9237	187	187	1248	1250	1609	Коваленко	Устинов
				КВ-9	1314	1314	1316	зона	Устинов
	АТ	12707	188	189	1320	1320	1330	РЕ	Устинов
	АТ	7967	166	165	1325	1326	1326	пр	Устинов
Компас	ВБ	4825	184	190	1324	1325	1719	Коваленко	Устинов

13.20 Работы по наряду N 933 закончены. Бригада выведена, заземления сняты. На перк подано напряжение. На перк N161 в полном объеме выполнены ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „Работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Перк сдан смене. Наряд N 933 закрыт. Замечаний нет.
Произв. работ [подпись] Терехин
Допускающий ст л-т [подпись] Терехин

Оценка за выполн. ТО „хор"
Ст инженер н-ч [подпись] Галкин

13.25 Перк N161 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ПГ искажения формы сигнала в норме. Сдан в работу.
НДР-731 ст л-т [подпись] Терехин

15.30 Перк N161 поставлен в РС 31.
НДР-731 ст л-т [подпись] Терехин

ат	7789	188	129	1420	1421	1430	рег	Терехин
ат	5376	163	114	1425	1426	1426	пер	Терехин
ат	7967	188	129	1450	1500	1500	рег	Терехин
ат	6220	161	115	1455	1456	1456	пер	Терехин

15.00 Произведена проверка аппаратуры и общего оборудования, противопожарного состояния помещений. t = 24°C Замечаний нет.
НДРМ-731 ст л-т Терехин

15.10 На пеленгаторе №151 в полном объеме выполнены ТО и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „Работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пеленгатор сдан смене. Наряд №952 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий ст л-т Терехин
Произв. работ Горзуд

Оценка за выполн. ТО-1 „хор"
Ст. инженер к-н Галямин

15.15 Пеленгатор №151 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, тлг искажения, форма сигнала в норме. Сдан в работу.
НДРМ-731 ст л-т Терехин

ат	13568	165	118	1540	1540	1550	рег	Устинов
ат	6242	165	118	1550	1551	1551	рег	Устинов
ат	10268	181	120	1550	1550	1600	рег	Устинов
ат	6558	181	120	1600	1601	1601	рег	Устинов

16.05 На пеленгаторе №180 в полном объеме выполнено ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат „Работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пеленгатор сдан смене. Наряд №954 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий ст л-т Терехин
Произв. работ Даниленко

Оценка за выполн. ТО-1 „хор"
Ст. инженер отдела к-н Галямин

16.10 Пеленгатор №180 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, тлг искажения, форма сигнала в норме. Сдан в работу.
НДРМ-731 ст л-т Терехин

ат	6222	182	125	1650	1650	1700	рег	Устинов
ат	3333	180	125	1700	1700	1701	рег	Устинов
ат	7969	186	129	1720	1720	1750	рег	Устинов
ат	7859	186	189	1720	1720	1750	рег	Устинов
ат	3354	185	182	1725	1726	1726	пер	Устинов
ат	3217	189	192	1725	1726	1726	пер	Устинов
ат	3551	162	185	1725	1727	1727	пер	Терехин

17.10 Отбой команды 2555

Компас вб 4983 184 190 1719 1720 1730 Коваленко Терехин

18.00 Сигнализация „Монолит" КВ-9

19.00 Сверка времени
19.00 Произведена проверка ап-ры и обмыв отдела, противопожарного состояния помещения.
t = 24°C Замечаний нет.
Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хорошо"
НДРл-731 ст л-т [подпись] Терехин

19.04 Сигнализация „Монолит"
КВ-9 1905 1905 1905 зона Устинов
КВ-9 1919 1919 1921 зона Устинов

20.15 На посту у 1 т.з выставлена собака
КВ-9 2105 2105 2105 зона Устинов
21.05 Сигнализация „Монолит"
КВ-9 2115 2115 2117 зона Устинов

Итог работы средств связи за сутки
Тлег-6 опер-6 Нарук-210 перк-42 трен-2
НДРл-731 ст л-т [подпись] Терехин

00.00 Произведена проверка ап-ры и обмыв отдела, противопожарного состояния помещения. t = 24°C Замечаний нет.
НДРл-731 ст л-т [подпись] Терехин

3 декабря

Искра-НМ 4625 164 186 0000 0000 10.00 Власов Устинов

01.00 Сверка времени
05.00 Произведена проверка ап-ры и обмыв отдела, противопожарного состояния помещения.
t = 24°C Замечаний нет.
НДРл-731 ст л-т [подпись] Терехин

КВ-9 0324 0324 0326 зона Устинов

	ат	6220	182	116	0450	0451	0500	ру	Терехин
	ат	7967	161	118	0455	0450	0450	пер	Терехин
	ат	6242	165	118	0450	0450	0500	ру	Терехин
	ат	9208	165	118	0500	0501	0501	пер	Терехин
	ат	4967	186	129	0620	0620	0630	ру	Терехин
	ат	5376	184	190	0620	0621	0630	ру	Терехин
	ат	7789	163	114	0625	0626	0626	пер	Терехин
	ат	12707	161	115	0625	0627	0627	пер	Терехин
	ат	9208	165	119	0700	0700	0710	ру	Терехин
	ат	13568	165	118	0710	0711	0711	пер	Терехин
1127	ат	7687	182	118	0711	0713	1525	Коваленко	-"- 90

07 00 Сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарной состояние коммуникаций. Замечаний нет
НДР-1-731 Терехин

ат	6338	181	120	0740	0740	0751	резерв	Терехин
ат	10268	181	120	0750	0751	0751	перестр	Терехин

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПС
Провел НДР-731 ст л-т Держаев
Усвоил НДР-732 л-т Симонов

ат	3354	186	132	0850	0850	0900	рез	Устинов
ат	3217	188	189	0850	0850	0900	рез	Устинов
ат	7859	189	192	0855	0856	0856	пер	Устинов
ат	7969	185	182	0855	0856	0856	пер	Симонов

09.00 Дежурство по БП-750, аппаратуру и объекты по описи №9-11 в исправном состоянии
Сдал НДР-752 Устинов
Принял НДР-752 Симонов

9.03 ПСИ
9.10 В отдел прибыл п/п-к Черков

ат	3333	180	125	0915	0915	0925	резерв	Держаев
ат	6222	180	125	0925	0926	0926	перестр	Держаев
ат	7050	162	185	0940	0942	0942	перестр	Держаев

09[50] с поста 173 снята караульная собака
НДР 731 Держаев

10[00] Пер-к №164 снят со связи для проведения ЕТО
10[50] НДР 731 ст л-т Держаев.

10[10] П/п-к Черков убыл из 173.

Искра	АН	4625	164	186	1050	1050	11.00	Борзов	Симонов

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч". Замечаний нет.
НДР-731 ст. л-т Держаев

12.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замечаний нет.
НДР-731 ст. л-т Держаев.

1300 Сверка точного времени

ат	12707	184	188	1320	1322	1320	резерв	Симонов
ат	7967	181	115	1325	1327	1327	перестр	—"—
ат	7789	184	188	1420	1422	1430	резерв	—"—
ат	5376	163	114	1425	1427	1427	перестр	—"—
ат	7967	181	188	1450	1452	1500	рез	—"—
ат	6220	181	115	1455	1457	1457	пер	—"—

15⁰⁰ Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=24°С Замечаний нет
НДР731 ст л-т Дергаев

1127	ат	5124	182	118	1538	1539	00.00	Борзов	Симонов
	ат	13568	165	191	1540	1540	1550	резерв	Дергаев
			КВ 9		1544	1544	1546	Зона	Дергаев
	ат	6242	165	191	1550	1551	1551	перестр	Дергаев
	ат	10268	181	120	1550	1550	1600	резерв	Дергаев
	ат	6338	181	120	1600	1601	1601	перестр	Симонов
			КВ9		1600	1600	1600	Зона	Дергаев
1134	ат	3736	183	183	1634	1636	00.00	Горбачев	Симонов
	ат	6222	180	125	1650	1650	1700	резерв	Дергаев
	ат	3333	180	125	1700	1702	1702	перестр	Симонов
	ат	7969	186	189	1720	1721	1730	резерв	Дергаев
	ат	7859	187	187	1720	1721	1730	резерв	Симонов
	ат	3354	185	182	1725	1727	1727	перестр	—"—
	ат	3217	189	192	1725	1727	1727	перестр	Дергаев
	ат	3551	162	185	1725	1727	1727	перестр	Дергаев
1800 ПСМ			КВ9		1800	1800	1800	зона	Дергаев

19⁰⁰ Сверка точного времени
Произведено проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=23°С Замечаний нет
Проведено СТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хорошо"
НДР731 ст л-т Дергаев

19⁰⁵ ПСМ.
20.15 На пост 1 Т.З. выставлена караульная собака.

Итог работы средств связи за сутки:
Дист – 6, Операт – 3, наработка – 193, перестр – 40, тренир. – 2
НДР-731: ст. л-т Дергаев

4 декабря

Искра	ат	4625	164	186	00.00	00.00	00.00	Горбачев	Дергаев
1127	ат	5124	182	118	00.00	00.00	0802	Горбачев	Симонов

01.00 Сверка точного времени.

1134	ат	3736	183	183	00.00	00.00	0802	Горбачев	Симонов

03.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений.
Замечаний нет.
НДР-731: ст. л-т Дергаев

ат	6220	184	188	0450	0450	0500	резерв	Симонов
ат	7967	161	115	0455	0457	0457	перестр	Симонов
ат	9208	155	191	0450	0450	0502	перестр	Симонов

91

ат	5376	186	189	0620	0621	0630	резерв	Дергаев
ат	7967	187	187	0620	0622	0630	резерв	Дергаев
ат	12707	161	115	0625	0626	0626	пер	—"—
ат	7789	163	114	0625	0627	0627	пер	—"—

0700 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t- 24°С Замечаний нет.
НДР731 Дергаев

ат	9208	165	191	0700	0700	0710	рез	Дергаев
ат	13568	165	191	0710	0712	0712	пер	—"—
ат	6338	180	125	0750	0750	0750	рез	—"—
ат	10268	180	125	0750	0751	0751	пер.	—"—

0800 ПСМ КВ9 0800 0800 0800 3000 —"—

0826 Сдоста РТЗ снята караульная собака

08.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПС
Провел: НДР-731: к-н Галямин
Усвоил: НДР-732 ст РА Петушкова

ат	3217	186	189	0850	0850	0900	рез	Симов
ат	3354	187	182	0850	0850	0900	рез	Симов
ат	7859	189	192	0855	0857	0857	пер	Симов
ат	7969	185	182	0855	0857	0857	пер	Дергов

09.00 Дежурство по БП-730, аппаратуру и оборудование по описи № 9-11 в исправном состоянии.
Сдал: НДР-732: л.т Симонов
Принял: НДР-732: ст РА Петушкова

09.05 ПСМ.

ат	6222	180	183	09.15	09.25	09.26	резерв	Петушкова
ат	7050	162	185	09.40	09.42	09.42	перестр.	Галямин

10.00- 10.50 Пер-к №164 снят с р/связи для проведения ЕТО.
НДР-731: к-н Галямин

11.00 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1 ступени контроля. Замеч. нет.
НДР-731: к-н Галямин
Представитель профсоюза: Петушкова

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луг" Замеч. нет.
НДР-731: к-н Галямин.

127р/с	ат	10252	182	118	12.20	12.21	15.29	Грабуров Петушкова

13.00 Сверка точного времени
13.00 ПСМ.

am 12707 184 188 13.20 13.20 13.30 резерв Петушкова
am 7967 161 115 13.25 13.26 13.26 перестр. Петушкова.
am 7789 184 188 14.20 14.20 14.30 резерв Петушкова
am 5376 163 114 14.25 14.26 14.26 перестр. Галямин.
am 7967 184 188 14.50 14.50 15.00 резерв Петушкова
am 6220 161 115 14.55 14.56 14.56 перестр. Петушкова

15.00 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26 °C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н Галямин.

11 27р/с ат 5136 182 118 15.36 15.38 00.00 Афонин Петушкова
am 6242 165 132 15.40 15.50 15.51 резерв Петушкова.
am 6338 181 120 15.50 16.00 16.01 резерв Галямин.
КВ-9 16.00 16.00 зона Петушкова.
КВ-9 16.25 16.26 зона Галямин

am 3333 180 183 16.50 17.00 17.01 резерв Петушкова.

am 7859 183 123 17.20 17.20 17.30 резерв Петушкова
am 7969 184 188 17.20 17.20 17.30 резерв Петушкова
am 3354 185 182 17.25 17.26 17.26 перестр. Петушкова
am 3217 189 192 17.25 17.26 17.26 перестр. Галямин
am 3551 162 185 17.25 17.27 17.27 перестр. Галямин.

18.00 КВ-9 18.00 18.00 зона Петушкова.
КВ-9 18.12 18.13 зона Петушкова.

Палат Вб 3358 166 132 18.52 18.54 19.27 Трабуров Галямин.

19.00 Сверка точного времени.
19.00 Проведено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „5". Замеч. нет.
Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t = 26 °C. Замеч. нет.
НДР-731: к-н — Галямин.
19.06 ПСМ
Палат вб 7923 166 132 19.27 19.28 19.53 Трабуров Симонов

19.45 Инструктаж по несению БД, ПБ, ПБ и Об
Провел: НДР-731 Галямин
Усвоил: НДР-732 Симонов.
1134 ат 3736 184 190 19.48 19.50 00.00 Трабуров Галямин
Палат вб 10274 166 132 19.53 19.55 20.08 Трабуров Галямин
20.00 Дежурство по БП-730, ап-ра и оборудование отдела по списку № 9-11 в исправном состоянии.
Сдал: НДР-732 Петушкова
Принял: НДР-732 Симонов
20.20 На пост ГТЗ выставлена Собака
Палат вб 3358 166 132 20.08 20.10 21.15 Трабуров Галямин
21.05 ПСМ

Комавс	47-250 48181	108	194	2114	2117	23.36	Афонин	Галямин

Итог работы средств связи за сутки:
Диск - 6, операт - 5, проклад - 212, перестр - 39, Транз - 2
НДР - 731: к-н [подпись] Галямин

5 Декабря

Искра	ам 4625	164	186	00.00	00.00		Трабуков	Симонов
1127рк	ат 5136	182	118	00.00	00.00	08.11	—"—	—"—
1134рк	ат 3736	184	190	00.00	00.00	08.11	—"—	—"—

01.00 Сверка точного времени.

03.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. Замечаний нет.
НДР-1-731: к-н [подпись] Галямин Р.А.

ат	6220	183	123	0450	0450	0500	резерв	Симонов
ат	7967	161	115	0455	0457	0457	перестр	—"—
ат	9208	165	178	0450	0450	0502	перестр	—"—
ат	7967	188	189	0620	0620	0630	резерв	Галямин
ат	5376	183	123	0620	0620	0630	резерв	—"—
ат	12707	161	115	0625	0627	0630	перестр	—"—
ат	7789	163	114	0625	0627	0630	перестр	—"—

07.00 Произведена проверка ап-ры и об-ния отдела, противопожарное сост-ние оповещения, сверка точного времени. Замечаний нет. НДР-731 к-н [подпись] Галямин

07.00 Команда 2355 (ГДП не вызывать, ор. ед. оповещ.)
07.05 Л/с отдела оповещён
ат 15508 165 118 07.00 07.10 07.12 резерв Галямин
07.13 Пер-ки задействованы согласно схеме-приказ.
07.15 Сверка списка оповещения с ДПЧ л/с проживающего за пределами в/городка
07.20 Орг-ция светомаскировки помещений.
07.30 Проверка служебных связей
07.33 Сигнализация, Монолит
07.45 Л/с отдела прибыл. Отдел переведен на 3-х сменное БД.
КВ-9 0255 0255 0257 зона Галямин
07.45 Восстановлен наблюдатель ст. л-т Деркач
08.00 Сигнализация, Монолит
08.00 Пожарный расчет усилен, ср-ва пожаротушения проверены.

вб	4411	183	183	08.02	08.02	12.53	Трабуков	Симонов
вб	5319	188	189	08.02	08.08	1642	Трабуков	Галямин

08.12 Провод. линии проверены
08.30 Ср. ва связи и АПД в полной готовности.

ат	3354	186	132	0850	0850	0900	резерв	Симонов
ат	3217	187	128	0850	0850	0900	резерв	Лебедева
ат	7969	175	182	0855	0857	0857	перестр	Лебедева

ат 7859 189 192 0855 0857 0857 перестр Симонов
08.45 С поста 1Т3 снята карпульная собака.
09.00 Дежурство по БП-730, аппаратуру и оборудование по описи № 9-11 в исправном состоянии
Сдал: НДР-732: л-т [подпись] = Симонов Р.В. =
Принял: НДР-732 ил РА [подпись] = Лебедева Н.П. =
Приняла: НДР-733: ст. РА [подпись] = Москвишина =
09.90 Инструктаж по несению БД, ПБ, ПС.
Провел: НДР-731 к-н [подпись] = Пырочкин =
Усвоил: НДР-732 ил РА [подпись] = Лебедева =
Усвоил: НДР-733 ст. РА [подпись] = Москвишина =

АТ 3333 180 125 0915 0915 0925 резерв Лебедева
АТ 6222 180 125 0925 0927 0927 перестр Лебедева

09.30 Пер-к № 152 сдан ДПНЧ м-р Коваленко снят со сверп. для проведения ТО-1
НДР-1-731 к-н [подпись] Пырочкин

09.30 По наряду № 955 для выполнения ТО-1 на пер-ке № 152 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление № 6
Допускающий: НДР-1-731 к-н [подпись] Пырочкин
Производитель работ: ст. РА [подпись] Даниленко
ат 7050 162 185 0940 0941 0942 пер на Пырочкин
КВ-8 09.45 09.45 09.47 зона Москвишина
09.30 В отдел прибыл полковник Золотарев Ю.В.
10.00 - 10.50 Р/пер-к № 164 снят для проведения СТО.
НДР-731 к-н [подпись] = Пырочкин =

1020 Полковник Золотарев Ю.В. убыл из отдела.

1040. Пер-к № 162 отдан на ТО-1 по распоряжению ДПНЧ Коваленко, пер-к № 166 поставлен в р/с 606 ф 7050 ант. 191.
НДр-731 [подпись] = Пырочкин =

ат 7050 166 191 1040 1041 1041 пер на Пырочкин
Исца ат 4625 164 186 1050 1050 [illegible] Коваленко Лебедева

1050 объявлена команда 2455.

1100 По наряду № 956 для выполнения ТО-1 на пер-ке № 162 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление № 3
Допускающий: НДр-731: [подпись] = Пырочкин
Производитель работ: [подпись] Даниленко.

1100. Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ, ПС в объёме 1 ступени контроля. Замечаний нет
НДр 731 [подпись] = Пырочкин =
Представитель профсоюза: [подпись] = Лебедева =

1106 ПСМ КВ-19 1106 1106 1106 дим Лебедев

Сентр вб 4352 184 190 1149 1151 1250 Бурлаков Москвин

11.50 1-й отдел в БГ „Военная опасность" приведён.

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч". Замечаний нет.
НАР-1-731 к-р [signature] Пырочкин

опрат. ат 59237 165 187 1243 1245 1335 Бузинкин Москвин
вб 6411 183 183 1255 1257 1542 Коваленко Москвин
КВ-9 1255 1255 1256 зона -11 г

1300 ПСМ. 1300 сверка точного времени

ат 12707 184 190 1320 1321 1330 резерв Лебедев
ат 7967 161 115 1325 1326 1327 перна Лебедев

1400 Объявлена команда 2555
1405 1-й отдел в БГ „полная" приведён.

АТ 7789 184 190 1420 1420 1430 резерв Лебедева
АТ 5376 163 114 1425 1427 1430 перегр Лебедев

КВ-9

КВ-19

14.34.20 ПСМ КВ-9, КВ-19
14.34.35 - Вкл. РТДУ КВ-9
14.34.44 - Вкл. РТДУ КВ-19
14.49.13 - Вкл. манип-я КВ-19
14.51.18 - Вкл. МАН. КВ-9
14.50.54 - Выкл. МАН. КВ-19
14.53.01 - Выкл. МАН КВ-9
14.52.40 - Выкл. РТДУ КВ-19
14.54.09 - Выкл. РТДУ КВ-9
14.53.56 - Выкл. ПСМ, сигнал прошёл без замечаний, доложено на ПУС.
НАР-1-731 к-р [signature] Пырочкин

АТ 6220 161 115 1455 1457 1500 перегр Пырочкин

15.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t=24°С. Замечаний нет.
НАР-1-731 к-р [signature] Пырочкин

КВ-9

15.01. ПСМ
15.01.19 - Вкл. РТДУ КВ-9
15.02.28 - Вкл. МАН. КВ-9
15.04.14 - Выкл. МАН. КВ-9
15.04.46 - Выкл. РТДУ КВ-9
15.04.45 - Выкл. ПСМ. Сигнал прошёл без замечаний, доложено на ПУС.
НАР-1-731 к-р [signature] Пырочкин

	АБ 13568	165	118	1540	1540	1550	резерв	Порочкин
11 к7р/с	АТ 5136	182	118	1541	1543	00.00	Бузинкин	Порочкин
	ВБ 4411	183	183	1542	1544	1640	Бузинкин	Больчиков
	ат 6242	165	118	1550	1551	1600	пр ка	Лебедева
	ат 10268	181	120	1550	1552	1600	резерв	— " " —
	ат 6338	181	120	1600	1601	1602	пер на	Лебедева
1605	ПСМ		КВ19	1605	1605	1605	днем	— " " —
1612	ПСМ		КВ-9	1612	1612	1612	зона	Лебедева
11 34р/с	ат 3677	183	183	1639	1641	1732	Бузинкин	Лебедева
Анкер гп 25°	8066	188	189	1642	1644	1912	Бузинкин	Москвин
	ат 6222	180	125	1650	1650	1700	резерв	Лебедева

1650 Отбой команда 25-55

	ат 3333	180	125	1700	1701	1702	пер на	Лебедева

1700 ПСМ
1700 Работы по наряду N-955 закончены.
Бригада выведена, заземление снято.
На пер-и N-152 подано напряжение.
Допускающий НДр-731 — Порочкин
Производитель работ ст. РА — Даниленко

	ат 7859	186	132	1720	1720	1730	резерв	Лебедева
	ат 7969	187	131	1720	1720	1730	резерв	Лебедева
	ат 3354	185	182	1725	1726	1727	пер на	Порочкин
	ат 3217	189	192	1725	1726	1727	пер на	Москвин
	ат 3551	166	191	1725	1726	1727	пер на	Порочкин

1730. Работы по наряду N-956 закончены
Бригада выведена, заземление снято
На пер-и N-162 подано напряжение
Допускающий: — Порочкин
Производитель работ: — Даниленко

11 34р/с	ат 3667	183	183	1732	1734	2342	Кованико	Лебедева
18.00	КВ-9			18.00		18.00	зона	Москвиленко

19.00 Проведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояние помещений. t - 23°С. Замечаний нет.
НДр-731 к-н — Порочкин г
19.05 Проверено ЕТО на всей ап-ре отдела. Оценка „хор". Замечаний нет.
НДр-731 к-н — Порочкин
19.06 ПСМ

19.45 Инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ
провел НДР-731 к-н [подпись] = Пырочкин =
усвоил НДР-732 л-т [подпись] = Симонов =

20.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование
по описи № 9-11 в исправном состоянии
сдал НДР-732 [подпись] = Моцаева =
НДР-733 [подпись] = Мотылькова
принял НДР-732 л-т [подпись] = Симонов =

20.40 На пост 1ТЗ выставлена караульная собака

21.08 ПСМ

Брегет	вб	3173	184	123	2325	2327	2335	Коваленко	Симонов
Брегет	вб	3732	184	123	2335	2336	2342	Коваленко	Симонов
Брегет	вб	5136	183	183	2342	2344	00.00	— " —	— " —

Итог работа средств связи за сутки:
Дис-6, Операт-10, Перестр-38, Кор.об-227, Тренир ?
НДР-731 к-н [подпись] Пырочкин.

6 Декабря

Искра	ап	4625	164	186	00.00	00.00		Коваленко	Симонов
Н27рк	ап	5136	182	118	00.00	00.00	0750	— " —	— " —
Брегет	вб	5136	183	183	00.00	00.00	01.52	— " —	— " —

01.00 Сверка точного времени.

03.00 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещ.
Замечаний нет.
НДР-731 к-н [подпись] = Пырочкин =

	ап	6220	184	123	0450	0452	0500	резерв	Симонов
	ап	9208	165	118	0450	0450	0502	перестр	— " —
	ап	7967	161	115	0453	0457	0457	перестр	— " —
Искра	вб	36746	108	194	0511	0513	0720	Коваленко	Пырочкин
	АП	5376	183	183	0620	0620	0630	резерв	Пырочкин
	АП	7967	184	190	0610	0620	0630	резерв	Пырочкин
	АП	7709	163	114	0625	0627	0630	перестр	Пырочкин
	АП	12707	161	115	0625	0627	0630	перестр	Пырочкин

07.00 Сверка точного времени
Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещения. t-24°C. Замечаний нет.
НДР-1-731 к-н [подпись] Пырочкин

07.00 Комара 2355 ч

АП	6242	165	118	0700	0709	0710	резерв	Пырочкин
АП	13168	165	118	0710	0712	0712	перестр	Пырочкин

07.10 л/с 1-го отдела оповещен

АТ 6338	181	120	0740	0740	0750	резерв	Пырочкин
КВ-9			0743	0744	0745	дома	Пырочкин
АТ 10268	181	120	0750	0752	0752	перестр	Симонов

07.50 Усилен и уточнён пожарной расчёт. Доложено зам. по МТО.

07.51 Проверена служебная связь с 1БП-710 790 780.

07.55 л/с отделения прибыли, б/расчёт уточнён, переход на 3Д смены БД

ПСМ	КВ-9	0800	0800	0801	дома	Пырочкин

08.05 Проверены резервные соединительные линии

08.10 Усилена охрана и оборона ТЗ №1

08.50 1 отряд в БГ „Повышенная" приведён

АТ 3354	186	132	0850	0852	09.00	резерв	Симонов
АТ 3217	187	130	0850	0852	09.00	резерв	Соловьев
АТ 7969	185	182	0855	0857	08.57	перестр	Терехин
АТ 7859	189	192	0855	0857	08.57	перестр	Симонов

09.00 Инструктаж по несению БД, ПБ, ПС
Провел: ст. л-т [подпись] =Терехин=
Усвоил: ст. РА [подпись] =Соловьев-

09.00 Дежурство по БП-730, аппаратуру и оборуд-е по отм. N 9-11 в исправном состоянии
Сдал: л-т [подпись] =Симонов-
Принял: ст. РА [подпись] =Соловьев=

АТ 3333	180	183	0915	0917	0925	рез	Соловьев
АТ 6222	180	183	0925	0927	0927	перестр	Соловьев
АТ 7050	162	185	0940	0943	0943	перестр	Соловьев

1000-1050 Пер-к N164 снят с [подпись] на провед. ЕТО
НДР-731 ст. л-т [подпись] Терехин

Искра АМ 4625	164	186	1050	1050	0000	Алферов	Соловьев

1100 Произведена проверка ОТ, ТБ, ПБ и ПС в объеме 1 ступени контроля. Зам-ию
НДР-731 ст. л-т [подпись] Терехин
Представитель профсоюза [подпись] Даниленко

1200 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луг". Зам. нет
НДР-731 ст. л-т [подпись] Терехин

Операт	АТ 9237	183	123	1249	1251	1339	Хорбалов	Терехин
	АТ 12707	182	118	1320	1322	1330	рез	Терехин
	АТ 7967	161	115	1325	1326	1326	пер.	Терехин
Границ	АТ 6927	187	132	1327	1329	1703	Хорбалов	Терехин
Бугнаш	9250 4601	186	128	1345	1347	1414	Хорбалов	Терехин
Вага	9250 3856	188	189	1350	1352	1408	Алферов	Терехин
Комета	85 32316	108	194	1403	1406	1454	Алферов	Терехин

Дворец	вб	8063	184	181	1407	1409	1454	Алифанов	Соловьев
Ваза	[illegible]	3238	188	189	1408	1410	1530	Алифанов	Терехин
	ат	5376	163	114	1425	1427	1430	перестр	Соловьев
	ат	7967	183	118	1450	1450	1500	рез	—"—
	ат	6220	161	115	1455	1457	1500	перестр.	—"—
	ат								

1500 Получена команда 2455

1500 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений
t° 23°C Зам. нет.
ИДР-731 ст. л-т [подпись] Терехин

1530 На пер-ке № 162 в полном объеме выполнены ТО-1 и регулировочные работы. Люди выведены. Плакат "работать здесь" снят. Система УБС проверена, исправна. Пер-к сдан смене. Наряд № 95 закрыт. Замечаний нет.
Допускающий ИДР-731 ст. л-т [подпись] Терехин
Производитель работ: [подпись] Даниленко

Оценка за выполнение ТО-1 „хор"
ст. инженер отдела м-р [подпись] Латышев

1540 Пер-к № 162 после проведения ТО-1 проверен: номинал частоты, ТЛГ испытания, форма сигнала в норме, сдан в работу.
ИДР-731 ст. л-т [подпись] Терехин

	ат	13568	165	118	1540	1540	1550	рез	Соловьев
	ат	6242	165	118	1550	1551	1551	перестр	Терехин
	ат	10268	181	120	1550	1550	1600	рез	Терехин
	ат	6338	181	120	1600	1601	1601	перестр	—"—
[illegible]4	ат	3736	183	183	1642	1644	0000	— Алифанов	Соловьев
Примечание	ат	3899	187	132	1700	1705	1811	— Алифанов	Терехин
	ат	7967	186	128	1720	1721	1730	рез	Терехин
	ат	7859	188	189	1720	1722	1730	рез	Терехин
	ат	3354	185	182	1725	1727		пер	Соловьев
	ат	3217	189	192	1725	1727		пер	Терехин
	ат	3551	182	185	1725	1726		пер	Терехин

1805 [подпись]

1900 Сверка точного времени.
Проведено ЕТО на всей аппаратуре отдела
Оценка „хор". Зам. нет
Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений.
t° 23°C зам. нет
ИДР-731 ст. л-т [подпись] Терехин

2200 Принята команда 2555

Итог работы средств связи за сутки:
нараб. – 199, перестр – 45, 6 – диет, 6 – опер тр – 2 (отл)
ИДР 731 ст. л-т [подпись] Терехин

7 декабря

Искра	АМ 4625	164	186	0000	0000	1000	Алифанов	Соловьев
1134 р/с	ат 3736	183	183	0000	0000	0810		

0000 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений t° – 23°С Зам. нет.
ИДР-731 ст. л-т [подпись] Терехин

0300 Произведена проверка ап-ры и оборудования отдела, противопожарного состояния помещений. t° – 23°С Зам. нет.
ИДР-731 ст. л-т [подпись] Терехин

ат 6220	184	181	0450	0450	0500	рег	Терехин
ат 6242	165	118	0450	0450	0500	рег	Терехин
ат 7967	161	115	0455	0455	0500	пер	Терехин
ат 9208	165	118	0500	0501	0501	пер	Терехин
ат 7967	186	128	0620	0620	0630	рег	Терехин
ат 5376	183	118	0620	0621	0630	рег	Терехин
ат 7789	163	114	0625	0626	0626	пер	Терехин
ат 12707	161	115	0625	0626	0626	пер	Терехин

0700 Сверка точного времени
0700 Произведена проверка аппаратуры и оборуд-я отдела, противопожарного состояния помещений t° = 24°С Замечаний нет
ИДР-1-731 ст. л-т [подпись] Терехин

ат 9208	165	118	0700	0700	0710	рег	Терехин
ат 13568	165	118	0710	0710	0710	пер	Терехин
ат 6338	181	120	0740	0740	0750	рег	Терехин
ат 10268	181	120	0750	0750	0750	пер	Терехин

Тамбов 85	4411	182	125	0759	0800	1048	Горбачев	Терехин
Тамбов 85	5319	188	189	0759	0801	1048	Горбачев	Терехин

0810 Пер-к N 163 ОПНЦ и-ром Горбачевым снят с р/связи для проведения ТО-1
ИДР-1-731 [подпись] Терехин

0845 Проведен инструктаж по несению БД, ТБ, ПБ и ОТ.
Провел: ИДР-731 ст. л-т [подпись] Дергачев
Усвоил: ИДР-732 [подпись] Устинова

ат	3354	184	190	0850	0850	0900	рез	Соловь
ат	3217	183	183	0850	0850	09.00	рез	-"-
ат	7969	185	182	0855	0857	0900	перестр	Терехи
ат	7859	189	192	0855	0857	0900	перестр	Соловь

09.00 Дежурство по БП-730, ап-ру и оборудование по оппи № 9-11 в исправном состоянии
Сдал: НДР 732 [подпись] Соловь
Принял: НДР-732 [подпись] Устинова

09.04 Сигнализация „Монолит"

			КВ-9	0912	0912	0912	зона	Устинов
ат	3333	180	125	0915	0915	0925	рез	Устинова
ат	6222	180	125	0925	0926	0926	рез	Устинова

09.30 По наряду № 957 для выполнения ТО-1 на перегоне №163 со снятием напряжения допущена бригада. Наложено заземление №5.
Допускающий ст лт [подпись] Дергаев
Произв. работ [подпись] Гордуз

ат	7050	162	185	0940	0941	0941	пер	Дергаев

10.00 - 10.50 Перег №164 отключ с р/свер на ТО
НДР-731 ст лт [подпись] Дергаев

Искра АМ	4625	164	186	1050	1050	1100	Афонин Устинова

11.00 Произведена проверка ст, ТБ, ПБ, ПС в объеме 1й степени контроля. Замечаний нет.
НДР-731 ст лт [подпись] Дергаев
Предст. производ. [подпись] Устинова

КВ-9	1110	1110	1112	зона	Устинов

12.00 Произведена проверка работоспособности охранной сигнализации „Луч"
НДР-731 ст лт [подпись] Дергаев

4250	8003	184	190	1234	1235	1242	Афонин	Устинова

13.00 Сигнализация „Монолит"

ат	12707	182	124	1320	1320	1330	рез	Устинов
ат	7967	161	115	1325	1326	1326	пер	Устинова
			КВ-9	1331	1331	1331	зона	Устинов
			КВ-9	1332	1332	1332	зона	Устинова
ат	7789	184	190	1420	1421	1430	рез	Дергаев
ат	5376	166	114	1425	1427	1427	пер.	Дергаев
ат	7967	184	190	1450	1451	1500	рез	-"-
ат	6220	101	115	1455	1457	1457	перестр	Дергаев

Позывной	Рег. район	Час-тона	№ перм	№ ант.	Время заказа	Время взятия	Время снятия	Фамилия заказавш.	Фамилия снявшего

1500 Произведена проверка аппаратуры и оборудования отдела противопожарного состояния помещений t=23°C Замечаний нет

НДР 731 ст л-т Дергаев

1500	ПАМ			КВ9	1500^{15}	1500^{15}	1504^{20}	зона	Дергаев

КВ9

1502^{28} Поступило управление в р/к КВ9

1503^{57} Снято управление в р/к КВ9

1505 Сигнал в Р/К КВ9 прошел без замечаний
Доложено на ПУК

НДР 731 ст л-т Дергаев

1127 рк	ат	5136	182	118	1536	1537	2400	Борзов	Дергаев
	ат	13568	165	187	1540	1540	1550	резерв	Дергаев
	ат	6242	165	187	1550	1551	1551	перестр	Дергаев
	ат	10268	181	120	1550	1550	1600	резерв	Дергаев
	ат	6338	181	120	1600	1602	1602	перестр.	Дергаев
				КВ 9	1607	1607	1609	зона	Устинов

16.10 Проведено ТО-1 в полном объеме на возбудителях ВО-71 N 069799 и N 451290. Замечаний нет.
Производитель работ ст л-т Дергаев

16.40 Работы по наряду N 957 закончены. Бригада выведена, заземление снято. На перм N 183 подано напряжение.
Допускающий ст л-т Дергаев
Производ. работ Гордус

1134	ат	3736	187	189	1646	1648	1649	Афонин	Дергаев
1148	ат	4983	187	189	1650	1651	2400	Афонин	Дергаев
	ат	6222	180	125	1650	1650	1700	рез	Устинов
	ат	3333	180	125	1700	1701	1701	рез	Устинов
	ат	7859	184	190	1720	1720	1730	рез	Дергаев
	ат	7969	183	183	1720	1720	1730	рез	Дергаев
	ат	3354	185	182	1725	1726	1726	пер	Устинов
	ат	3217	189	192	1725	1726	1726	пер	Устинов
	ат	3551	162	185	1725	1726	1726	пер	Дергаев
				КВ-9	1741	1741	1743	зона	Устинов

18.00 Сигнализация „Монолит"

				КВ9	1800	1800	1800	зона	Устинов

18.05 Сигнализация „Монолит" КВ-19

				КВ 9	1843	1843	1845	зона	Устинов



Войсковая часть 44681 • Для пакетов 11

В данном журнале пронумеровано и прошнуровано 97 (девяносто семь) листов

Начальник 1 отдела
майор

= С. Белов =